


Evoluzione del tempo di identificazione cifrata

Prototipi: 9 settembre
N=8, D=64

Progressione ricostruita: 20 settembre
0/ID, N=127, D=512, T=4

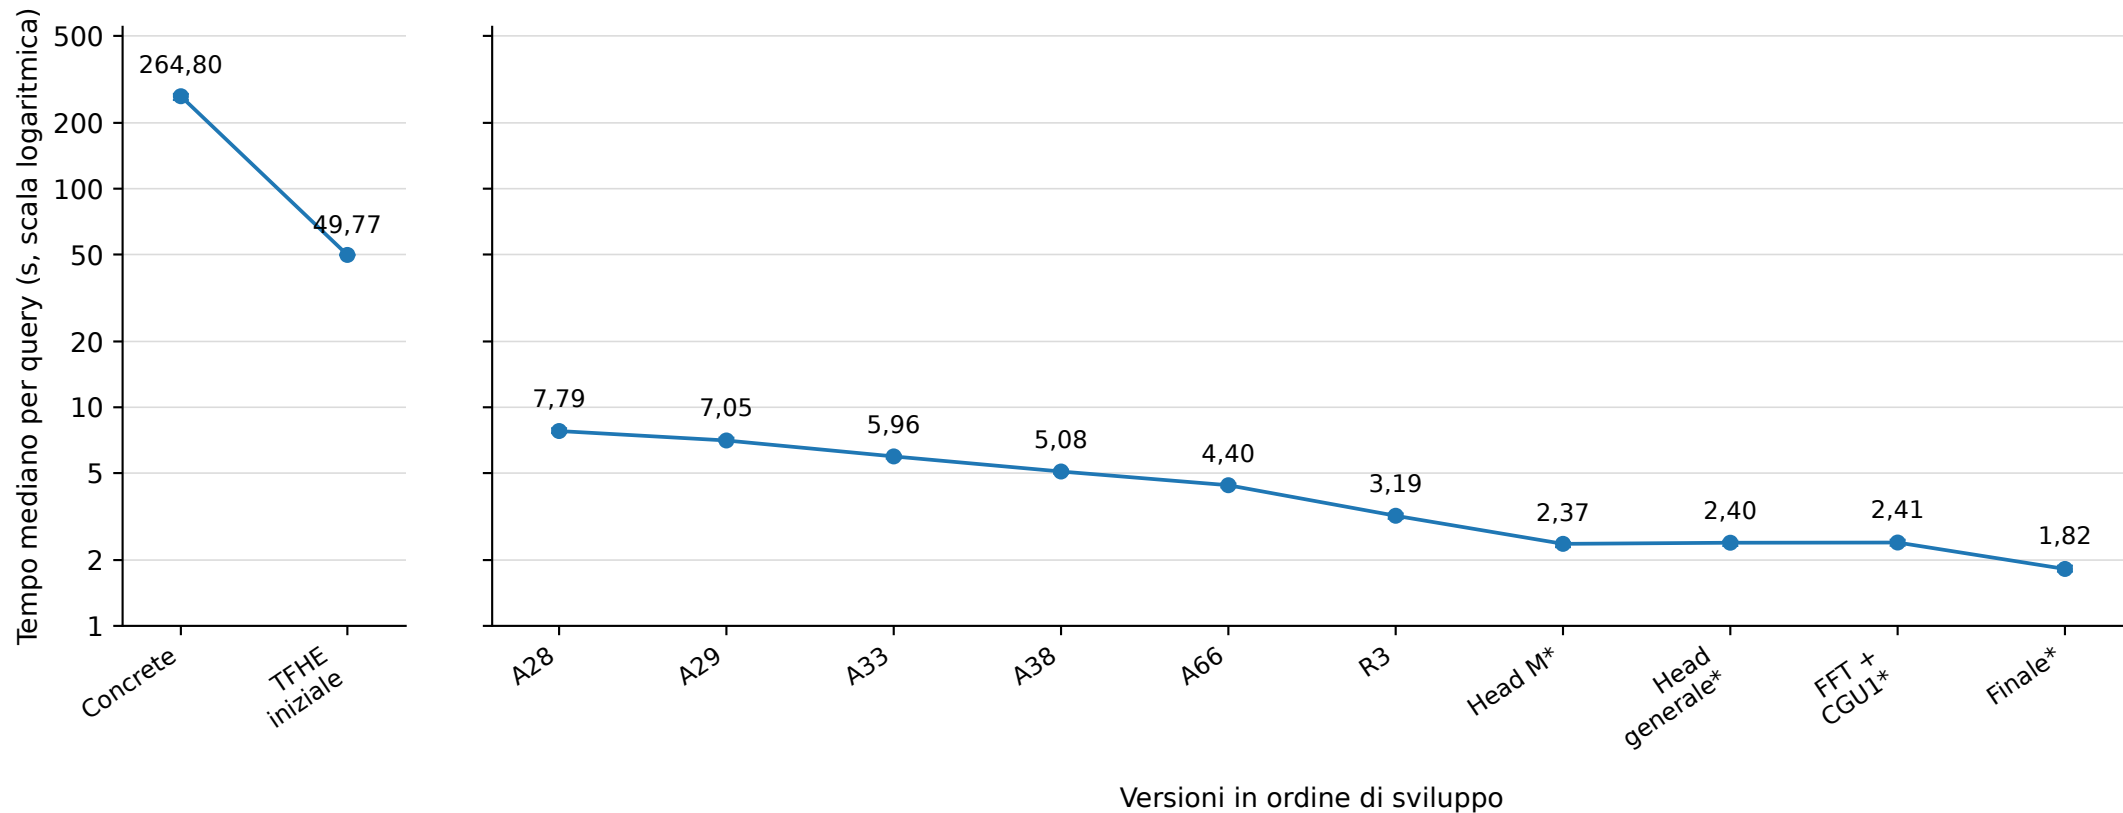

Mediane e intervallo interquartile: 30 misure per versione 0/ID, 18 per prototipo. Warmup esclusi.

* Selettore corretto. Compiti e date diversi nei due pannelli: nessun confronto diretto fra pannelli.

Misure con attività in background. Metodo e controlli nel documento di accompagnamento.