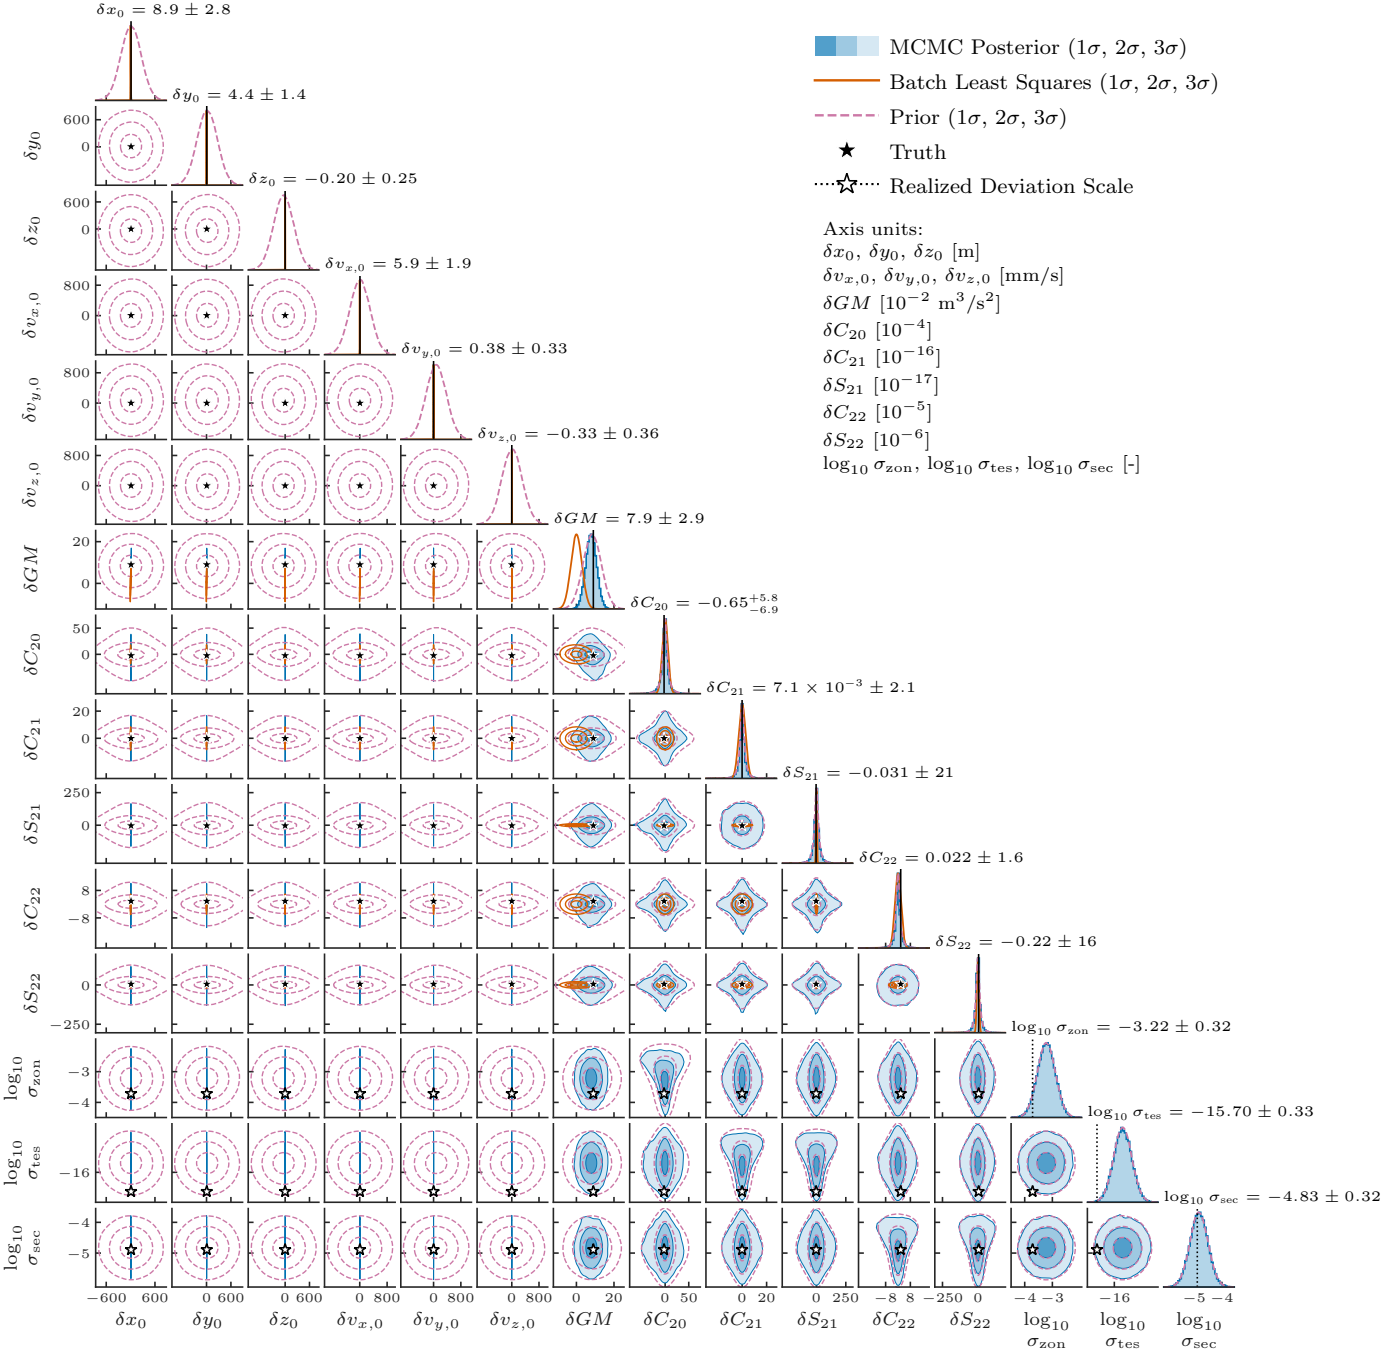

MCMC Posterior (1σ, 2σ, 3σ)
Batch Least Squares (1σ, 2σ, 3σ)
Prior (1σ, 2σ, 3σ)
Truth
Realized Deviation Scale
Axis units:
δx0, δy0, δz0 [m]
δvx,0, δvy,0, δvz,0 [mm/s]
δGM [10^-2 m^3/s^2]
δC20 [10^-4]
δC21 [10^-16]
δS21 [10^-17]
δC22 [10^-5]
δS22 [10^-6]
log10 σzon, log10 σtes, log10 σsec [-]
δx0 = 8.9 ± 2.8
δy0 = 4.4 ± 1.4
δz0 = −0.20 ± 0.25
δvx,0 = 5.9 ± 1.9
δvy,0 = 0.38 ± 0.33
δvz,0 = −0.33 ± 0.36
δGM = 7.9 ± 2.9
δC20 = −0.65 +5.8 −6.9
δC21 = 7.1 × 10^−3 ± 2.1
δS21 = −0.031 ± 21
δC22 = 0.022 ± 1.6
δS22 = −0.22 ± 16
log10 σzon = −3.22 ± 0.32
log10 σtes = −15.70 ± 0.33
log10 σsec = −4.83 ± 0.32