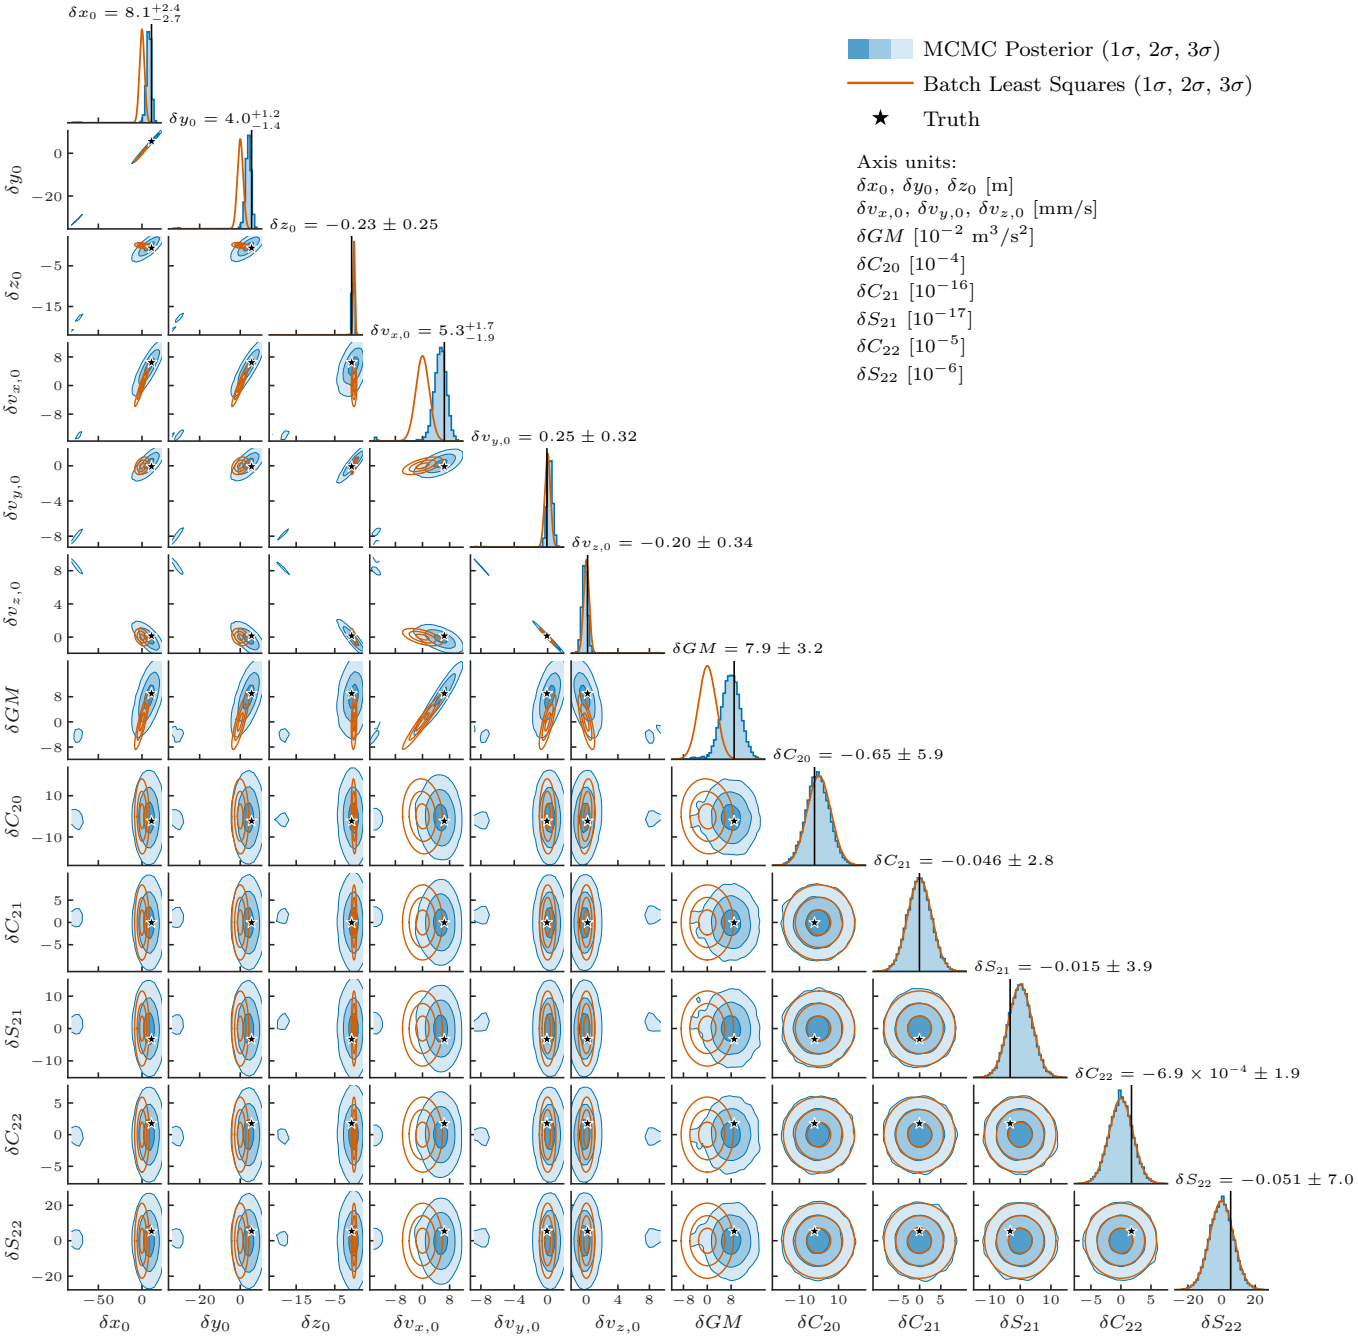

MCMC Posterior (1σ, 2σ, 3σ)
Batch Least Squares (1σ, 2σ, 3σ)
Truth
Axis units:
δx0, δy0, δz0 [m]
δvx,0, δvy,0, δvz,0 [mm/s]
δGM [10^-2 m^3/s^2]
δC20 [10^-4]
δC21 [10^-16]
δS21 [10^-17]
δC22 [10^-5]
δS22 [10^-6]
δx0 = 8.1 +2.4 −2.7
δy0 = 4.0 +1.2 −1.4
δz0 = −0.23 ± 0.25
δvx,0 = 5.3 +1.7 −1.9
δvy,0 = 0.25 ± 0.32
δvz,0 = −0.20 ± 0.34
δGM = 7.9 ± 3.2
δC20 = −0.65 ± 5.9
δC21 = −0.046 ± 2.8
δS21 = −0.015 ± 3.9
δC22 = −6.9 × 10−4 ± 1.9
δS22 = −0.051 ± 7.0