


## 2.4. EB04 / Pg. Marítim: Joan Peiró – Torredabad

### Localització

Situat a l'interior del pas soterrat de la via del tren, costat mar.

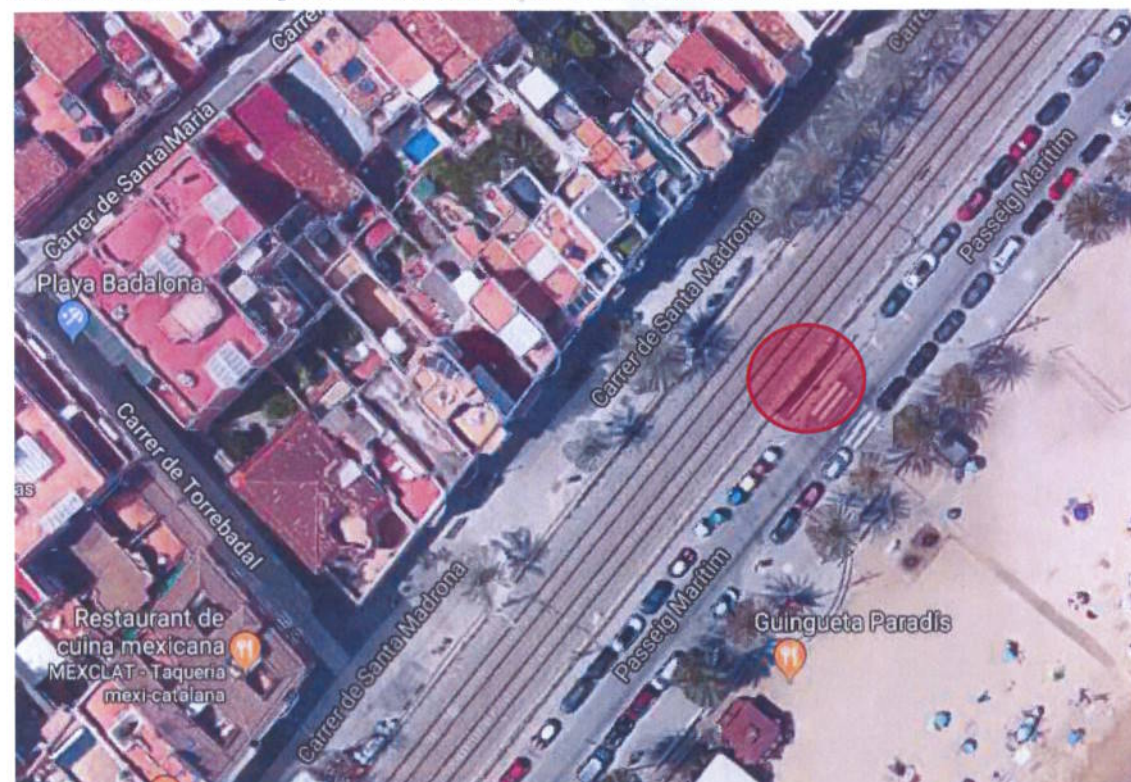


### Placa del quadre elèctric

abs		Nº Serie 159714-1
		Fecha Fabricación 10/06/10
Modelo ECP	Progr. control ECP	
Tensión (V) 400V~	Frecuencia (Hz) 50 Hz	
IP Conjunto 65	Tipo arranque DOL	
Consumo max por motor (A) 3'6A	Nº salidas a motor y tipo 2 BOMBAS	

### Revisió

Obrir el quadre de control i revisar si hi ha alguna alarma.

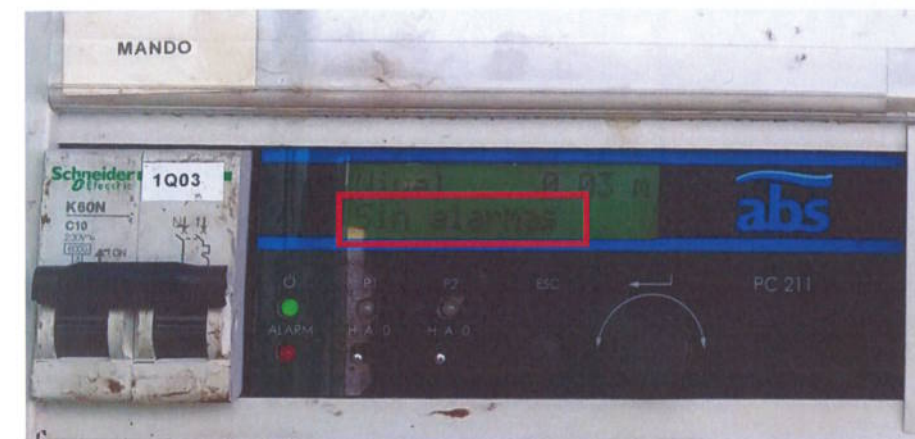

En cas que es mostri una alarma per pantalla:

- Prémer el botó per mostrar els detalls de l'alarma. En cas d'haver més d'una alarma, es poden alternar girant el botó .



- Un cop s'ha identificat l'alarma, prémer uns segons el botó per apagar-la i prémer el botó "Esc" per tornar al inici.
  - Si la alarma segueix activa significa que el problema no està solucionat.