


2.3. EB03 / Pg. Marítim: Ra. Canyadó – Iris


Localització

Quadre elèctric: Entre els edificis del Passeig Marítim, és l'armari més proper al mar.

Bombes: Situades a la platja.

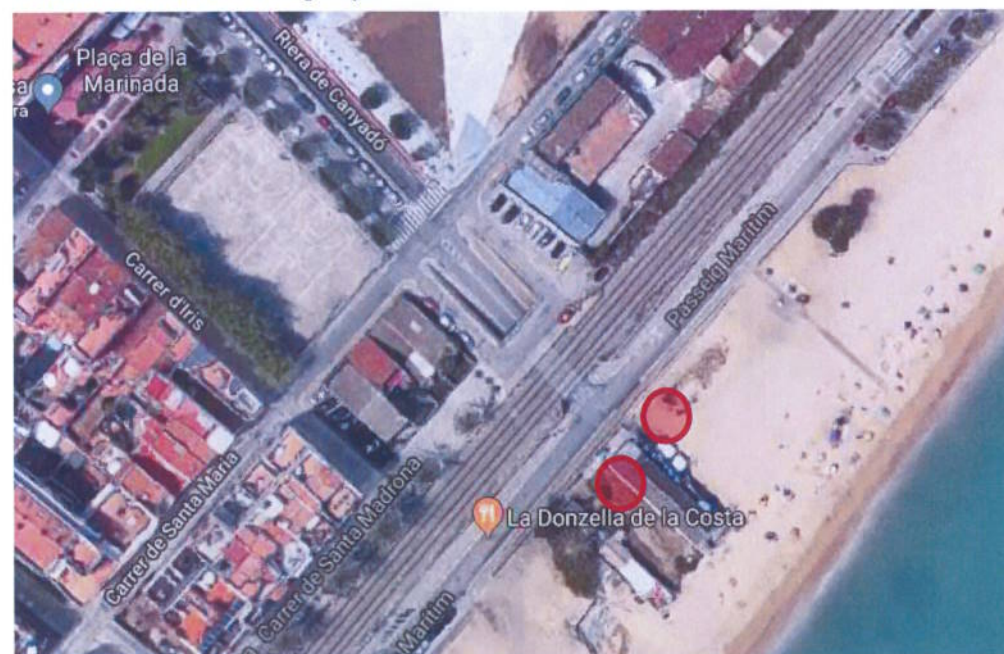

Placa del quadre elèctric

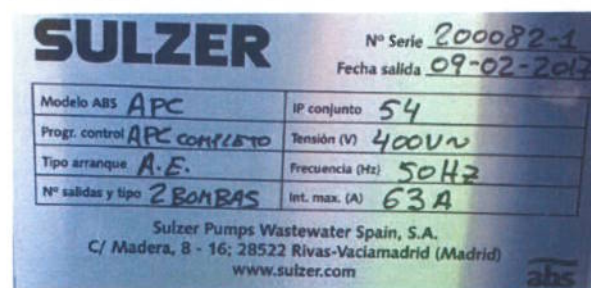

Revisió

- Obrir la porta del quadre.



Pantalla de control d'alarmes

Botó "Reset alarmas"

Selector del mode de funcionament de les bombes (manual, apagat, automàtic)

- Comprovar si hi ha hagut alguna alarma observant si el LED vermell està encès o parpelleja.

Si hi ha alguna alarma activa apareixerà en la pantalla:




Alarma

LED Alarma activa

- Un cop apuntada la alarma, prémer el botó de "Reset alarmas".
- Si la alarma desapareix, significa que ja s'ha solucionat.
- En cas que no desapareixi, significa que el problema no està solucionat.

- Posar les bombes en manual (primer una i després l'altra) i comprovar que apareix el seu consum a la pantalla i no salta cap alarma.

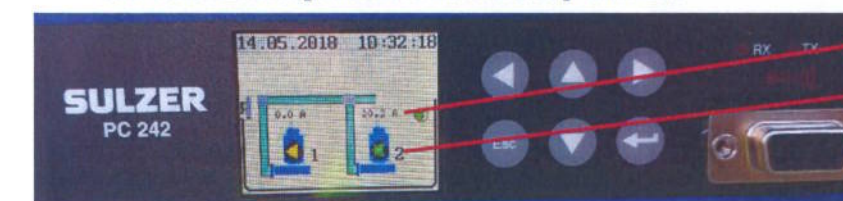

Consum

Llum verda: bomba activa

NOTA: Si es requereix, es pot mostrar per la pantalla un historial del funcionament i les alarmes que s'han produït en les bombes:

- Prémer qualsevol botó de la pantalla per obrir el menú.
- Amb les fletxes, entrar a la opció de "Lista de alarmas".
- Seleccionar la 3a opció "Todos los eventos".



IMPORTANT: Al marxar, revisar que totes les bombes estiguin en mode automàtic.