

APPROCHE A VUE

Visual approach

Transport public à la demande
Common carriage on request

AJACCIO
Centre hospitalier/*Hospital*
AD 3 APP 01

03 NOV 22



ALT FATO : 356 (13 hPa)

LAT : 41 56 43 N

LONG: 008 46 17 E

VAR : 3° E (20)


FIS : 119.825

ATIS : AJACCIO 126.930 TEL : 04 95 23 59 85

APP : AJACCIO Approche / *Approach* 121.050 - 127.780

TWR : AJACCIO Tour / Tower 118.075

EN TERRASSE / TERRACED

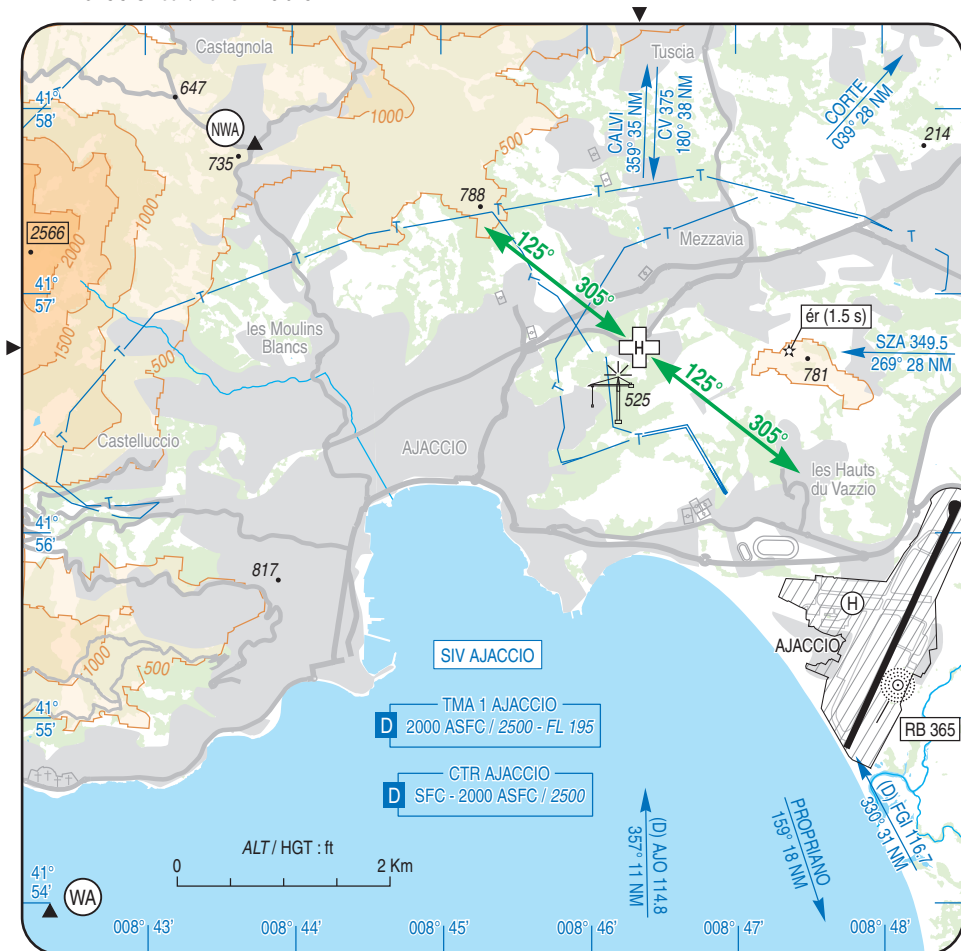

CONSIGNES PARTICULIERES / SPECIAL INSTRUCTIONS :

Voir / See TXT 01.

Utilisation de nuit / *Night use* : oui/yesUtilisation en IFR / *IFR use* : non/*no*

Pente des surfaces de protection dans les trouées / *Funnels surfaces slope* : 4.5%

AJACCIO


Centre hospitalier/Hospital

AD 3 ATT 01

ATTERRISSAGE A VUE

Visual landing

03 NOV 22

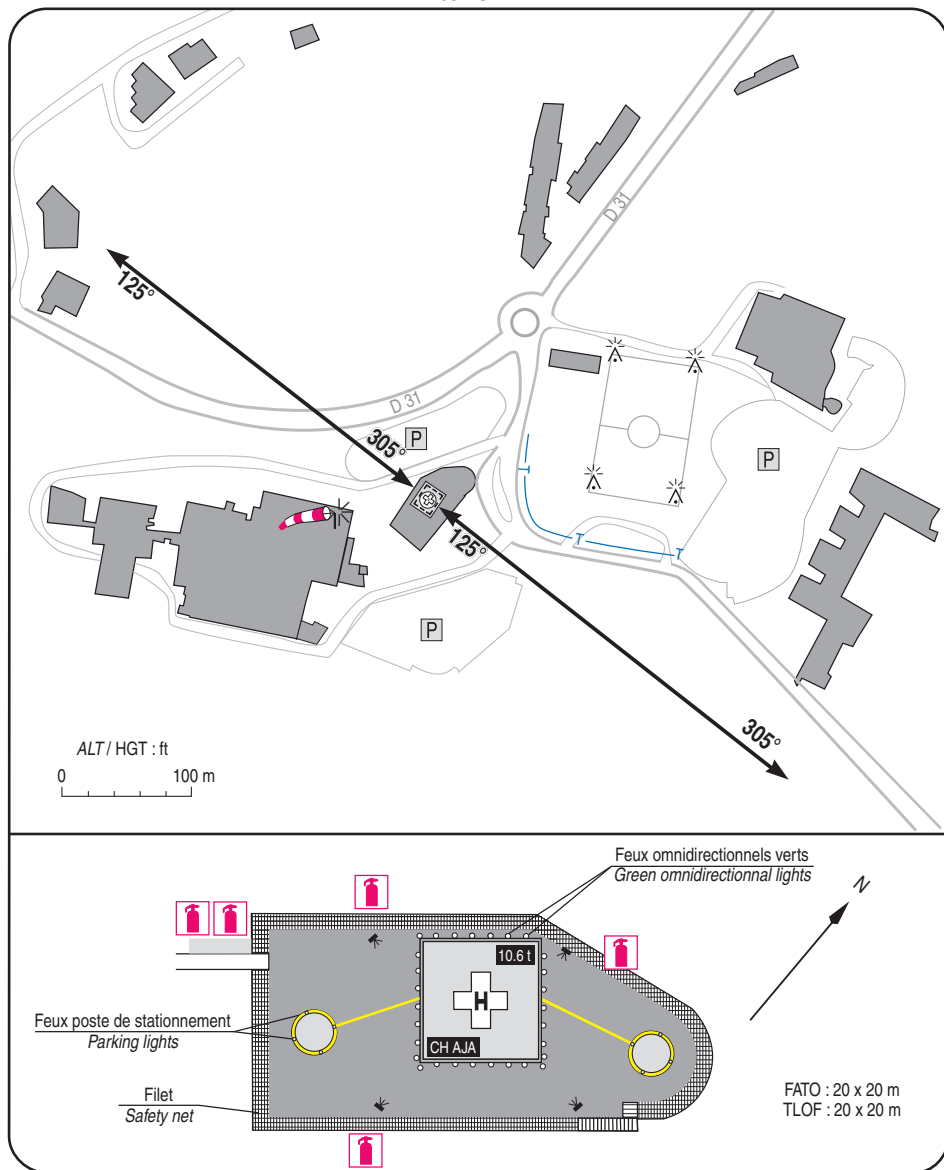

1 - Exploitant / Operator :

Centre hospitalier d'Ajaccio ☎ 04 95 29 95 97 (PC Sécurité)

2 - CAA : DSAC Corse-Sud

3 - AVT : NIL

4 - RFFS : 3 PIA mousse 250 l/mn, 2 extincteurs 9 kg CO2

3 FOAM lances 250 l/mn, 2 powder fire extinguishers 9 kg CO2

5 - Police - Douanes / Police - Customs : NIL

6 - Hangars disponibles / Available hangars : NIL

7 - Réparations / Repairs facility : NIL

8 - Type de surface / Surface : béton / concrete

9 - Force portante / Strength : 10,6 t

**AJACCIO****Centre hospitalier / Hospital****Consignes particulières / Special instructions****Conditions d'utilisation de l'hélistation**

Contact radio et coordination avec la TWR d'AJACCIO NAPOLEON BONAPARTE obligatoire avant tout mouvement arrivée et départ.

Procédures et consignes particulièresDépart et arrivée

Orientation des trouées d'approche finale et de décollage au 305°/125°.

Stationnement

Utilisation de deux postes de stationnement réservés aux hélicoptères de longueur hors tout inférieur à 13,54 m (MAX 4.0 t).

Dangers à la navigation aérienne

Présence de grues et de lignes à haute tension dans le Nord-Ouest de l'hélistation.

Présence de pylônes d'éclairage au nord-est de l'hélistation au-dessus du stade.

General helistop operating conditions

Radio contact mandatory with AJACCIO NAPOLEON BONAPARTE TWR before any movement landing and takeoff.

Procedures and special instructionsDeparture and arrival

Landing approach and take off funnels oriented 305°/125°.

Parking

Use of parking stand limited for helicopters whose overall length does not exceed 13.54 m (MAX 4.0 t).

Air navigation hazards

Cranes and high voltage electric lines in the North West part of helipad.

Lights on pylons over the stadium North-East of helipad.