交流集電盤（K-L1A-M1D1）
増締め・外観チェックシート

確認者

集電盤 No.： 1

実施日： 2023年 3月 10日

天候 ： 晴れ

実施者	津[redacted]			
測定機器名	型式	メーカー	製造番号	校正有効期限
トルクレンチ	CMPC0503	[redacted]	003172	2023年7月末

確認欄に、「○」または「×」を記入、対象外の場合は「＼」を記入

交流集電盤本体の固定

締付トルク 42N・m			
①	②	③	④
○	○	○	○

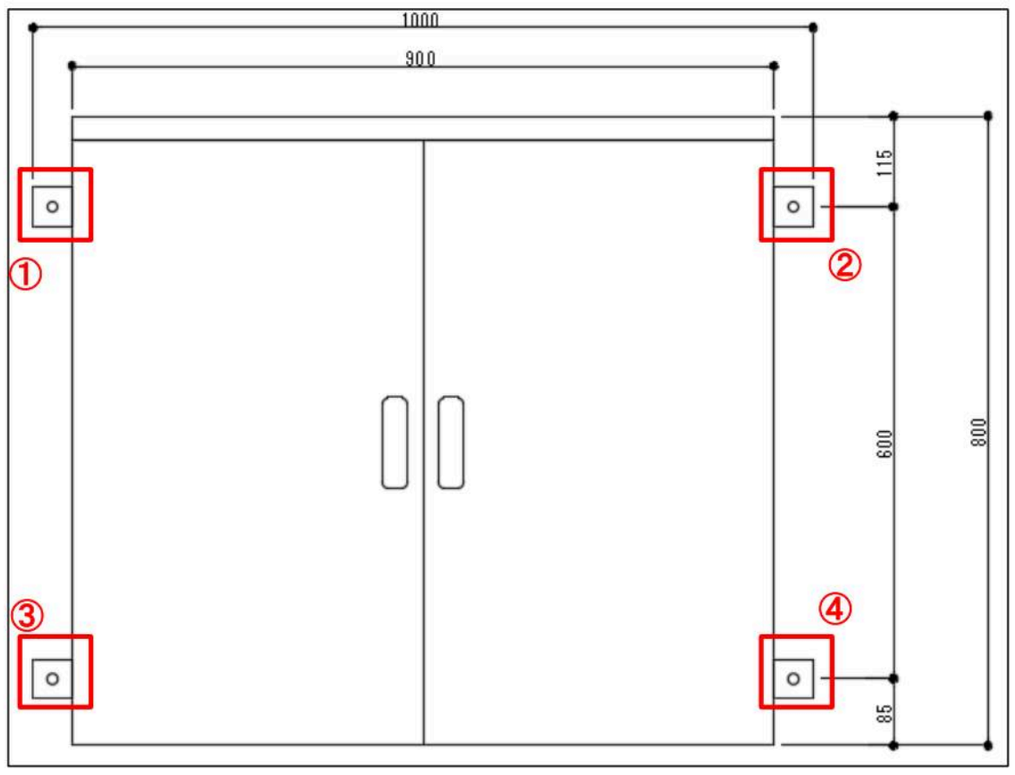

交流集電盤内機器

締付トルク 12.5 N・m
○

締付トルク 3 N・m
○

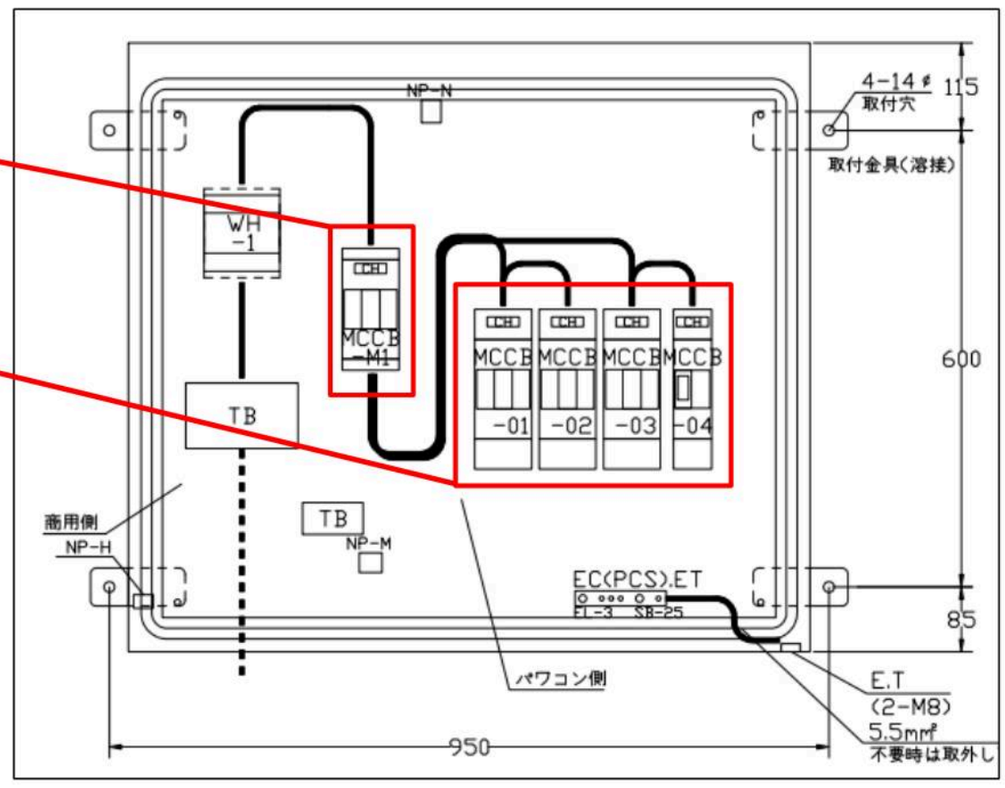

外観チェック

確認項目	確認欄（○ or ×）	×の時 是正完了日
①所定の位置に設置されていること。付近に火器，可燃ガス，引火物が無いこと。必要な周囲スペースが確保されていること）	○	
②外観上で汚れ、傷、サビ、腐食がないこと。	○	
③傾き、歪み等の変形が無いこと。	○	
④配線、接地線の接続が所定の位置にされていること。	○	
⑤入線口が隙間なく防水処理されていること。	○	