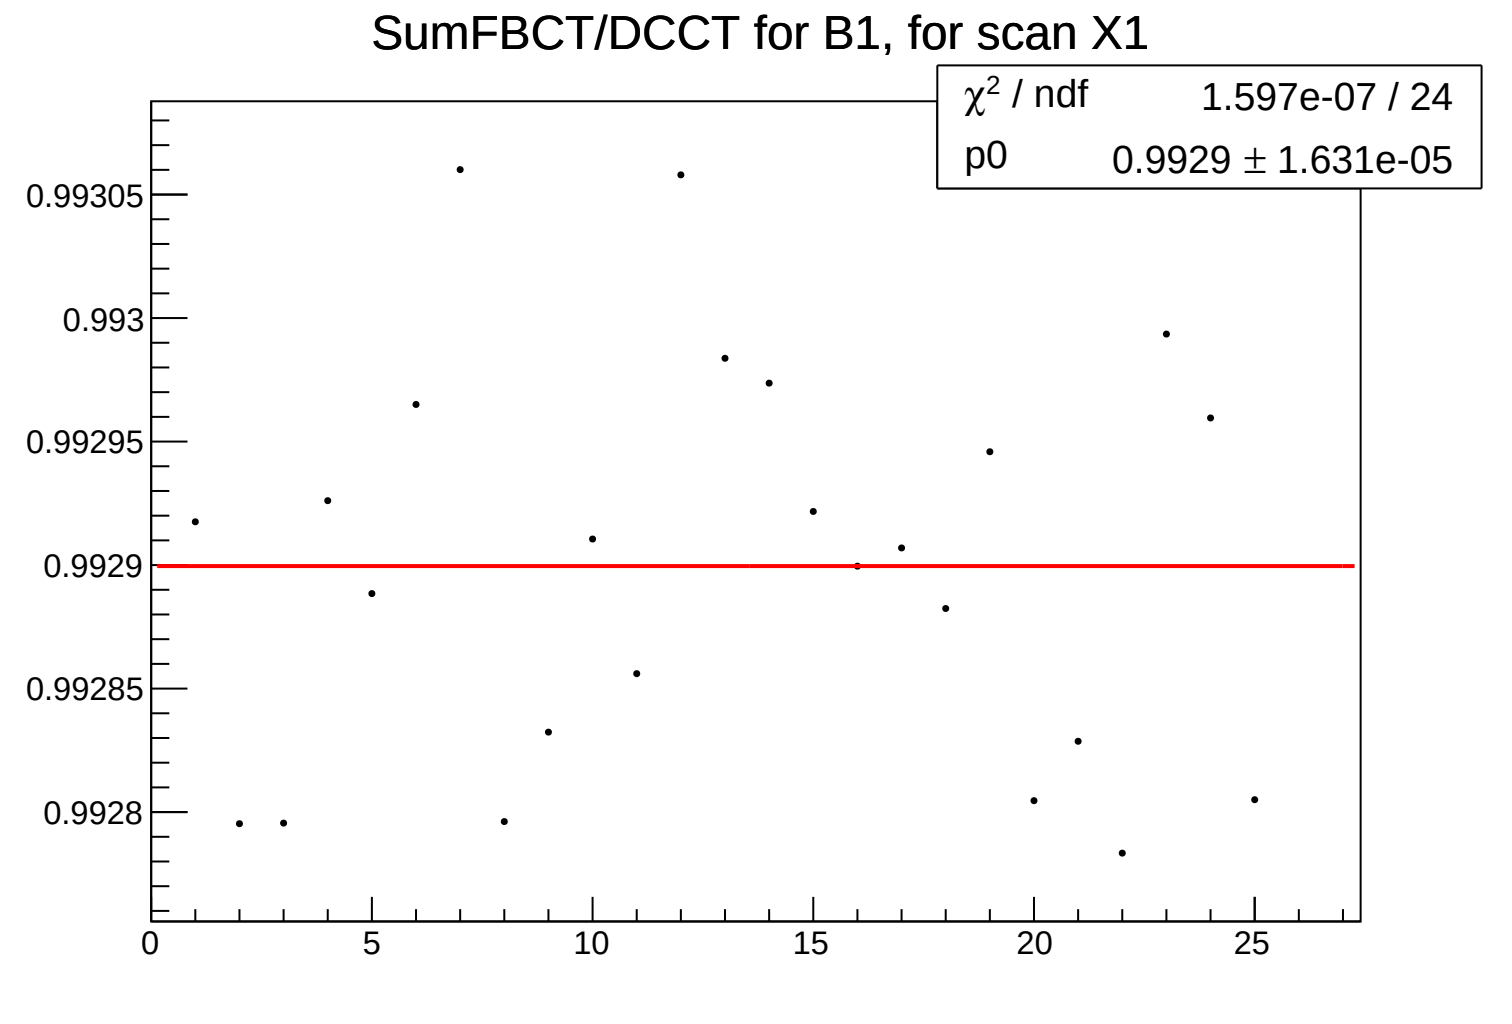
SumFBCT/DCCT for B1, for scan X1
χ² / ndf 1.597e-07 / 24
p0 0.9929 ± 1.631e-05
0.99305
0.993
0.99295
0.9929
0.99285
0.9928
0
5
10
15
20
25

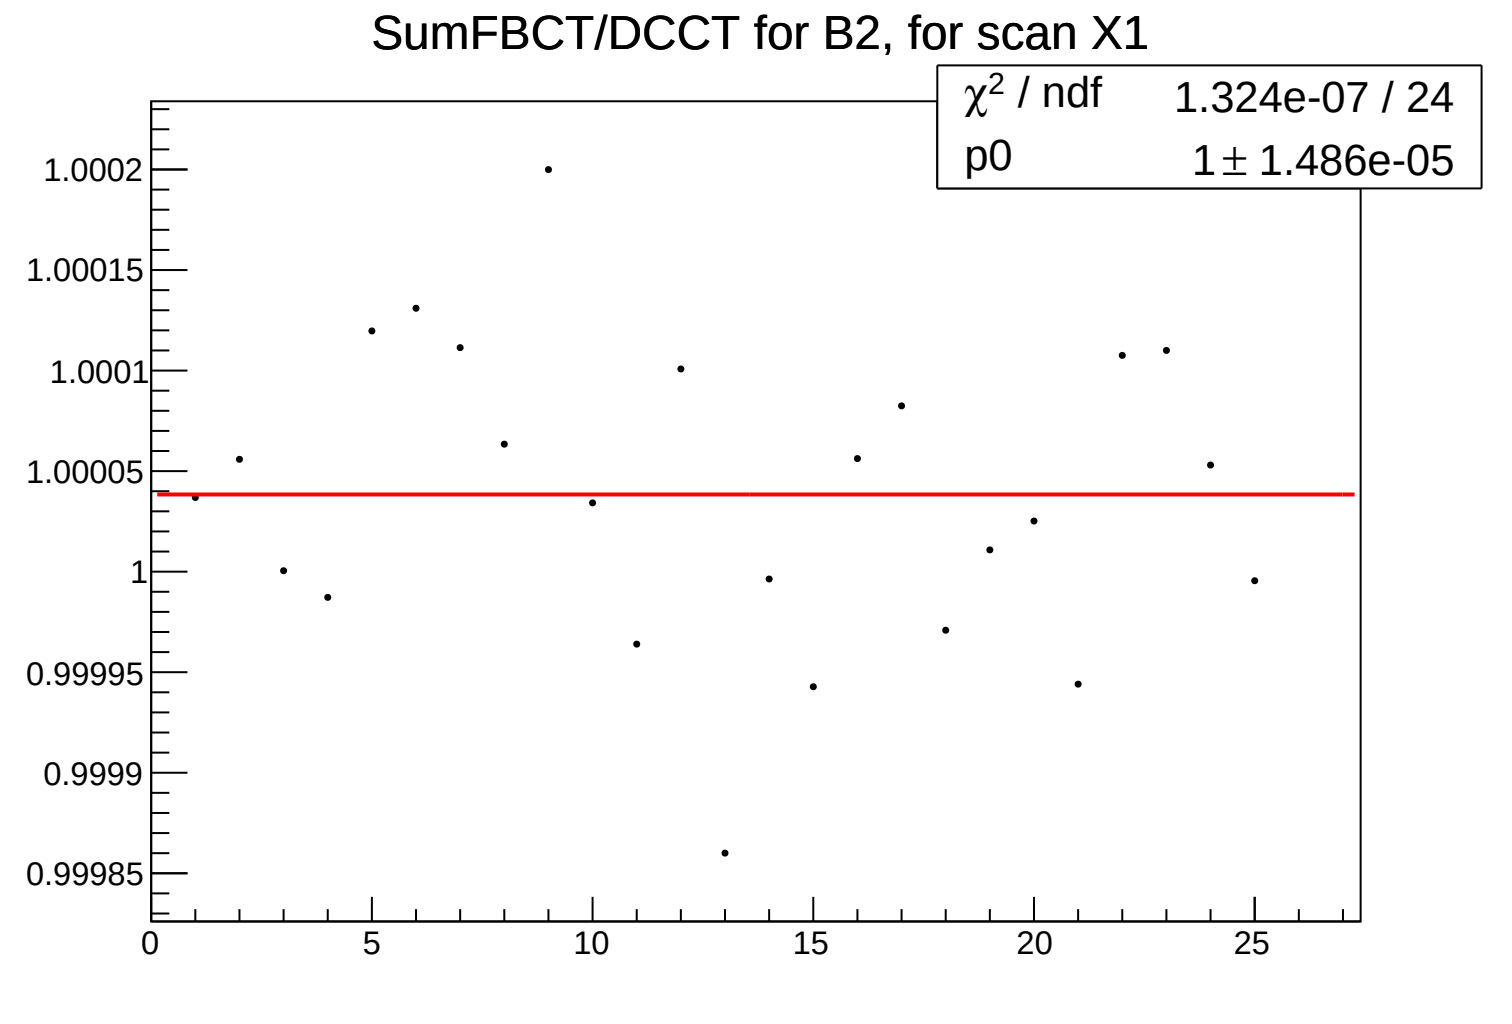
SumFBCT/DCCT for B2, for scan X1
χ² / ndf 1.324e-07 / 24
p0 1 ± 1.486e-05
1.0002
1.00015
1.0001
1.00005
1
0.99995
0.9999
0.99985
0
5
10
15
20
25

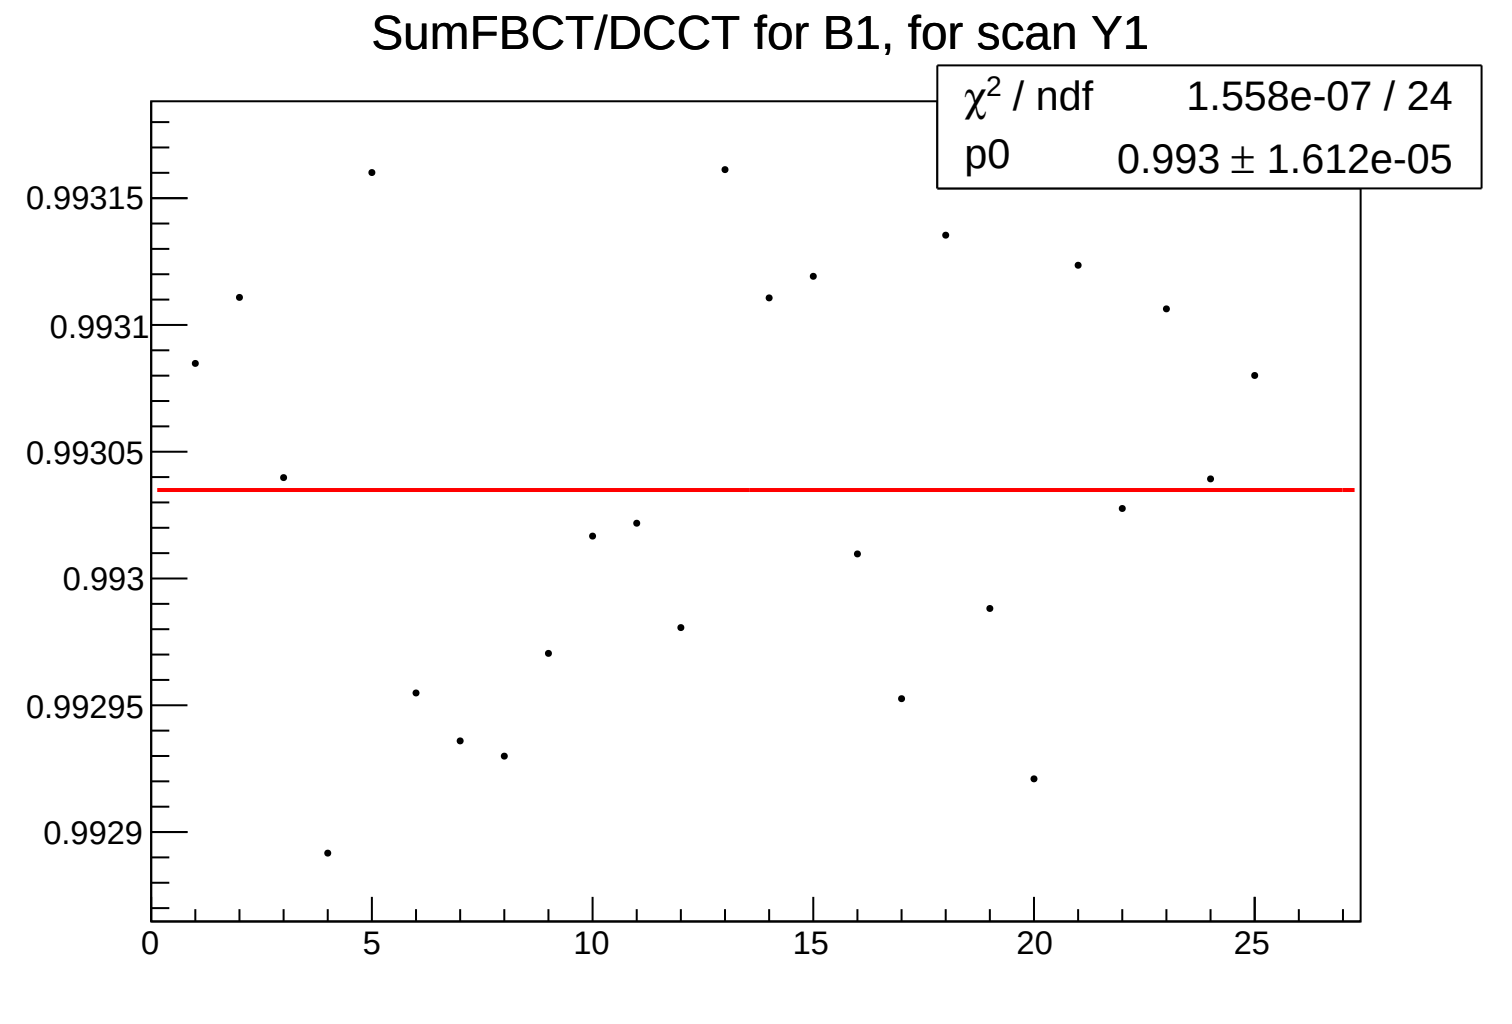
SumFBCT/DCCT for B1, for scan Y1
χ² / ndf 1.558e-07 / 24
p0 0.993 ± 1.612e-05
0.99315
0.9931
0.99305
0.993
0.99295
0.9929
0
5
10
15
20
25

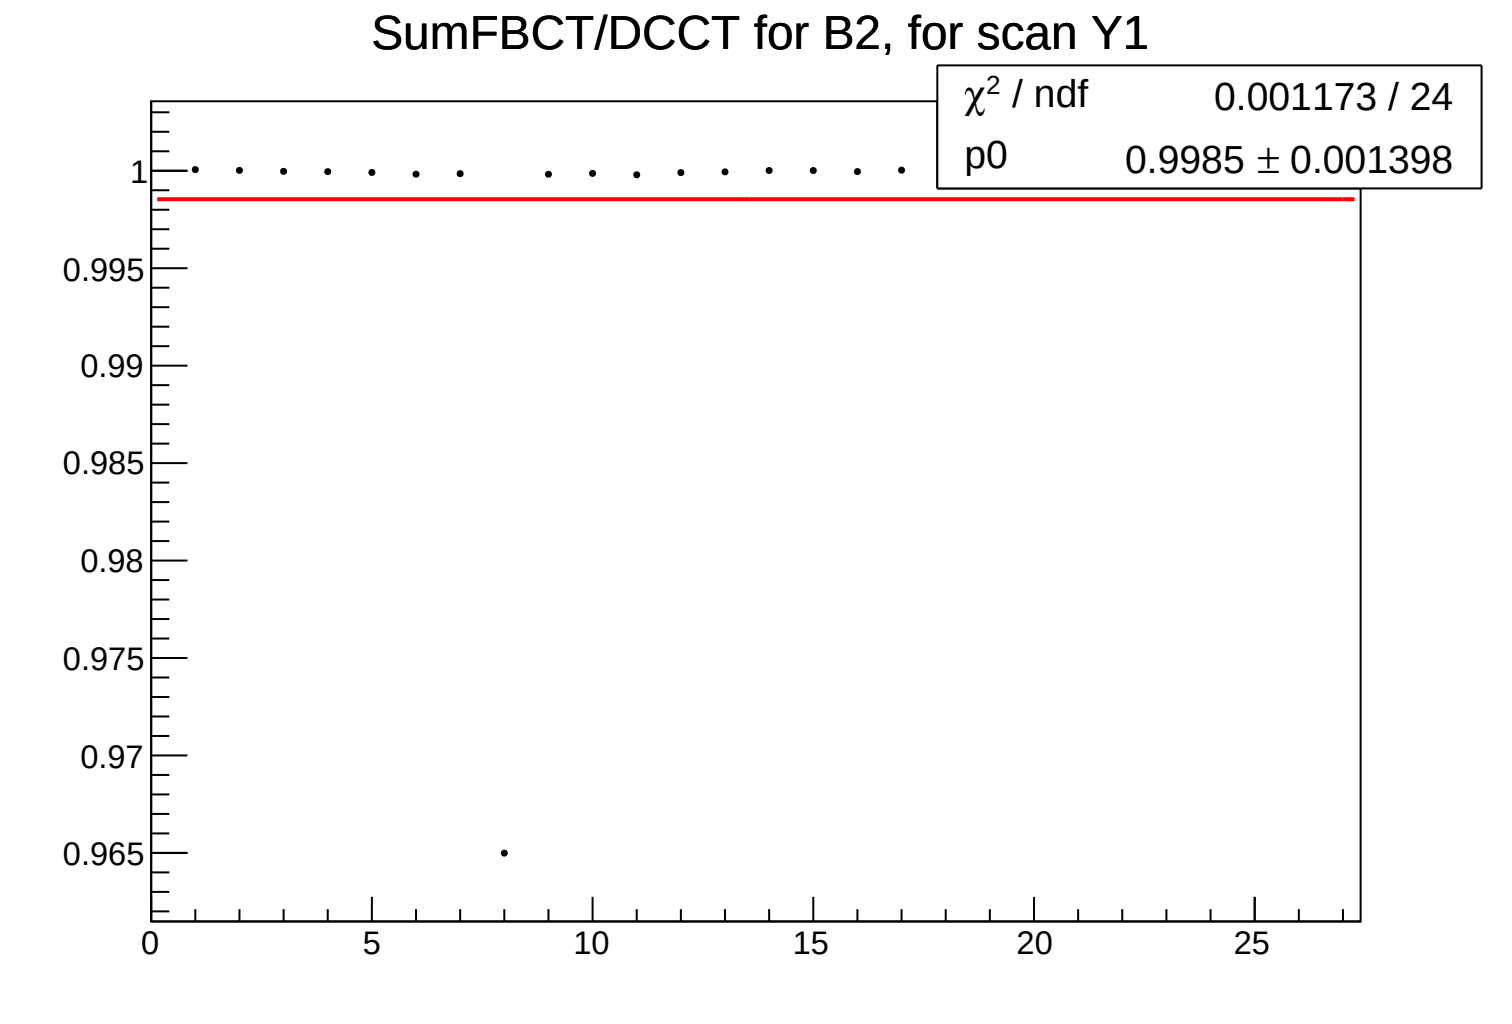
SumFBCT/DCCT for B2, for scan Y1
χ² / ndf 0.001173 / 24
p0 0.9985 ± 0.001398
1
0.995
0.99
0.985
0.98
0.975
0.97
0.965
0
5
10
15
20
25

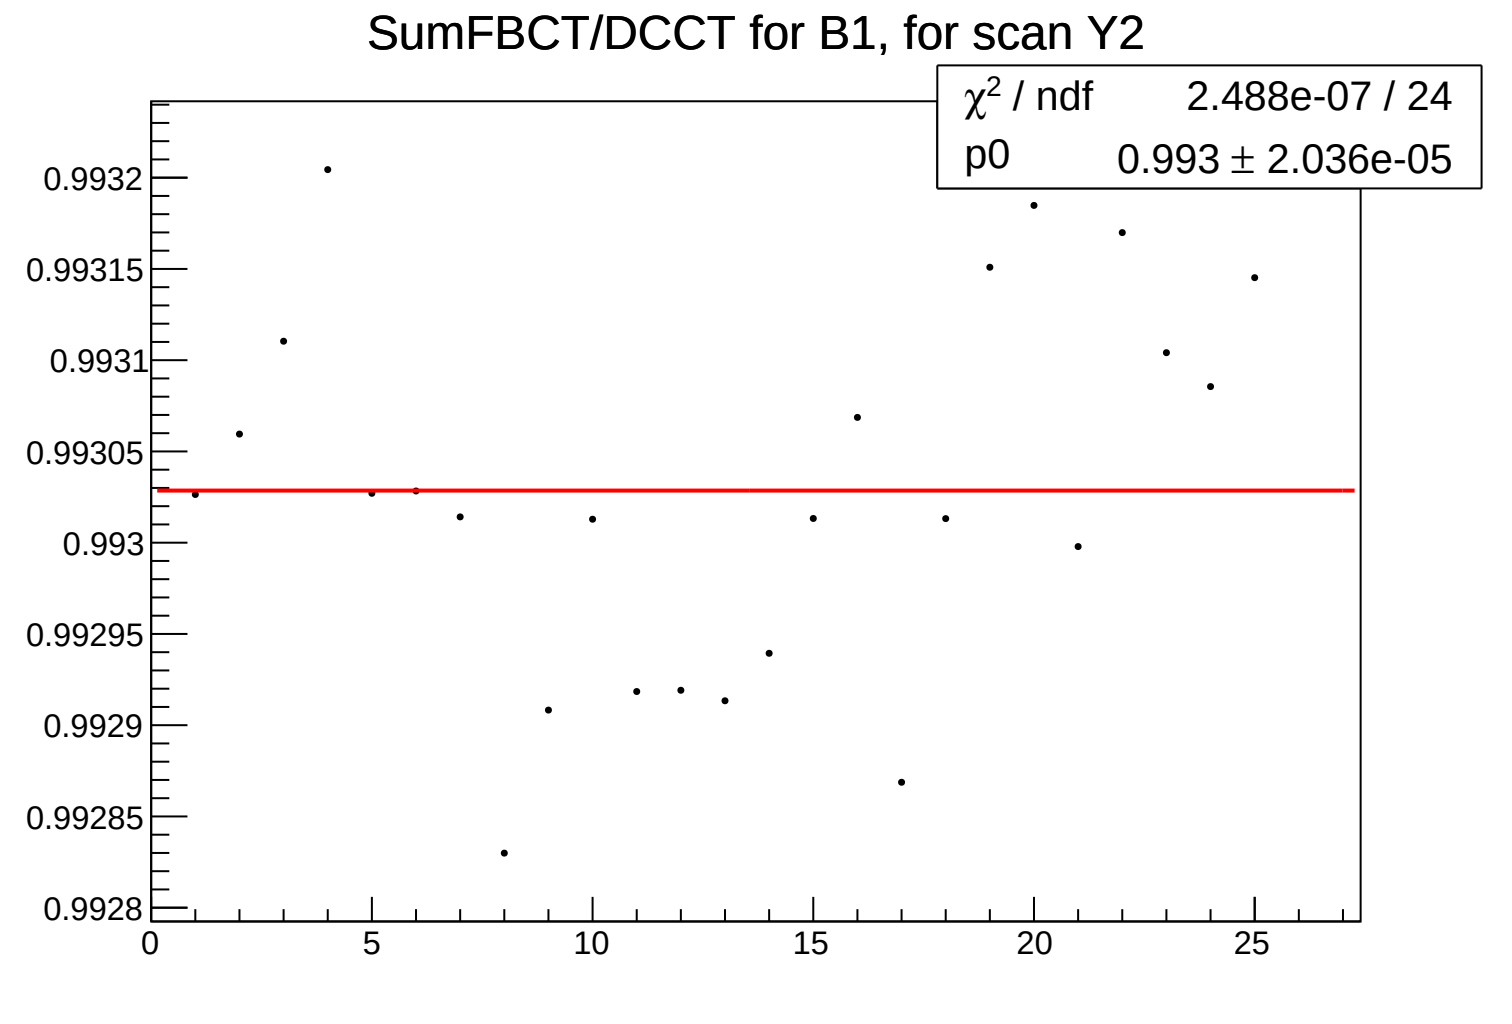
SumFBCT/DCCT for B1, for scan Y2
χ² / ndf 2.488e-07 / 24
p0 0.993 ± 2.036e-05
0.9932
0.99315
0.9931
0.99305
0.993
0.99295
0.9929
0.99285
0.9928
0
5
10
15
20
25

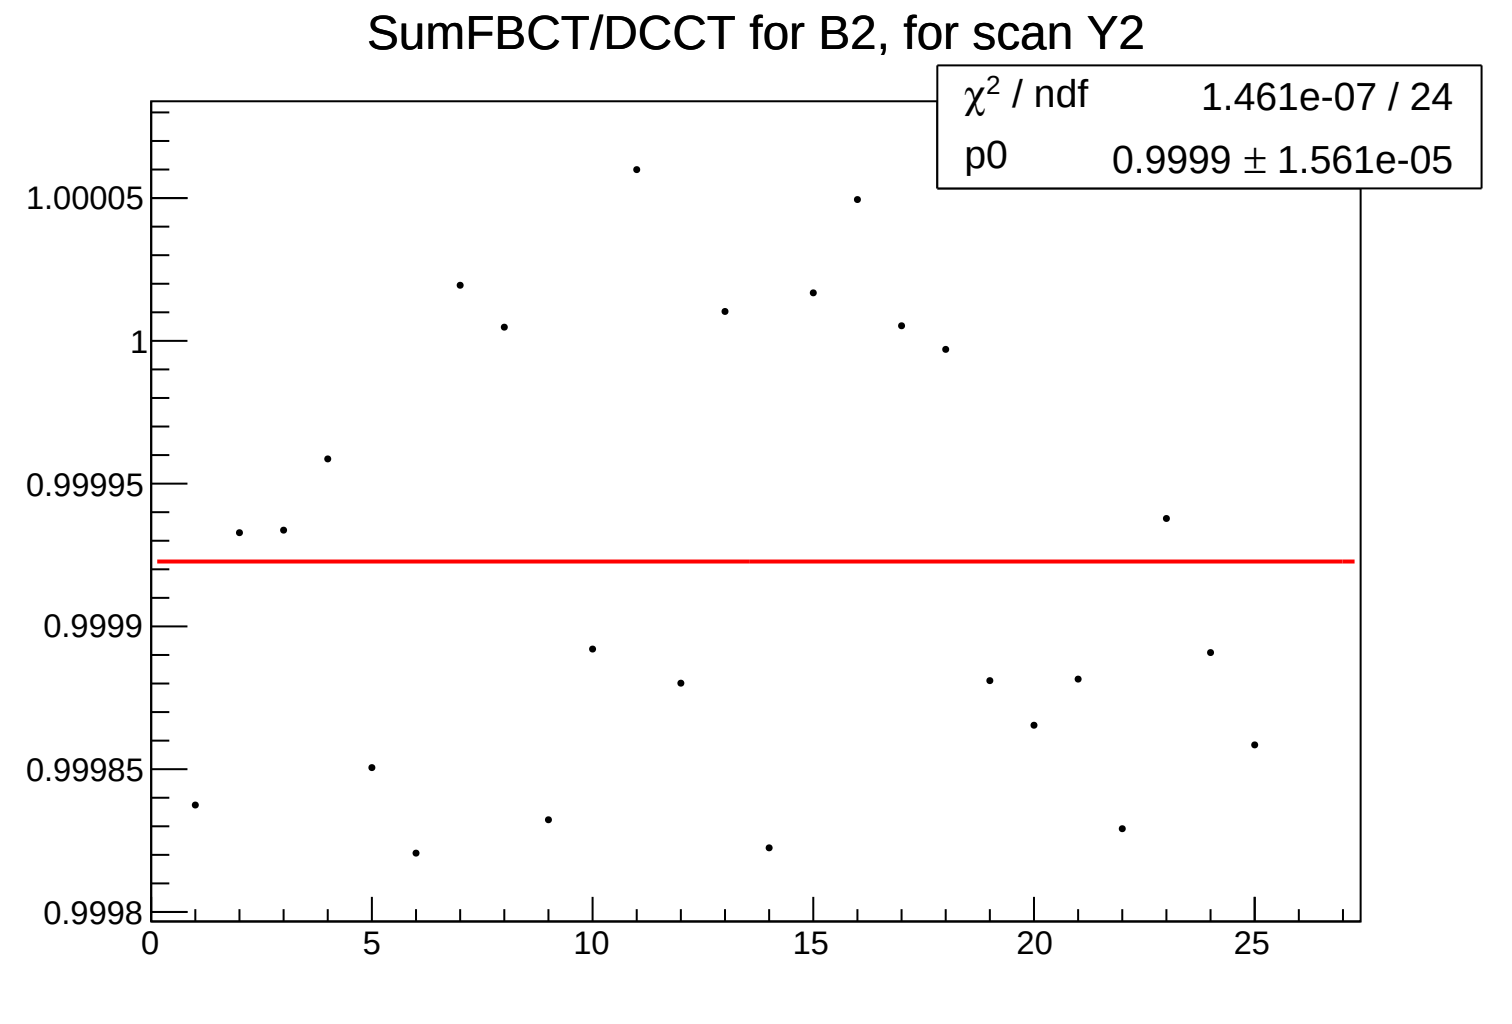
SumFBCT/DCCT for B2, for scan Y2
χ² / ndf 1.461e-07 / 24
p0 0.9999 ± 1.561e-05
1.00005
1
0.99995
0.9999
0.99985
0.9998
0
5
10
15
20
25

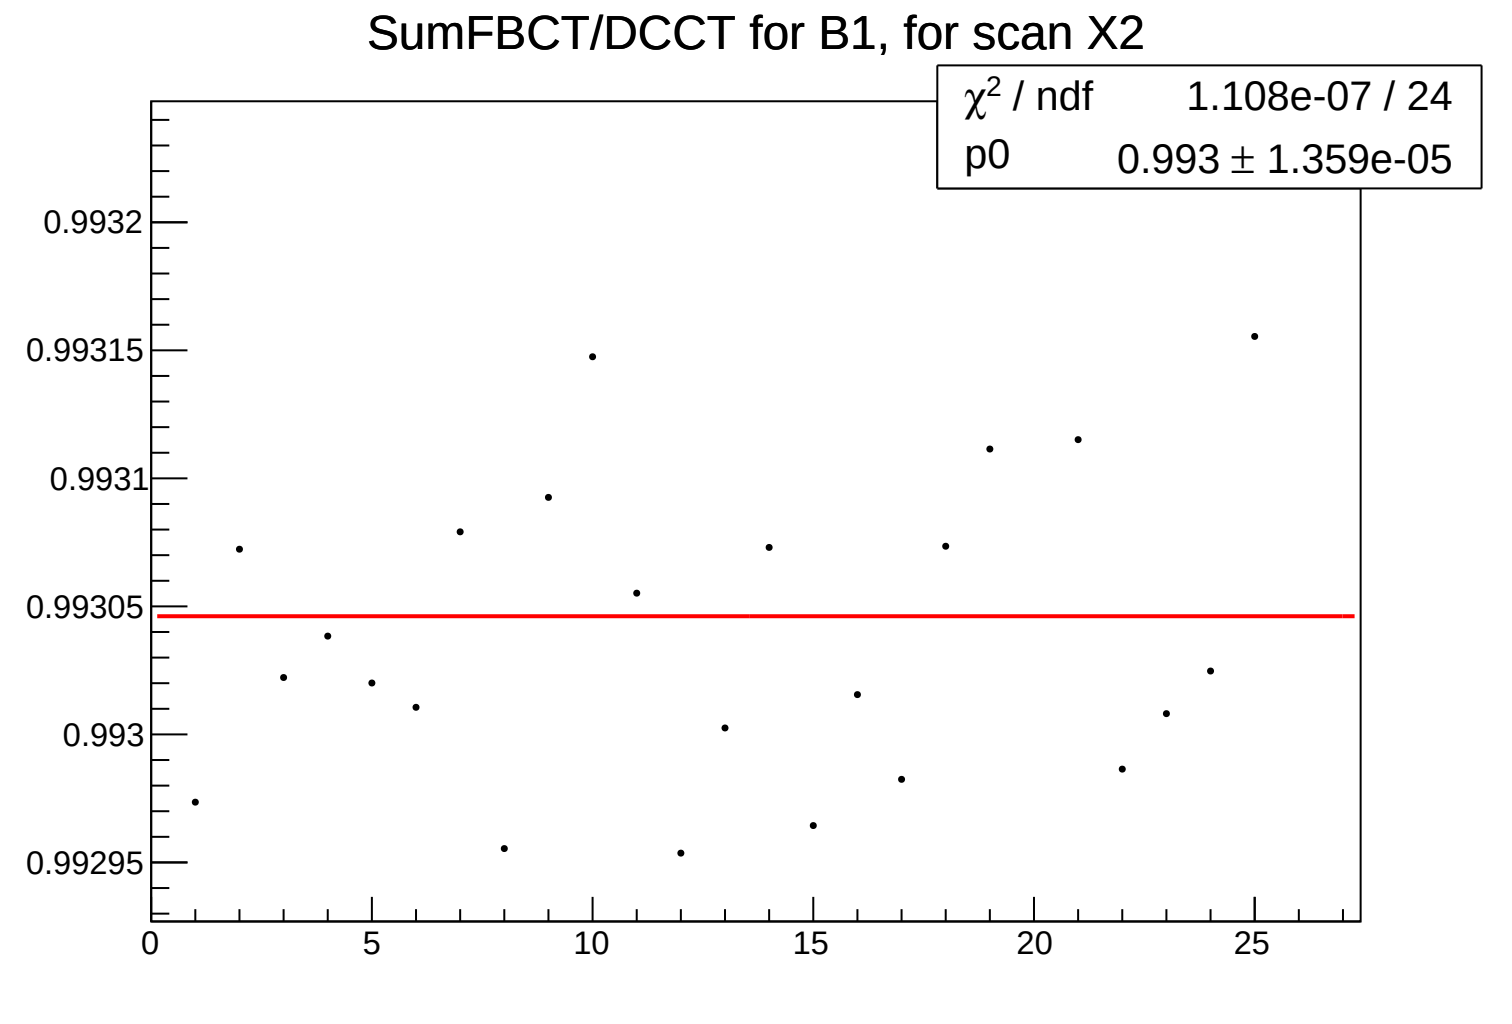
SumFBCT/DCCT for B1, for scan X2
χ² / ndf 1.108e-07 / 24
p0 0.993 ± 1.359e-05
0.9932
0.99315
0.9931
0.99305
0.993
0.99295
0
5
10
15
20
25

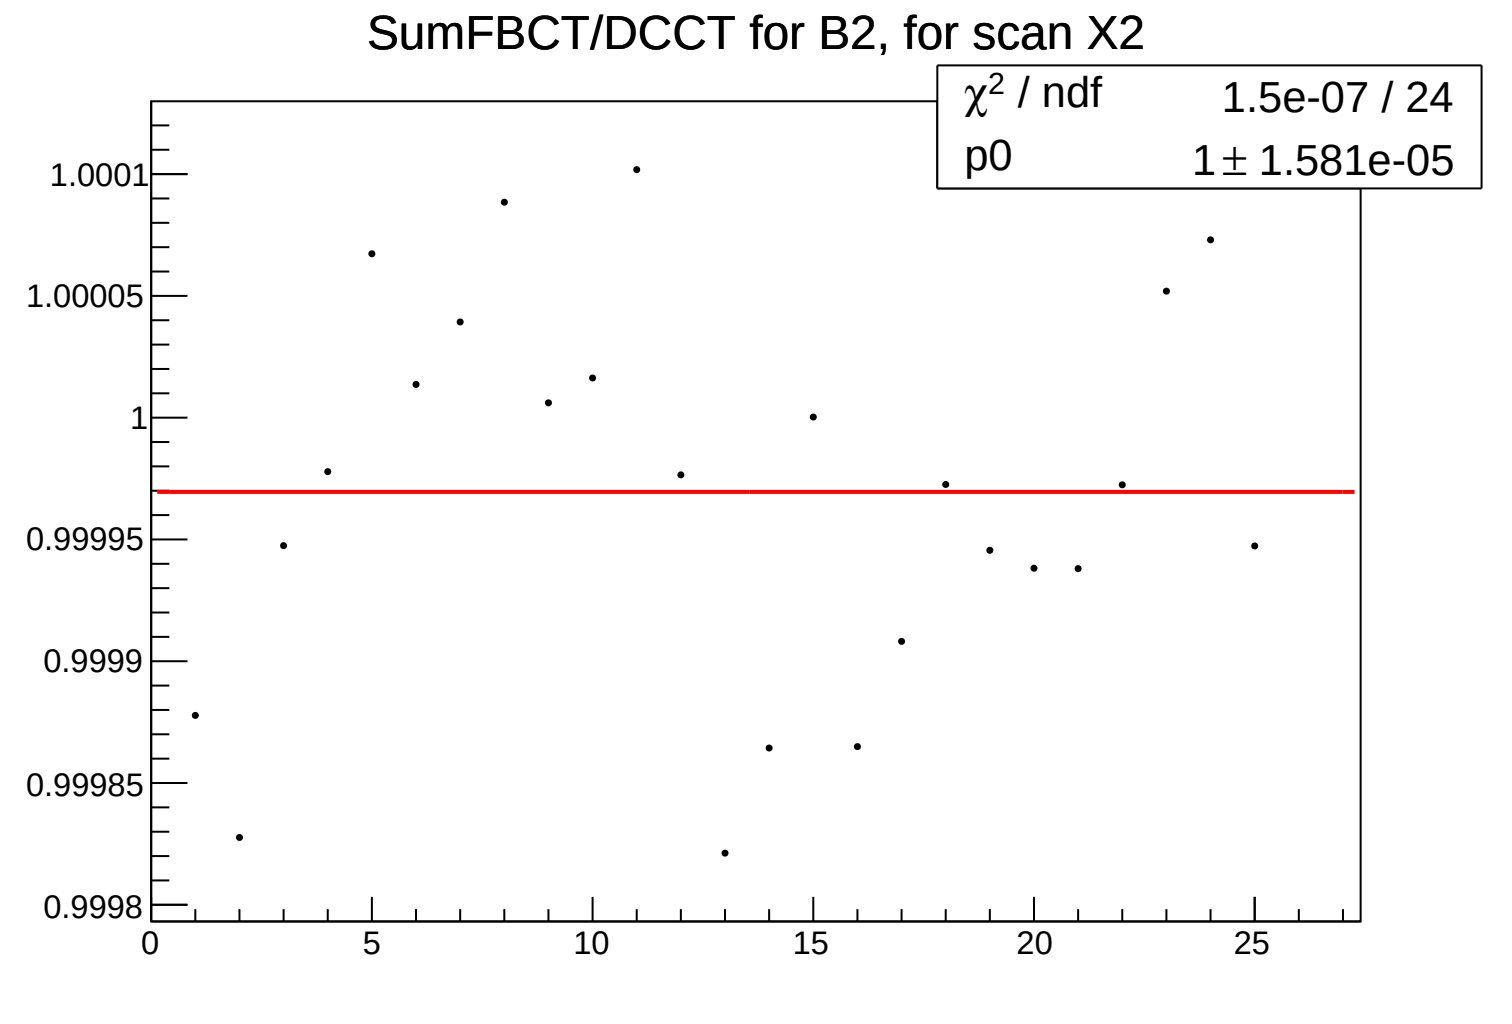
SumFBCT/DCCT for B2, for scan X2
χ² / ndf 1.5e-07 / 24
p0 1 ± 1.581e-05
1.0001
1.00005
1
0.99995
0.9999
0.99985
0.9998
0
5
10
15
20
25

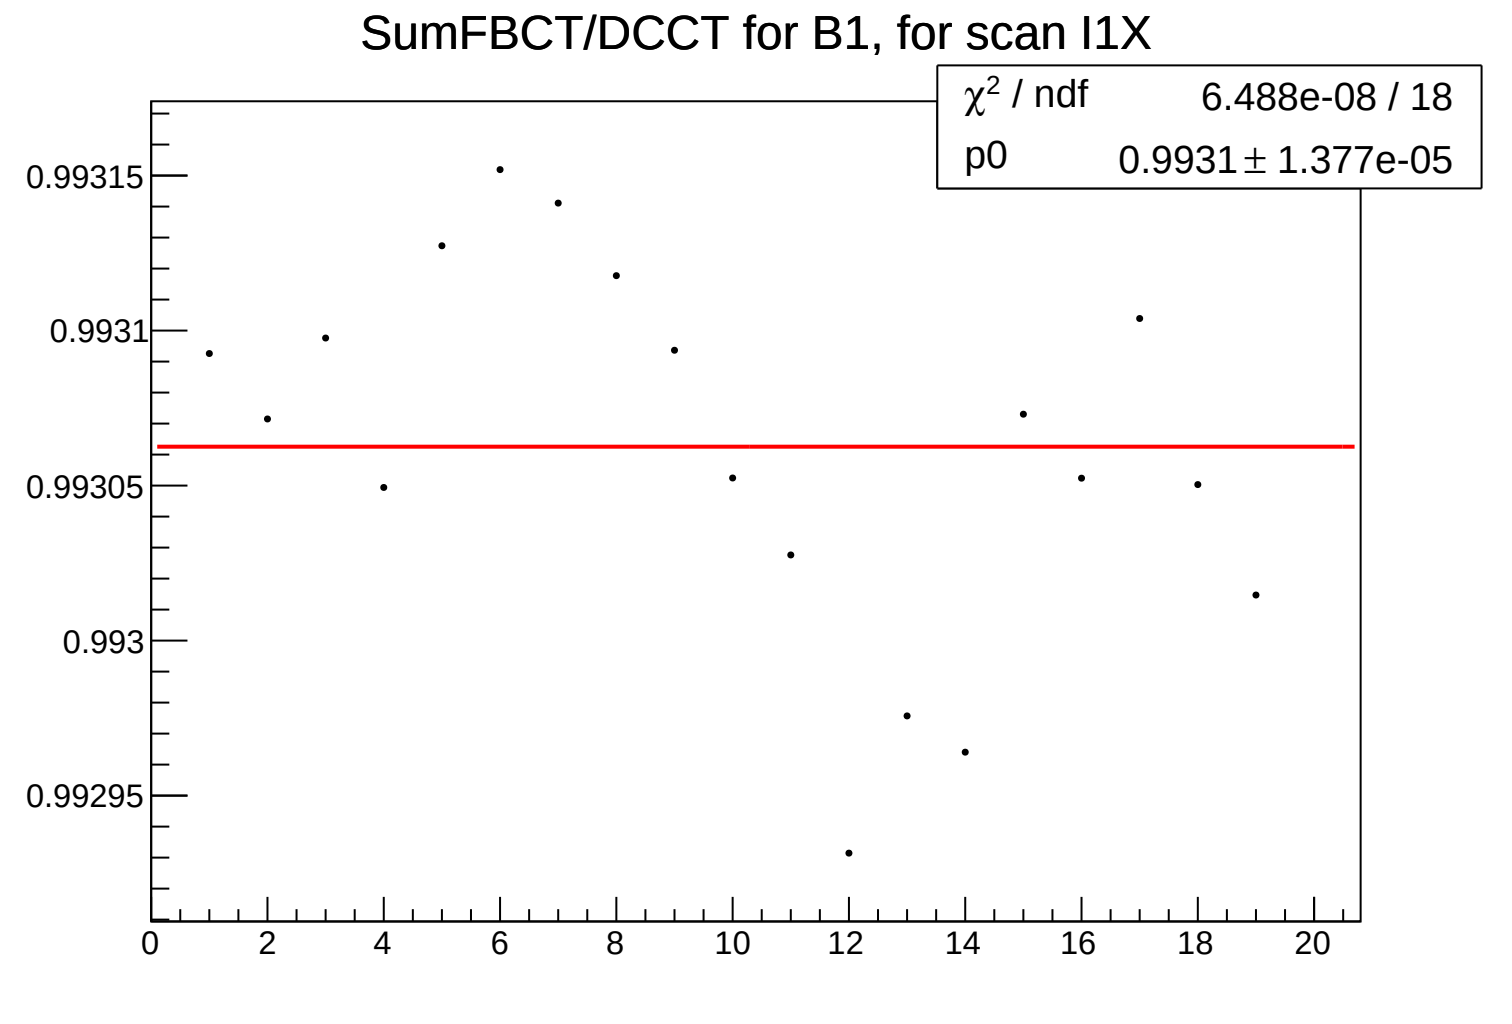
SumFBCT/DCCT for B1, for scan I1X
χ² / ndf 6.488e-08 / 18
p0 0.9931 ± 1.377e-05
0.99315
0.9931
0.99305
0.993
0.99295
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

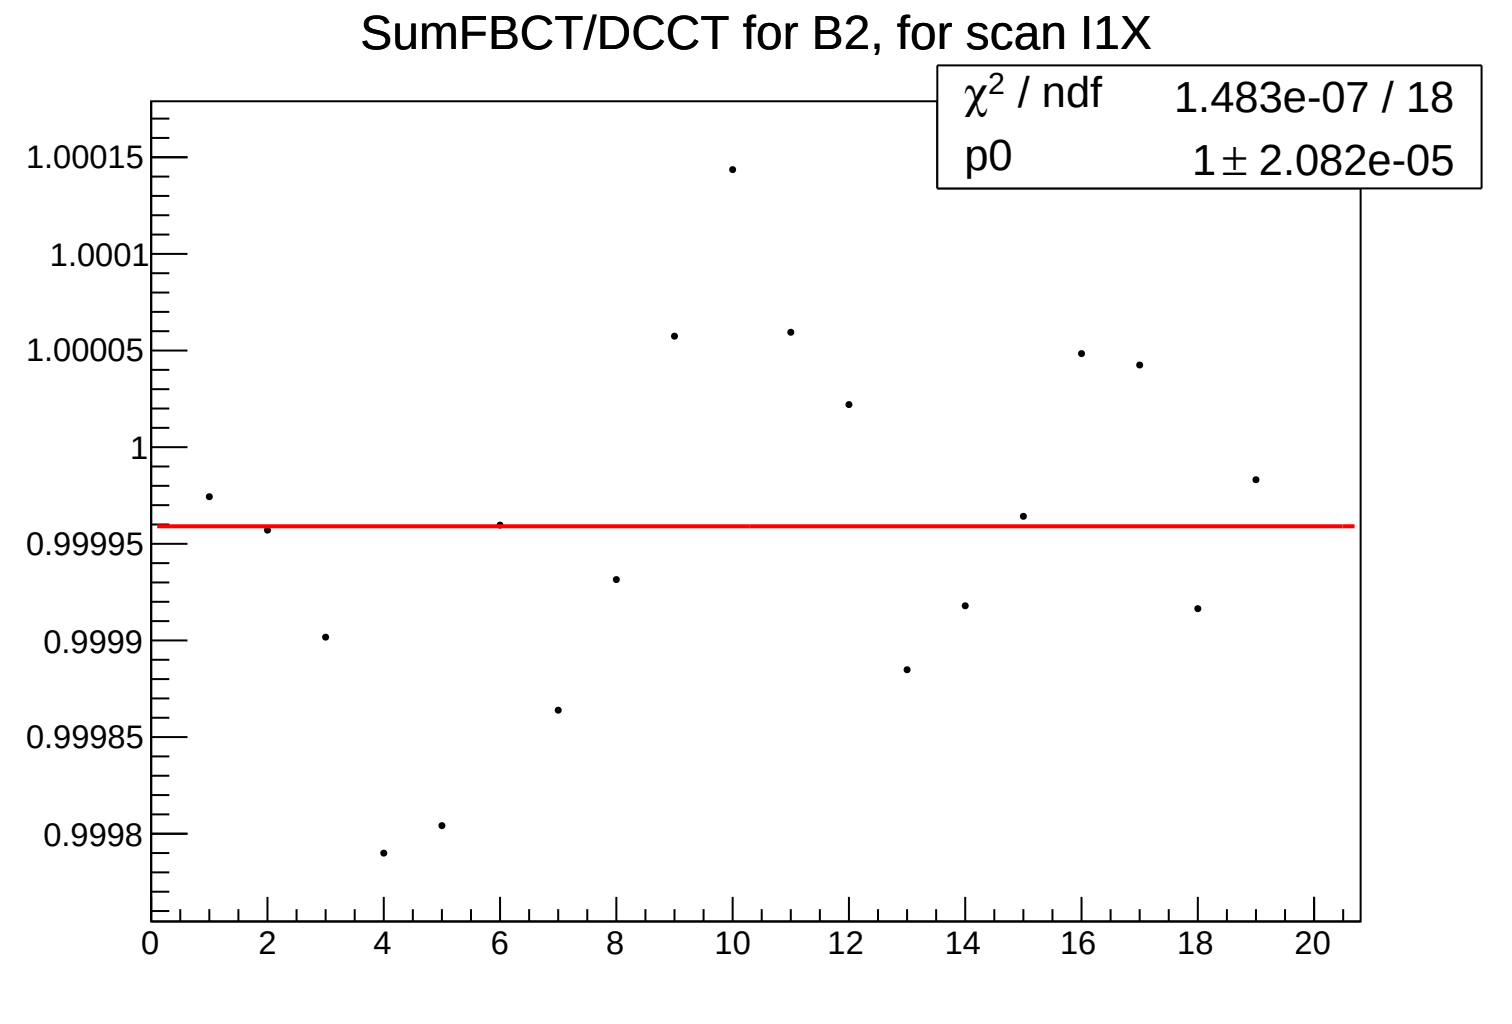
SumFBCT/DCCT for B2, for scan I1X
χ² / ndf 1.483e-07 / 18
p0 1 ± 2.082e-05
1.00015
1.0001
1.00005
1
0.99995
0.9999
0.99985
0.9998
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

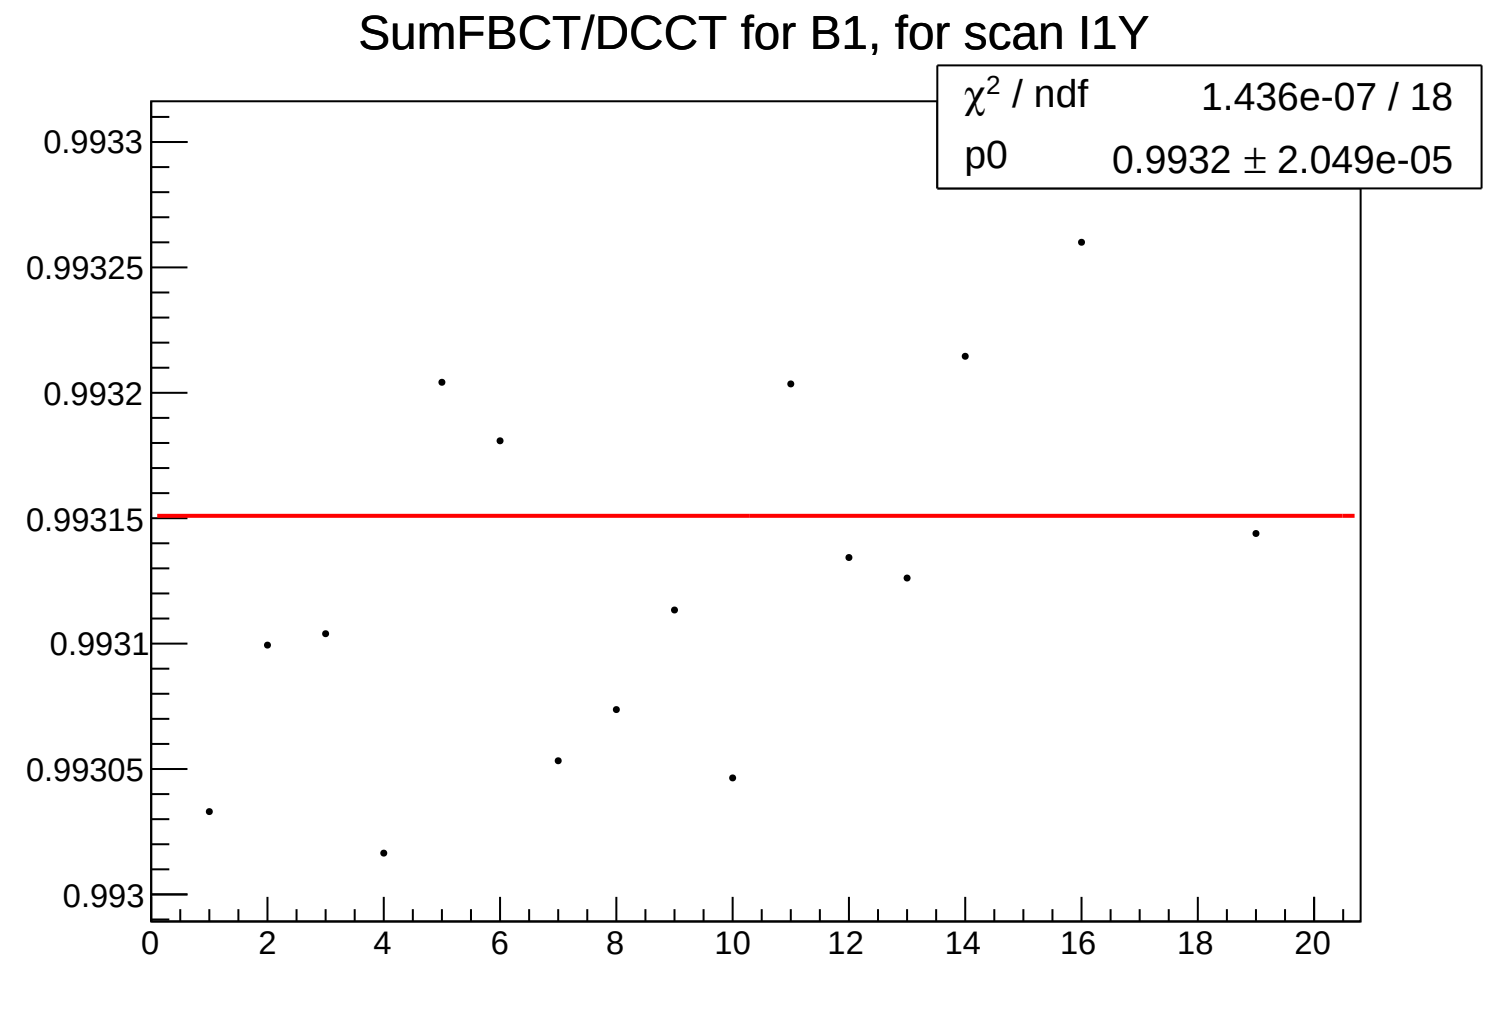
SumFBCT/DCCT for B1, for scan I1Y
χ² / ndf 1.436e-07 / 18
p0 0.9932 ± 2.049e-05
0.9933
0.99325
0.9932
0.99315
0.9931
0.99305
0.993
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

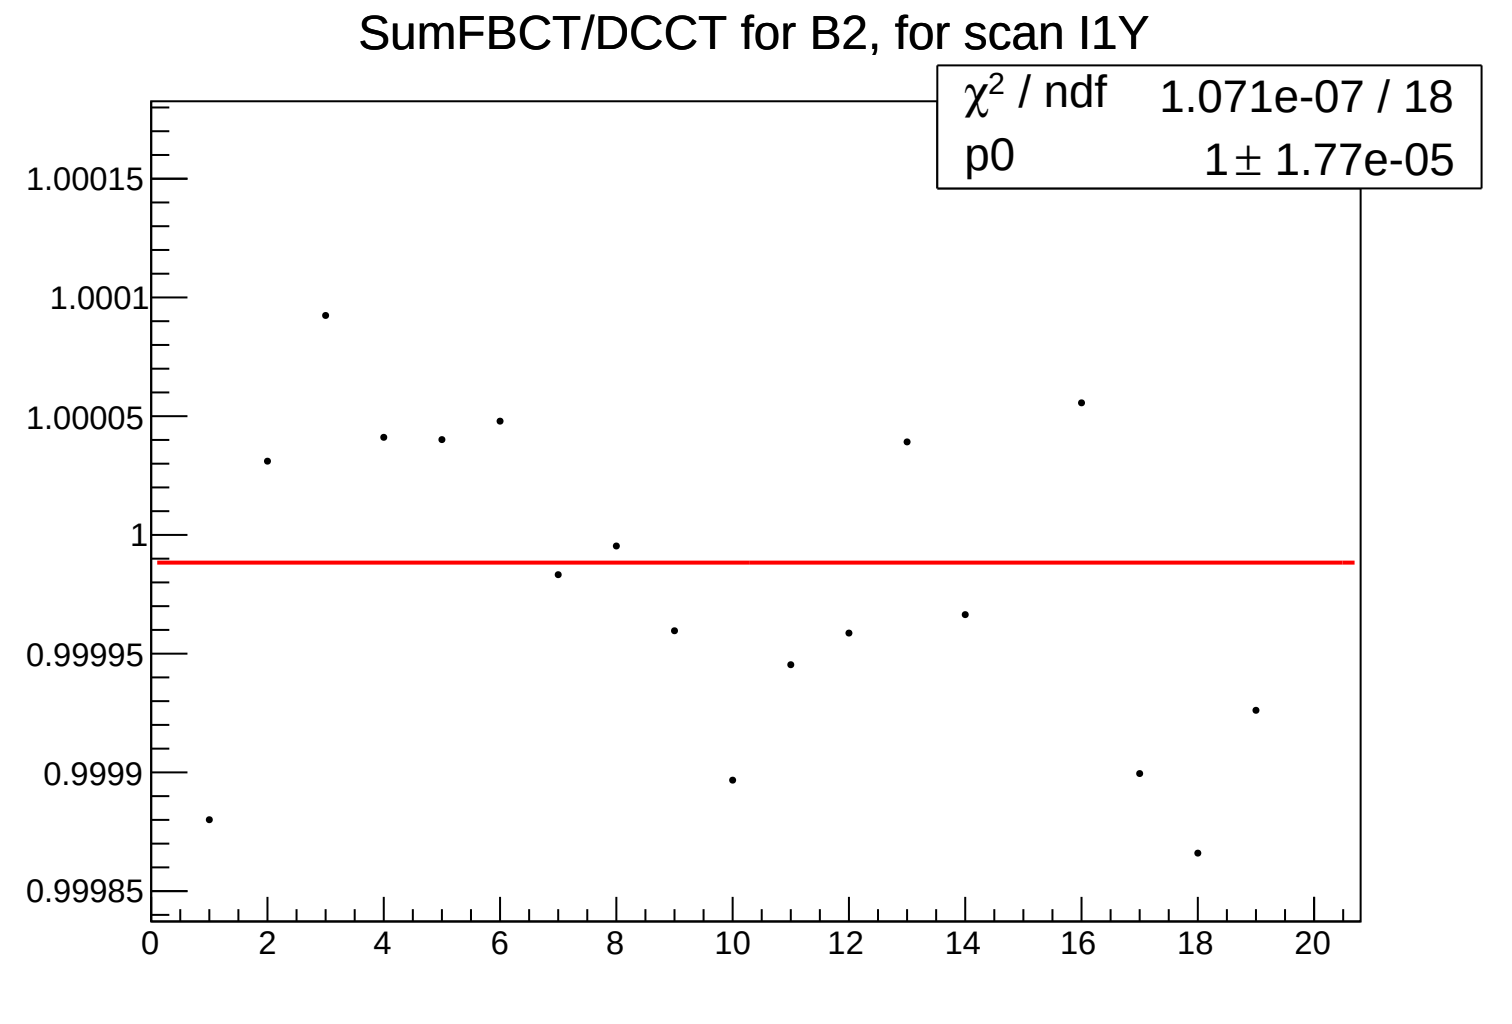
SumFBCT/DCCT for B2, for scan I1Y
χ² / ndf 1.071e-07 / 18
p0 1 ± 1.77e-05
1.00015
1.0001
1.00005
1
0.99995
0.9999
0.99985
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

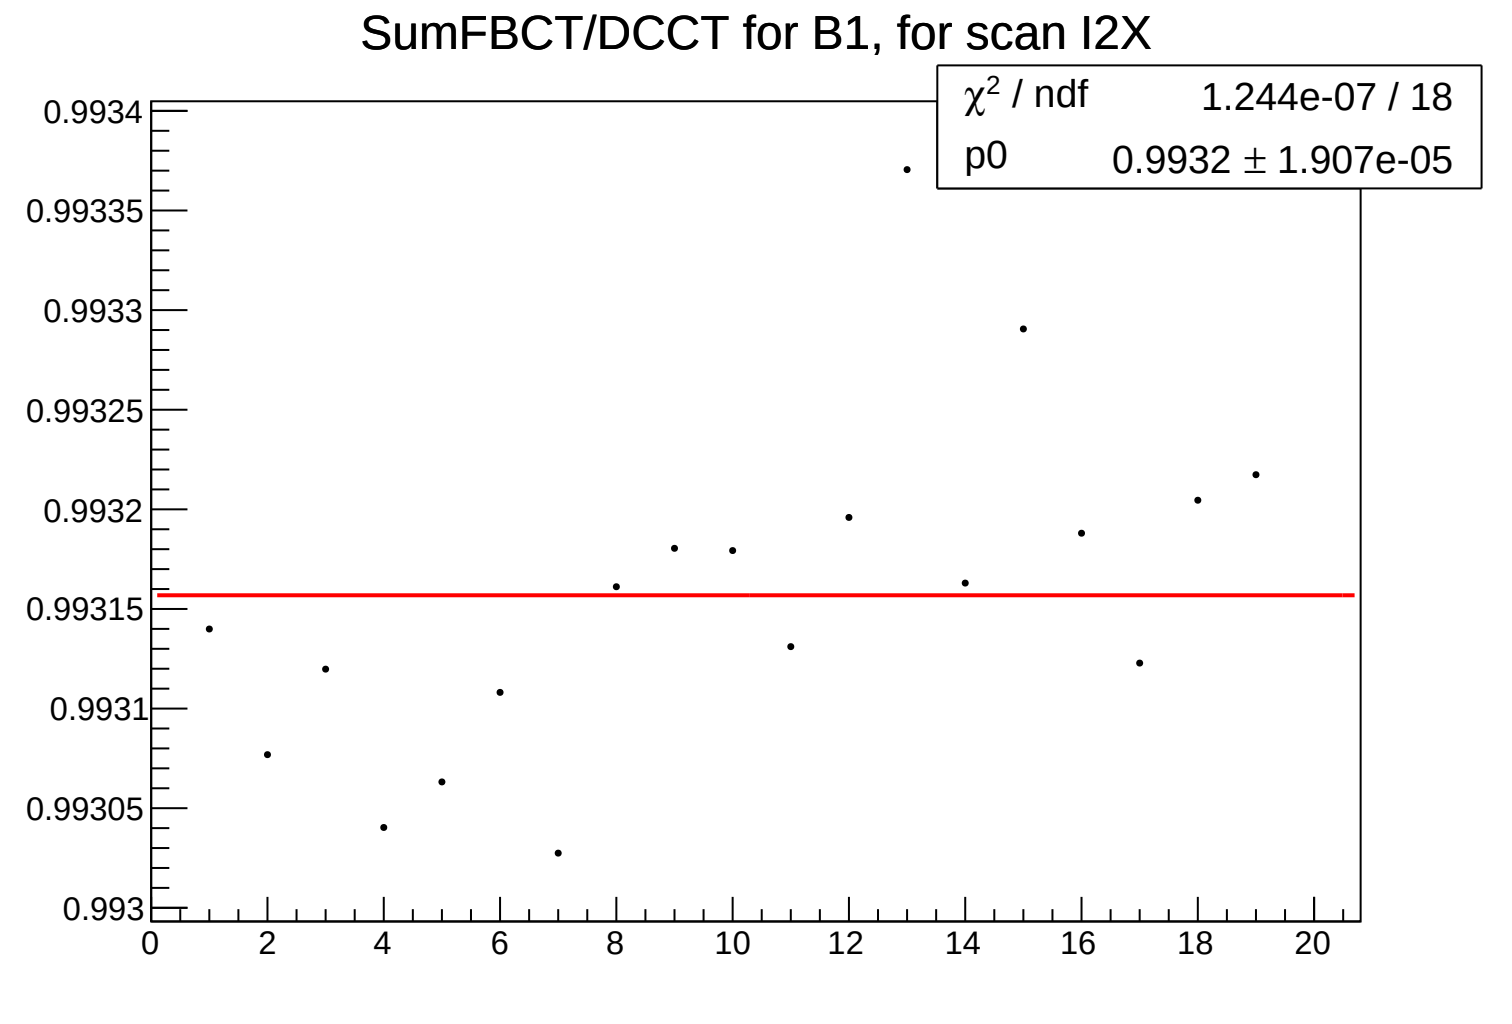
SumFBCT/DCCT for B1, for scan I2X
χ² / ndf 1.244e-07 / 18
p0 0.9932 ± 1.907e-05
0.9934
0.99335
0.9933
0.99325
0.9932
0.99315
0.9931
0.99305
0.993
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

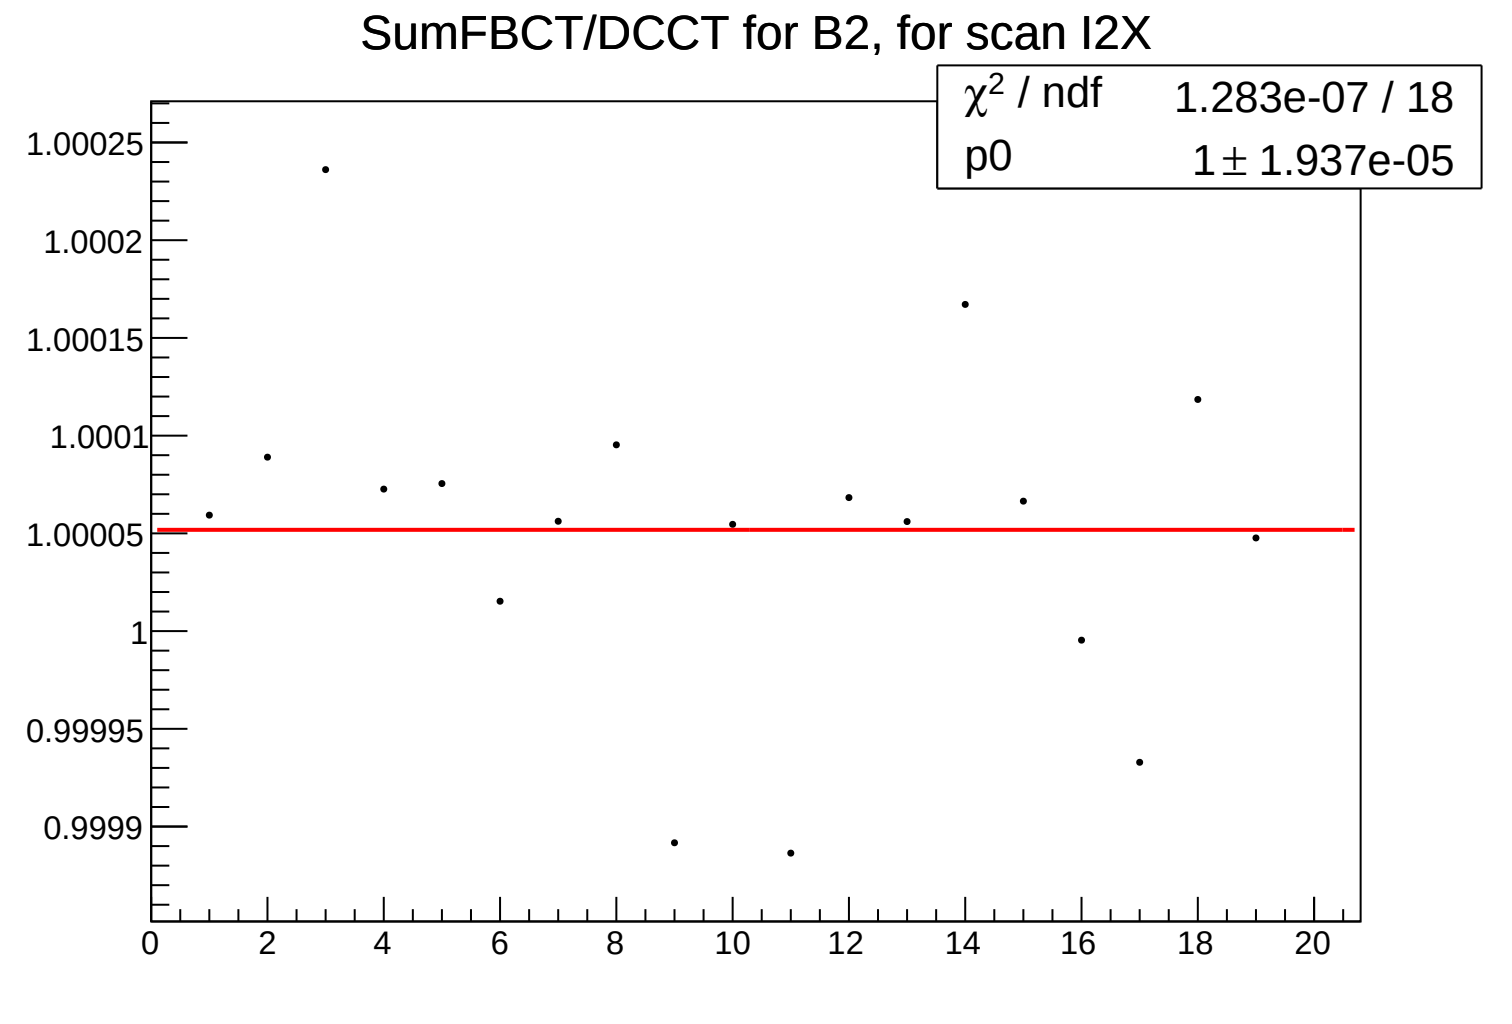
SumFBCT/DCCT for B2, for scan I2X
χ² / ndf 1.283e-07 / 18
p0 1 ± 1.937e-05
1.00025
1.0002
1.00015
1.0001
1.00005
1
0.99995
0.9999
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

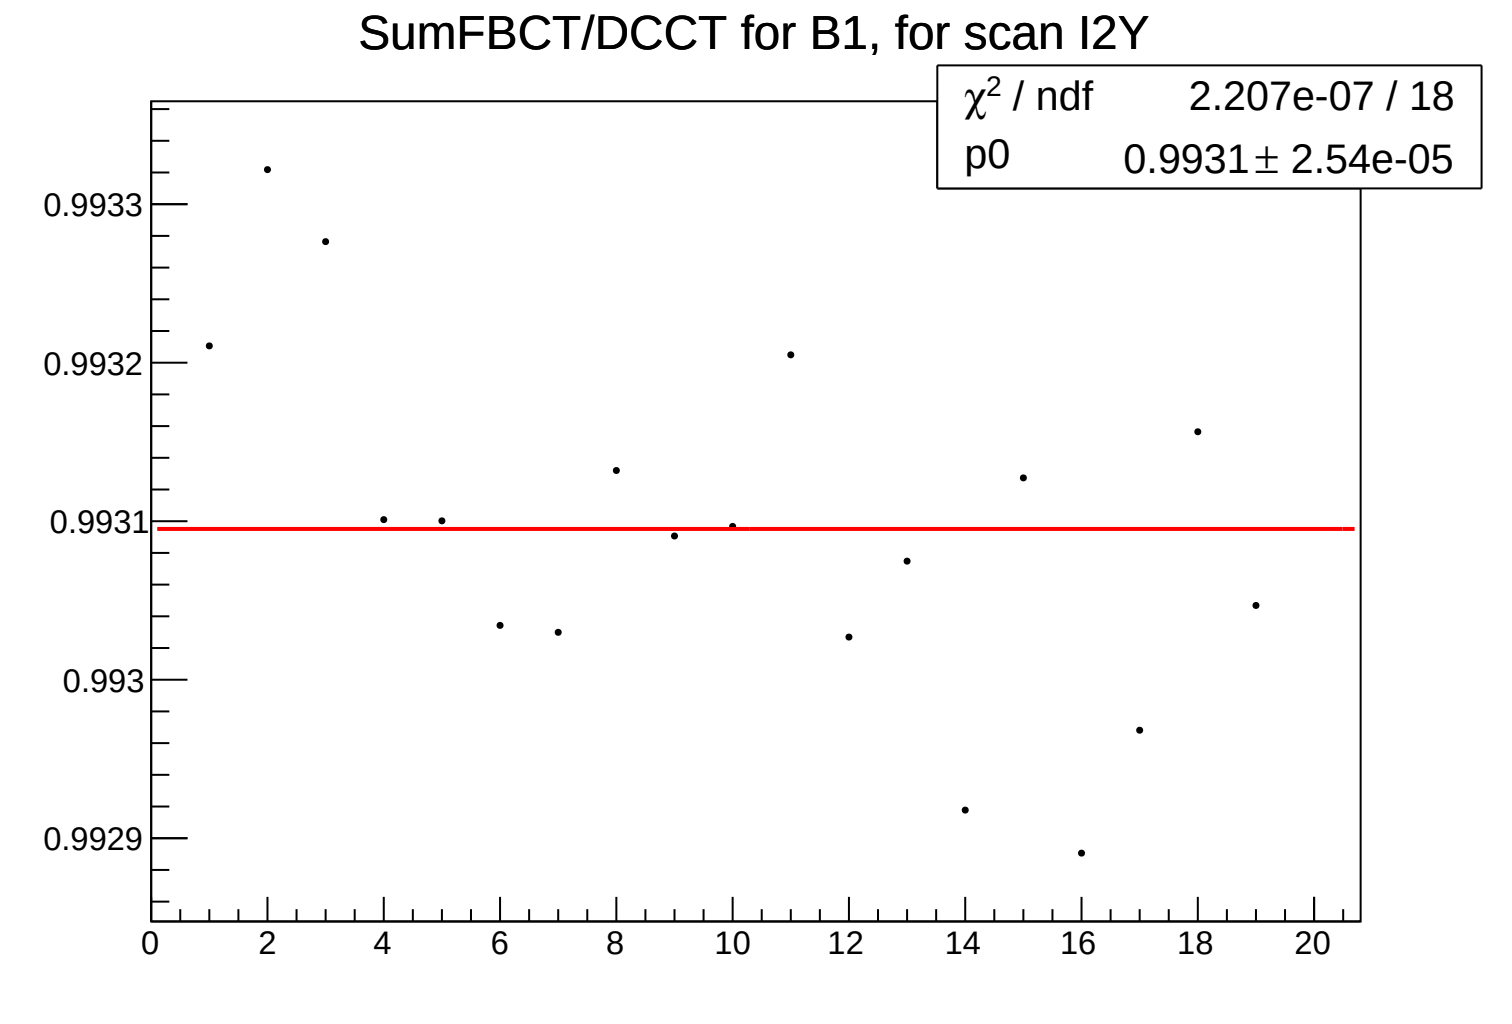
SumFBCT/DCCT for B1, for scan I2Y
χ² / ndf 2.207e-07 / 18
p0 0.9931 ± 2.54e-05
0.9933
0.9932
0.9931
0.993
0.9929
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

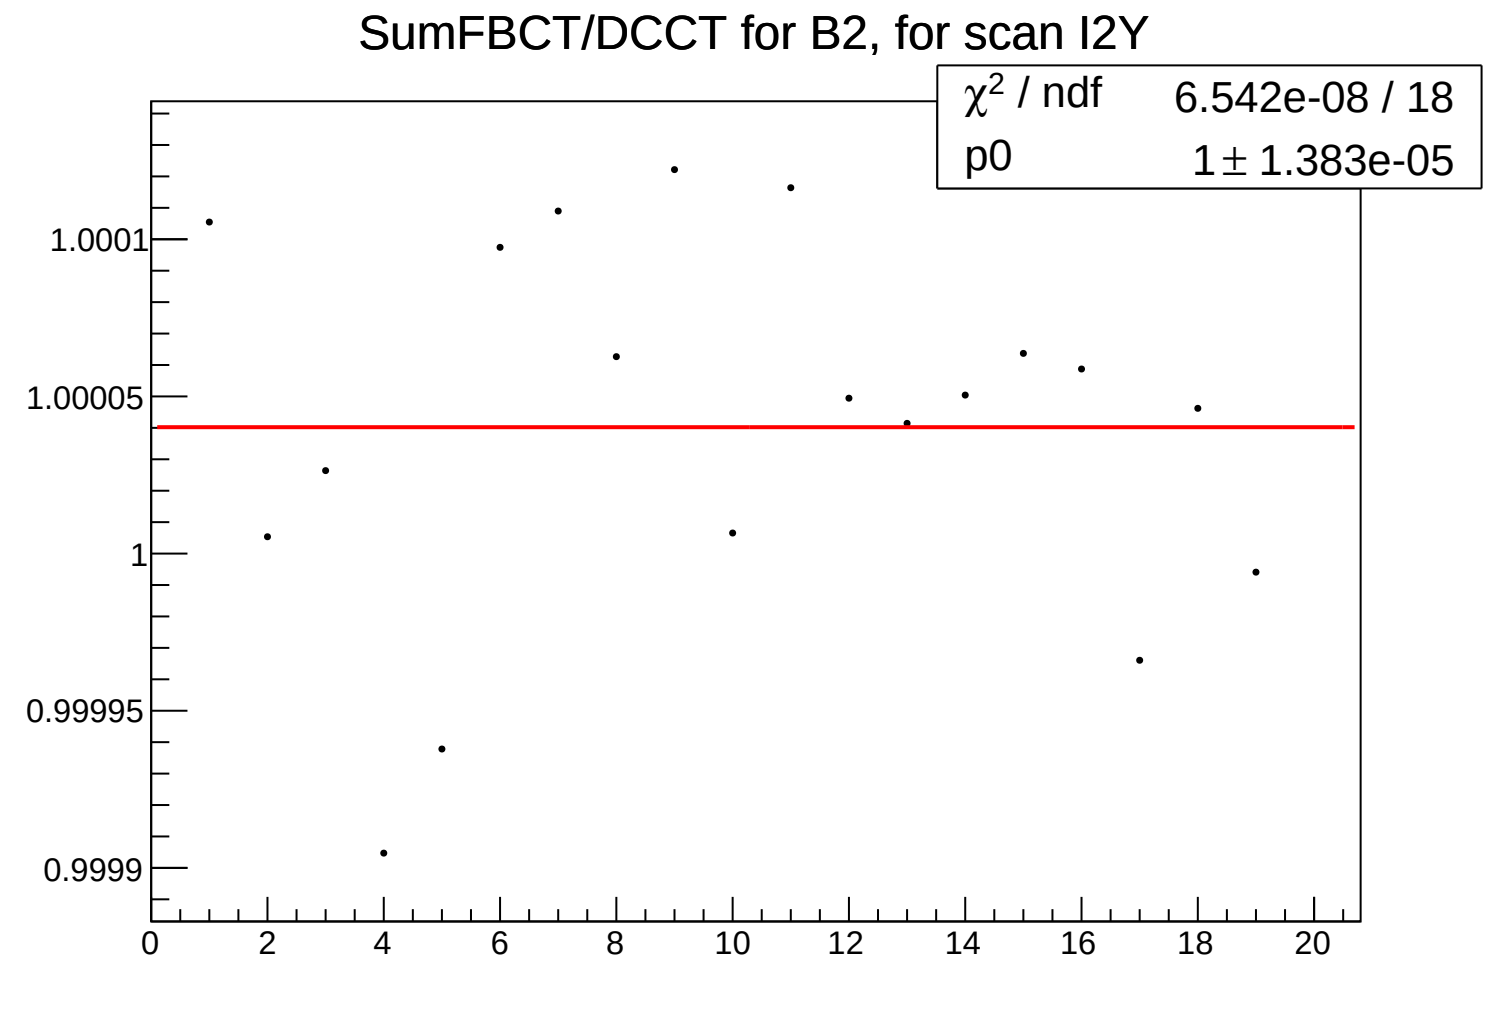
SumFBCT/DCCT for B2, for scan I2Y
χ² / ndf 6.542e-08 / 18
p0 1 ± 1.383e-05
1.0001
1.00005
1
0.99995
0.9999
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

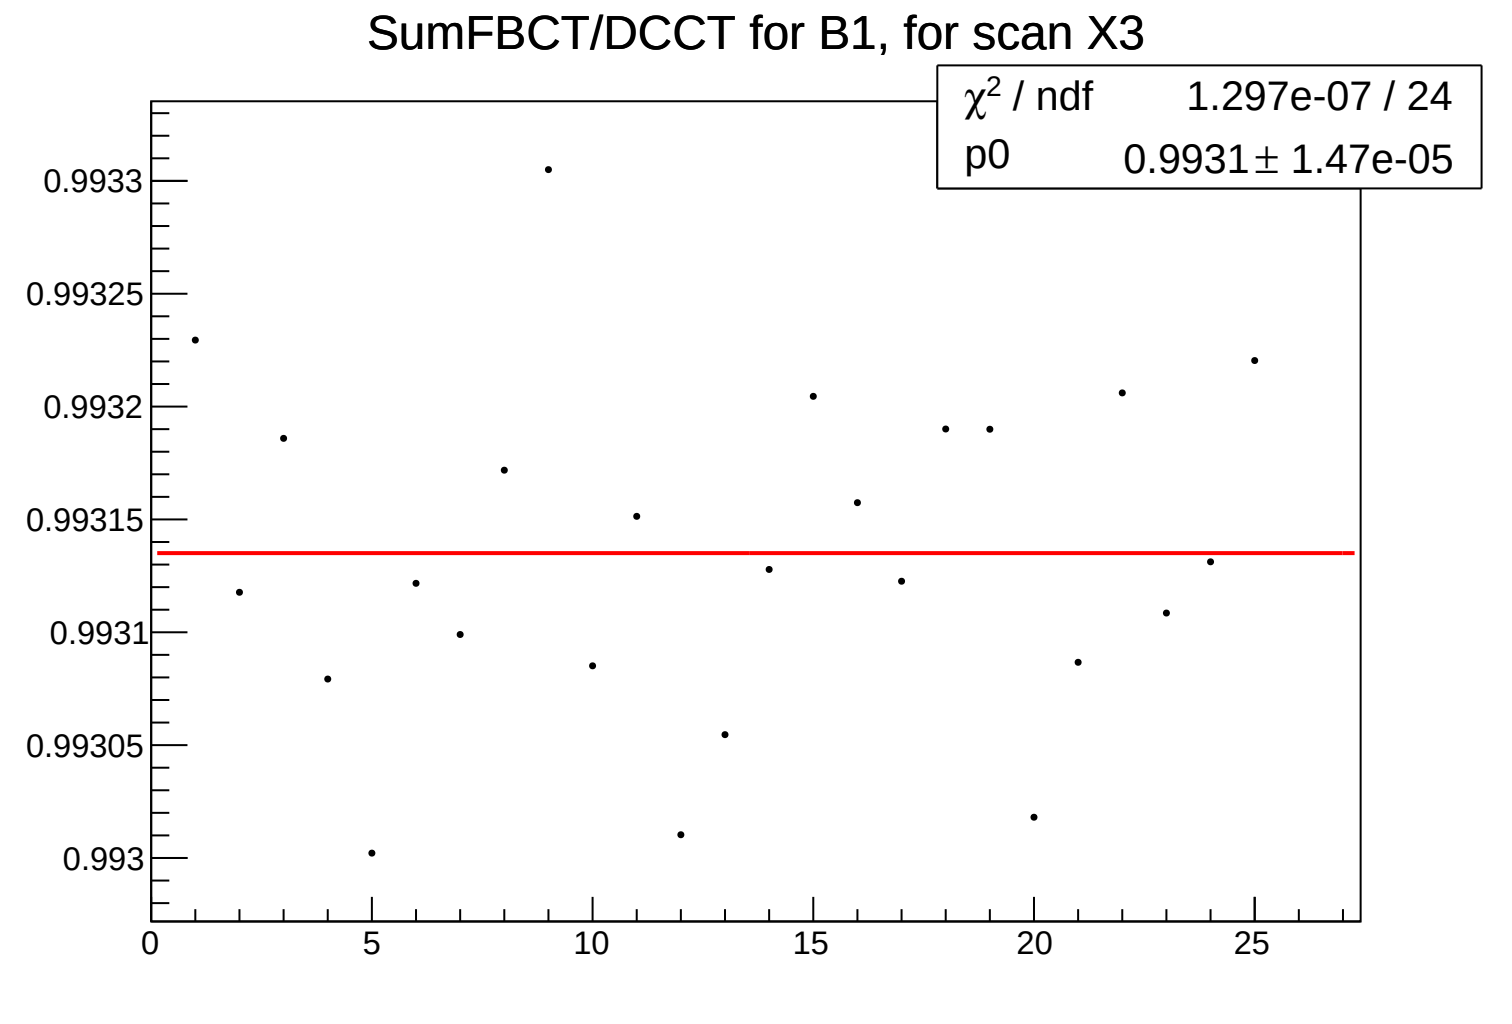
SumFBCT/DCCT for B1, for scan X3
χ² / ndf 1.297e-07 / 24
p0 0.9931 ± 1.47e-05
0.9933
0.99325
0.9932
0.99315
0.9931
0.99305
0.993
0
5
10
15
20
25

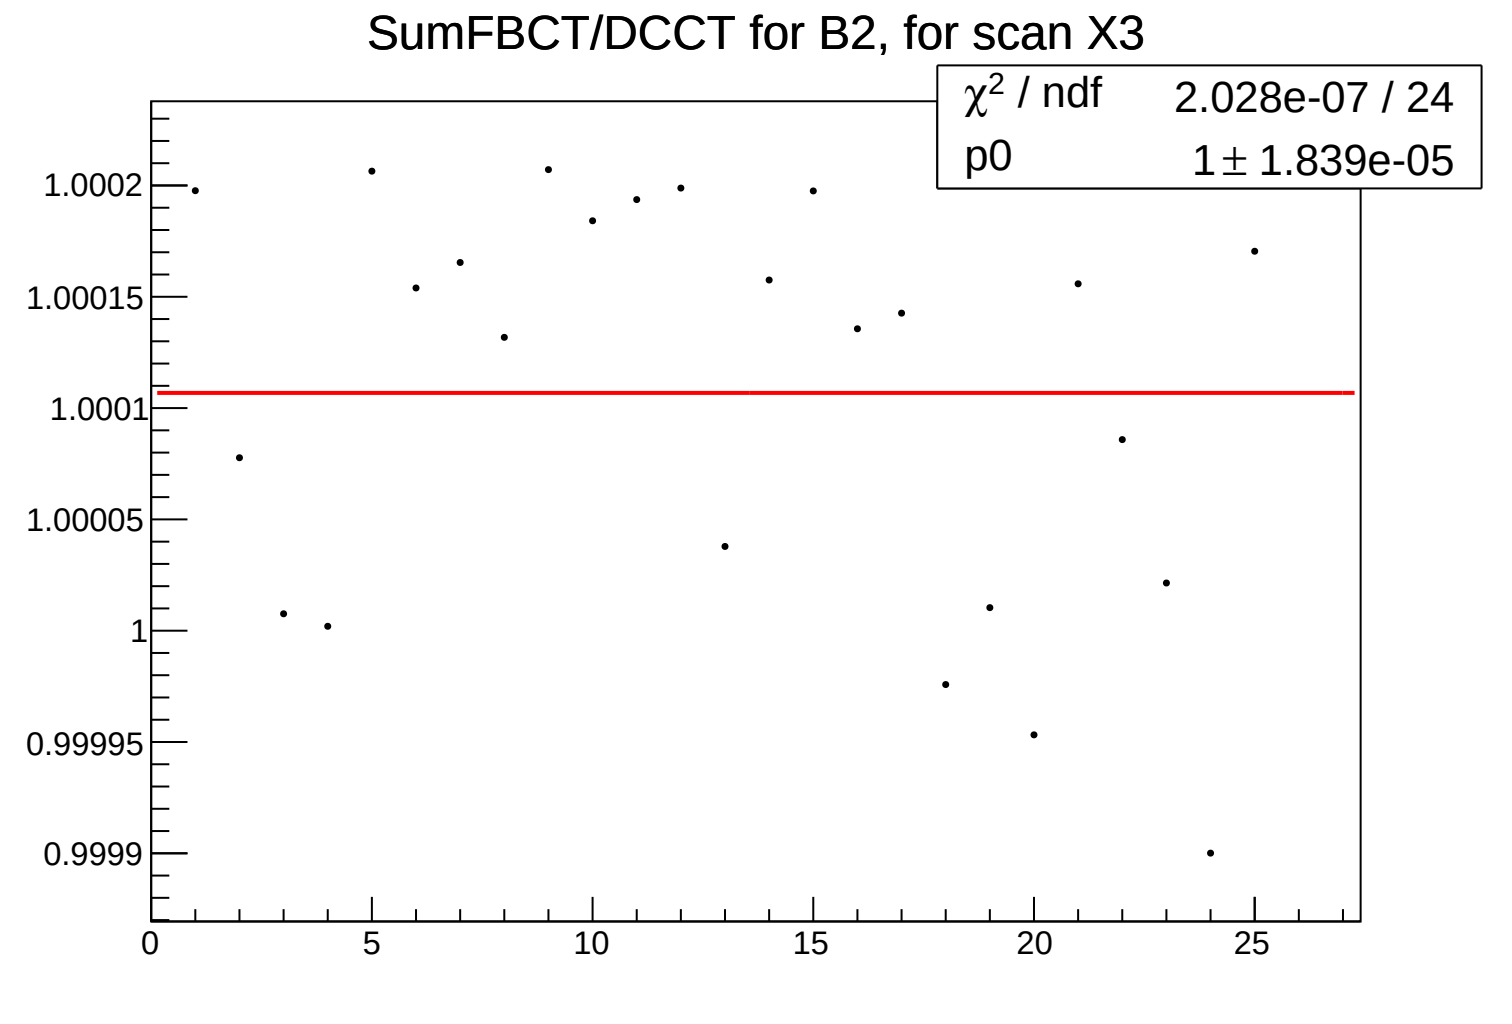
SumFBCT/DCCT for B2, for scan X3
χ² / ndf 2.028e-07 / 24
p0 1 ± 1.839e-05
1.0002
1.00015
1.0001
1.00005
1
0.99995
0.9999
0
5
10
15
20
25

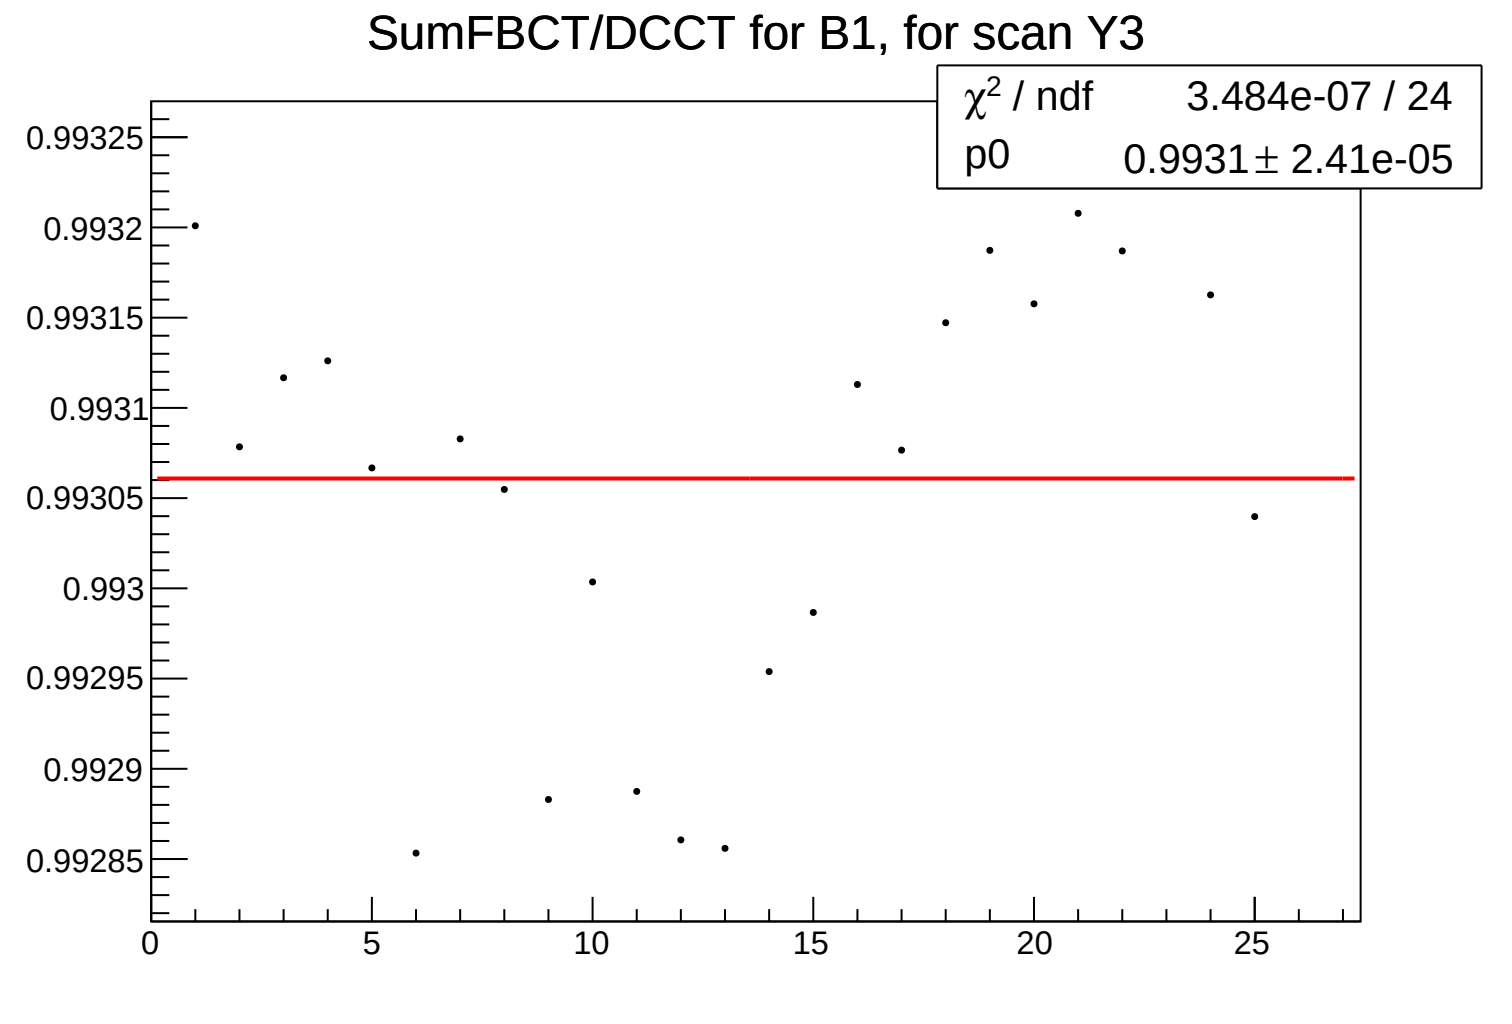
SumFBCT/DCCT for B1, for scan Y3
χ2 / ndf 3.484e-07 / 24
p0 0.9931 ± 2.41e-05
0.99325
0.9932
0.99315
0.9931
0.99305
0.993
0.99295
0.9929
0.99285
0
5
10
15
20
25

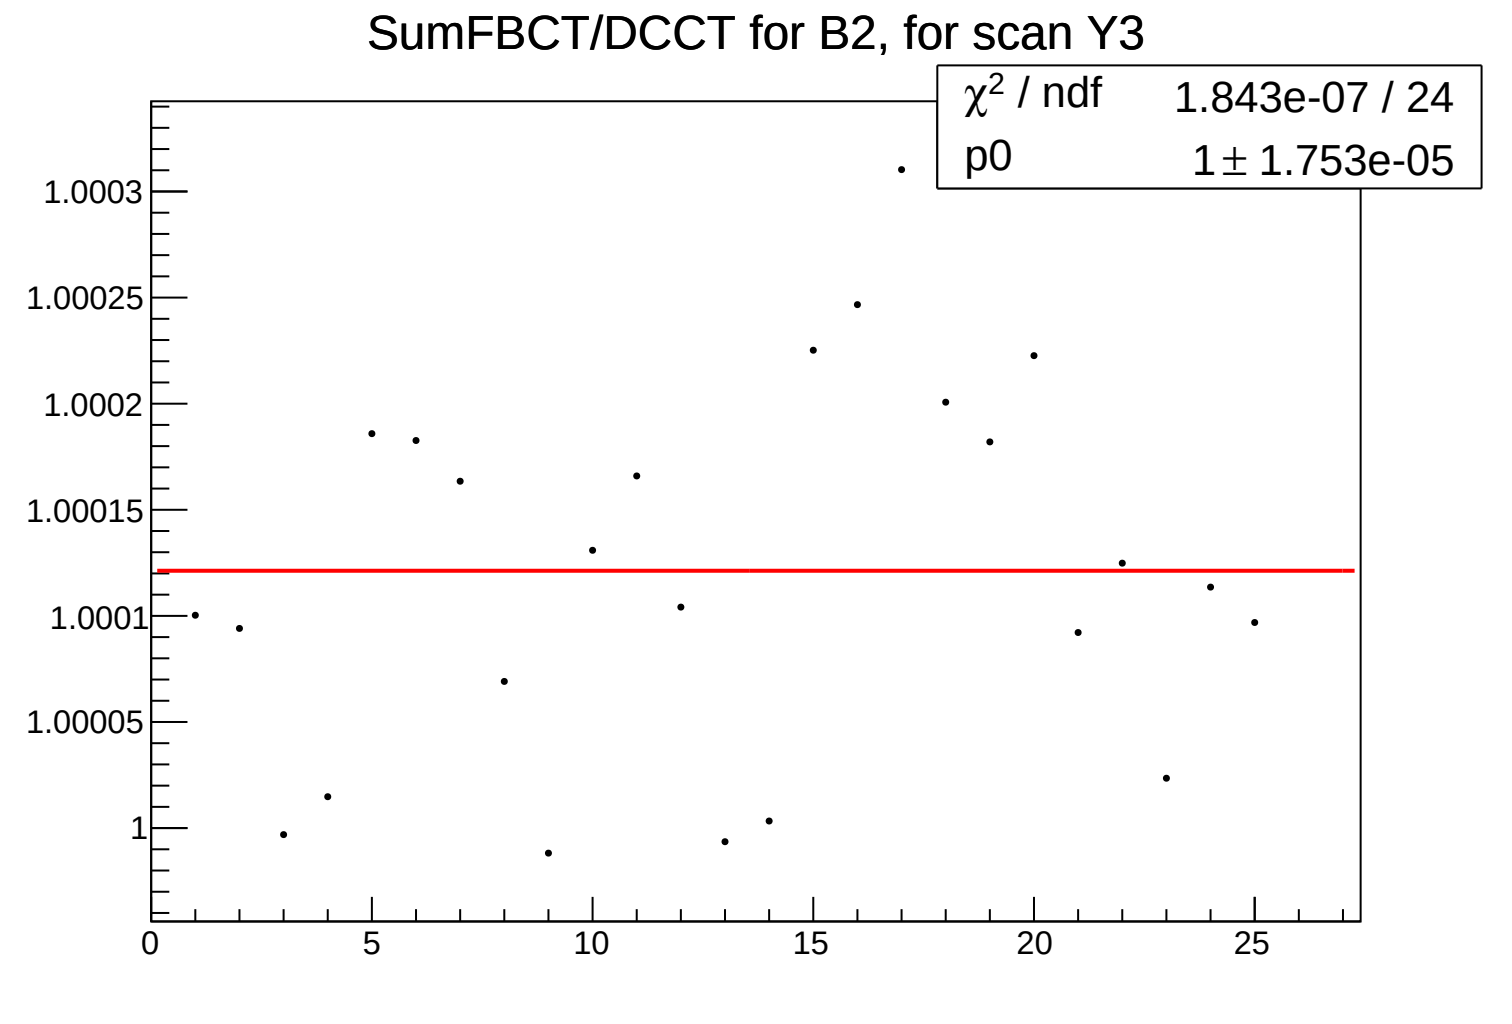
SumFBCT/DCCT for B2, for scan Y3
χ² / ndf 1.843e-07 / 24
p0 1 ± 1.753e-05
1.0003
1.00025
1.0002
1.00015
1.0001
1.00005
1
0
5
10
15
20
25