




C-C 3C  
1:1

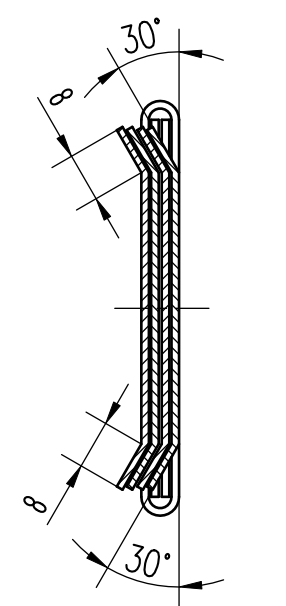


I 2C  
1:2

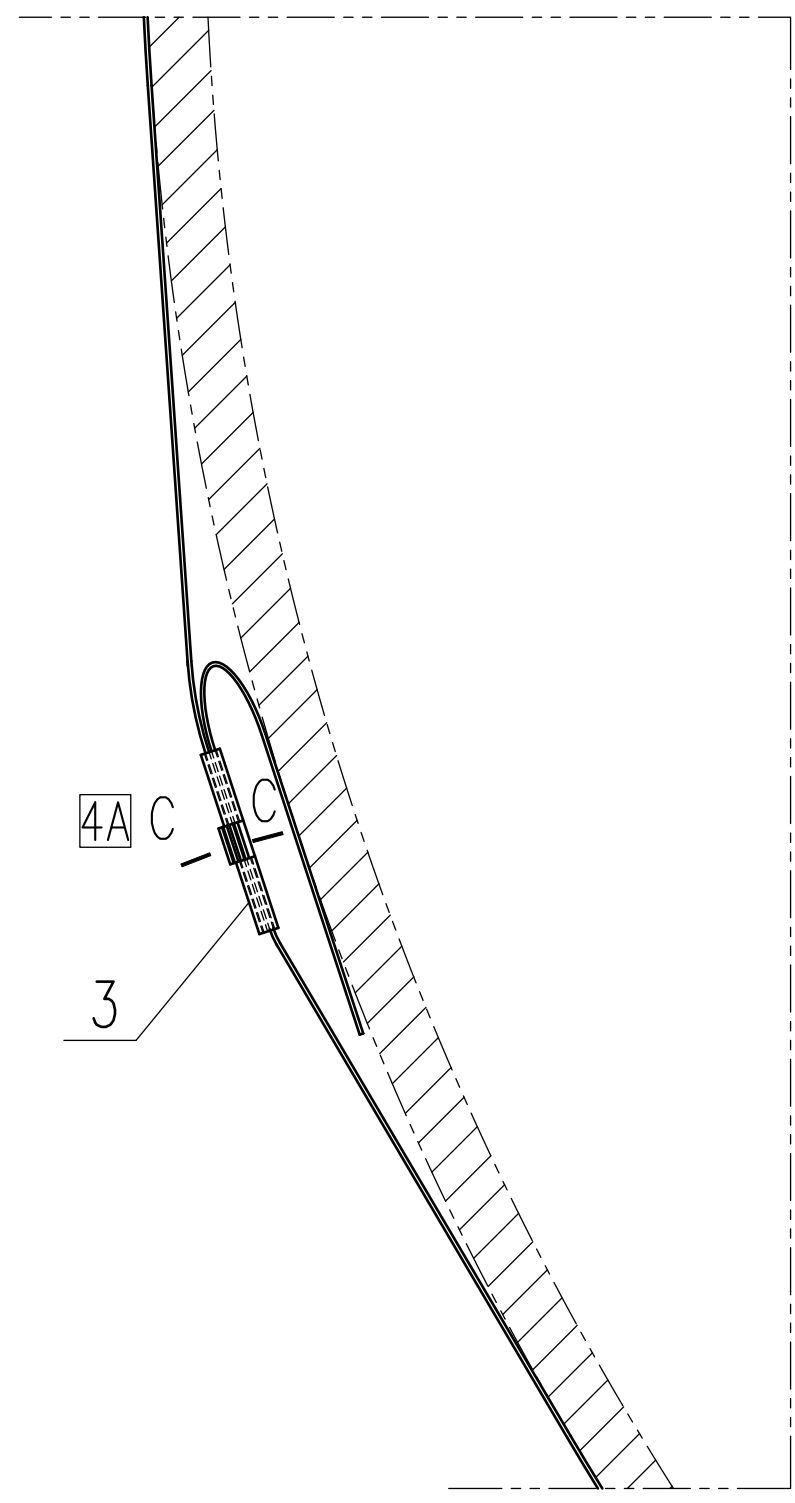

A向 2A

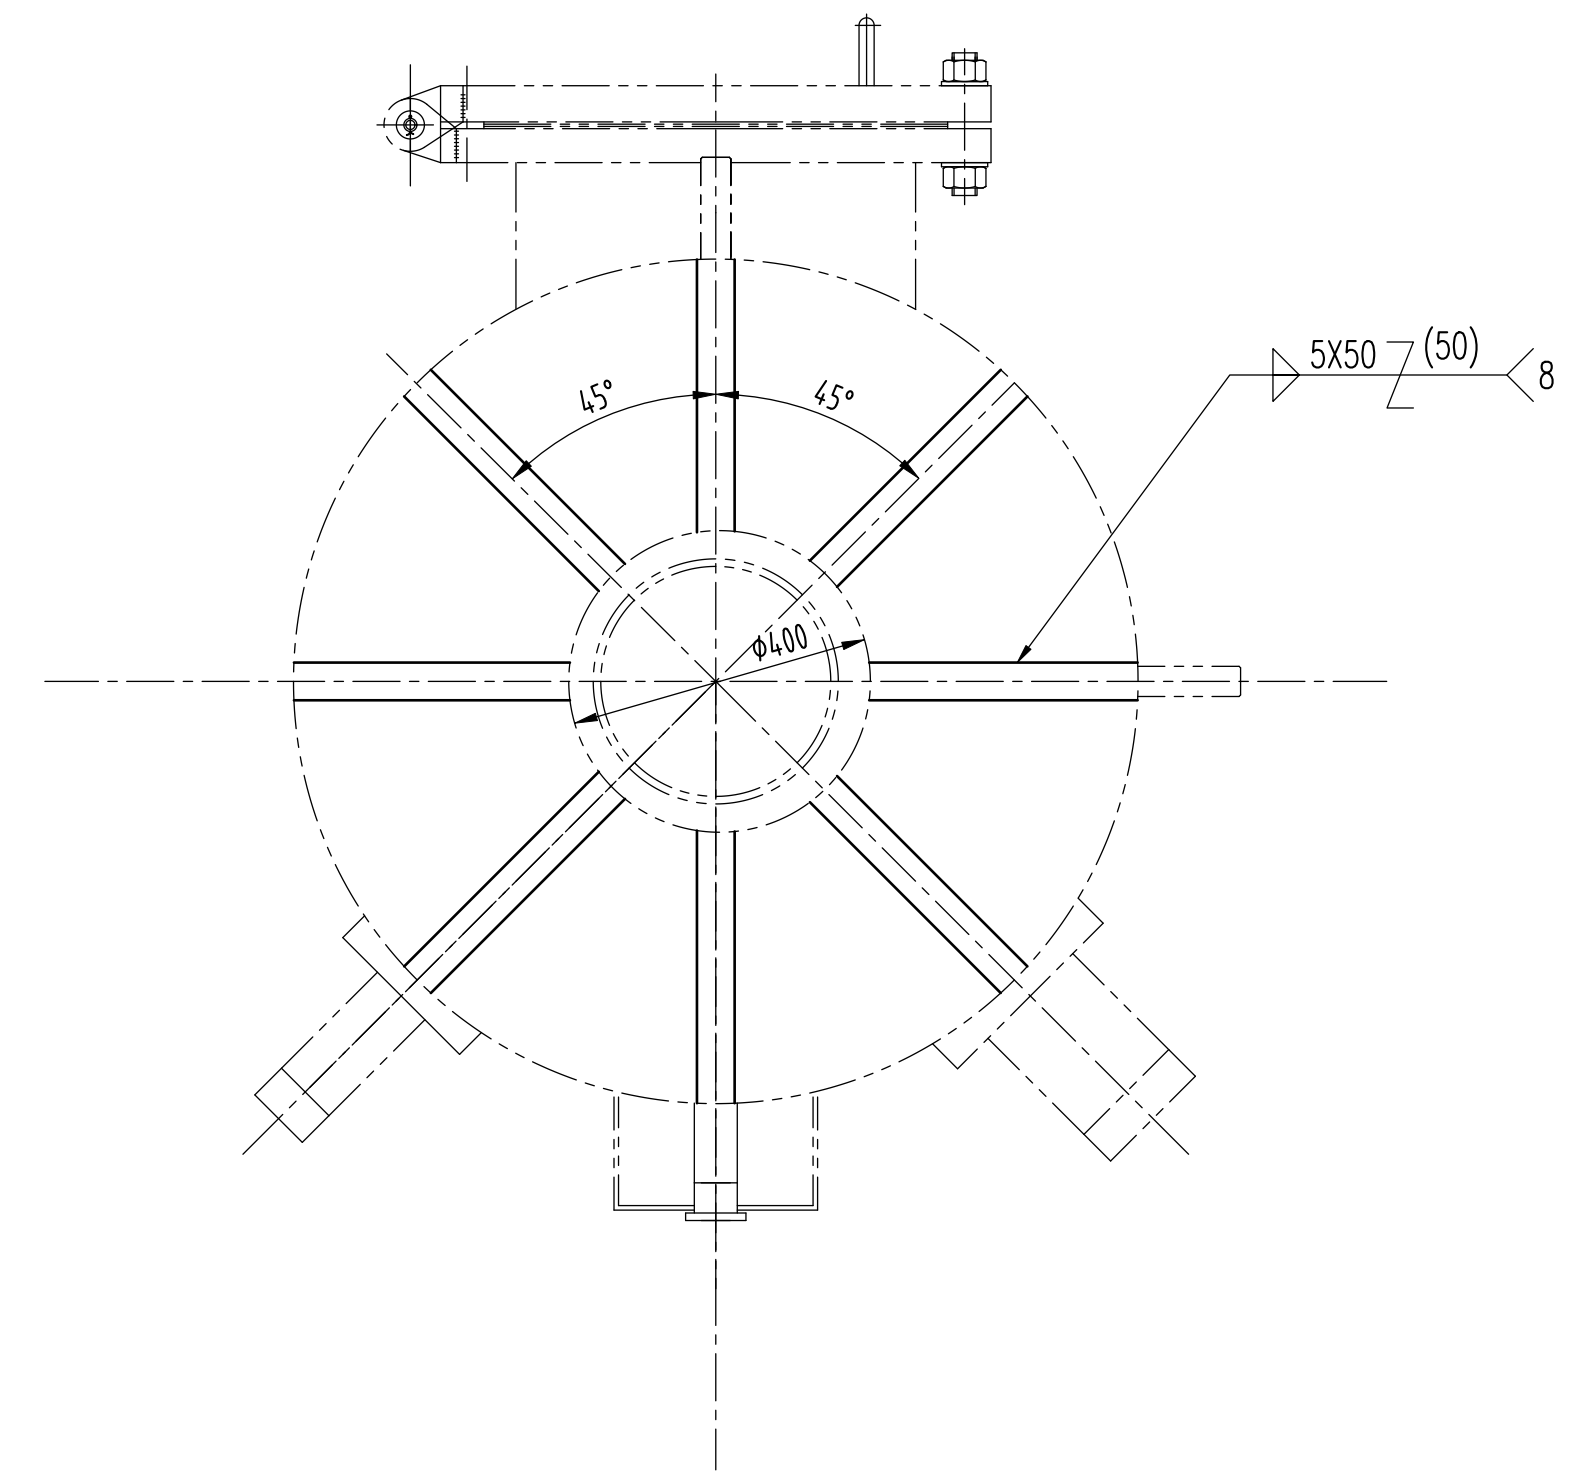


B向 2D

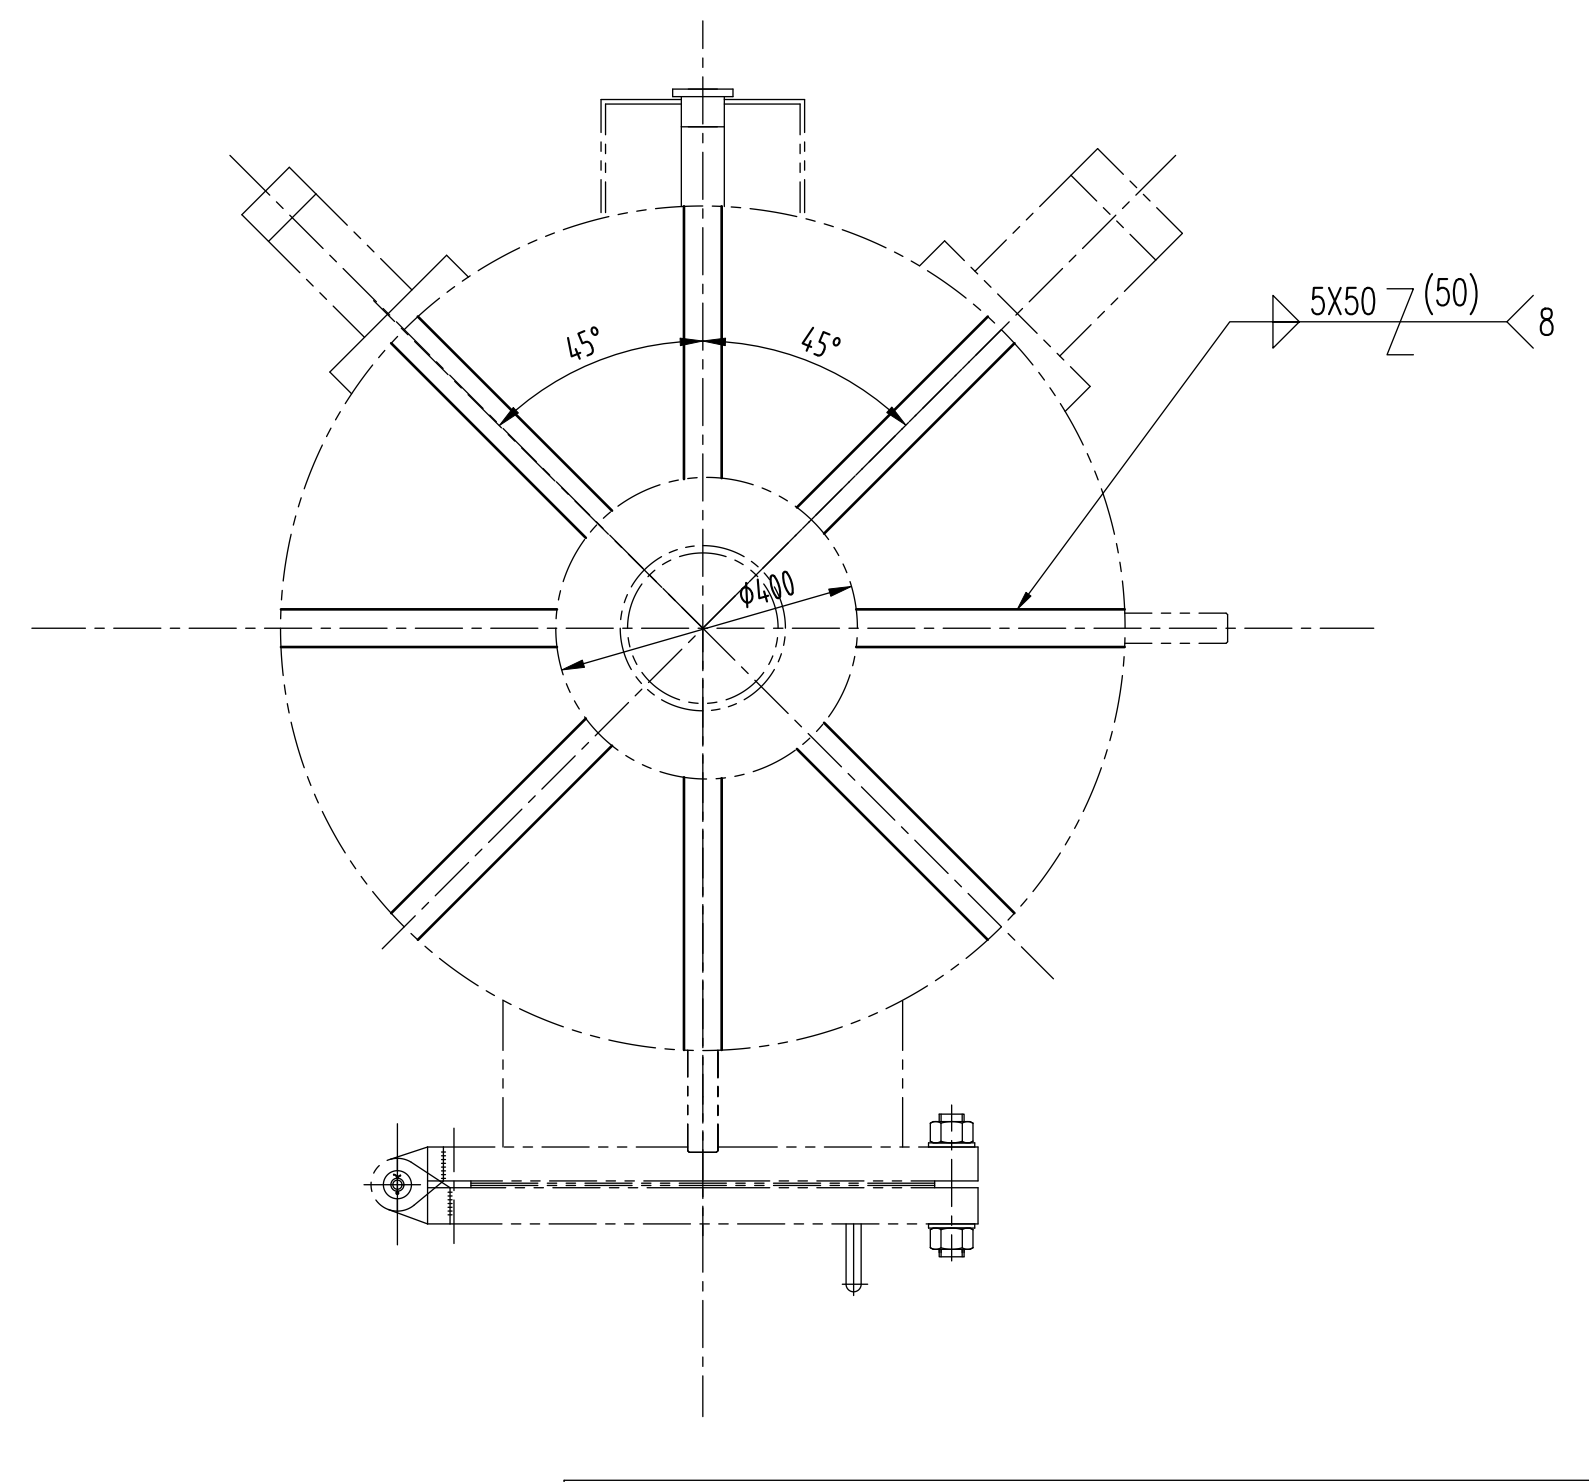

技术要求

- 筒体上每相邻两条保温钢带之间距离可根据现场实际情况调整。
- 安装时,拉紧钢带使之与设备表面箍紧后将锁扣(件号3)锁紧。
- 厂内勿扳起保温钢带的保温钩。现场安装保温材料时扳起保温钩。
- 清洁度按B80.8(R0)《汽轮机清洁度》执行,达表1中洁-4要求。

此资料系哈尔滨汽轮机厂有限责任公司(哈汽)专有资料, 属哈汽产权所有, 未经哈汽书面同意, 不得擅自复制、不得向第三方转让、披露及提供。违者必究。					保温挂件								
										明 细 栏		有	
标记	数量	更改文件号	签 字	日 期						SW288.04Z			
设 计			宋阳	2022-1-11									
校 对			王瑞	2022-1-11									
审 核			修亚男	2022-1-11									
工 艺													
标准化			修亚男	2022-1-11									
批 准			林秋宇	2022-1-11									
					<div> 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 HARBIN TURBINE COMPANY LIMITED</div>								