


A


B

C


D

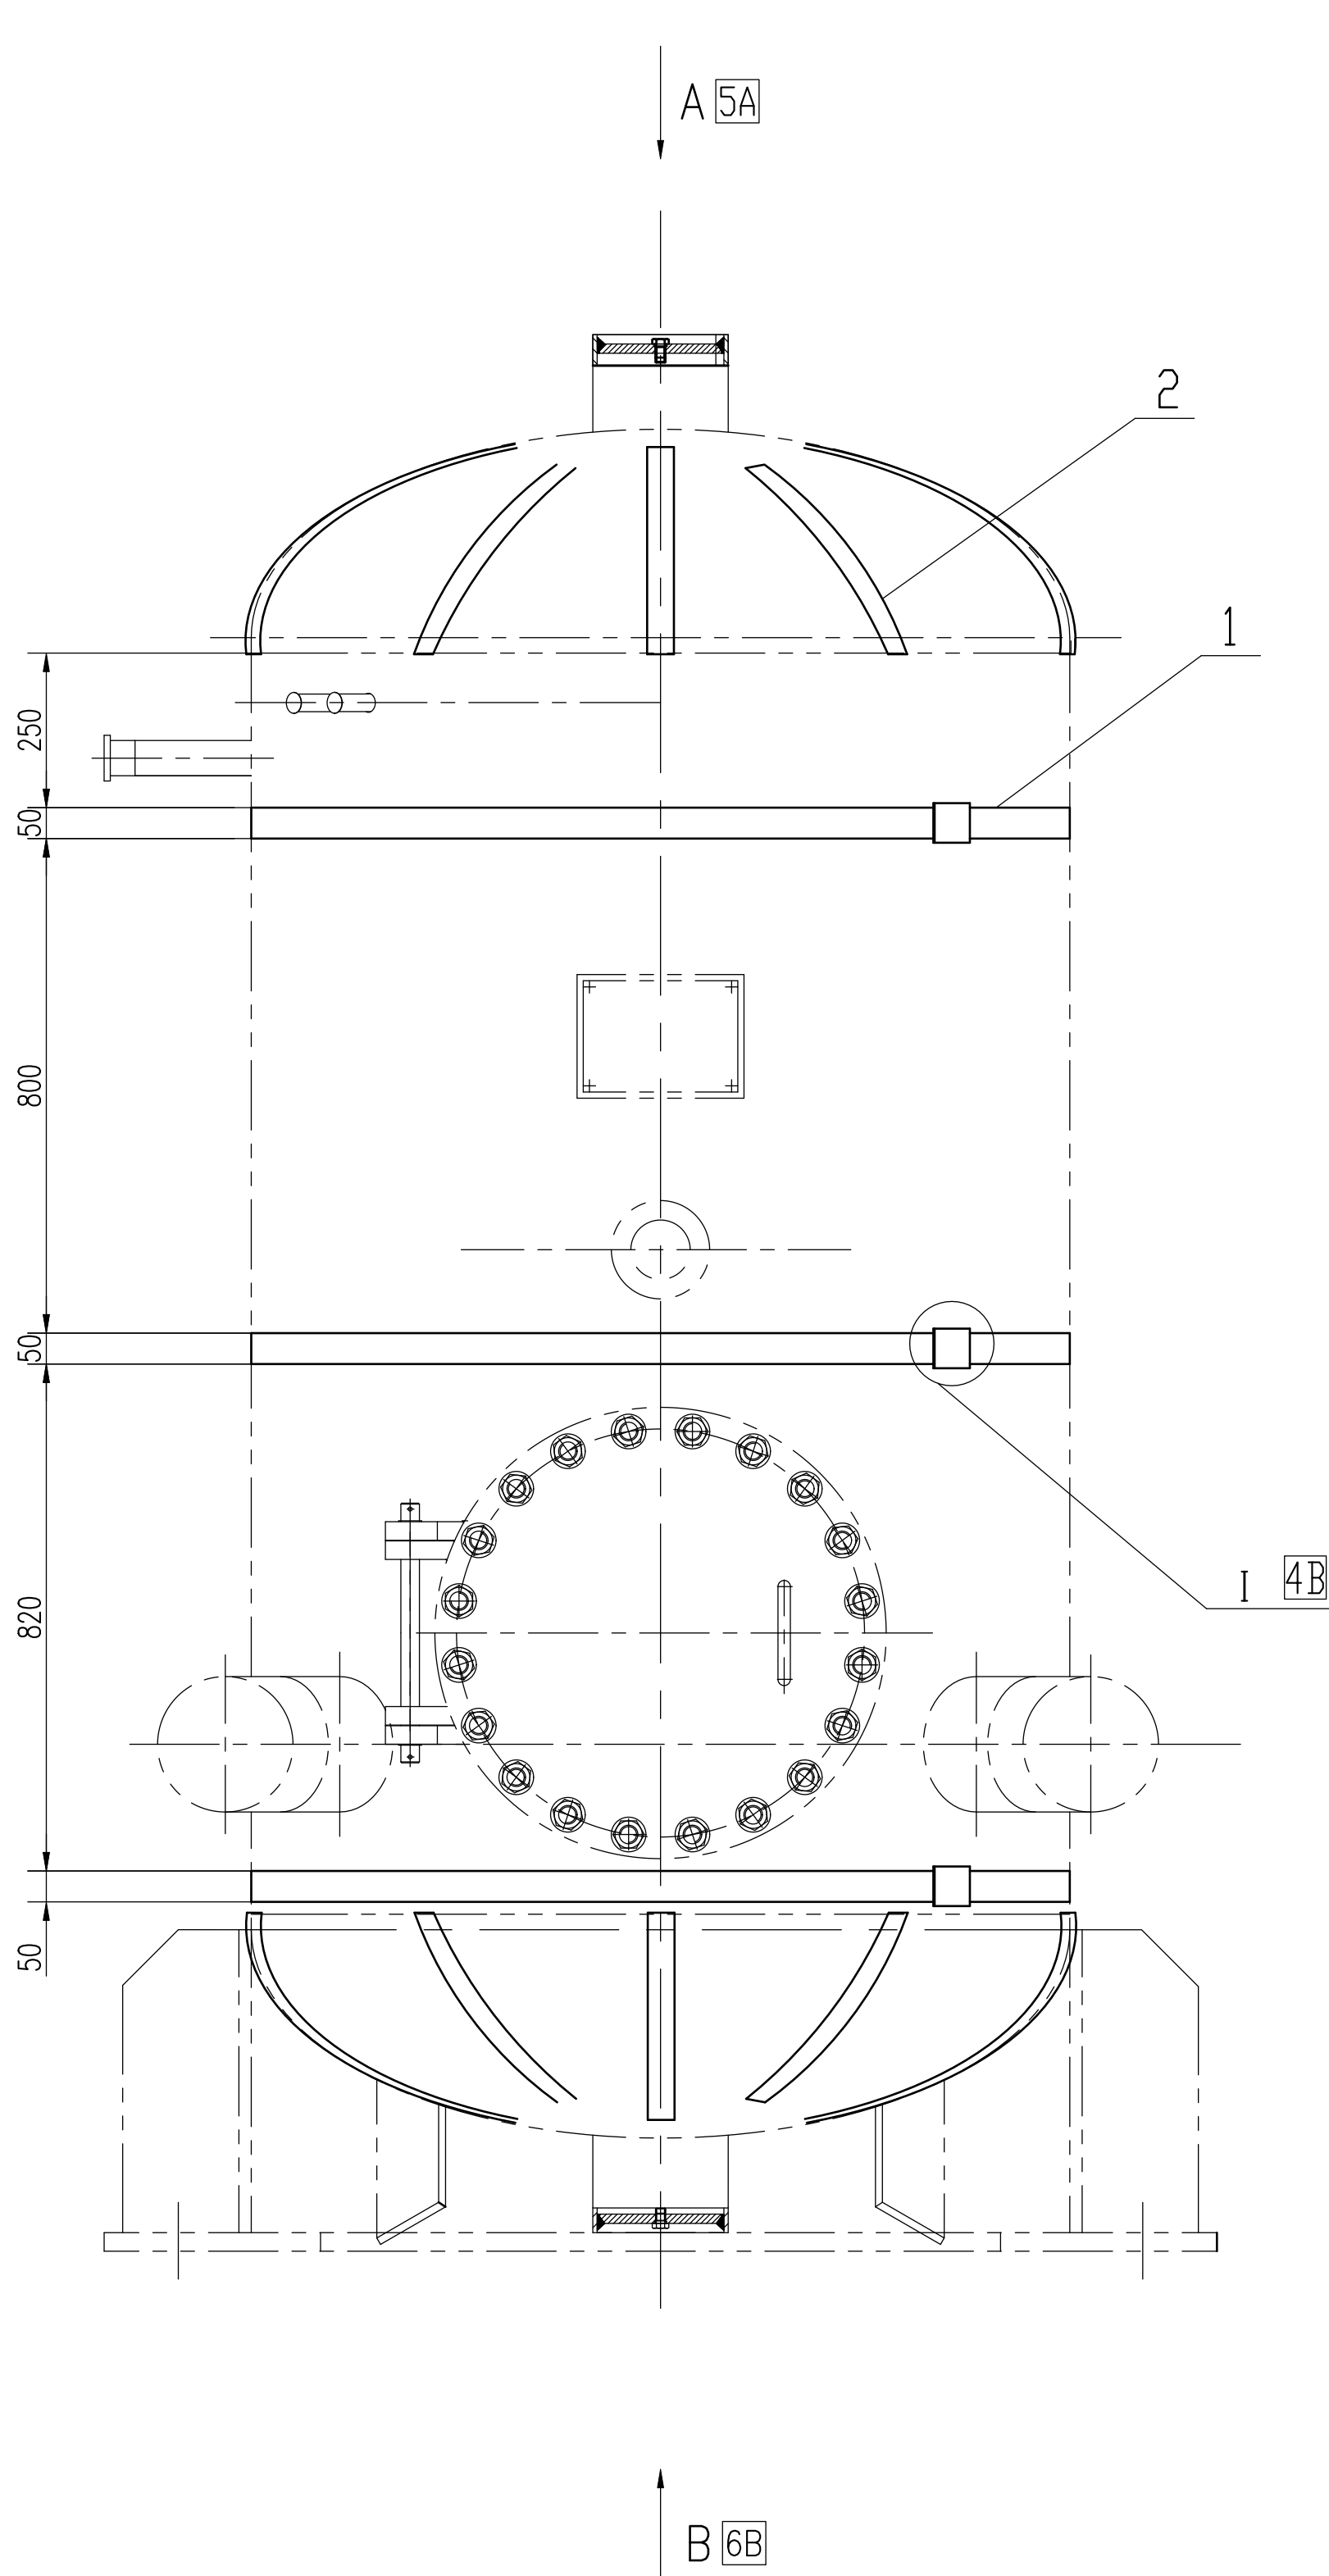

C-C 3C
1:1

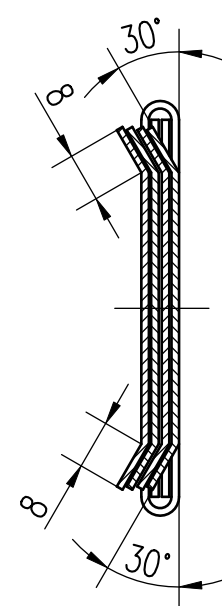

I 2C
1:2

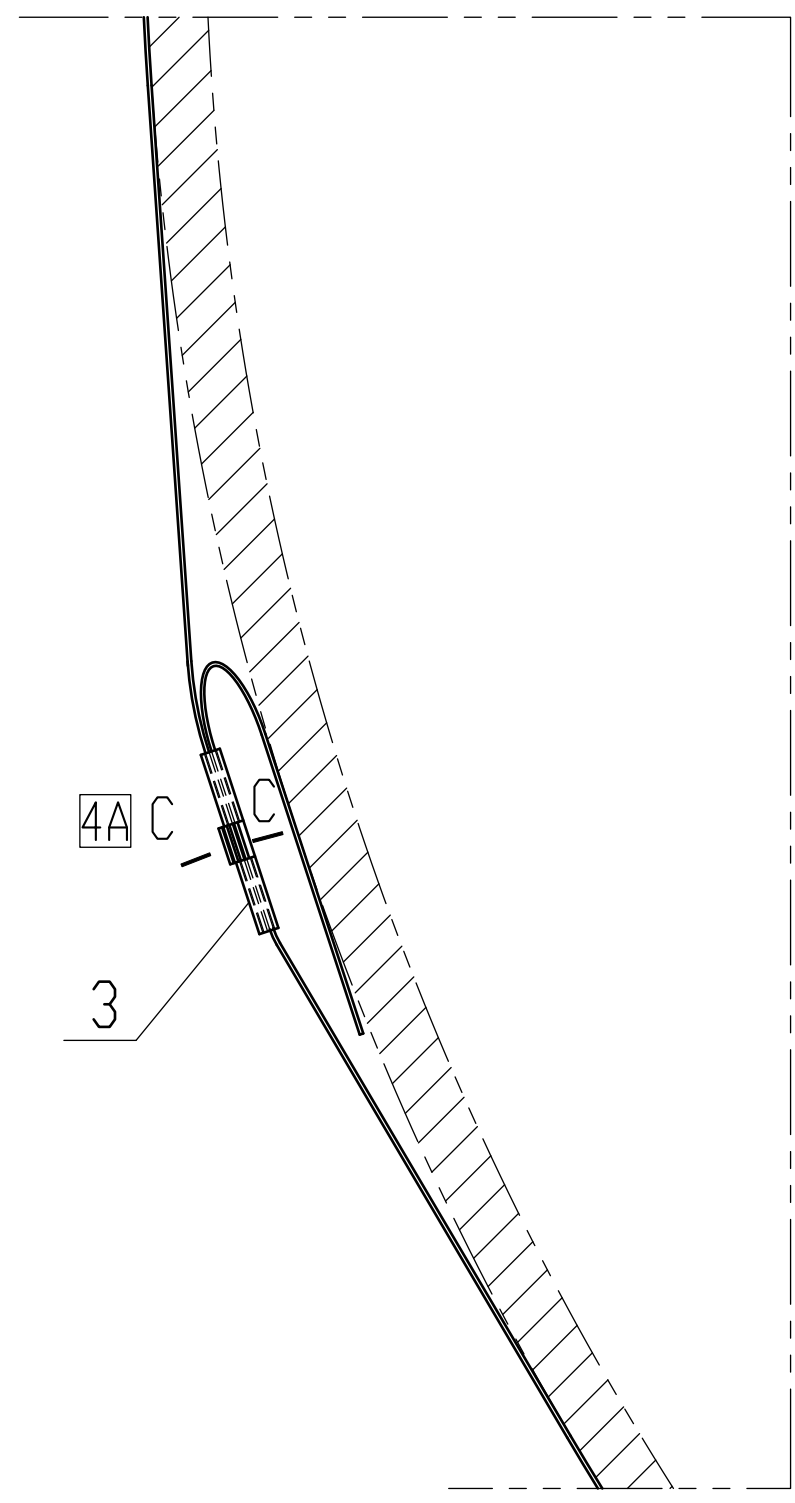

技术要求


- 1、筒体上每相邻两条保温钢带之间距离可根据现场实际情况调整。
- 2、安装时,拉紧钢带使之与设备表面箍紧后将锁扣(件号3)锁紧。
- 3、厂内勿扳起保温钢带的保温钩。现场安装保温材料时扳起保温钩。
- 4、清洁度按B80.8(R0)《汽轮机清洁度》执行,达表1中洁—4要求。

A

B

C

D

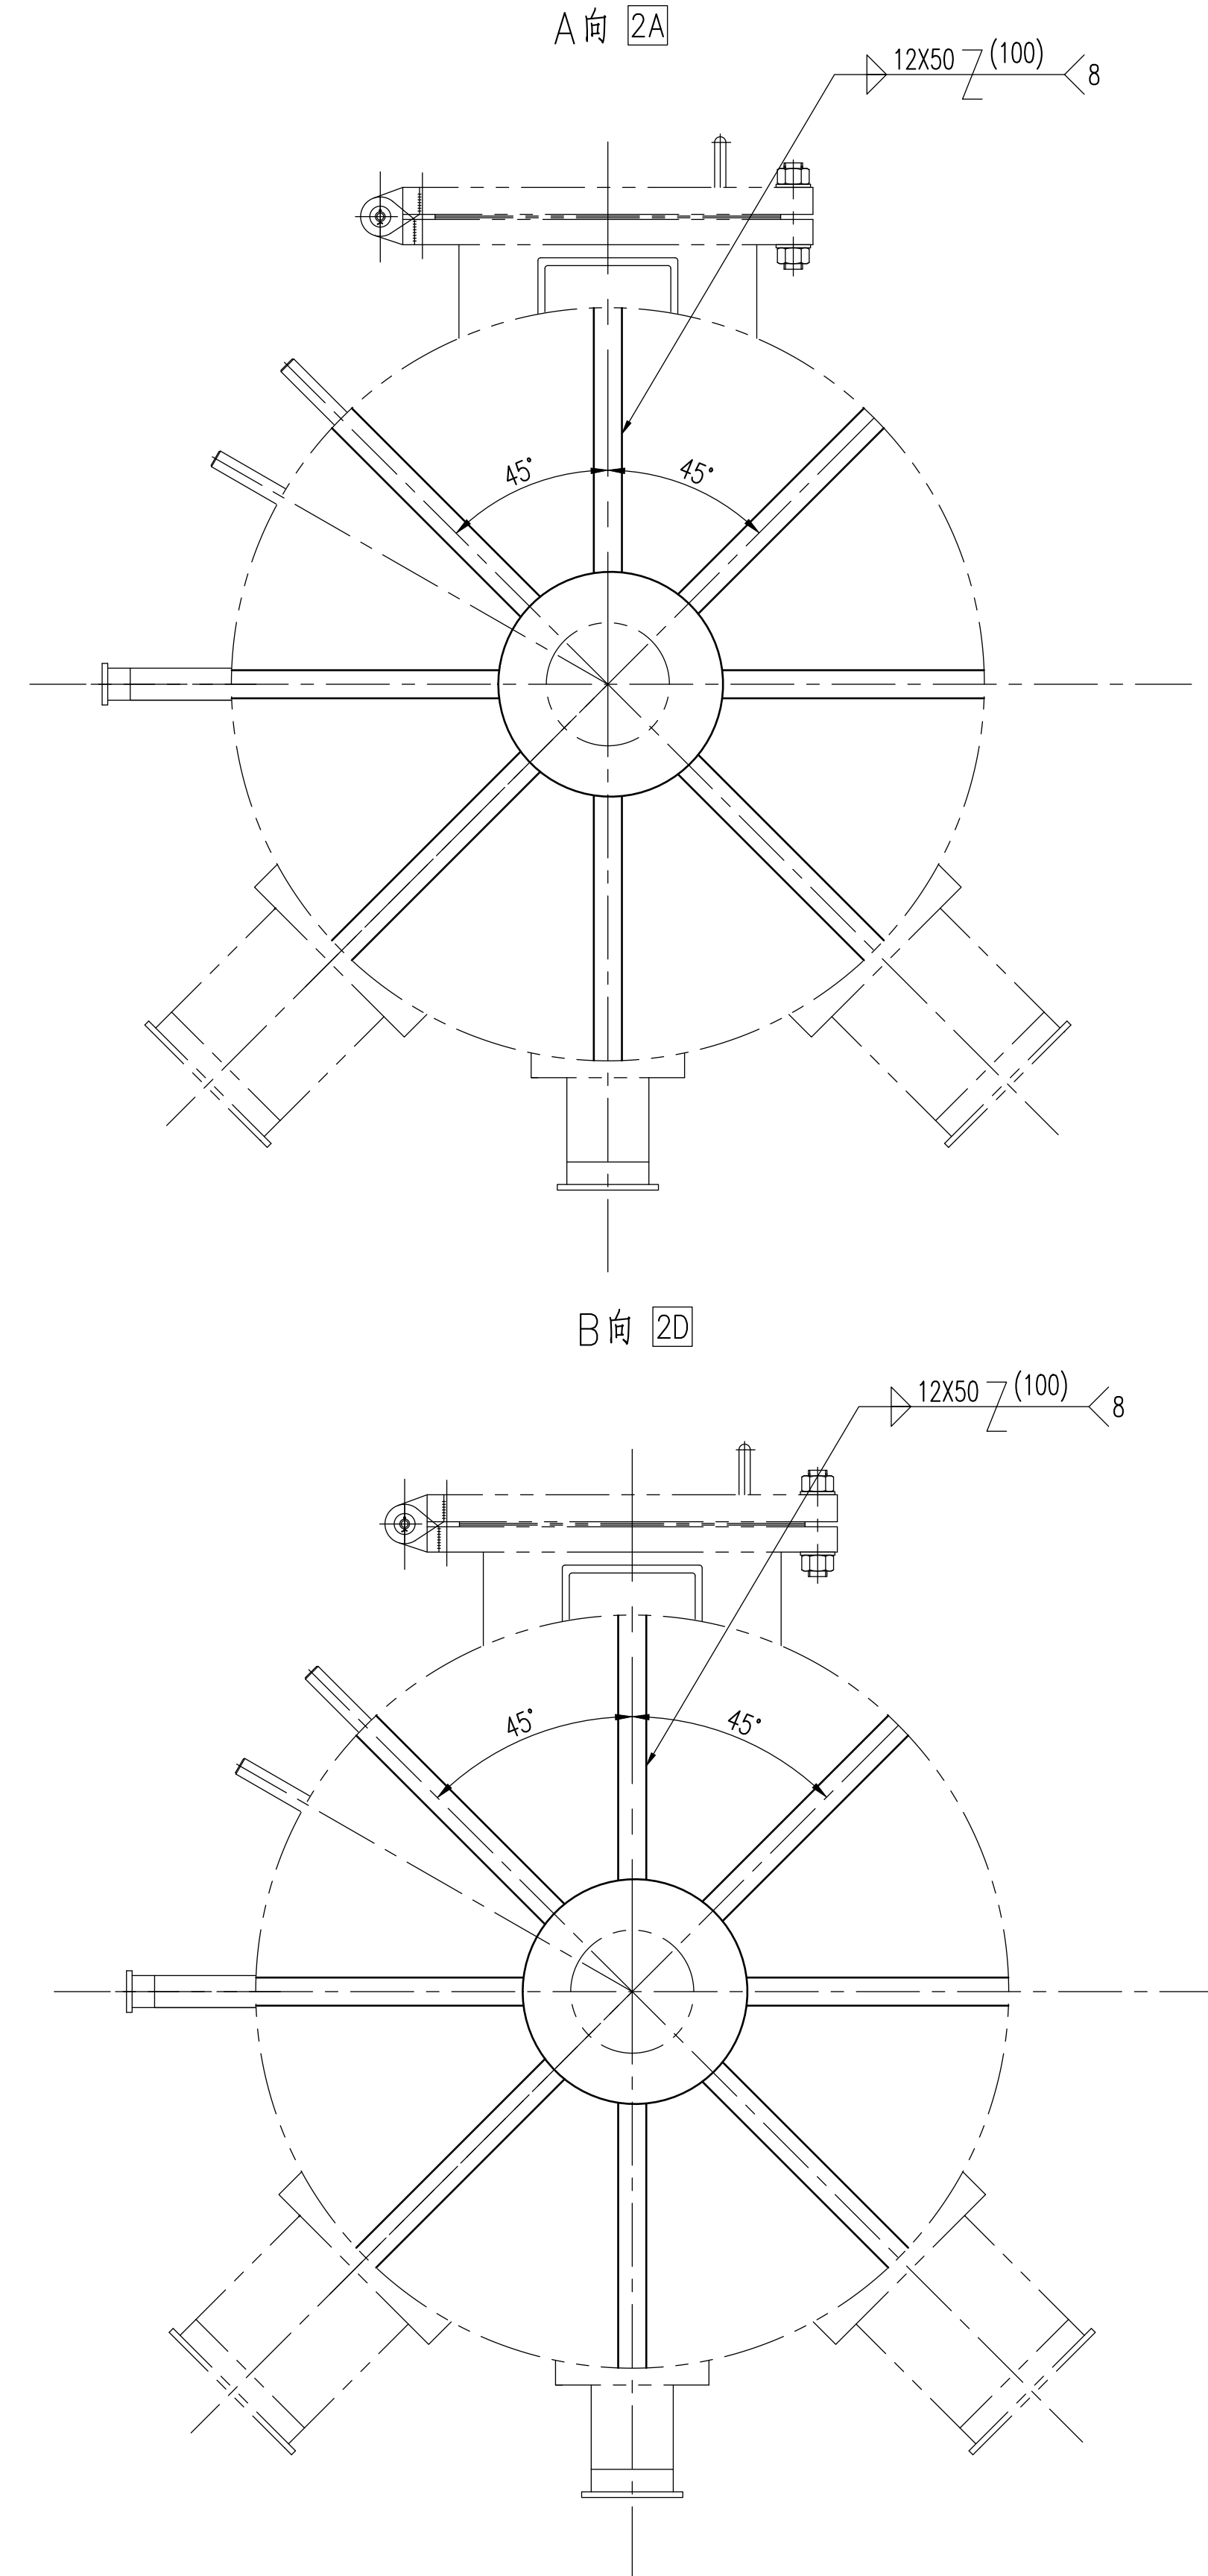

此资料系哈尔滨汽轮机厂有限责任公司(哈汽)专有资料,属哈汽产权所有,未经哈汽书面同意,不得擅自复制,不得向第三方转让、披露及提供,违者必究。					明 细 栏		有	
					保温挂件	SW287.05Z		
标 记	处数	更改文件号	签 字	日 期				
设 计			鄂亮伟	2021-12-31				
校 对			王琨	2021-12-31				
审 核			修亚男	2021-12-31				
工 艺						重 量	比 例	原 本
							1:10	R0
标 准 化			修亚男	2021-12-31		共 1 张		第 1 张
批 准			林秋宇	2022-1-04		哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 HARBIN TURBINE COMPANY LIMITED		