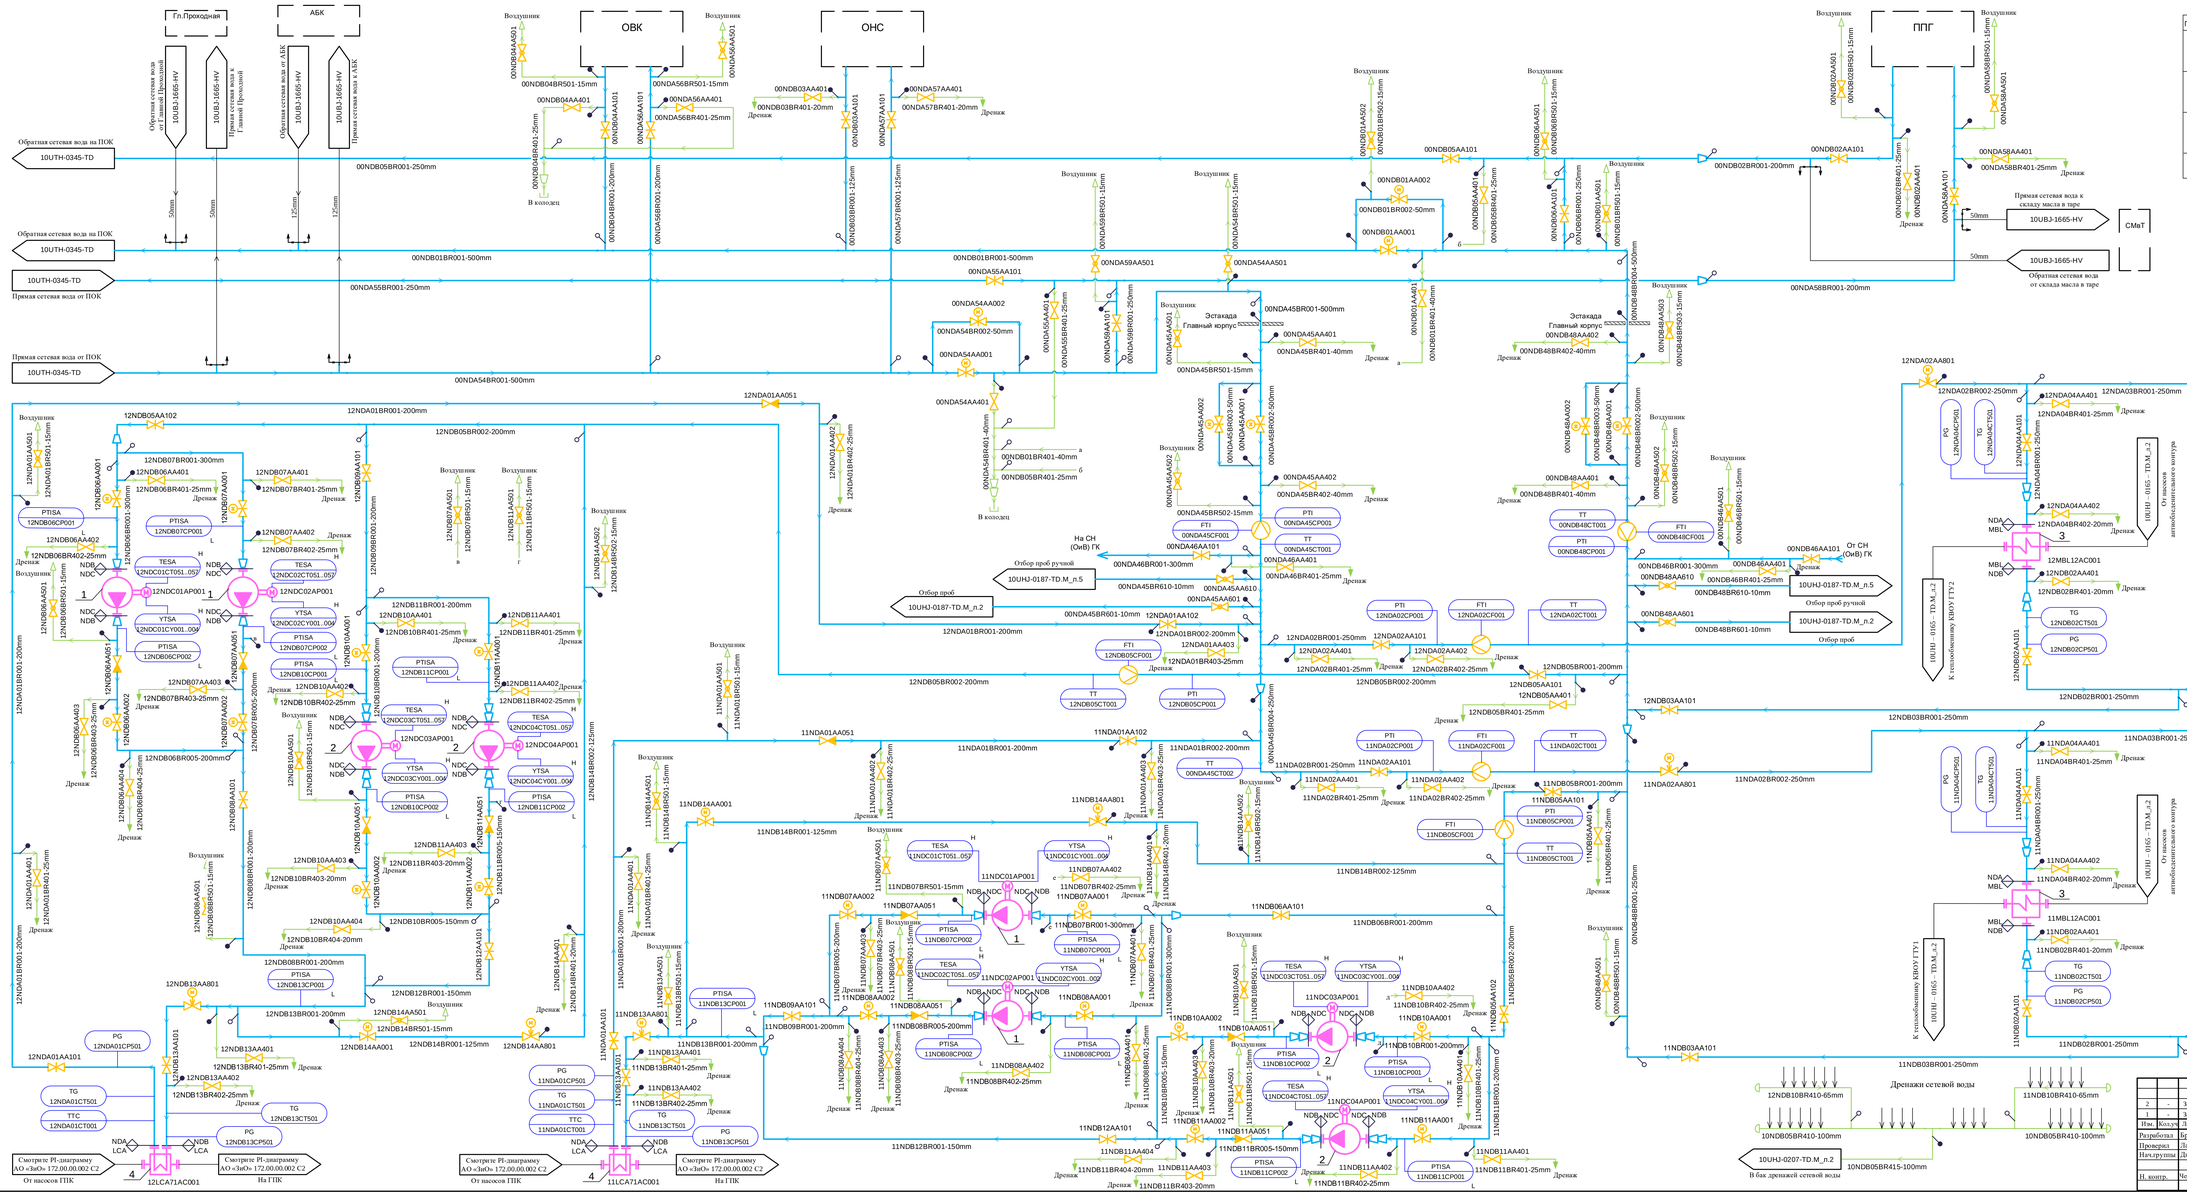

Перечень оборудования

Поз.	Маркировка	Наименование	Кол	Характеристики	Примечание
1	11NDC01AP001 11NDC02AP001 12NDC01AP001 12NDC02AP001	Насосы ВВТО	4	G = 300 м3/ч H = 100 м	
2	11NDC03AP001 11NDC04AP001 12NDC03AP001 12NDC04AP001	Насосы ВВТО Летний режим	4	G = 140 м3/ч H = 85 м	
3	11MBL11AC001 11MBL12AC001 12MBL11AC001 12MBL12AC001	Теплообменник антиобледенительного контура	4	Qт=11.2 Гкал/ч	
4	11LCA71AC001 12LCA71AC001	Теплообменник водоводяной	2	Qт=9.3 Гкал/ч	