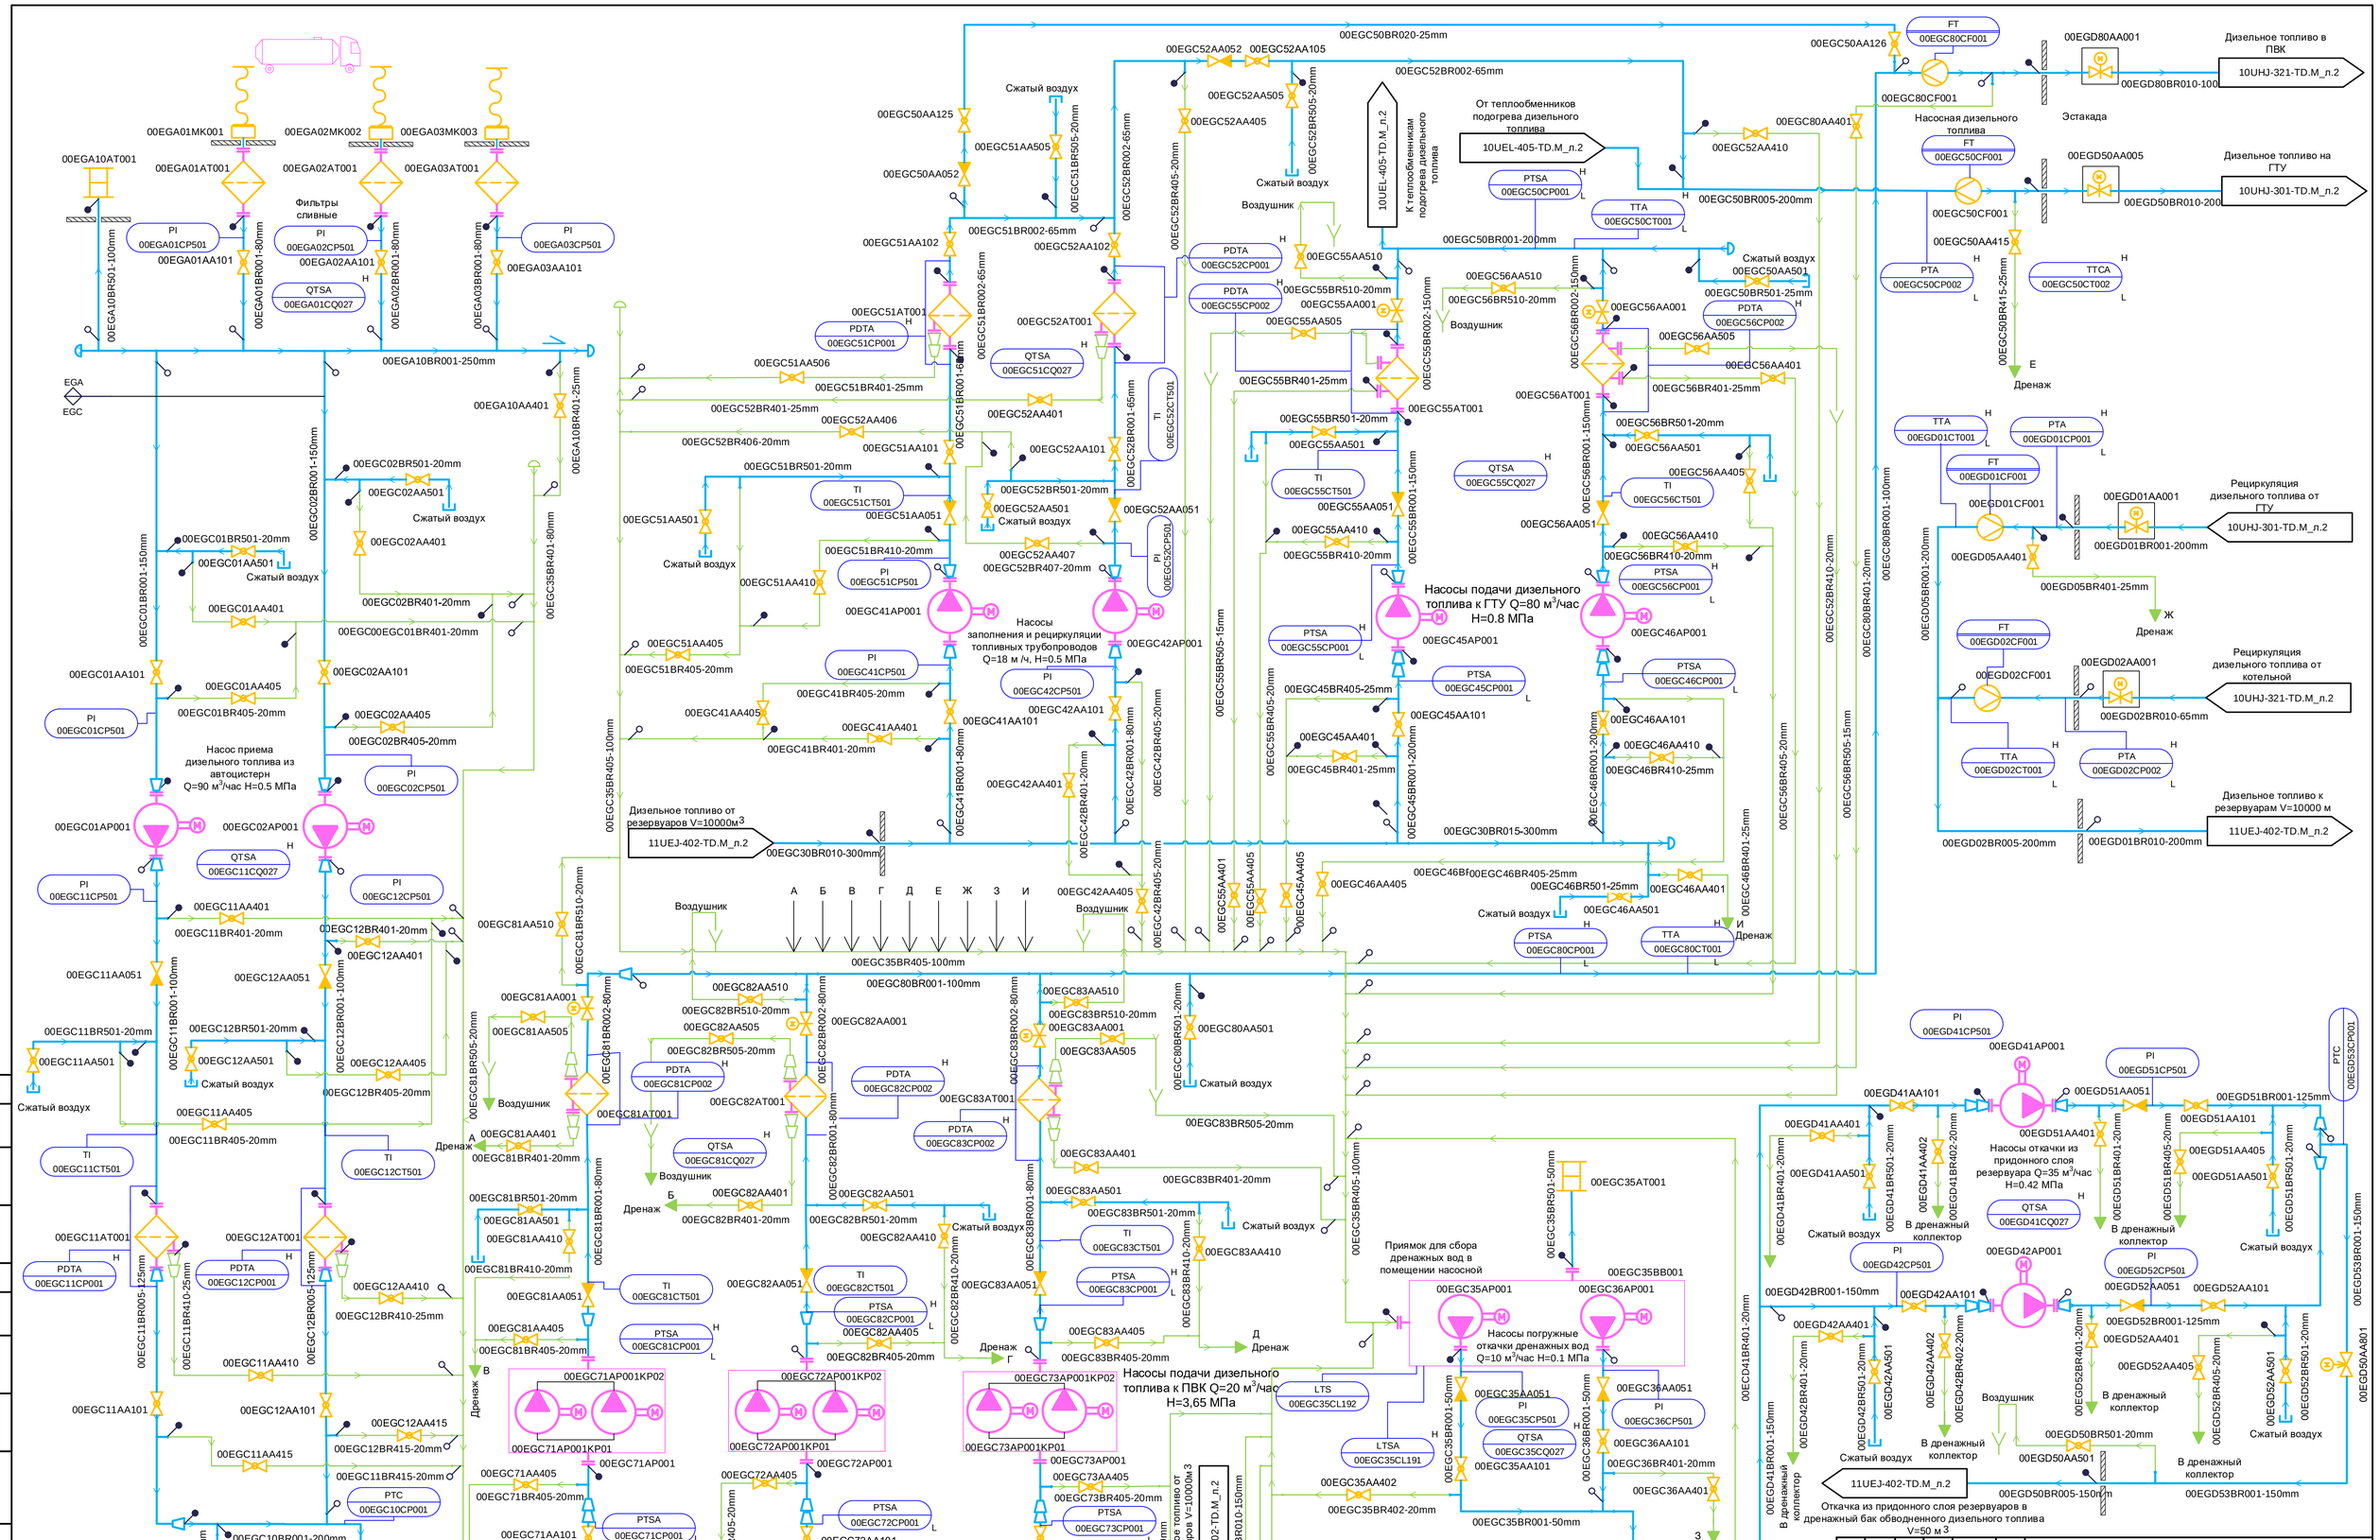
Насосы подачи дизельного топлива к ГТУ Q=80 м³/час H=0.8 МПа
Насосы заполнения и рециркуляции топливных трубопроводов Q=18 м /ч, H=0.5 МПа
Насосы подачи дизельного топлива к ПВК Q=20 м³/час H=3,65 МПа
Насосы погружные откачки дренажных вод Q=10 м³/час H=0.1 МПа
Насосы откачки из придонного слоя резервуара Q=35 м³/час H=0.42 МПа
Насос приема дизельного топлива из автоцистерн Q=90 м³/час H=0.5 МПа
Дизельное топливо в ПВК
Дизельное топливо на ГТУ
Рециркуляция дизельного топлива от ГТУ
Рециркуляция дизельного топлива от котельной
Дизельное топливо к резервуарам V=10000 м
Дизельное топливо от резервуаров V=10000м3
Дизельное топливо на заполнение резервуаров V=10000м3
Насосная дизельного топлива
Эстакада
Откачка из придонного слоя резервуаров в дренажный бак обводненного дизельного топлива V=50 м3
Откачка из дренажного приямка насосной в дренажный бак обводненного дизельного топлива
Откачка из придонного слоя резервуаров V=10000 м
Приямок для сбора дренажных вод в помещении насосной
Фильтры сливные
Сжатый воздух
Воздушник
Дренаж
68N1-10UEL-401-TD.M
Строительство Якутской ГРЭС-2
Хозяйство дизельного топлива
PI-диаграмма трубопроводов насосной дизельного топлива
PI-диаграмма трубопроводов насосной дизельного топлива. Система EGA, EGC, EGD
Разработал Полянская
Проверил Демина
Нач.гр. Бобров
Гл.спец. Стацура
Н. контр. Астраханцев
Стадия Р
Лист 2
Листов
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата
Согласовано
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.
Формат А1