智 慧 消 防 驾 驶 舱

实时警情监控

实时 · 5s 筛选

火警	预警	故障	信息
1	3	2	2

- A座-17F-烟感03 14:32.05 火警 处置
  温度异常·疑似火情 当前 68°C · 阈值 60°C
- C座-1F-手报05 14:28.41 预警 处置
  烟雾浓度超标 当前 0.18 mg/m³ · 阈值 0.10
- B座-8F-电气08 14:15:22 故障 处置
  漏电电流异常 当前 32 mA · 阈值 30 mA
- C座-B1-通道07 14:12:08 AI 处置
  AI识别·通道被货物阻塞 当前覆盖率 94% · 阈值

IoT 设备监测

3,482 台 详情

96.8% 在线率 3,371/3,482

烟感	1,247
温感	856
手报	423
电气	412
水压	289
气感	255

设备健康度分布 共 3,482 台

优良 78% | 16% | 6%

巡检完成率 94% 本月维保 23 次 待整改 5 条

视频监控

11/12 全屏 轮巡

REC A-大堂	REC A-17F ⚠	REC A-32F	REC A-屋顶
REC B-大堂	REC B-电梯厅	REC B-8F	NO SIGNAL B-地下室
REC C-东门	REC C-B1 ⚠	REC C-屋顶	REC 园区·北门

在线 11 离线 1 告警关联 2 2K · H.265

全局 | A座 | B座 | C座 | 门岗 | 告警跟随 | IoT 设备 | 视频融合 | 告警事件 | AI 热力

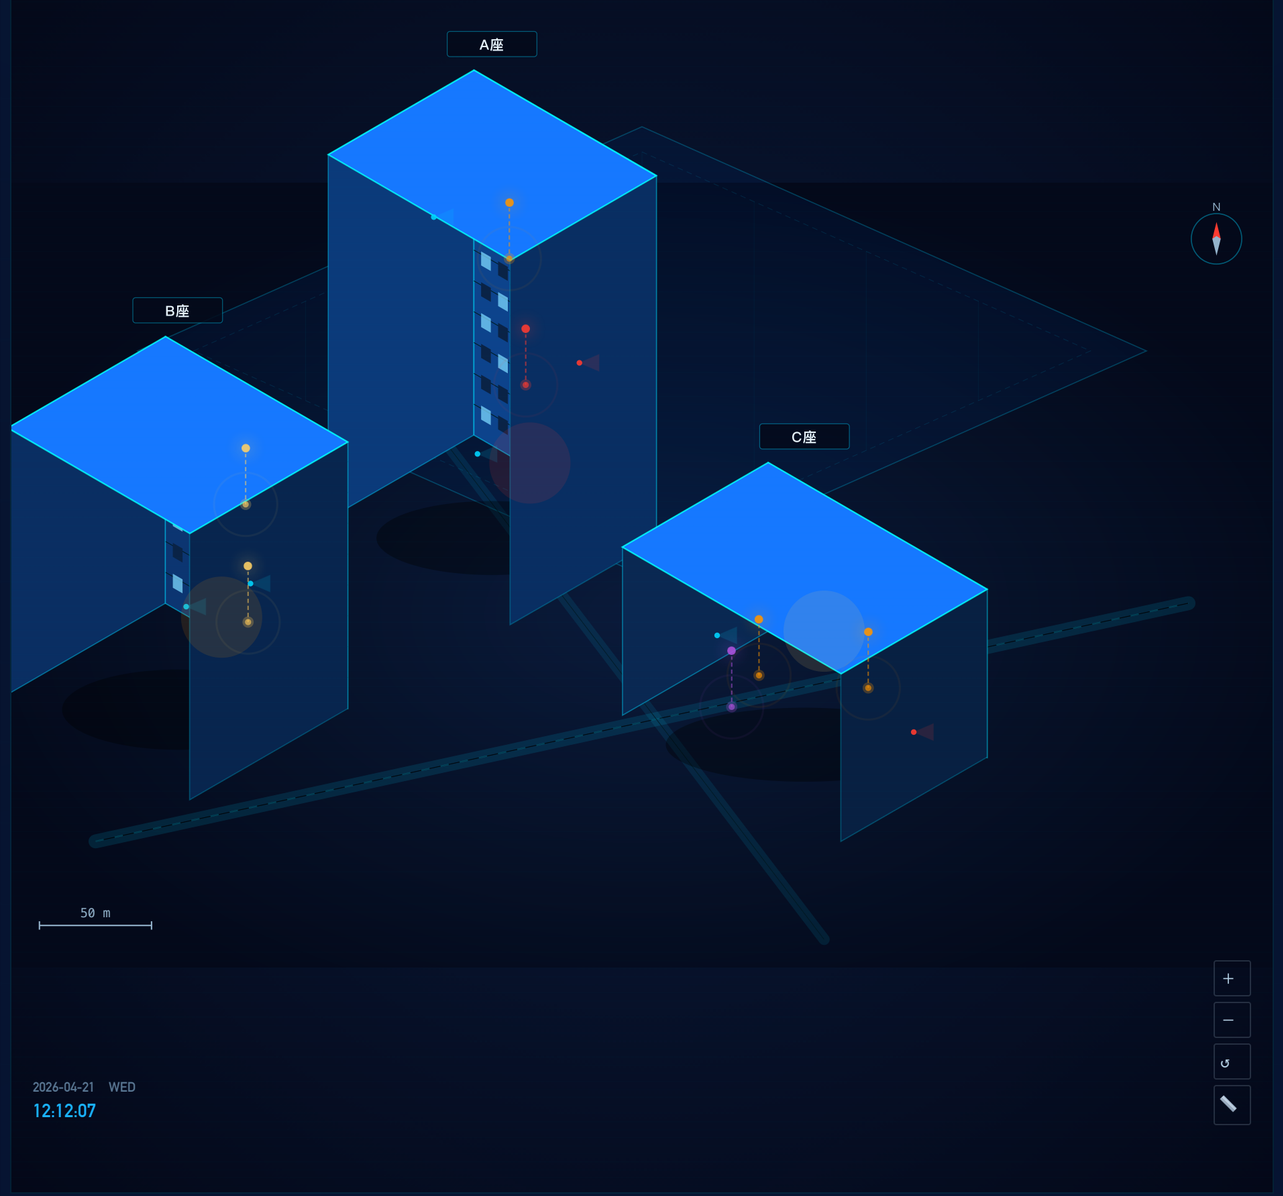

3 今日火警	12 活跃预警	168/172 视频在线	23 值班在岗	4/4 AI 引擎	96.8% 设备在线率	5 联动规则	14 高风险设备

态势分析

近 7 日

告警趋势 火灾 预警 故障

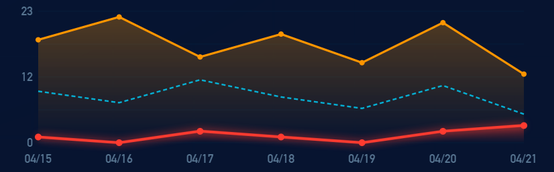

设备类型分布 处置时效漏斗

消防资源

3 站 · 42 栓

微型消防站

北区	南区	园区响应队
6/8 在岗	5/6 在岗	12/12 在岗

消火栓 42 个 正常 38 故障 4

水源 6 处 市政 4 · 天然 2

物资储备

AI 智能研判

4 引擎运行中

烟火检测 今日 23	人员聚集 今日 8
通道阻塞 今日 5	风险预测 准确率 94.2%

最新 AI 识别

- C座-B1-通道 14.28.05
  消防通道被货物阻塞 96.8%
- A座-17F 走廊 14.15.22
  检测到 5 人聚集 91.2%

业务联动

自动化 5 规则

今日巡检进度 5/8

隐患整改追踪

- A-17F-喷淋头堵塞 整改中 4/25
- C-B1-消火栓缺水带 待整改 4/22
- B-8F-应急灯故障 待整改 4/26

仿真演练 O2 | 联动自动化 O3