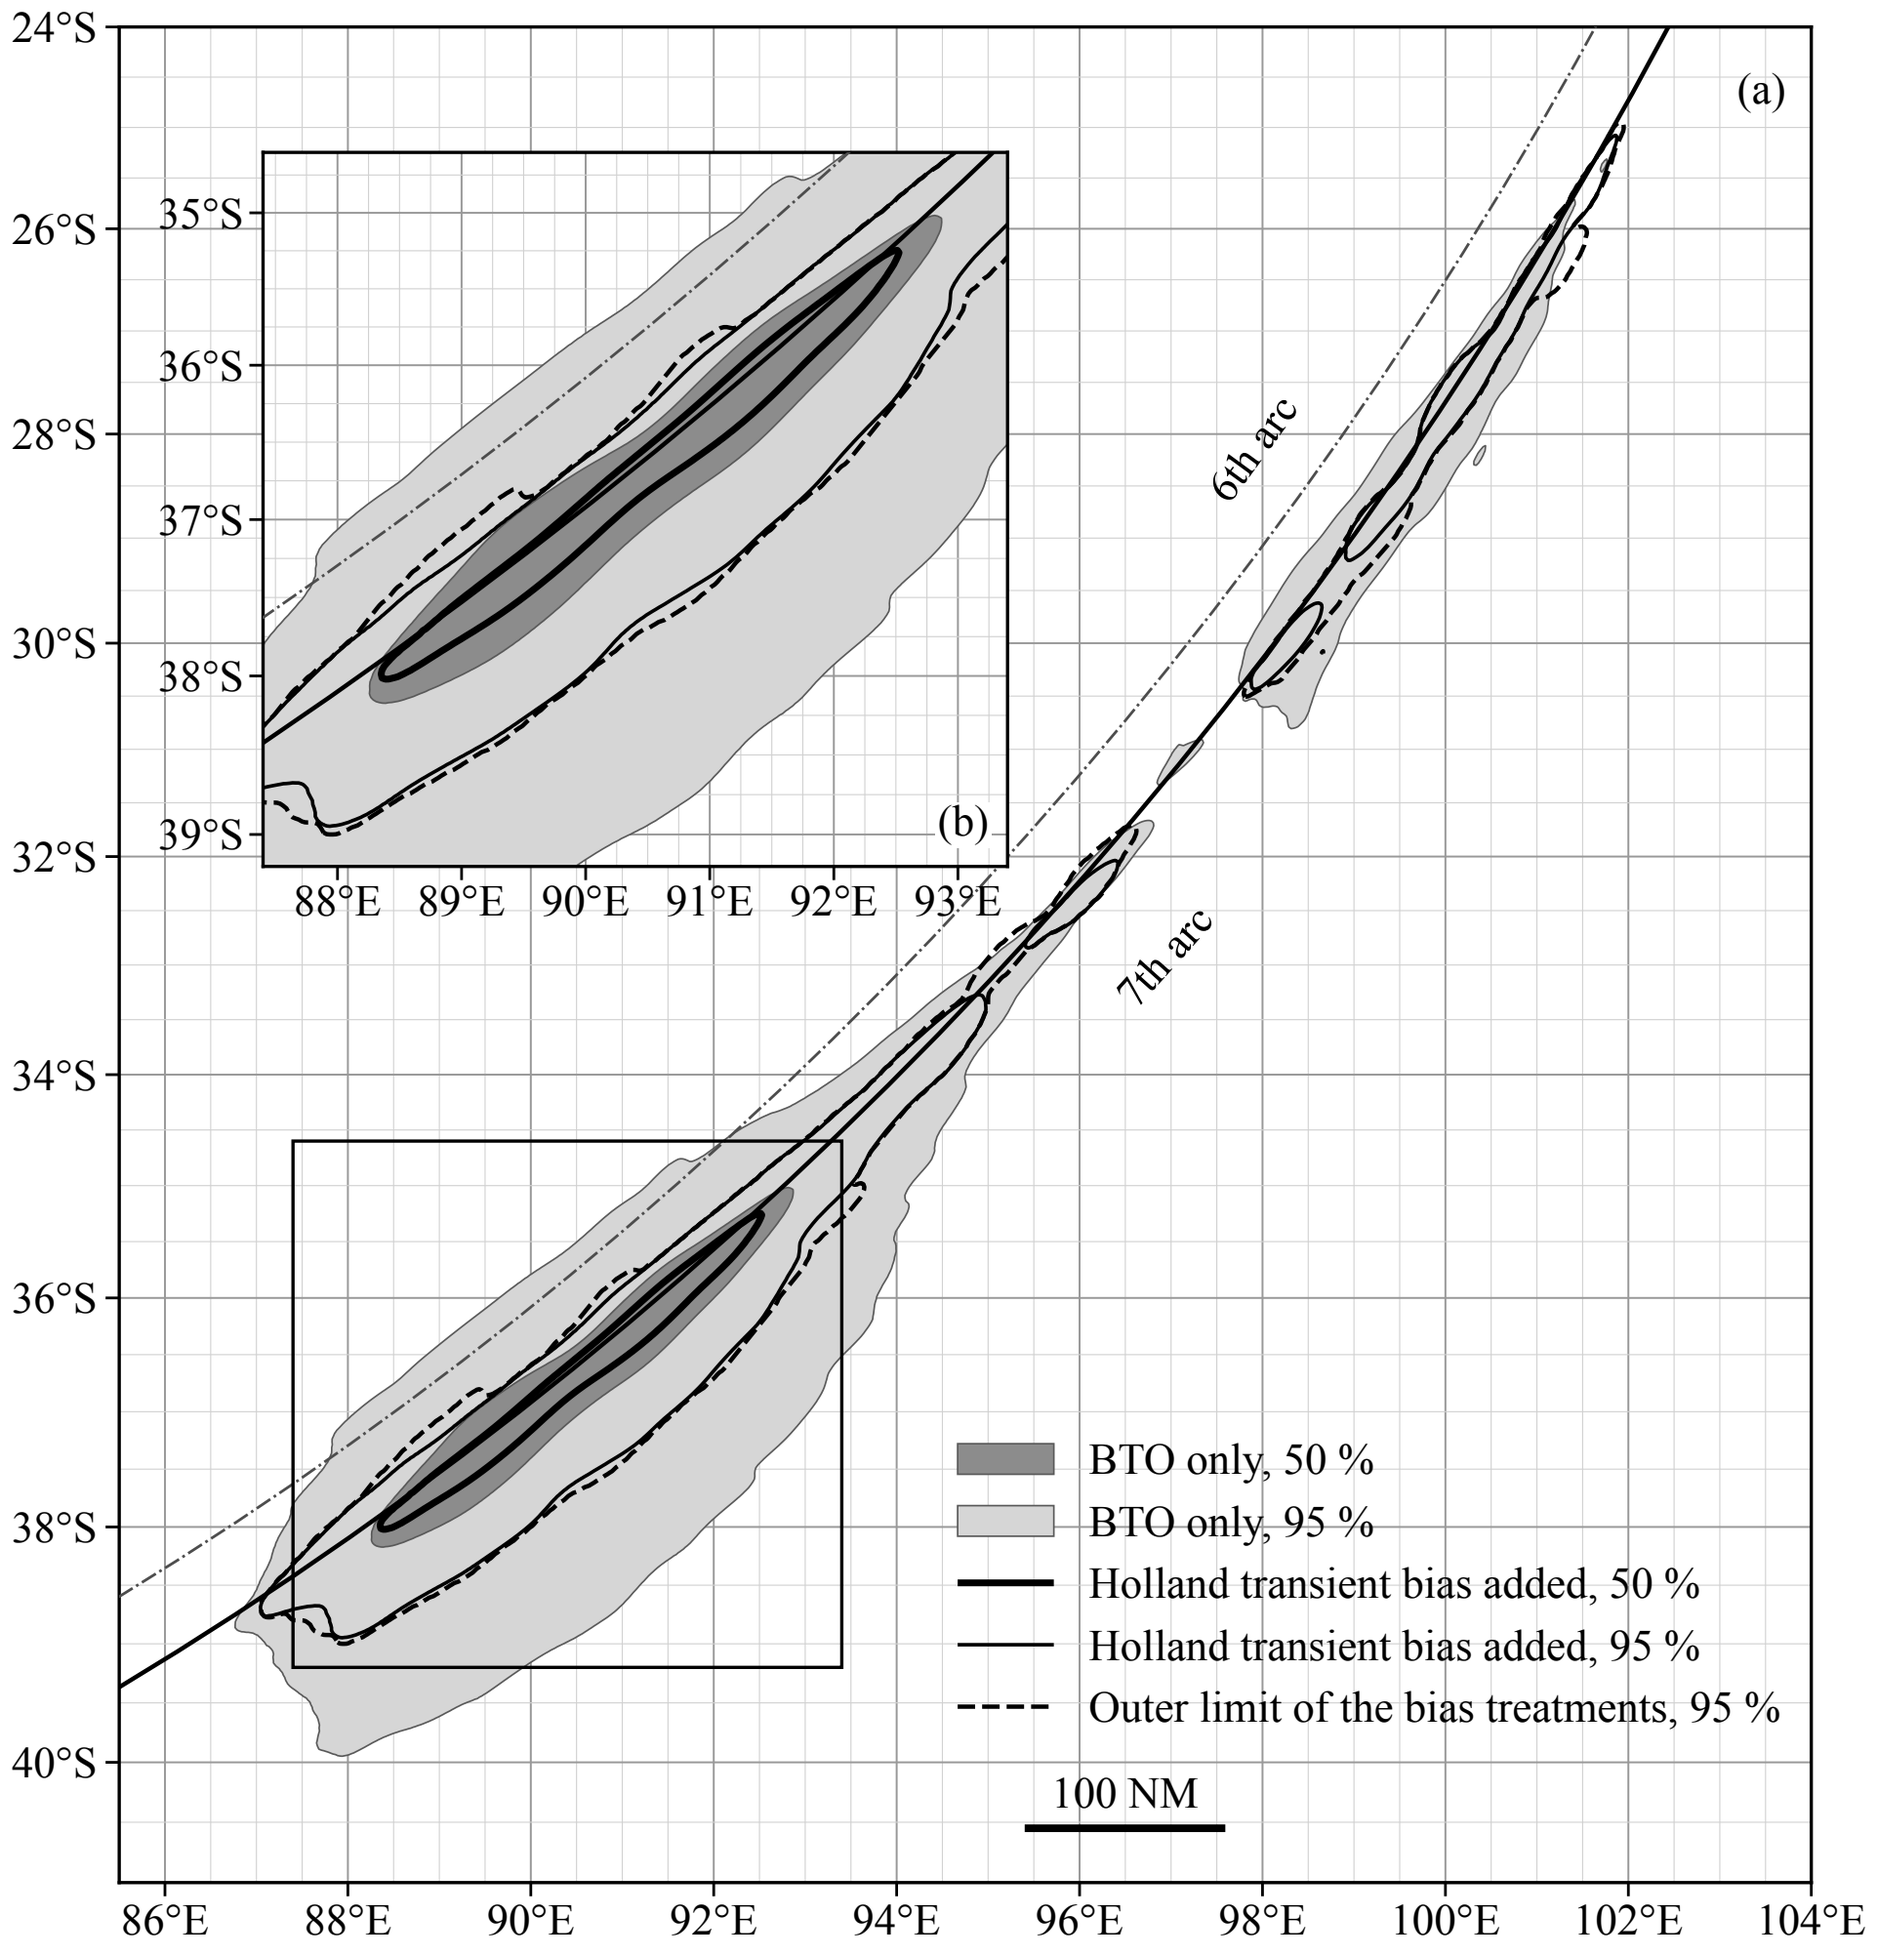

(a)
(b)
6th arc
7th arc
BTO only, 50 %
BTO only, 95 %
Holland transient bias added, 50 %
Holland transient bias added, 95 %
Outer limit of the bias treatments, 95 %
100 NM
24°S
26°S
28°S
30°S
32°S
34°S
36°S
38°S
40°S
86°E
88°E
90°E
92°E
94°E
96°E
98°E
100°E
102°E
104°E
35°S
36°S
37°S
38°S
39°S
88°E
89°E
90°E
91°E
92°E
93°E