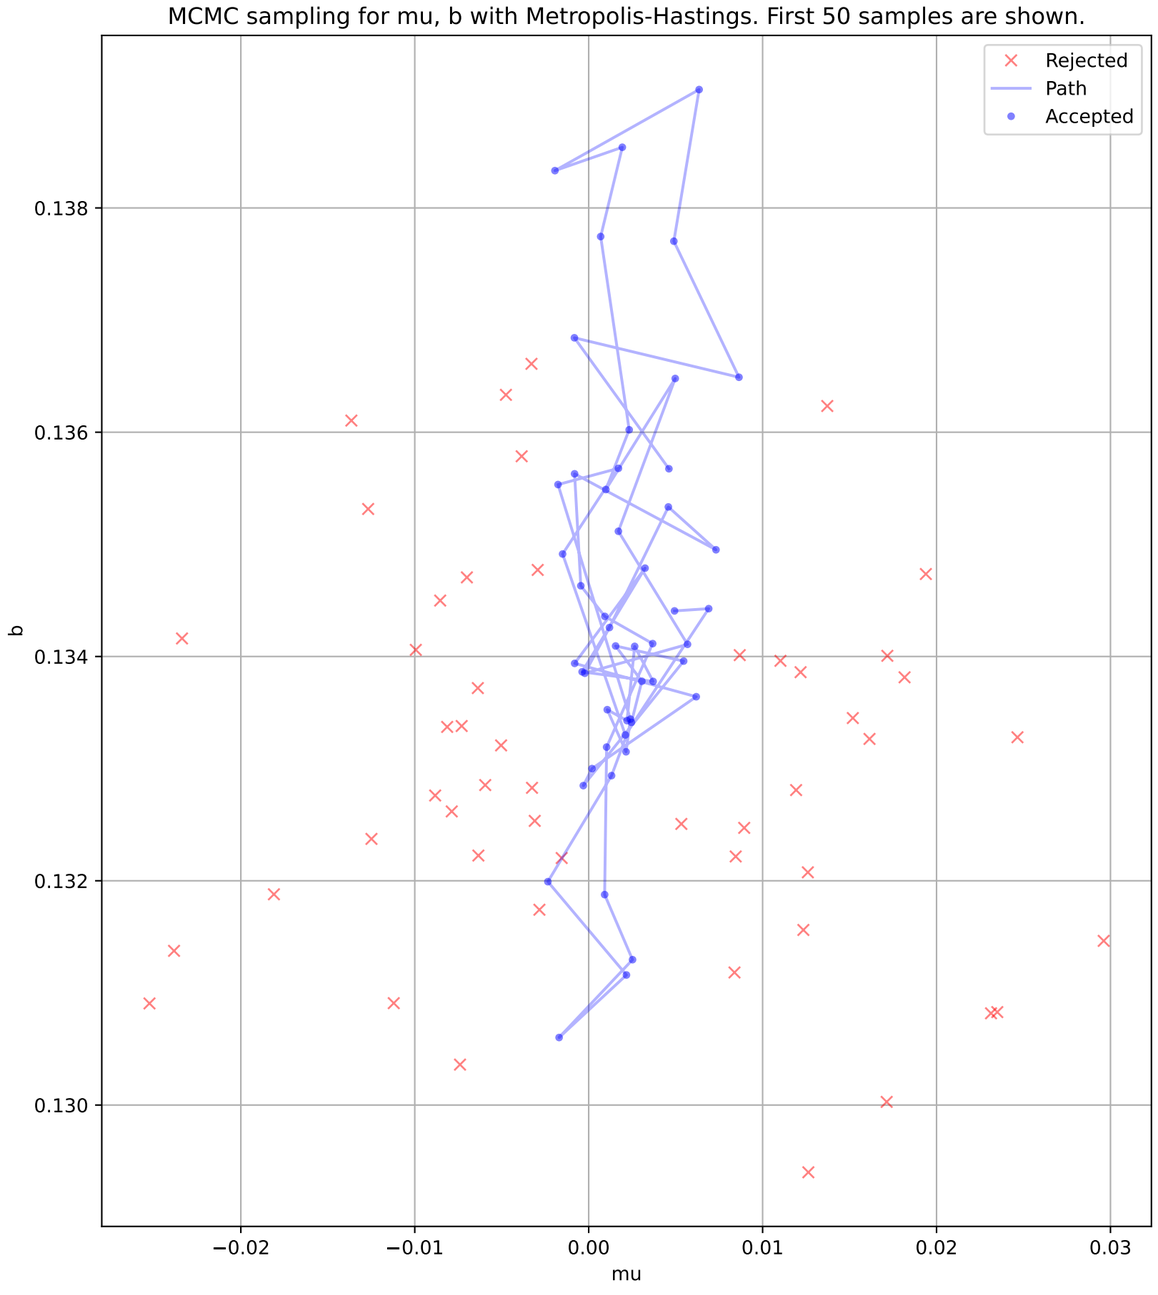
MCMC sampling for mu, b with Metropolis-Hastings. First 50 samples are shown.
Rejected
Path
Accepted
b
mu
0.138
0.136
0.134
0.132
0.130
−0.02
−0.01
0.00
0.01
0.02
0.03

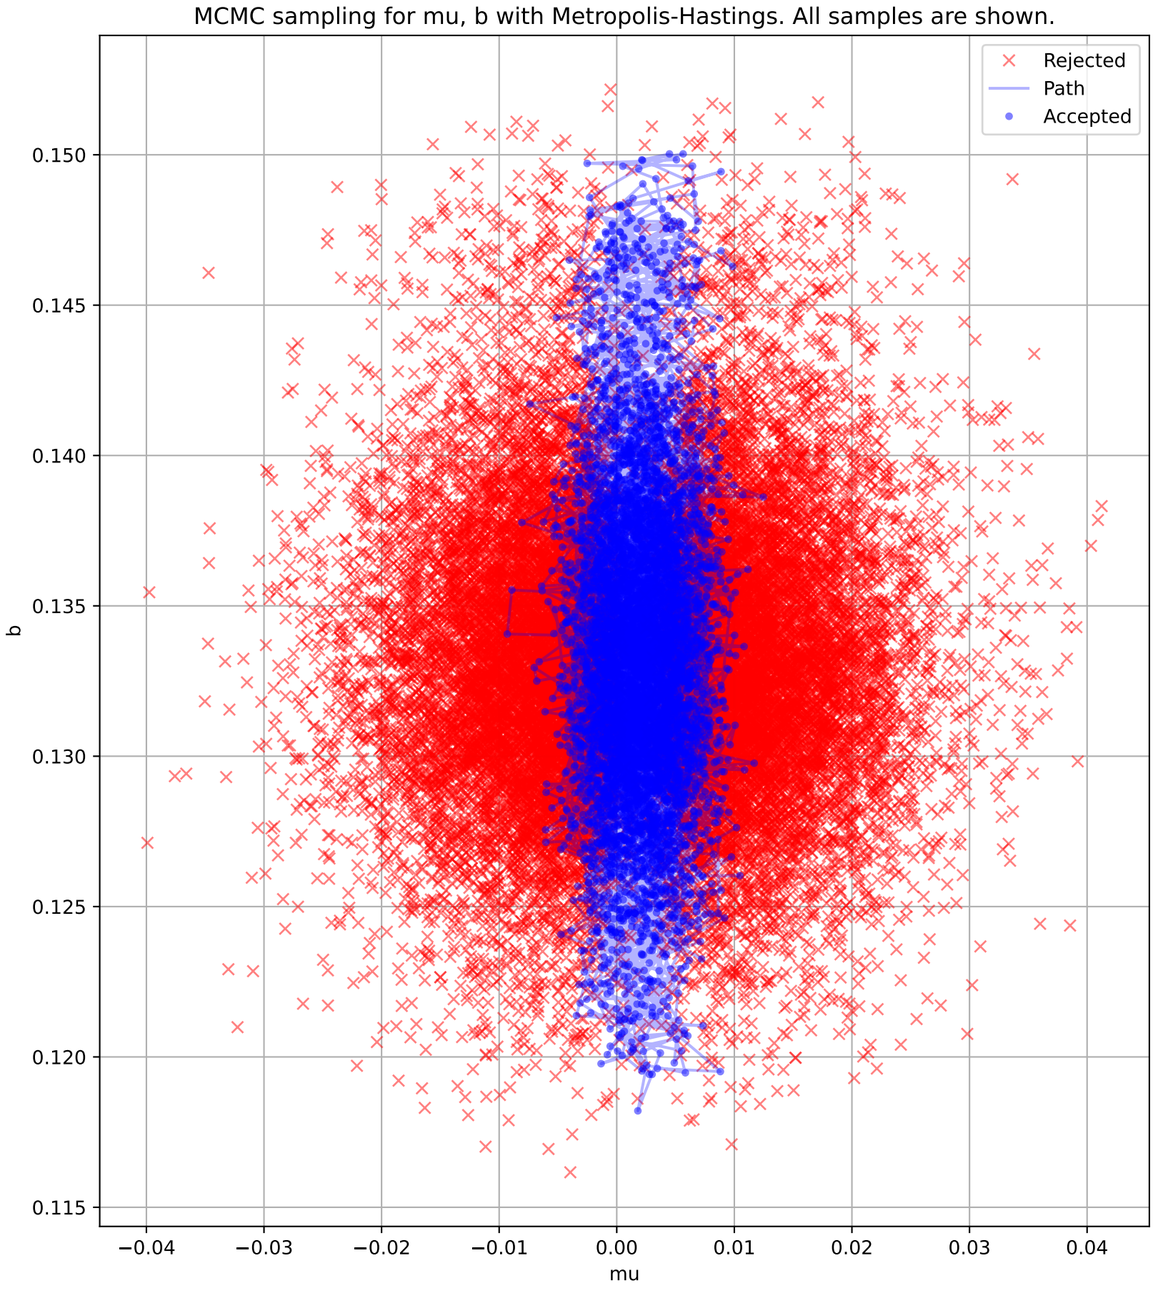
MCMC sampling for mu, b with Metropolis-Hastings. All samples are shown.
Rejected
Path
Accepted
b
mu
0.150
0.145
0.140
0.135
0.130
0.125
0.120
0.115
−0.04
−0.03
−0.02
−0.01
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04