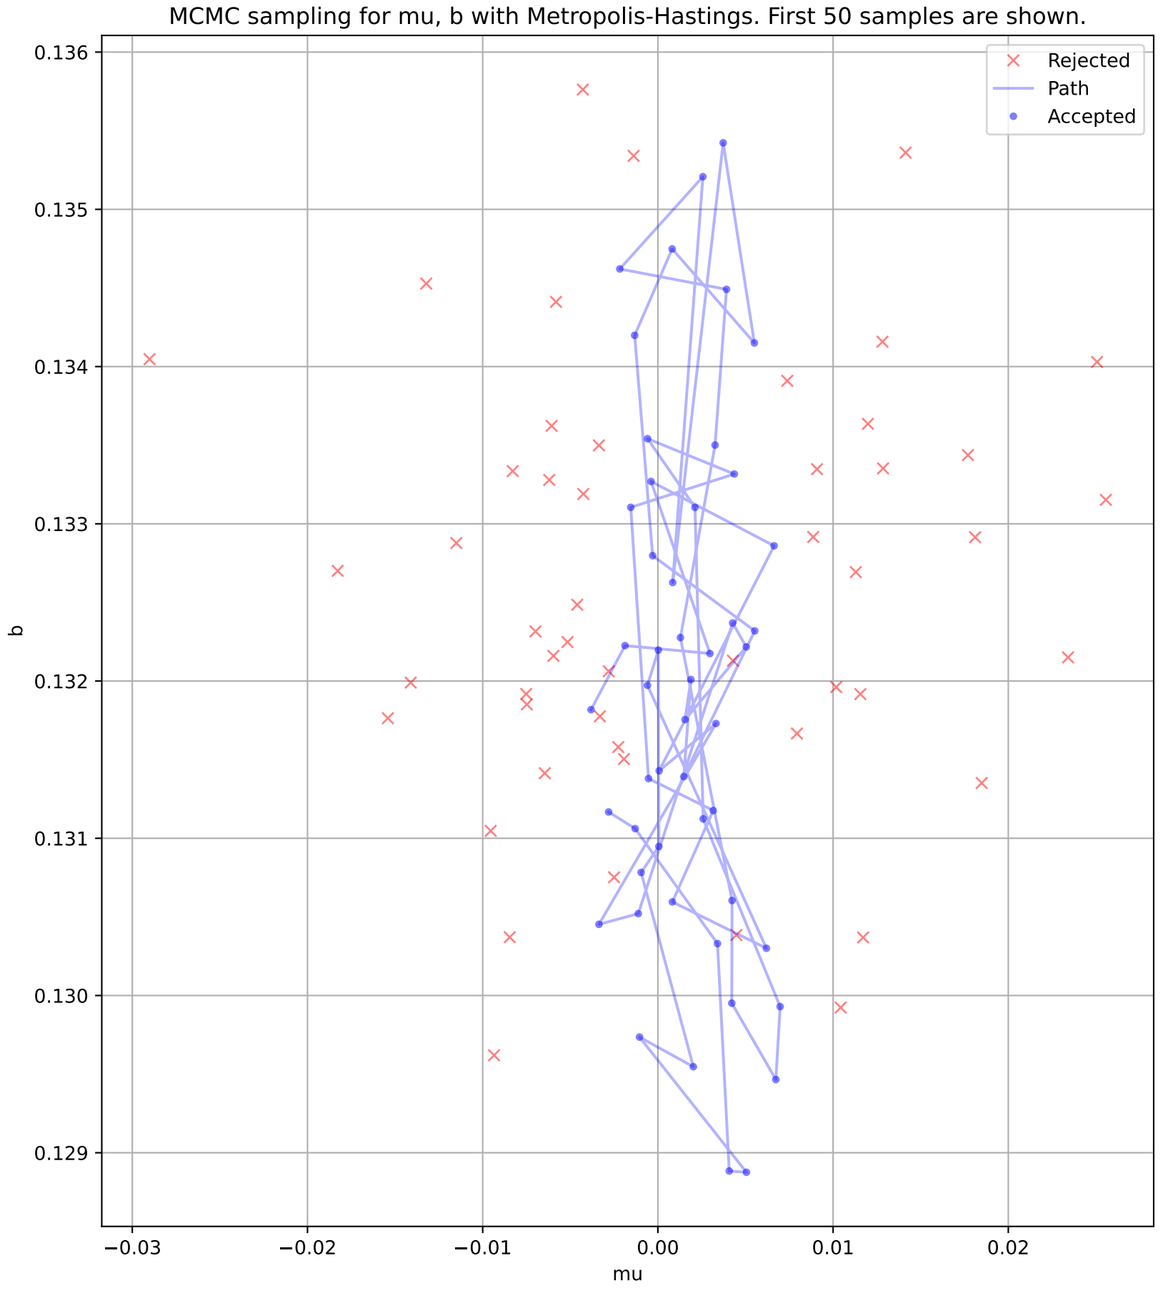
MCMC sampling for mu, b with Metropolis-Hastings. First 50 samples are shown.
Rejected
Path
Accepted
0.136
0.135
0.134
0.133
0.132
0.131
0.130
0.129
b
−0.03
−0.02
−0.01
0.00
0.01
0.02
mu

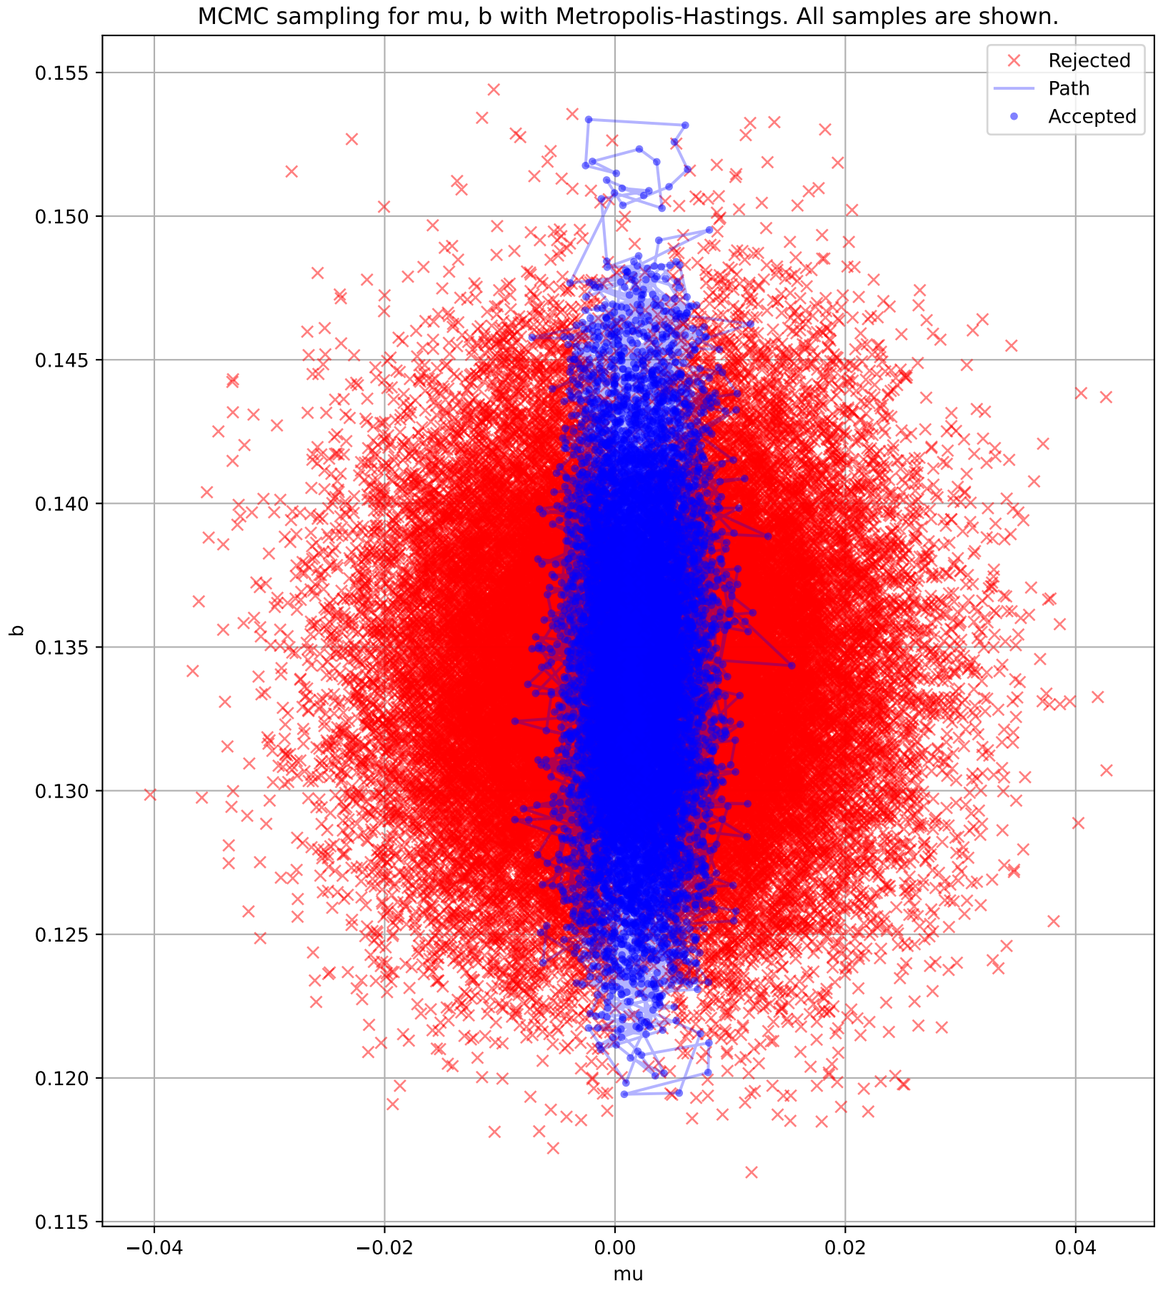
MCMC sampling for mu, b with Metropolis-Hastings. All samples are shown.
Rejected
Path
Accepted
0.155
0.150
0.145
0.140
0.135
0.130
0.125
0.120
0.115
b
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
mu