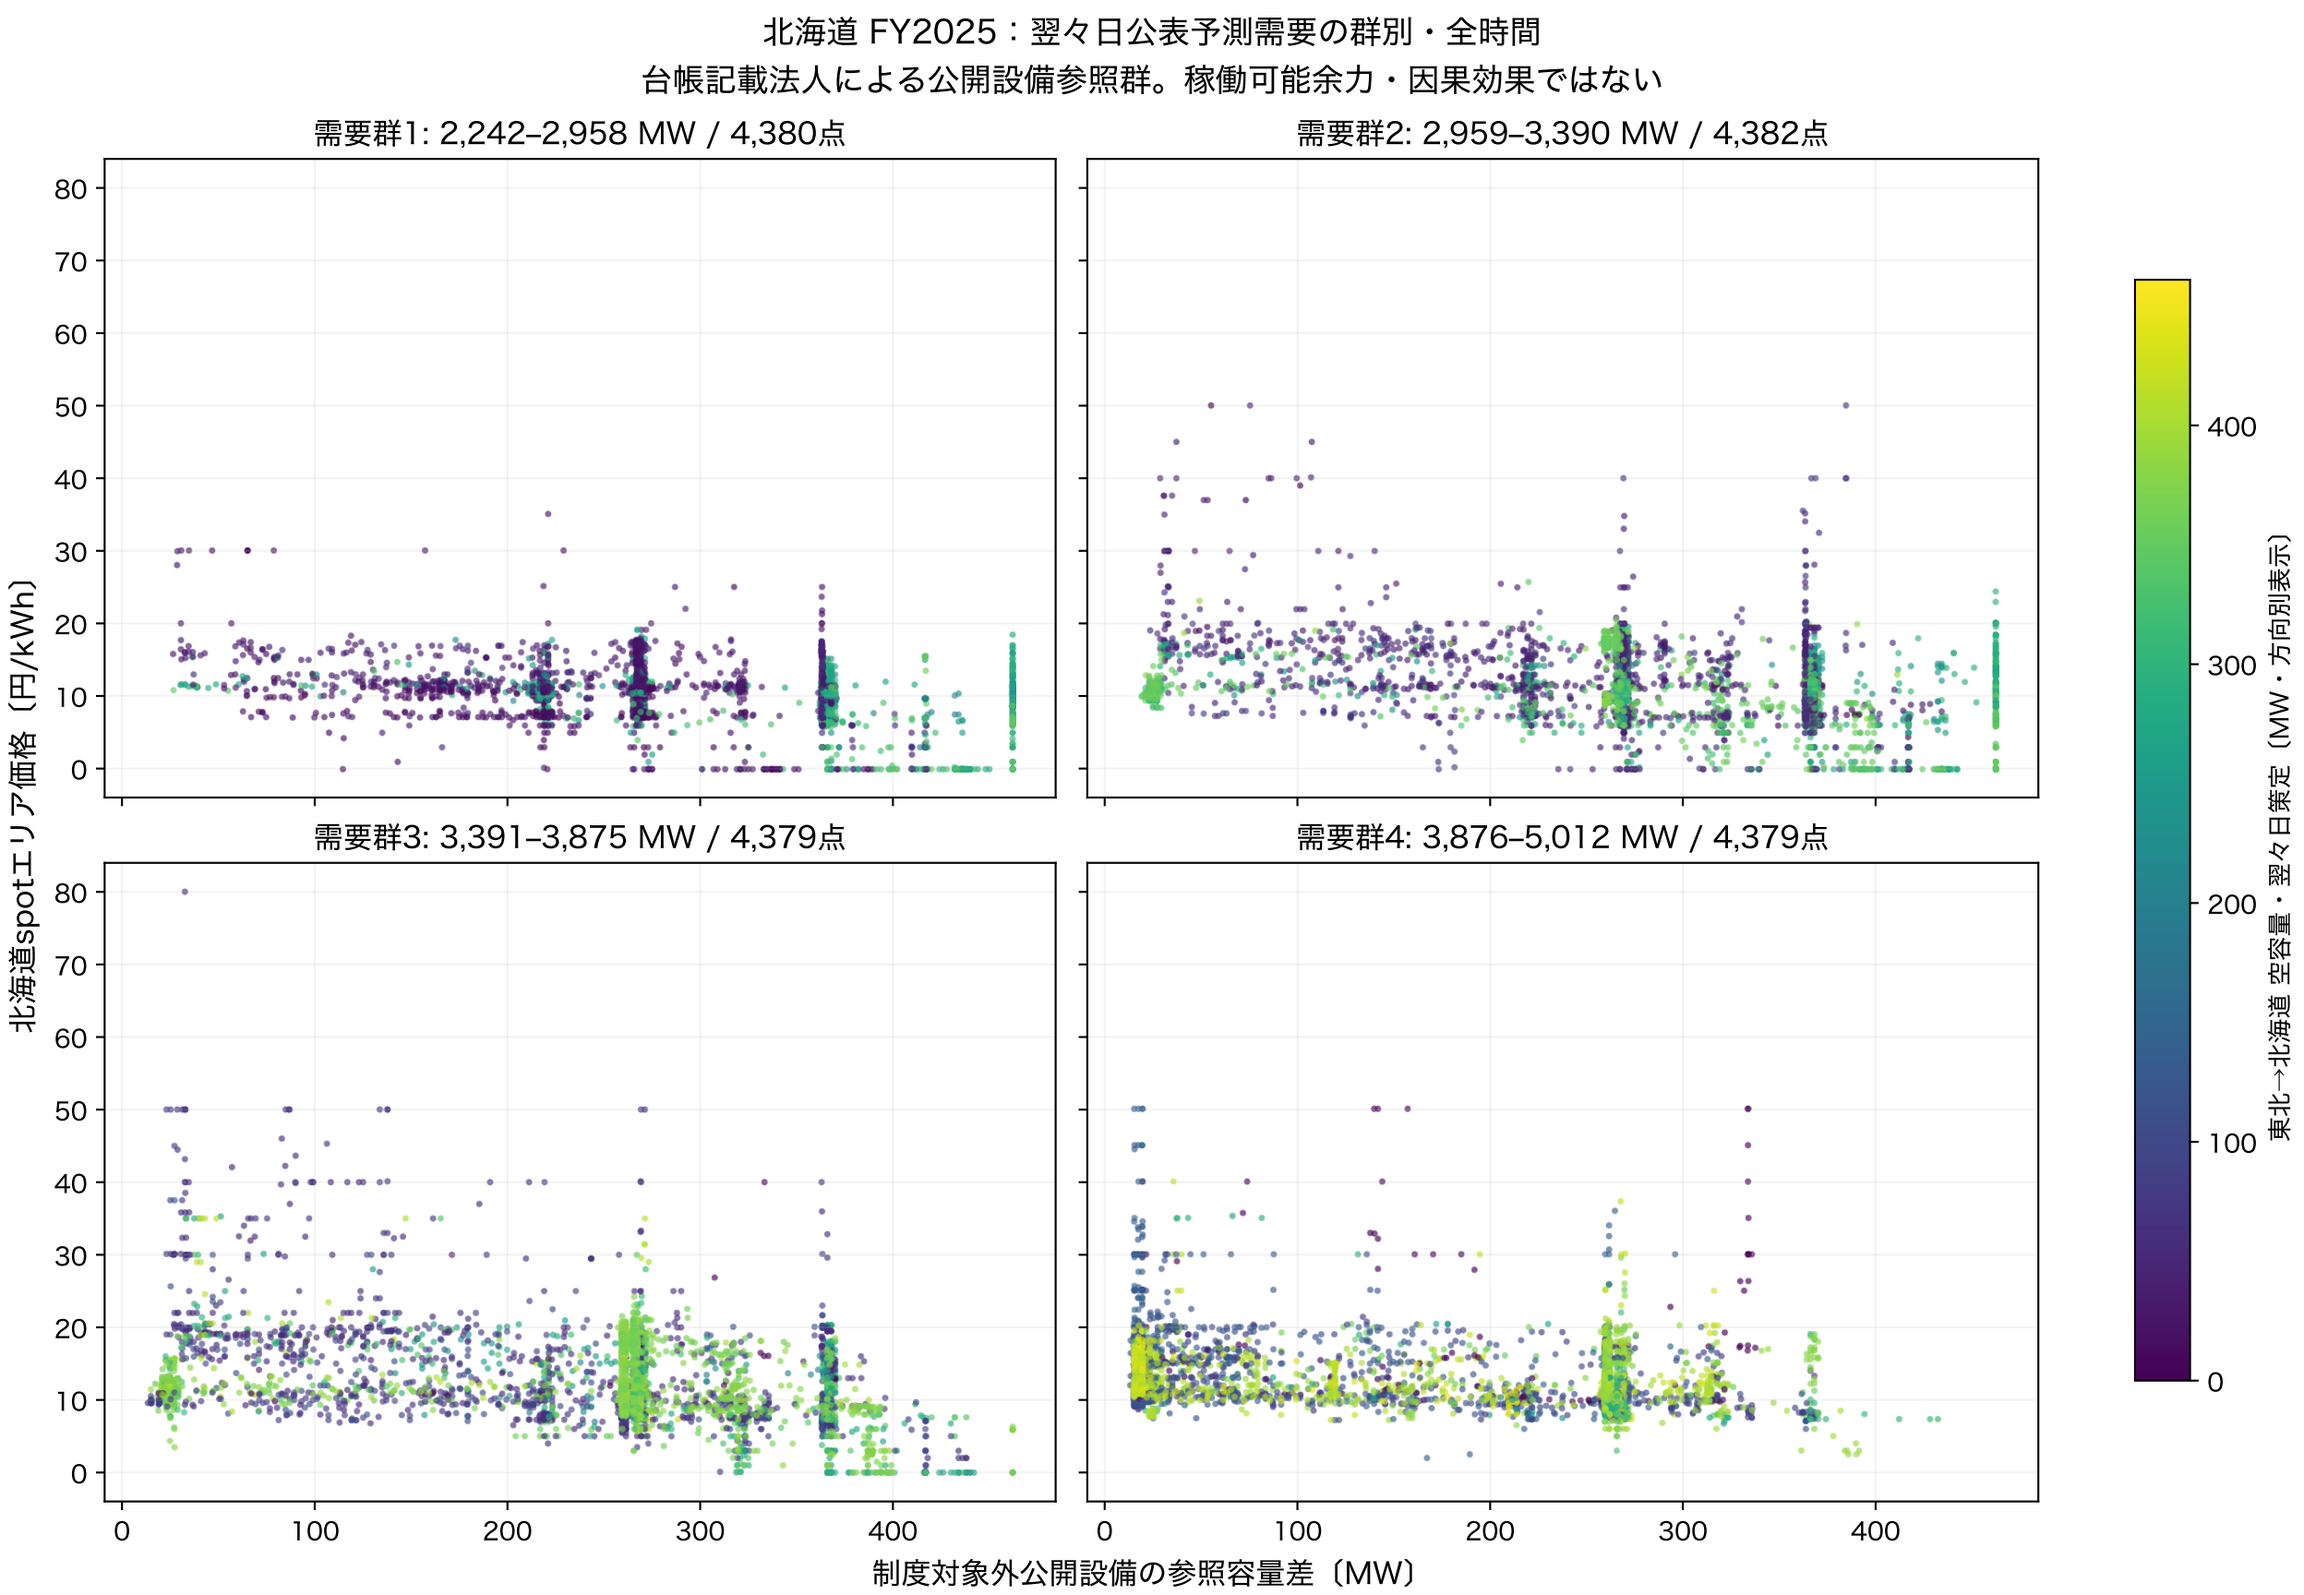

北海道 FY2025：翌々日公表予測需要の群別・全時間
台帳記載法人による公開設備参照群。稼働可能余力・因果効果ではない
需要群1: 2,242–2,958 MW / 4,380点
需要群2: 2,959–3,390 MW / 4,382点
需要群3: 3,391–3,875 MW / 4,379点
需要群4: 3,876–5,012 MW / 4,379点
北海道spotエリア価格（円/kWh）
制度対象外公開設備の参照容量差（MW）
東北→北海道 空容量・翌々日策定（MW・方向別表示）
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
100
200
300
400