


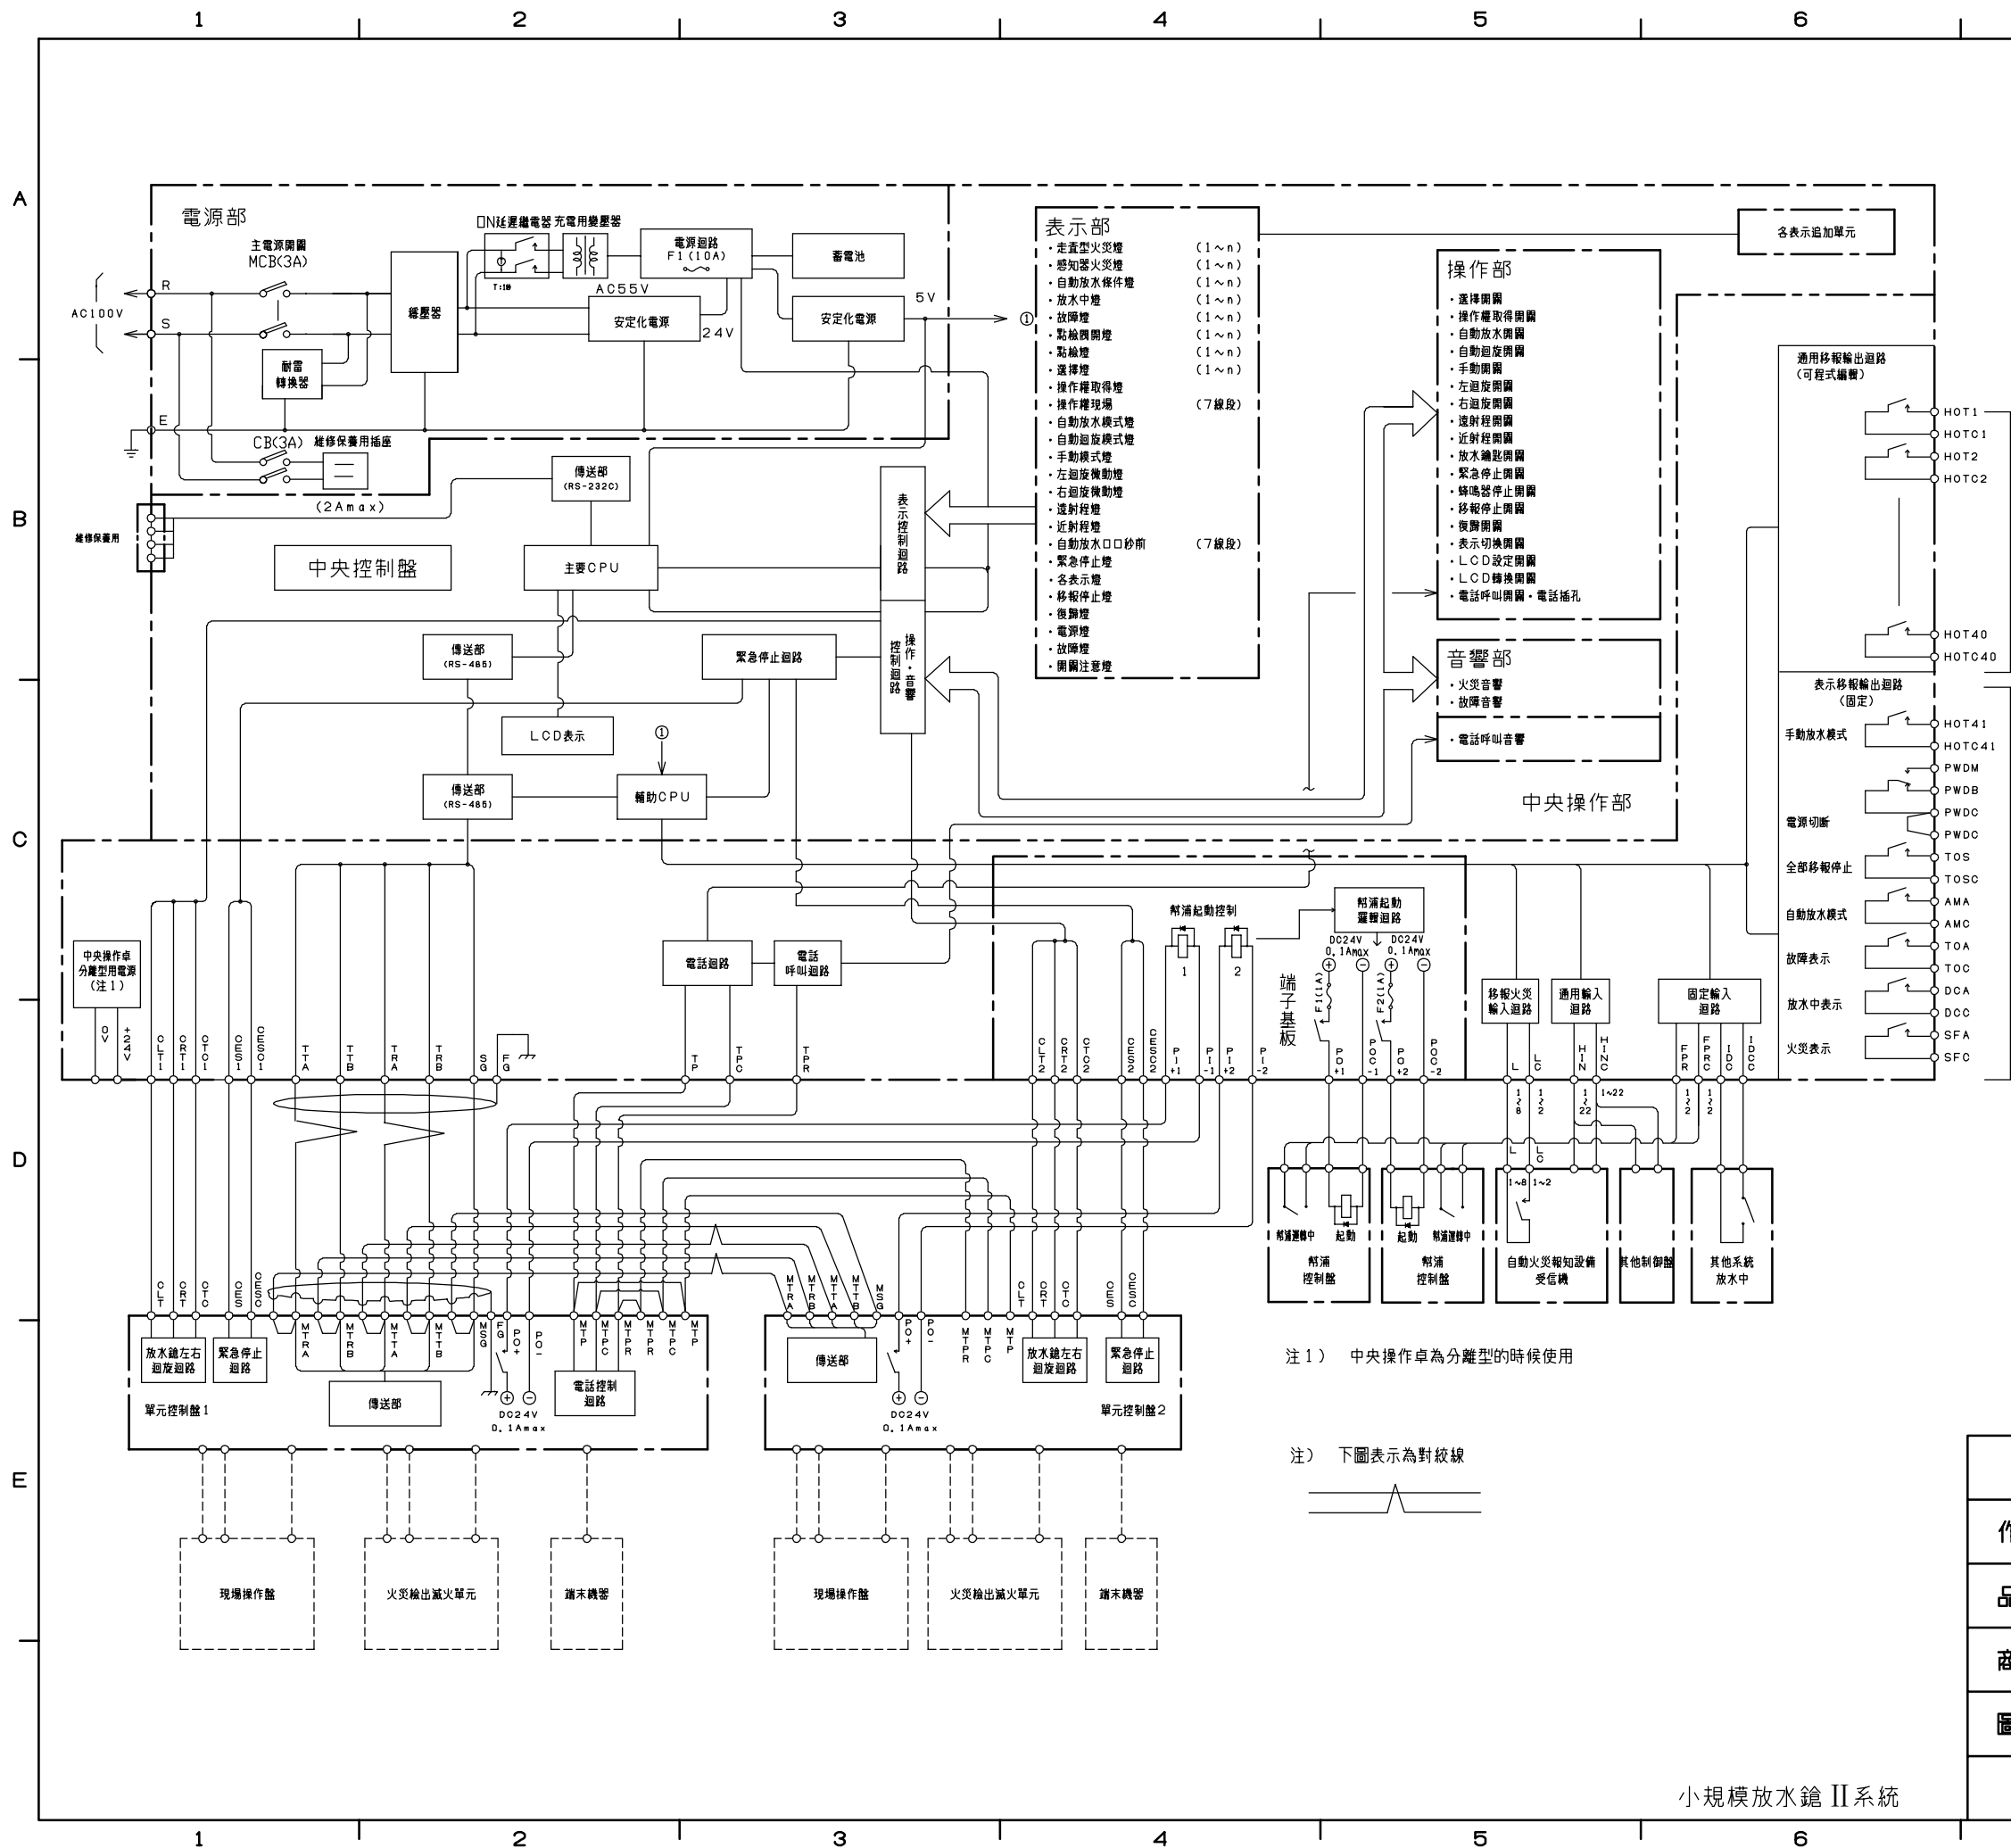

端子基板	端子名稱	信號名稱
A	L1~8	自火報火災輸入1~8
	LC1、LC2	自火報火災COM
	HIN1~20	通用輸入1~20
	HINC1~20	COM
	IDC	其他設備放水申輸入
	IDCC	COM
	FPR1~2	幫浦運轉中1~2輸入
	FPRC1~2	COM
	HINC21~22	預備輸入
	HINC21~22	COM
B	HOT1~30	通用輸出1~30
	HOTC1~30	COM
C	HOT31~40	通用輸出31~40
	HOTC31~40	COM
	SFA	火災表示輸出
	SFC	COM
	DCA	放水申表示輸出
	DCC	COM
	TOA	故障表示輸出
	TOC	COM
	AMA	自動放水模式輸出
	AMC	COM
	TOS	一齊移報停止申輸出
	TOSC	COM
	HOT41	手動放水模式
	HOTC41	COM
	TP	通話
	TPC	COM
	TPR	電話呼叫
	TRA	接收資料 (A)
	TRB	(B)
D	TTA	傳送資料 (A)
	TTB	(B)
	SG	SG
	CLT	放水鎗左迴旋
	CRT	放水鎗右迴旋
	CTC	COM
	CES	緊急停止
	CESC	COM
	アキ	空回
	+24V	+24V
D	0V	0V
	CLT1~8	放水鎗左迴旋1~8
	CRT1~8	放水鎗右迴旋1~8
	CTC1~8	COM
	CES1~8	緊急停止 1~8
	CESC1~8	COM
D	P1~1~8	幫浦起動輸入 1+~8+
	P1-1~8	1-~8-
	PO+1~2	幫浦起動輸出 1+~2+
	POC-1~2	1-~2-


此迴路圖為電源導入前之狀態表示

作成日	2023.01.31	單位	mm
品名	中央控制盤 綜合迴路圖		
商品型號	GDB-AAW□		
圖號	6-2-000-4903-011		


株式会社

小規模放水鎗Ⅱ系統

注1) 中央操作卓為分離型的時候使用



注) 下圖表示為對絞線

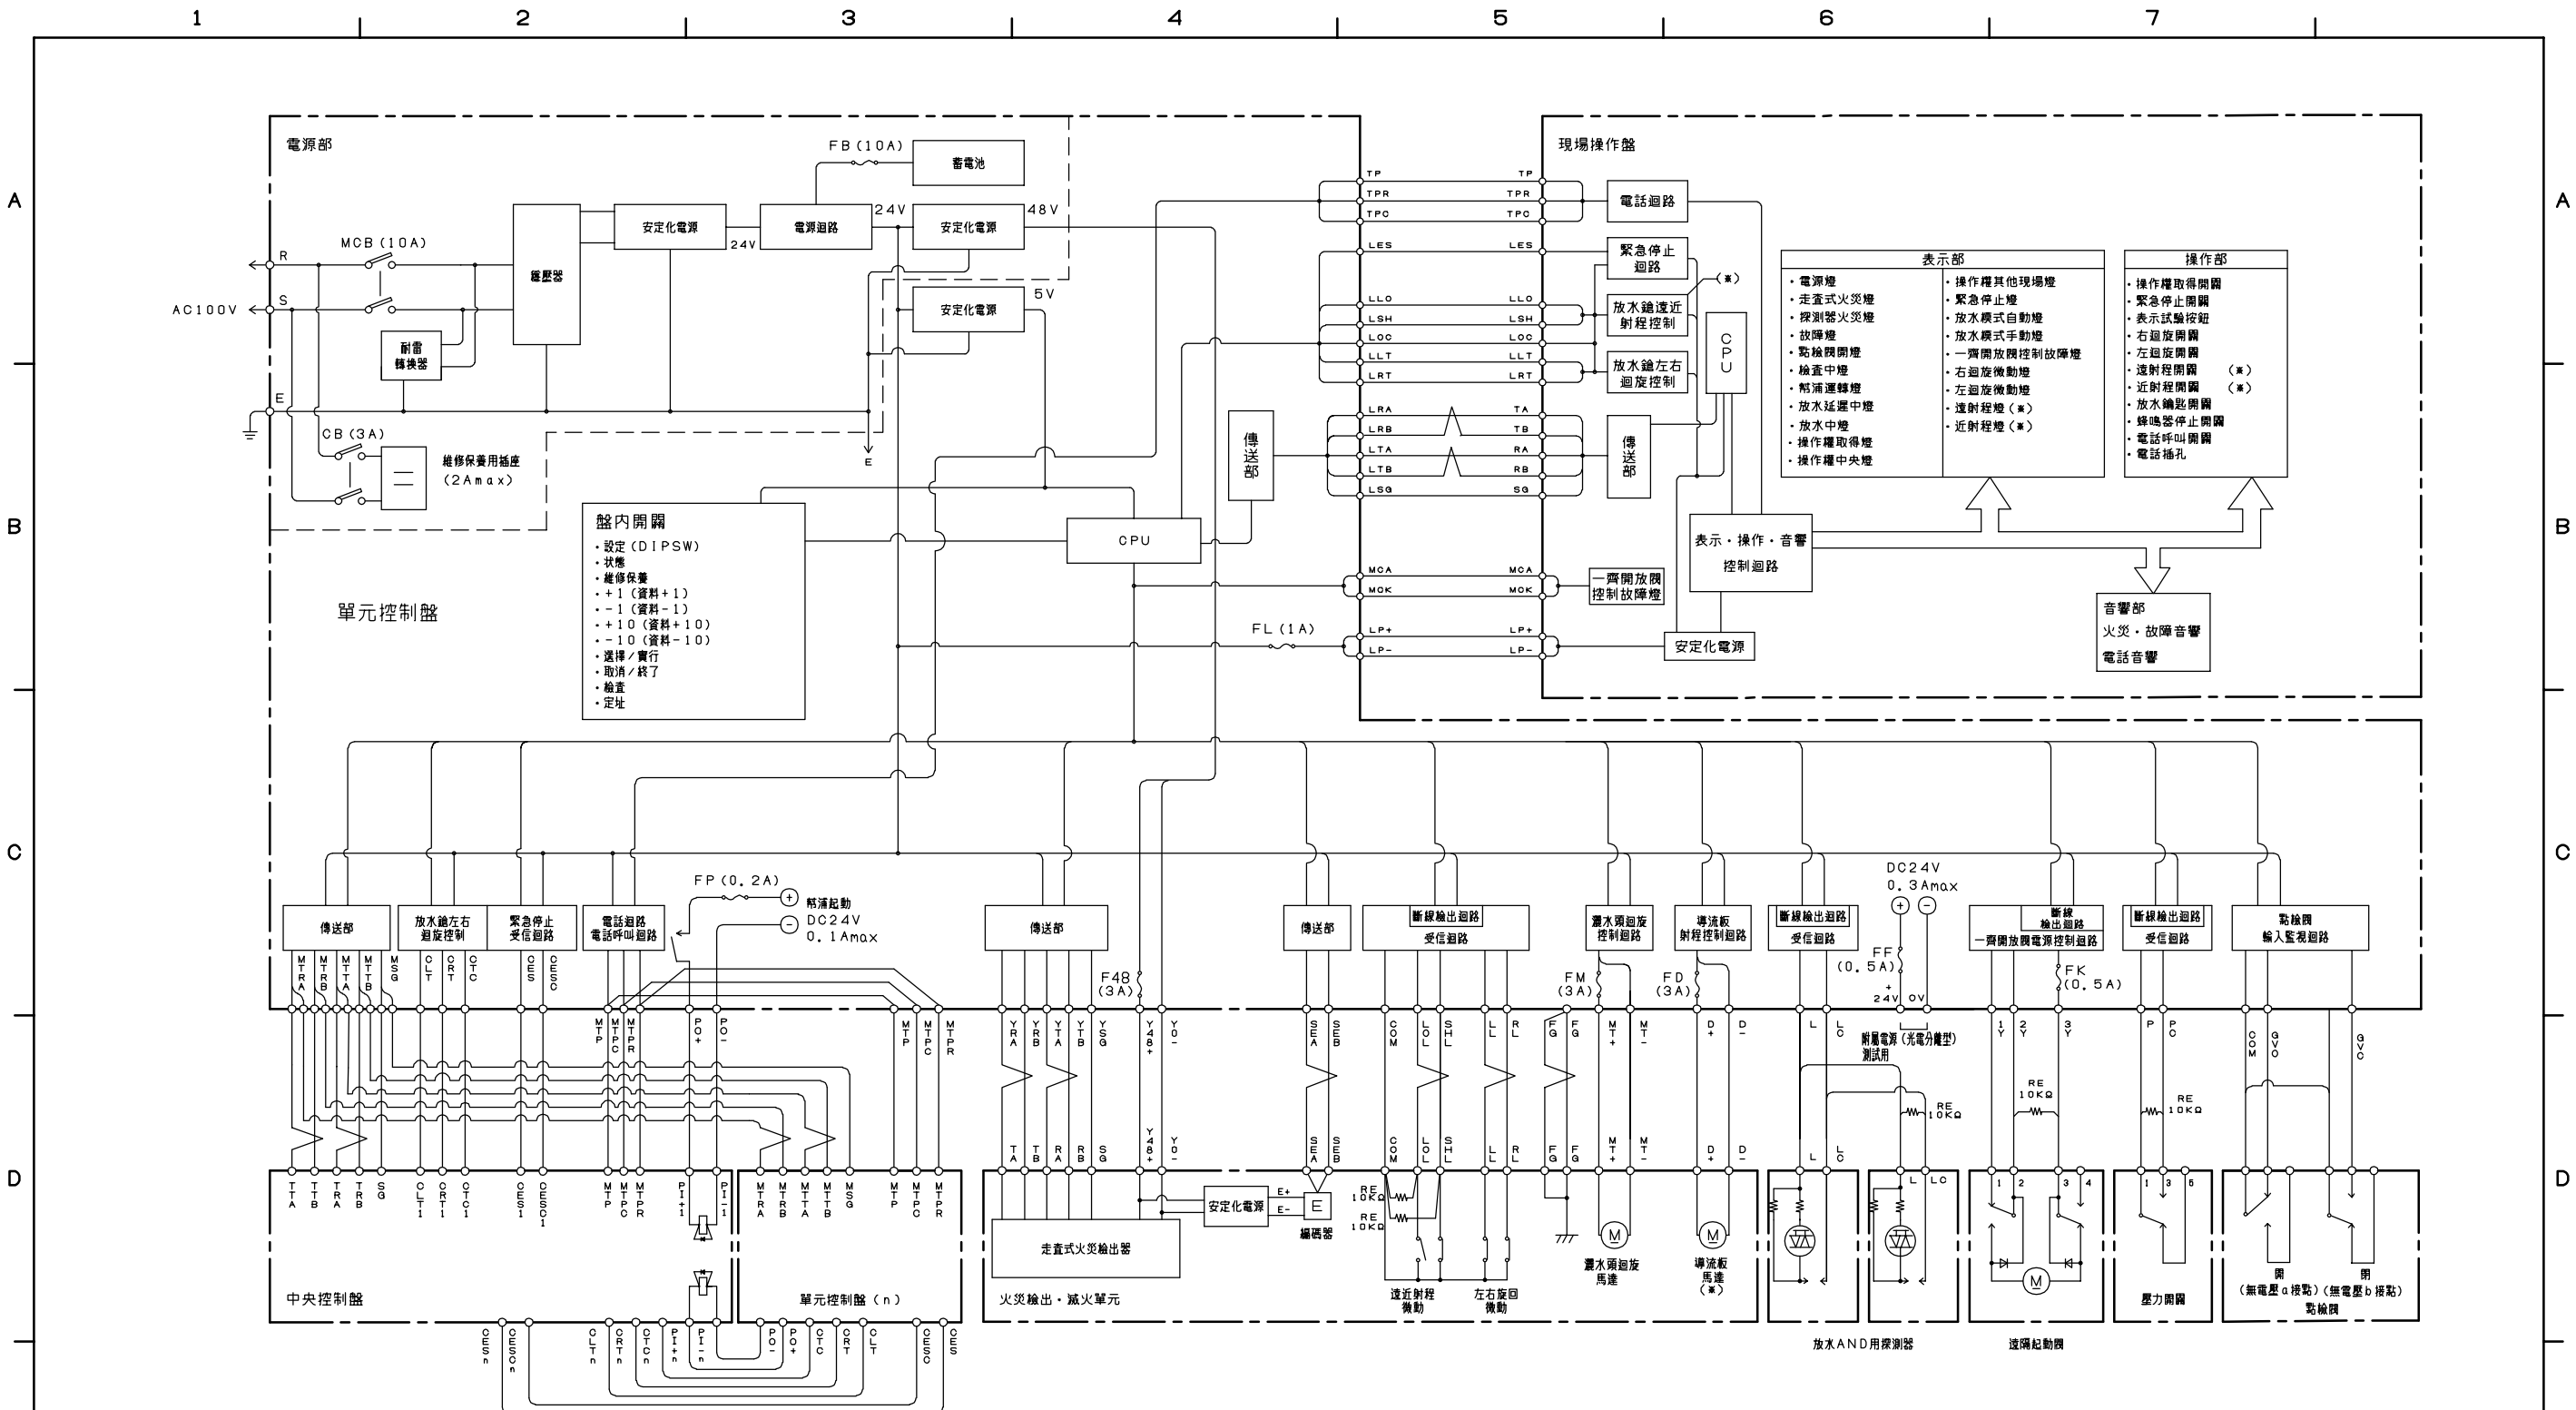


番78番	信號名稱 (TB1)	番78番	信號名稱 (TB2)	番78番	信號名稱 (TB3)	番78番	信號名稱 (TB4)	番78番	信號名稱 (TB5)
LLO	現場操作盤放水鏡遠射程	MTP	電話 (通話)	CLT	中央操作盤放水鏡左迴旋	L	探測器迴路	Y48+	走査式探測器用電源
LSH	現場操作盤放水鏡近射程	MTP0	電話COM	ORT	中央操作盤放水鏡右迴旋	LO	探測器迴路COM	Y0-	走査式探測器用電源COM
LES	現場操作盤緊急停止	MTPR	電話呼叫	空回		L0	選配電源 (光電)	空回	
LOC	COM	MTTA	傳送資料 (A)	CTC	放水鏡迴旋COM	OV	選配電源COM	空回	
LLT	現場操作盤放水鏡左迴旋	MTTB	傳送資料 (B)	CES	緊急停止	P	壓力開關	L0L	放水鏡遠射程微動
LRT	現場操作盤放水鏡右迴旋	MTRA	接收資料 (A)	CESC	緊急停止COM	PC	壓力開關	SHL	放水鏡近射程微動
MCA	一齊開放機控制故障LED (A)	MTRB	接收資料 (B)	空回		GV0	點檢開關	LL	放水鏡左迴旋微動
MCK	一齊開放機控制故障LED (K)	MSG	GND	空回		GV0	點檢開關	RL	放水鏡右迴旋微動
LP+	現場操作盤24V	MTP	電話 (通話)	YB11+	預備輸入1+	1Y	一齊開放機控制線	空回	
LP-	現場操作盤0V	MTP0	電話COM	YB11-	預備輸入1-	COM	點檢器COM	COM	COM
TP	現場操作盤電話 (通話)	MTPR	電話呼叫	YB12+	預備輸入2+	2Y	一齊開放機控制線	SEA	編碼器傳送資料 (A)
MCA	現場操作盤電話COM	MTTA	傳送資料 (A)	YB12-	預備輸入2-	3Y	一齊開放機控制線	SEB	編碼器傳送資料 (B)
TPR	現場操作盤電話呼叫	MTTB	傳送資料 (B)	YB01+	預備輸出1+	空回		空回	
LRA	接收資料 (A)	MTRA	接收資料 (A)	YB01-	預備輸出1-	空回		FG	遮蔽
LRTB	接收資料 (B)	MTRB	接收資料 (B)	YB02+	預備輸出2+	空回		YTA	走査式探測器傳送資料 (A)
LTA	傳送資料 (A)	MSG	GND	YB02-	預備輸出2-	YTB	走査式探測器傳送資料 (B)	空回	
LTB	傳送資料 (B)	空回		空回		YRA	走査式探測器接收資料 (A)	MT+	迴旋馬達用電源+
LSG	GND	FG	遮蔽	空回		YRB	走査式探測器接收資料 (B)	MT-	迴旋馬達用電源-
空回		PO+	幫浦起動輸出+	空回		YSG	走査式探測器GND	D+	射程切換馬達用電源+
FG	遮蔽	PO-	幫浦起動輸出-	空回		FG	遮蔽	D-	射程切換馬達用電源-

記號	記號名稱
MCB	主電源開關 (斷路器)
OB	維修用電源開關 (斷路器)
FB	蓄電池保險絲
FL	現場操作盤保險絲
FP	幫浦運轉保險絲
FM	迴旋馬達保險絲
FD	導流板馬達保險絲
FF	附屬電源保險絲
FK	一齊開放機馬達保險絲
F48	探測器保險絲

註) 下圖表示為射線線

小規模放水鏡 II 系統			
此迴路圖為電源導入前之狀態表示			
作成日	2023.01.31	單位	mm
品名	單元控制盤 綜合迴路圖		
商品型號	GDC-AAW		
圖號	2-6-001-9331-012		
株式会社 日本機械工業			

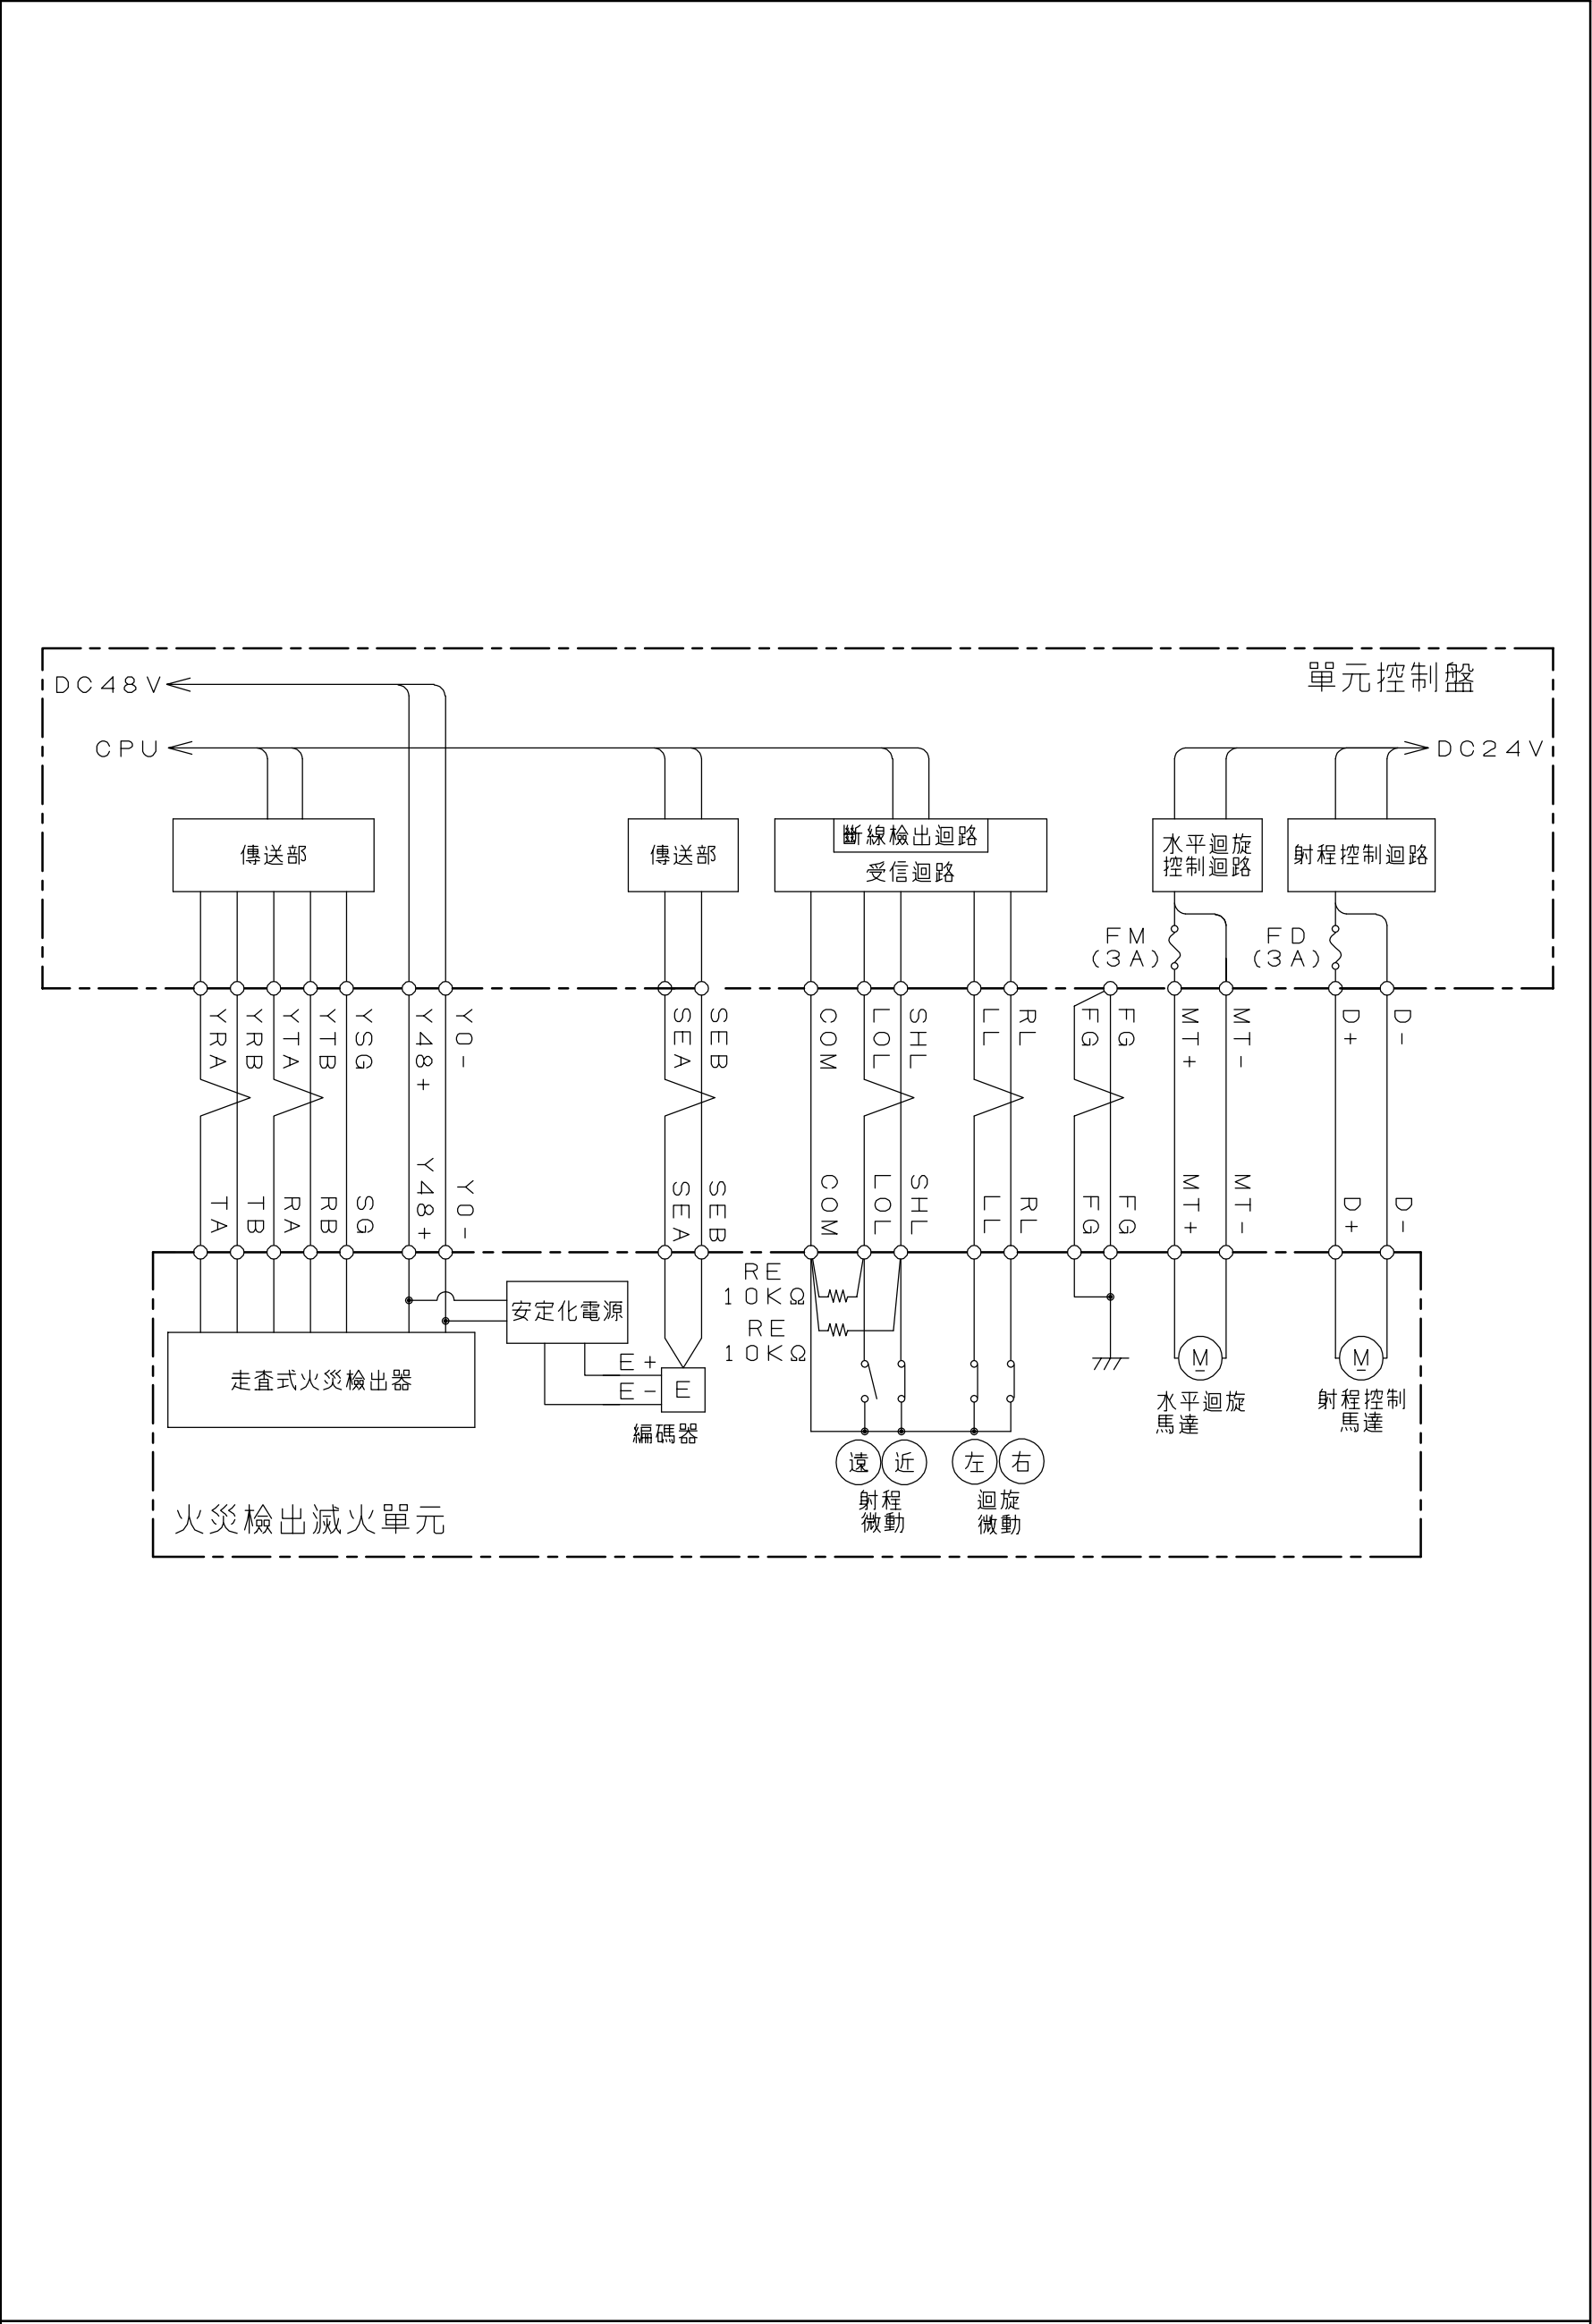

此圖為通常監視時之狀態表示。					
品 名	火災檢出滅火單元 綜合迴路圖	商品型號	GDS-AB□	圖 號	6-2-000-4161-012
單 位	m m	作 成 日	2021.10.22	株式会社 日立 製作所	