

# Hearing Test Notification

## Employee Information

Name: BATNASAN, BYAMBAJAV  
ID #: 80018230  
Age: 33 Gender: M


Company: SOSMM  
Plant: SOSMM  
Job:

**Test Date / Time:** 4/27/2026 10:43 AM

## Audio Testing Results

Test Type: Baseline

Test Duration: 5min 0sec

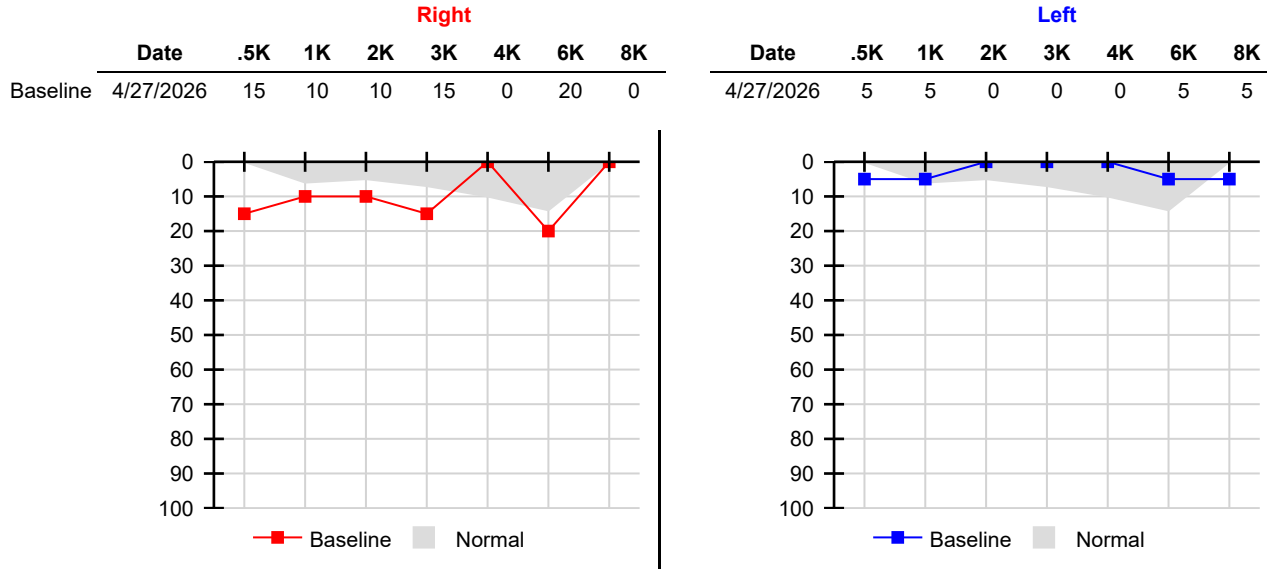

Audiometer: RA660

Serial No: TR02132

Annual Calibration: 09/02/2022

## Current History / Comments

Hearing protection used? U Recent cold or sinus? U  
Exposed to noise in the last 14 hours? U Seen a physician recently for ears or hearing? U

## Comments:

## Audiological Summary

Standard Threshold Shift for AA 10 dB avg change at 2K, 3K, 4K Hz With Aging

**Right Ear**

**Left Ear**

NO

NO

Possible Recordable Shift

NO

NO

Early Warning Shift (STS without aging)

NO

NO

## Employee Verification

- Initial ANNUAL TRAINING: I have received training in 1) The effects of noise on hearing, 2) Purpose of hearing test procedures, and 3) Purpose of hearing protection, types available, attenuation, and hearing protection use, fit, and care.
- Initial I have been trained and fitted with hearing protection. Type and size: \_\_\_\_\_
- Initial I have received a copy of this notification report.

**4/27/2026**

Date

Employee Signature

Unurjargal

Tester/Witness

*Industrial hearing tests are designed solely for screening and not intended to diagnose specific disease processes. If you are or have experienced the presence of ear pain, drainage, dizziness, head noises as ringing, roaring or heart beat, sudden or fluctuating hearing loss and/or ear fullness or discomfort within the past 12 months you will need to see a physician for diagnosis and/or treatment.*

Эцэг эхийн нэр: Батнасан  
Нэр: Бямбажав  
Регистрийн дугаар: УП92102475

Нас: 33  
Хүйс: Эрэгтэй









### Дурангийн дүгнэлт:

Procedure: The scope advanced under direct visualization to the second part of duodenum.  
Vocal cord: Normal.  
Oropharynx: Normal.  
Larynx: Normal.  
Esophagus: Z line seen at 39 cm, GE junction seen at 40 cm. No hiatal hernia seen.  
Stomach: Diffuse superficial gastritis. Erosive changes on the prepylori, size 0.6 - 0.8 cm - biopsy were taken!!!  
Duodenum: Erosive bulbitis.  
Kyoto scale:  
A1, IM0, EF0, N0, DR1 Total: 2.

### Зөвлөмж:

Check biopsy result!!!

### Зовиур:

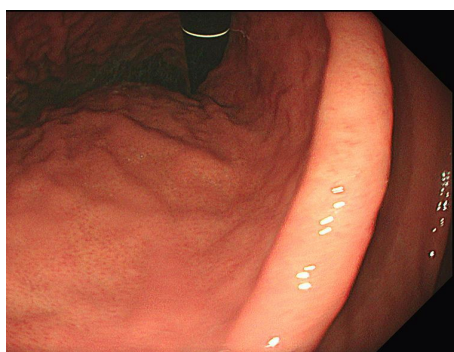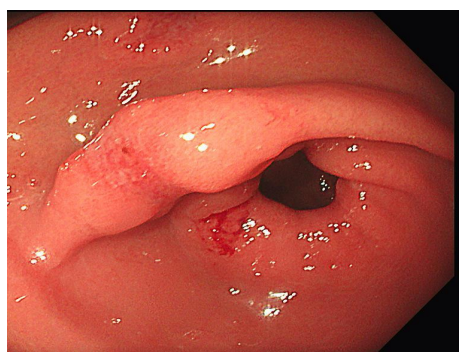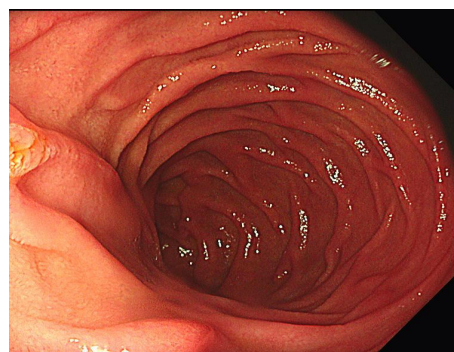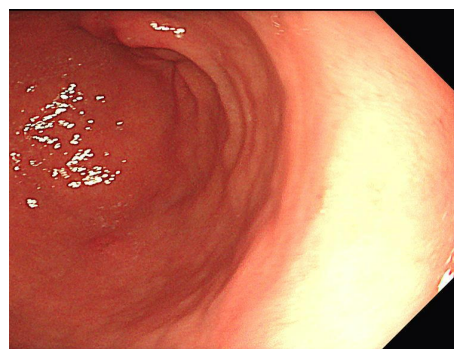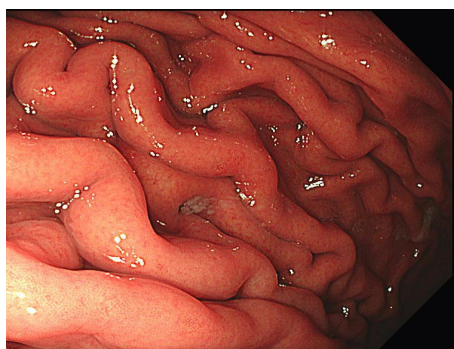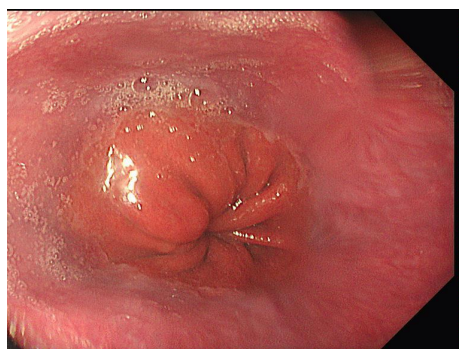

Эцэг/эхийн нэр: Батнасан  
Нэр: Бямбажав  
Регистр: УП92102475

Нас: 33  
Хүйс: Эрэгтэй



## Хэвлий /дотор/

### Зураг:

### Findings:

#### Findings

Хэвлийн хэт авиан оношилгоо

Элэгний хэлбэр хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, эхо ойлт жигдбага зэрэг ихэссэн, голомтот өөрчлөлтгүй.

Элгэн доторх цөсний цоргууд өргөсөлгүй.



Цөсний хүүдий хэмжээ хэвийн, хана зузаангүй, хүүдийд 1,1 см орчим хэмжээтэй чулуутай. ЦЕЦ өргөсөлгүй.

Нойр булчирхайн хэмжээ хэвийн, хүрээ тэгш, эхо ойлт жигд, голомтот өөрчлөлтгүй.

Дэлүү томгүй, голомтот өөрчлөлтгүй.

Хоёр талын бөөрний хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, АТС өргөн бус, голомтот өөрчлөлтгүй.


Давсагны хана зузаангүй, голомтот өөрчлөлтгүй. Хэвлийн хөндийд сул шингэнгүй.

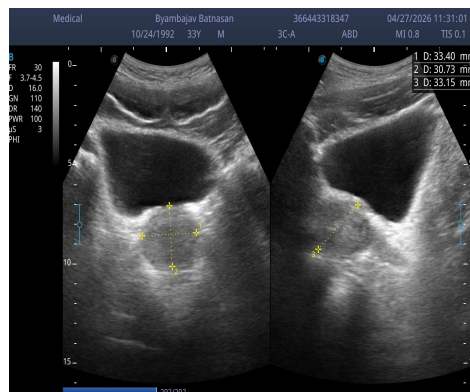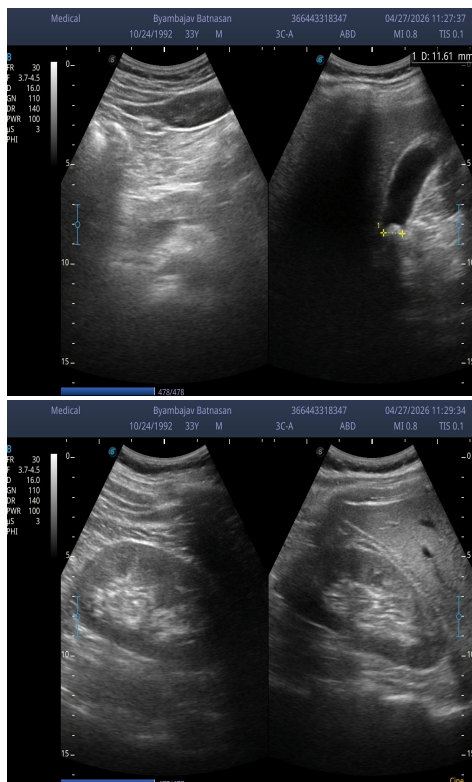

ID :  
Name :  
F. Name :-  
Age : 0 years  
Sex :  
H : 0 cm / W : 0 kg

Heart Rate: 70 bpm  
PR/RR Int.: 152/857 ms  
QRS Dur: 104 ms  
QT/QTc: 388/414 ms  
P-R-T axes: -2 78 26  
SV1/RV5/R+S: 0.85/1.47/2.32mV

Prescribed by:  
\*\* Analysis Result \*\* (To be finally confirmed by physician)  
Normal Sinus Rhythm  
Normal Axis  
[ Normal ECG ]

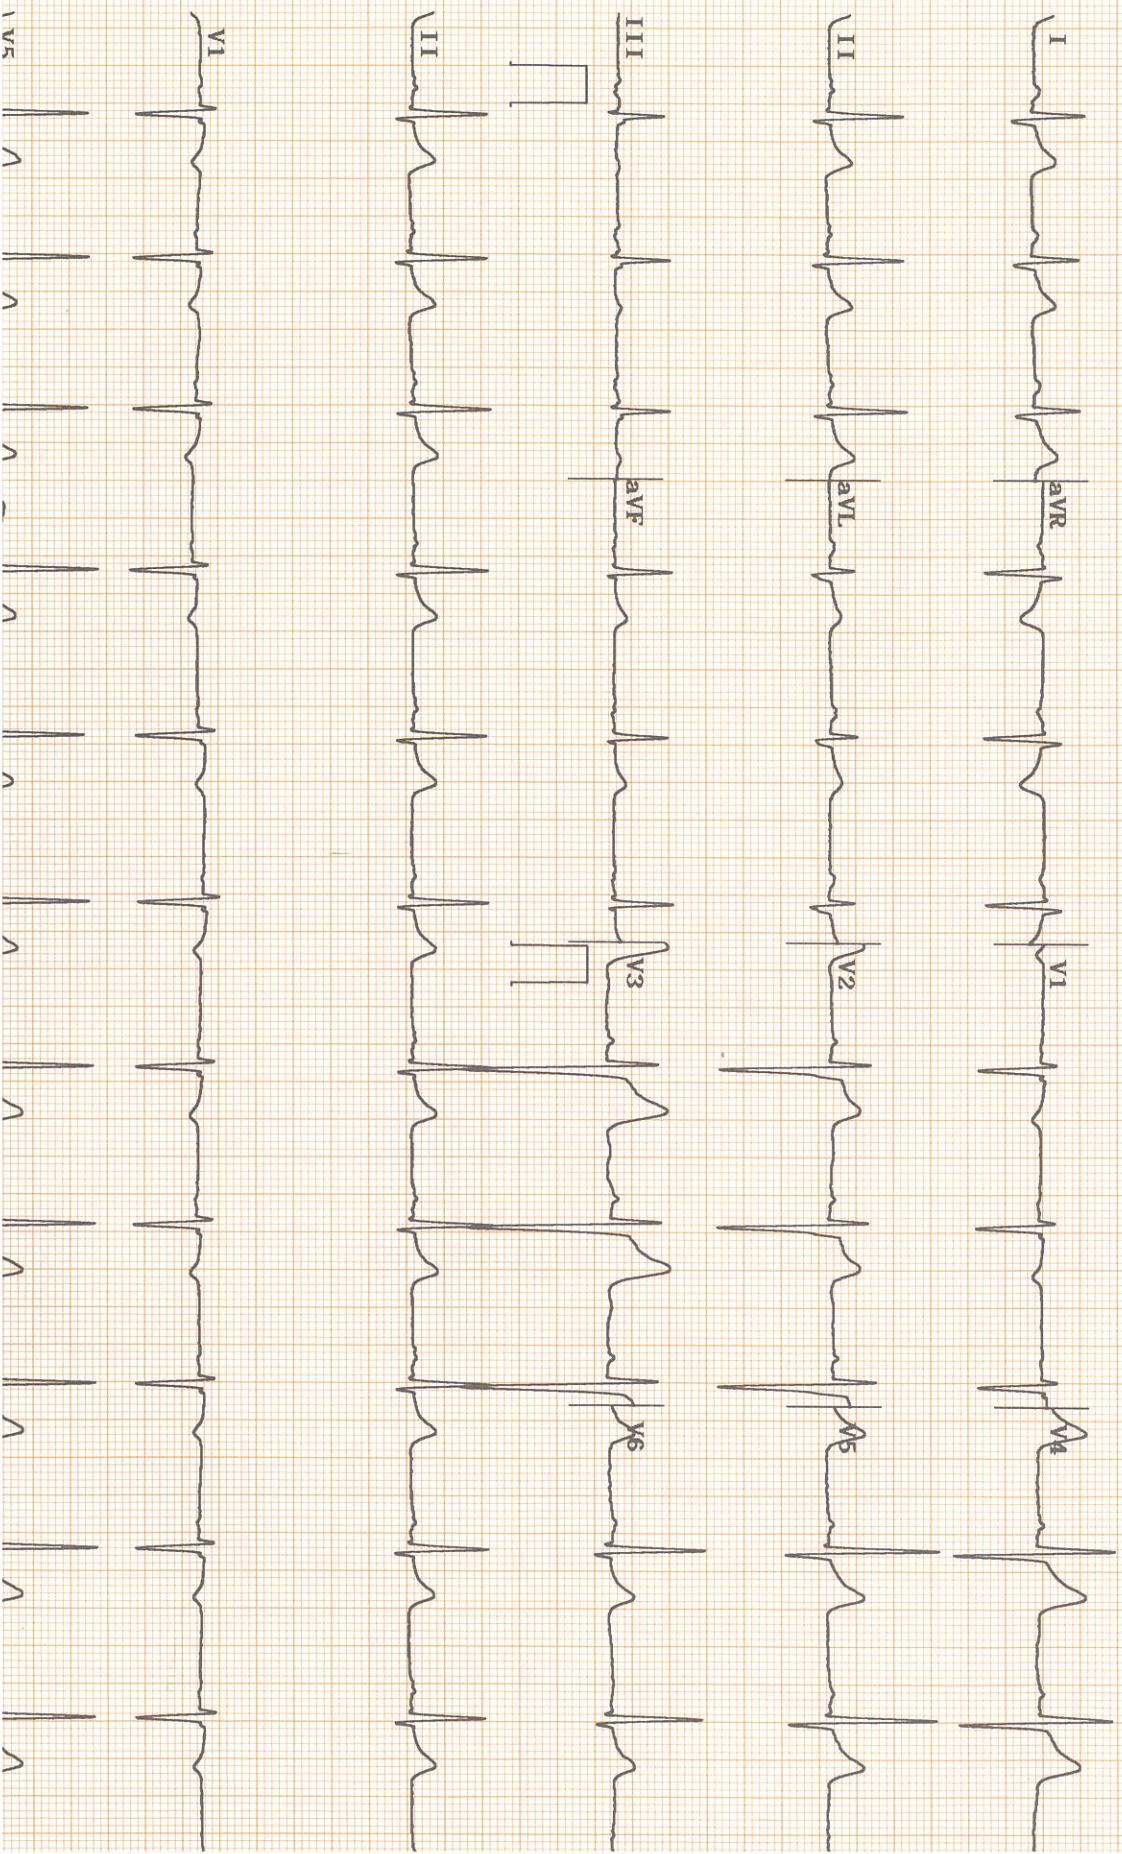



Эцэг/эхийн нэр: Батнасан  
Нэр: Бямбажав  
Регистрийн дугаар: УП92102475

Нас: 33  
Хүйс: Эрэгтэй



### Арьс, харшилийн эмчийн үзлэг

**Зовуурь:**

Зовиургүй

**Өвчний түүх:**

Хэвийн

**Бодит үзлэг:**

Эмгэг тууралтгүй

**Эмчилгээ:**

эмчилгээ шаардлагагүй

**Ерөнхий дүгнэлт:**

Эрүүл

**Зөвлөгөө:**

Хэвийн

**Бусад:**

хэвийн

**Урьдчилсан онош:** Z10.0: Эрхэлж буй ажил, мэргэжилтэй холбоотой эрүүл мэндийн үзлэг



Эцэг/эхийн нэр: Батнасан  
Нэр: Бямбажав  
Регистрийн дугаар: УП92102475

Нас: 33  
Хүйс: Эрэгтэй



Мэдрэлийн эмчийн үзлэг

Зовуурь:

үгүй

Өвчний түүх:

үгүй

Бодит үзлэг:

12 хос мэдрэлийн талаас өөрчлөлтгүй

Эмчилгээ:

үгүй

Ерөнхий дүгнэлт:

эрүүл

Зөвлөгөө:

үгүй

Бусад:

үгүй

Үндсэн онош: Z00.0: Эрүүл мэндийн ерөнхий үзлэг



Эцэг/эхийн нэр: Батнасан  
Нэр: Бямбажав  
Регистрийн дугаар: УП92102475

Нас: 33  
Хүйс: Эрэгтэй



## Шүдний эмчийн үзлэг, зөвлөгөө

### Зовуурь:

доод зүүн араа шүд хааяа хаван хавдар үүсдэг

### Өвчний түүх:

шүдний эмчилгээ тогтмол хийлгэж байгаагүй

### Бодит үзлэг:

36-р шүдний гүн цоорол/пульпит

### Эмчилгээ:

үзлэг зөвлөгөө

### Ерөнхий дүгнэлт:

Амны хөндийн эрүүл ахуйг яаралтай сайжруулах шаардлагатай.

### Зөвлөгөө:

цоорсон шүднүүдийг ломбодуулах

Шүдний чулуу цэвэрлэгээ, өнгөлгөө хийх

### Бусад:

байхгүй

### Үндсэн онош:

K08.13: COMPLETE LOSS OF TEETH DUE TO CARIES

Овог нэр: Батнасан Бямбажав

Үйлчилгээ: Шүдний эмчийн үзлэг, зөвлөгөө

ДҮГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:

Ж.АГИЙМАА

Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.27

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.27

Эцэг/эхийн нэр: Батнасан  
Нэр: Бямбажав  
Регистр: УП92102475

Нас: 33  
Хүйс: Эрэгтэй



## Бамбайн хэт авиан оношилгоо

Бамбай булчирхайн хэмжээ:

Баруун дэлбэн

1,5\*1,3\*3,8 см

Зүүн дэлбэн

1,4\*1,3\*4,2 см

Хүзүүвч

0,2 см

Бамбай булчирхай хэмжээ

хэвийн

Бамбай булчирхайн эхо бүтэц:

жигд



Голомтот өөрчлөлттэй эсэх:

голомтот өөрчлөлтгүй

Орчны эдийн тунгалгийн булчирхай:

томролгүй

Зураг:

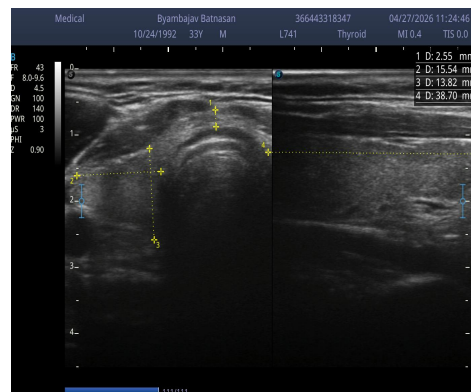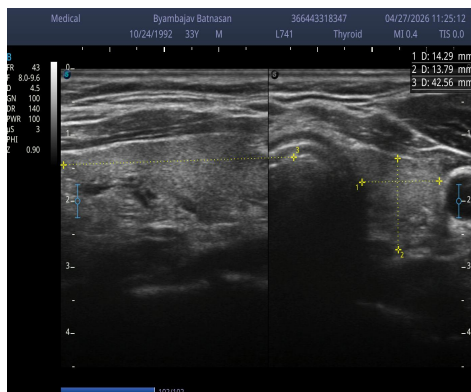

Овог нэр: Батнасан Бямбажав

ДҮГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:

Б.ИЧИНХОРЛОО

Үйлчилгээ: Бамбайн хэт авиан оношилгоо

Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.27

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.27



Эцэг/эхийн нэр: Батнасан  
Нэр: Бямбажав  
Регистрийн дугаар: УП92102475

Нас: 33  
Хүйс: Эрэгтэй



## Нүдний эмчийн үзлэг

### Зовуурь:

ОУ- нүдний талаас зовиур үгүй .

### Бодит үзлэг:

ОУ- өмнөд хэсэг тунгалаг, өмнөд камер дундаж гүнтэй, хүүхэн хараан хэлбэр зөв, гэрлийн урвалтай, болор байрандаа тунгалаг, угаас улаан рефлэкс +

ОУ- Угт Харааны мэдрэл цайвар яагаан судсан багц төвийн, A/B харьцаа 2/3, артер тахир,торлогт голомт үгүй, судсан багц хэвийн төвийн торлогт голомт үгүй CDR0.2\*0.2 шар толбо рефлексгүй.

### Эмчилгээ:

Нар салхины хамгаалалтын шил зүүх,

Үндсэн онош: Z00.0: Эрүүл мэндийн ерөнхий үзлэг

Эцэг/эхийн нэр: Батнасан  
Нэр: Бямбажав  
Регистрийн дугаар: УП92102475

Нас: 33  
Хүйс: Эрэгтэй



## Мэс заслын эмчийн үзлэг

### Зовуурь:

Өвчтөн урьдчилан сэргийлэх / ерөнхий үзлэгт хамрагдав.  
Одоогоор зовиургүй. Шээсний зовиургүй, шээхэд өвдөлтгүй, цустай шээс гарахгүй. Хэвлийн өвдөлтгүй, дотор муухайрахгүй, бөөлжихгүй.  
Өтгөн хэвийн, халуурахгүй.  
Ивэрхий, хошного орчмын зовиургүй.

### Өвчний түүх:

Өмнөх ноцтой архаг өвчин, эмгэг түүх үгүй  
Мэс засал: үгүй  
Харшлын түүх: Үгүй  
Тогтмол хэрэглэдэг эм: Үгүй  
Удамшлын онцлог өвчин: Үгүй

### Бодит үзлэг:

Ерөнхий байдал тогтвортой, ухаан саруул.  
Хэвлий зөөлөн, эмзэглэлгүй, хамгаалах чангаралгүй.  
Элэг, дэлүү томролгүй.  
Ивэрхий тэмтрэгдэхгүй.  
Бөөр орчим эмзэглэлгүй.  
Гадна бэлэг эрхтэн болон хошного орчимд эмгэг өөрчлөлтгүй.

### Эмчилгээ:

Одоогоор эмчилгээ шаардлагагүй.

### Ерөнхий дүгнэлт:

Ерөнхий биеийн байдал хэвийн.  
Урологи болон мэс заслын эмгэг өөрчлөлт илрээгүй.  
Z00.0 – Ерөнхий эрүүл мэндийн үзлэг

### Зөвлөгөө:

Жилд 1 удаа урьдчилан сэргийлэх үзлэг.  
Шинж тэмдэг зовиур илэрвэл эмчид хандах.

Үндсэн онош: Z00: Өвчний зовиургүй, оношгүй хүмүүсийн ерөнхий үзлэг, шинжилгээ

Эцэг/эхийн нэр: Батнасан  
Нэр: Бямбажав  
Регистр: УП92102475

Нас: 33  
Хүйс: Эрэгтэй



## Дотрын эмчийн үзлэг

### Зовиур:

байхгүй

### Өвчний түүх

өвчлөлийн түүх үгүй  
ажилын нөхцөл хэвийн бус  
архи хааяа хэрэглэнэ  
тамхи+  
хоол махан голцуу хэрэглэнэ

### Үзлэгийн өөрчлөлт:

хэвийн

### Шинжилгээний өөрчлөлт

2026/04/27 Биохимийн шинжилгээ  
АЛАТ 49.55 u/L  
Шээсний хүчил 7.3 mg/dL  
Витамин Д3 16.1 ng/ml  
Stomach: Diffuse superficial gastritis. Erosive changes on the prepylori, size 0.6 - 0.8 cm - biopsy were taken!!!  
Duodenum: Erosive bulbitis.  
Kyoto scale:  
A1, IM0, EF0, N0, DR1 Total: 2.  
Элэгний хэлбэр хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, эхо ойлт жигдбага зэрэг ихэссэн, голомтот өөрчлөлтгүй.  
Элгэн доторх цөсний цоргууд өргөсөлгүй.  
Цөсний хүүдий хэмжээ хэвийн, хана зузаангүй, хүүдийд 1,1 см орчим хэмжээтэй чулуутай. ЦЕЦ өргөсөлгүй.

### Үндсэн онош:

K80.2: Холециститгүй цөсний хүүдийн чулуу

### Дагалдан онош:

K29: Гастрит ба дуоденит

### Дагалдан онош:

E55: D аминдэмийн дутал

### Бүрдүүлэх шинжилгээ

### Эмчилгээ, зөвлөгөө

вит Д уух  
Н pylori үзүүлэх, шархлааны эмчилгээ хийлгэх  
хоолны дэглэм, хурц өөх тостой хуурсан хоол, газтай ундаа, архи тамхи, исгэлэн ундаа жимс хориглох  
ойрхон бага хооллох  
хоолны дараа 2-3 цаг хэвтэхгүй  
дасгал хөдөлгөөн хийх  
мэс заслын эмчийн зөвлөгөө авах



# СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



**Эцэг/эхийн нэр:** Батнасан  
**Нэр:** Бямбажав  
**Регистр:** УП92102475

**Дугаар:** 366443318347  
**Нас:** 33  
**Хүйс:** Эрэгтэй



## Биохимийн шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: *BX3010, Sysmex*

Баркод: 23159213

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

| Үзүүлэлт        | Арга                          | Хариу | Нэгж    | Лавлах хэмжээ |
|-----------------|-------------------------------|-------|---------|---------------|
| АЛАТ            | IFCC                          | 49.55 | u/L     | 0 ~ 45        |
| АСАТ            | IFCC                          | 25.45 | u/L     | 0 ~ 35        |
| Креатинин       | Enzymatic                     | 73.6  | μmol/L  | 59 ~ 104      |
| Шээг            | Urease-GLDH                   | 5.0   | mmol/L  | 2.8 ~ 7.2     |
| БНЛП            | Enzymatic                     | 2.47  | mmol/L  | 0 ~ 3.4       |
| Нийт холестерин | CHOD-POD                      | 4.46  | mmol/L  | 0 ~ 5.2       |
| Глюкоз          | Hexokinase                    | 5.24  | mmol/L  | 3.9 ~ 6.4     |
| Кальци          | Phosphonazo III               | 2.32  | mmol/L  | 2.15 ~ 2.57   |
| Магни           | XYLIDYL                       | 0.86  | mmol/L  | 0.73 ~ 1.06   |
| Төмөр           | Photometric test using Ferene | 18.56 | mkmol/L | 6.3 ~ 30.1    |
| Фосфор          | Molybdate                     | 3.61  | mg/dL   | 2.6 ~ 4.5     |
| Шээсний хүчил   | Enzymatic photometric         | 7.3   | mg/dL   | 3.5 ~ 7.2     |
| Амилаза         | Enzymatic photometric         | 44    | u/L     | 0 ~ 100       |

**Сорьц авсан:** Ц.Туяа 2026/04/27 08:14

**Хүлээн авсан:** Б.Ангир-Үжин 2026/04/27 09:12

**Баталгаажуулсан:** Б.Уянга 2026/04/27 10:21

**Хүсэлт гаргасан:** Э.Мөнхзаяа

**Хариу гарсан:** 2026/04/27 09:37

**Шинжилгээ хийсэн:** Б.Ангир-Үжин

Баркод: 23165714

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

| Үзүүлэлт   | Арга                                        | Хариу | Нэгж | Лавлах хэмжээ |
|------------|---------------------------------------------|-------|------|---------------|
| Нийт уураг | Photometric test according to biuret method | 70.81 | g/L  | 66 ~ 88       |

**Сорьц авсан:** Б.Ангир-Үжин 2026/04/27 10:01

**Хүлээн авсан:** Б.Ангир-Үжин 2026/04/27 10:28

**Баталгаажуулсан:** Б.Уянга 2026/04/27 13:01

**Хүсэлт гаргасан:** Б.Ангир-Үжин

**Хариу гарсан:** 2026/04/27 12:57

**Шинжилгээ хийсэн:** Б.Энхбилэг

## Электролит

Төхөөрөмжийн нэр: *Spotchem-1520, Arkray*

Баркод: 23159216

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

| Үзүүлэлт | Арга                                       | Хариу | Нэгж   | Лавлах хэмжээ |
|----------|--------------------------------------------|-------|--------|---------------|
| Натри    | Potentiometry, by ion selective electrodes | 141   | mmol/L | 136 ~ 149     |
| Хлор     | Potentiometry, by ion selective electrodes | 104   | mmol/L | 100 ~ 115     |
| Кали     | Potentiometry, by ion selective electrodes | 4.2   | mmol/L | 3.8 ~ 5       |

**Сорьц авсан:** Ц.Туяа 2026/04/27 08:14

**Хүлээн авсан:** Б.Ангир-Үжин 2026/04/27 09:17

**Баталгаажуулсан:** Б.Даваацэрэн 2026/04/27 09:22

**Хүсэлт гаргасан:** Э.Мөнхзаяа

**Хариу гарсан:** 2026/04/27 09:21

**Шинжилгээ хийсэн:** Б.Ангир-Үжин





# СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



**Эцэг/эхийн нэр:** Батнасан  
**Нэр:** Бямбажав  
**Регистр:** УП92102475

**Дугаар:** 366443318347  
**Нас:** 33  
**Хүйс:** Эрэгтэй



## Иммунологийн шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: *Vidas-PC, Biomerieux*

Баркод: 23164049

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

| Үзүүлэлт   | Арга | Хариу | Нэгж   | Лавлах хэмжээ |
|------------|------|-------|--------|---------------|
| TSH        | ELFA | 4.59  | μU/ml  | 0.25 ~ 5      |
| FT3        | ELFA | 4.30  | pmol/l | 4 ~ 8.3       |
| FT4        | ELFA | 15.81 | pmol/l | 9 ~ 20        |
| Витамин Д3 | ELFA | 16.1  | ng/ml  | 30 ~ 100      |
| CEA        | ELFA | <0.50 | ng/ml  | 0 ~ 2.3       |

**Сорьц авсан:** Б.Ангир-Үжин

2026/04/27 09:26

**Хүсэлт гаргасан:**

Э.Мөнхзаяа

**Хүлээн авсан:** Б.Ангир-Үжин

2026/04/27 09:37

**Хариу гарсан:**

2026/04/27 10:45

**Баталгаажуулсан:** Б.Уянга

2026/04/27 10:46

**Шинжилгээ хийсэн:**

Б.Ангир-Үжин

## Шээсний ерөнхий шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: *UC-1000, Sysmex*

Баркод: 23159210

Сорьцын төрөл: Шээс

| Үзүүлэлт     | Арга                                 | Хариу  | Нэгж     | Лавлах хэмжээ |
|--------------|--------------------------------------|--------|----------|---------------|
| Уробилиноген | Azo coup                             | normal | mg/dL    | 0.03 ~ 0.97   |
| Улаан эс     | Peroxidase-hemoglobin                | (-)    | mg/dL    | Negative      |
| Уураг        | Protein error of pH indicator        | (-)    | mg/dL    | <30           |
| Глюкоз       | Enzyme method /GOD, POD/             | (-)    | mg/dL    | 2 ~ 20        |
| Кетон бие    | Nitroprusside                        | (-)    | mg/dL    | <2            |
| Билирубин    | Azo coupling                         | (-)    | mg/dL    | <0.05         |
| Нитрит       | Griess                               | (-)    | ~        | ~             |
| Хувийн жин   | Metachromatic                        | 1.010  | ~        | 1.000 ~ 1.030 |
| Цагаан эс    | Measurement of Leu esterase activity | (-)    | cells/ul | <12           |
| pH           | pH idicator                          | 5.0    | ~        | 4.5 ~ 7.5     |
| Креатинин    | Benedict-Behre                       | 100    | mg/dL    | 10 ~ 300      |
| Альбумин     | Protein error of pH indicator        | 10     | mg/L     | 0 ~ 150       |
| P/C          | Photoelectric colorimetry            | normal | g/gCr    | normal        |
| A/C          | Photoelectric colorimetry            | normal | mg/gCr   | normal        |

**Сорьц авсан:** Ц.Туяа

2026/04/27 08:14

**Хүсэлт гаргасан:**

Э.Мөнхзаяа

**Хүлээн авсан:** Б.Ангир-Үжин

2026/04/27 09:05

**Хариу гарсан:**

2026/04/27 09:08

**Баталгаажуулсан:** Б.Даваацэрэн

2026/04/27 09:18

**Шинжилгээ хийсэн:**

Б.Энхбилэг



Эцэг/эхийн нэр: Батнасан  
Нэр: Бямбажав  
Регистр: УП92102475

Дугаар: 366443318347  
Нас: 33  
Хүйс: Эрэгтэй



Гематологи

Төхөөрөмжийн нэр: XN-550, Sysmex

Баркод: 23159211

Сорьцын төрөл: Цус

| Үзүүлэлт                                          | Арга                                   | Хариу | Нэгж                | Лавлах хэмжээ |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|---------------------|---------------|
| Цагаан эс WBC                                     | Fluorescence flow cytometry technology | 5.75  | 10 <sup>3</sup> /μl | 4 ~ 8         |
| Улаан эс RBC                                      | Hydro Dynamic focusing                 | 5.44  | 10 <sup>6</sup> /ul | 3.7 ~ 5.5     |
| Гемоглобин HGB                                    | SLS hemoglobin methodology             | 15.8  | g/dL                | 11 ~ 16       |
| Гематокрит HCT                                    | Hydro Dynamic focusing                 | 46.9  | %                   | 35 ~ 55       |
| Улаан эсийн дундаж эзэлхүүн MCV                   | Calculated                             | 86.2  | fL                  | 80 ~ 96       |
| Улаан эс дэхь гемоглобины дундаж MCH              | Calculated                             | 29.0  | pg                  | 27 ~ 33       |
| Улаан эс дэхь гемоглобины дундаж концентраци MCHC | Calculated                             | 33.7  | g/dL                | 32 ~ 36       |
| Ялтаст эс PLT                                     | Hydro Dynamic focusing                 | 240   | 10 <sup>3</sup> /ul | 150 ~ 350     |
| Лимфоцит% / LYMPH%                                | Fluorescence flow cytometry technology | 36.5  | %                   | 21 ~ 40       |
| Моноцит% / MONO%                                  | Fluorescence flow cytometry technology | 9.0   | %                   | 2 ~ 9         |
| Нейтрофил% / NEUT%                                | Fluorescence flow cytometry technology | 50.5  | %                   | 40 ~ 75       |
| Лимфоцит# / LYMPH#                                | Fluorescence flow cytometry technology | 2.10  | 10 <sup>3</sup> /μl | 1 ~ 4         |
| Моноцит# / MONO#                                  | Fluorescence flow cytometry technology | 0.52  | 10 <sup>3</sup> /μl | 0.3 ~ 0.9     |
| Нейтрофил# / NEUT#                                | Fluorescence flow cytometry technology | 2.90  | 10 <sup>3</sup> /μl | 1.5 ~ 8       |
| Улаан эсийн эзлэхүүний өөрчлөлт RDW-CV            | Hydro Dynamic focusing                 | 12.2  | %                   | 11 ~ 15       |
| Улаан эсийн тархалтын өргөн RDW-SD                | Hydro Dynamic focusing                 | 39.1  | fL                  | 37 ~ 54       |
| Ялтас эсийн тархалтын өргөн PDW                   | Hydro Dynamic focusing                 | 11.1  | fL                  | 9 ~ 13        |
| Ялтаст эсийн дундаж эзэлхүүн MPV                  | Hydro Dynamic focusing                 | 9.7   | fL                  | 7 ~ 12        |
| Том хэмжээтэй ялтас эсийн хувь P-LCR              | Hydro Dynamic focusing                 | 22.8  | %                   | 15 ~ 35       |
| Тромбоцит PCT                                     | Hydro Dynamic focusing                 | 0.23  | %                   | 0.2 ~ 0.36    |
| Эозинофил# / EO#                                  | Fluorescence flow cytometry technology | 0.20  | 10 <sup>3</sup> /μl | 0.04 ~ 0.54   |
| Базофил#                                          | Fluorescence flow cytometry technology | 0.03  | 10 <sup>3</sup> /μl | 0 ~ 0.45      |
| Эозинофил% / EO%                                  | Fluorescence flow cytometry technology | 3.5   | %                   | 0 ~ 5         |
| Базофил% / BASO%                                  | Fluorescence flow cytometry technology | 0.5   | %                   | 0 ~ 1         |
| Залуу гранулоцит IG%                              | Fluorescence flow cytometry technology | 0.2   | %                   | 0 ~ 1         |
| Залуу гранулоцит IG#                              | Fluorescence flow cytometry technology | 0.01  | 10 <sup>3</sup> /ul | 0 ~ 0.1       |






СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН  
УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



SOS MEDICA MONGOLIA

Эцэг/эхийн нэр: Батнасан  
Нэр: Бямбажав  
Регистр: УП92102475

Дугаар: 366443318347  
Нас: 33  
Хүйс: Эрэгтэй



Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/27 08:14 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа  
Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/27 08:40  
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/27 09:18 Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин

Түргэвчилсэн шинжилгээ

Баркод: 23159219

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

| Үзүүлэлт | Арга                         | Хариу        | Нэгж | Лавлах хэмжээ |
|----------|------------------------------|--------------|------|---------------|
| HBsAg    | Lateral Flow Chromatographic | (-) negative | ~    | (-) negative  |

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/27 08:14 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа  
Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/27 09:17 Хариу гарсан: 2026/04/27 09:22  
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/27 09:22 Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин

Баркод: 23164669

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

| Үзүүлэлт | Арга                         | Хариу        | Нэгж | Лавлах хэмжээ |
|----------|------------------------------|--------------|------|---------------|
| HCV      | Lateral Flow Chromatographic | (-) negative | ~    | (-) negative  |

Сорьц авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/27 09:36 Хүсэлт гаргасан: Б.Ангир-Үжин  
Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/27 09:37 Хариу гарсан: 2026/04/27 09:37  
Баталгаажуулсан: Б.Уянга 2026/04/27 10:21 Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин





## ЦЭЭЖНИЙ ХӨНДИЙН КТ ШИНЖИЛГЭЭ - ТОДОСГОГЧ БОДИСГҮЙ

Овог: Батнасан

Нэр: Бямбажав

Хүйс: эр

Нас: 33

Огноо: 2026.04.28

### Шинжилгээнд:

Хоёр талын уушгины агааржилт болон эзэлхүүн хэвийн.

Баруун уушгины дээд дэлбэнгийн оройд +165-с +269НУ нягтралтай хатуу цөөн тооны голомттой.

Уушгинд нэвчдэст өөрчлөлтгүй.

Цагаан мөгөөрсөн хоолой болон гуурсан хоолойд эмгэг өөрчлөлтгүй, хөндий чөлөөтэй, хана жигд.

Хоёр талын плеврийн хөндийд шингэнгүй. Хоёр талын гялтан хальс зузааралтгүй, голомтот өөрчлөлтгүй.

Зүрхний хэмжээ хэвийн. Перикард зузааралгүй, перикардийн хөндийд шингэнгүй.

Голтод эмгэг өөрчлөлтгүй, тунгалгийн булчирхайнууд хэвийн.

Улаан хоолой хэвийн, хана зузааралгүй.

Гол судасны хэмжээ хэвийн, хана жигд, шохойжилтгүй.

Уушгины артерийн багана өргөсөөгүй.

Бамбай булчирхай хэмжээ хэвийн, голомтот өөрчлөлтгүй.

Цээжний хэнхэрцгийн яснуудад деструкци өөрчлөлтгүй.

### IMPRESSION:

Calcified like lesion in RUL.

### Зөвлөмж:

1. Эмнэлзүй болон бусад шинжилгээтэй харьцуулах

Дүгнэлт бичсэн эмч: Б.Ичинхорлоо

Хянасан: Д.Тунгалаг

|                |                     |           |           |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|---------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| ID Number:     | 80018230            | Employer: |           |  |  |  |  |  |  |  |
| Subject Name:  | batnasan, BYAMBAJAV |           | Position: |  |  |  |  |  |  |  |
| ID No.:        |                     |           |           |  |  |  |  |  |  |  |
| Date of Birth: | 1992-10-24          |           |           |  |  |  |  |  |  |  |
| Gender:        | Male                |           |           |  |  |  |  |  |  |  |

|               |                    |                  |                         |            |   |  |  |  |  |
|---------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------|---|--|--|--|--|
| Test Date:    | 2026-04-27 09:13   | Operator:        | Shirev                  | Reference: | - |  |  |  |  |
| Job Standard: | OT safety critical | Tests Performed: | Night, Peripheral, Near |            |   |  |  |  |  |

|                          |                                  |                    |     |                      |     |     |     |                |                |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-----|----------------------|-----|-----|-----|----------------|----------------|
| Near Vision              | Illumination:                    | DAY                |     |                      |     |     |     |                |                |
| Description              | Standard                         | Result (Naked Eye) |     | Result (With Lenses) |     |     |     | Interpretation |                |
| Binocular Vision         | 3 cubes                          | 3 cubes            |     |                      |     |     |     | Pass           |                |
| Visual Acuity Both       | 6/12                             | 6/10.5             |     |                      |     |     |     | Pass           |                |
| Visual Acuity Right      | 6/10.5                           | 6/10.5             |     |                      |     |     |     | Pass           |                |
| Visual Acuity Left       | 6/10.5                           | 6/9                |     |                      |     |     |     | Pass           |                |
| Muscle Balance Vertical  | ½ LH-½ RH                        | ORTHO              |     |                      |     |     |     | Pass           |                |
| Muscle Balance Lateral   | 4 ES-5 EX                        | 2½ EX              |     |                      |     |     |     | Pass           |                |
| Night Vision             | Illumination:                    | NIGHT              |     |                      |     |     |     |                |                |
| Description              | Standard                         | Result (Naked Eye) |     | Result (With Lenses) |     |     |     | Interpretation |                |
| Binocular Vision         | 3 cubes                          | 3 cubes            |     |                      |     |     |     | Pass           |                |
| Visual Acuity Both       | 6/12                             | 6/10.5             |     |                      |     |     |     | Pass           |                |
| Visual Acuity Right      | 6/9                              | 6/10.5             |     |                      |     |     |     | Refer          |                |
| Visual Acuity Left       | 6/9                              | 6/9                |     |                      |     |     |     | Pass           |                |
| Stereo Depth Perception  | 80%                              | 95%                |     |                      |     |     |     | Pass           |                |
| Color Perception         | 6 correct                        | 4 correct          |     |                      |     |     |     | Refer          |                |
| Muscle Balance Vertical  | ½ LH-½ RH                        | ½ RH               |     |                      |     |     |     | Pass           |                |
| Muscle Balance Lateral   | 4 ES-5 EX                        | 1 EX               |     |                      |     |     |     | Pass           |                |
| Peripheral Visual Fields | (Yes= Response, No= No Response) |                    |     |                      |     |     |     |                | Interpretation |
| Left Peripheral          | Nasal/45°                        | Yes                | 55° | Yes                  | 70° | Yes | 85° | Yes            | Normal         |
| Right Peripheral         | Nasal/45°                        | Yes                | 55° | Yes                  | 70° | Yes | 85° | Yes            | Normal         |