

Эцэг/эхийн нэр: Энхжил
Нэр: Маралгуа
Регистр: ЕЮ03210601

Нас: 23
Хүйс: Эмэгтэй



Бамбайн хэт авиан оношилгоо

Бамбай булчирхайн хэмжээ:

Баруун дэлбэн

1,4*1,2*3,5 см

Зүүн дэлбэн

1,5*1,1*3,5 см

Хүзүүвч

0,3 см

Бамбай булчирхайн хэмжээ

хэвийн

Бамбай булчирхайн эхо бүтэц:

жигд

Голомтот өөрчлөлттэй эсэх:



голомтот өөрчлөлтэй

Баруун дэлбэнд 0,4*0,7 см хэмжээтэй гиперэхогенный зангилаат өөрчлөлттэй.

Орчны эдийн тунгалгийн булчирхай:

товролгүй

Зураг:

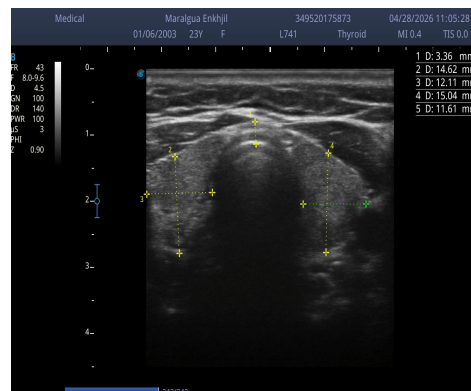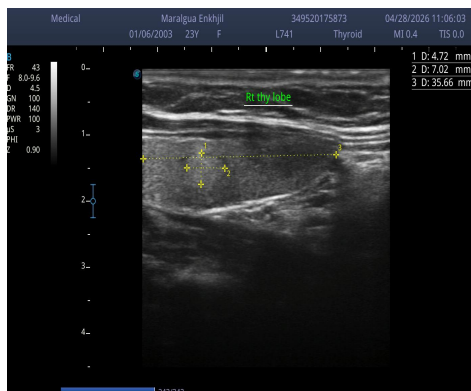

Овог нэр: Энхжил Маралгуа

Үйлчилгээ: Бамбайн хэт авиан оношилгоо

Дүгнэлт бичсэн эмч:

Д.ТУНГАЛАГ

Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.28

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.28

Эцэг/эхийн нэр: Энхжил
Нэр: Маралгуа
Регистрийн дугаар: ЕЮ03210601

Нас: 23
Хүйс: Эмэгтэй



Мэс заслын эмчийн үзлэг

Зовуурь:

Өвчтөн урьдчилан сэргийлэх / ерөнхий үзлэгт хамрагдав.
Одоогоор зовиургүй. Шээсний зовиургүй, шээхэд өвдөлтгүй, цустай шээс гарахгүй. Хэвлийн өвдөлтгүй, дотор муухайрахгүй, бөөлжихгүй.
Өтгөн хэвийн, халуурахгүй.
Ивэрхий, хошного орчмын зовиургүй.

Өвчний түүх:

Өмнөх ноцтой архаг өвчин, эмгэг түүх үгүй
Мэс засал: Үгүй
Харшлын түүх: Үгүй
Тогтмол хэрэглэдэг эм: Үгүй
Удамшлын онцлог өвчин: Үгүй

Бодит үзлэг:

Ерөнхий байдал тогтвортой, ухаан саруул.
Хэвлий зөөлөн, эмзэглэлгүй, хамгаалах чангаралгүй.
Элэг, дэлүү томролгүй.
Ивэрхий тэмтрэгдэхгүй.
Бөөр орчим эмзэглэлгүй.
Гадна бэлэг эрхтэн болон хошного орчимд эмгэг өөрчлөлтгүй.

Эмчилгээ:

Одоогоор эмчилгээ шаардлагагүй.

Ерөнхий дүгнэлт:

Ерөнхий биеийн байдал хэвийн.
Урологи болон мэс заслын эмгэг өөрчлөлт илрээгүй.
Z00.0 – Ерөнхий эрүүл мэндийн үзлэг

Зөвлөгөө:

Жилд 1 удаа урьдчилан сэргийлэх үзлэг.
Шинж тэмдэг зовиур илэрвэл эмчид хандах.

Үндсэн онош: Z00: Өвчний зовиургүй, оношгүй хүмүүсийн ерөнхий үзлэг, шинжилгээ



Эцэг/эхийн нэр: Энхжил
Нэр: Маралгуя
Регистрийн дугаар: ЕЮ03210601

Нас: 23
Хүйс: Эмэгтэй



Мэдрэлийн эмчийн үзлэг

Зовуурь:

нуруугаар өвдөж баруун түнх рүү дамжина толгой үе үе ачаалалын үед өвдөнө

Өвчний түүх:

3 жилийн өмнөөс нуруу өвдөх болсон сүүлийн 5 сар орчмоос түнх рүү өвдөх нт нэмэгдсэн

Бодит үзлэг:

Мэдрэлийн статуст: Хүүхэн харааны хэлбэр зөв дугуй, гэрлийн урвалд оролцоно сонсгол хэвийн, нүдний алимны хөдөлгөөн чөлөөтэй, нистагм, аккумуляци, конвергенци хэвийн, хамар уруулын нугалаас 2 талд ижил, хэл гол шугмаар, залгилт, дуу гаргалт хэвийн, хуруу-хамрын сорилд алдахгүй, ромбергийн сорилд тэнцвэртэй, мөчдийн хөдөлгөөн чөлөөтэй, шөрмөсний рефлексүүд 2 талын гарт шуу-сарвуу /-/ , бицепс /-/ , трицепс /-/ , эмгэг рефлекс симптом Марениску-родовича /-/ , 2 гарт симптом Россолима /-/ , хөлд 2 талд өвдөгний рефлекс /-/ , борвины /-/ жигд дунд, булчингийн хүч мөчдөд хүч 5/5 балл, сарвууны хүч 5/5 балл хэвийн, тонус хэвийн, симптом Нери /-/ , 2 талын хөлд симптом Мацкевича /-/ , Вассерманы /-/ , Ласега /-/ , Валегийн 1,2,3-р цэгүүдэд эмзэглэлгүй, ДБХ илрээхгүй, мэдрэхүйн өөрчлөлтгүй

Эмчилгээ:

эмийн эмчилгээ зөвлөв

Ерөнхий дүгнэлт:

нурууны өвдөлтийн хам шинж

Зөвлөгөө:

КТГ нурууны L1-S5 түвшинд хийлгэх

Бусад:

даван үзүүлэх

Үндсэн онош: M54.5: Зоо нурууны өвдөлт

Эцэг/эхийн нэр: Энхжил
Нэр: Маралгуа
Регистр: ЕЮ03210601

Нас: 23
Хүйс: Эмэгтэй



Хөхний хэт авиан оношилгоо

Бусад:
Бусад

- Өөөрийн хүсэлтээр татгалзсан.

Зураг:

Hearing Test Notification

Employee Information

Name: ENKHJIL, MARALGUA

ID #: 94963539

Age: 23

Gender: M

Company: MONGOLIAN TUMUR ZAM

Plant: MONGOLIAN TUMUR ZAM


Job:

Test Date / Time: 4/28/2026 10:57 AM

Audio Testing Results

Test Type: Baseline

Test Duration: 5min 2sec

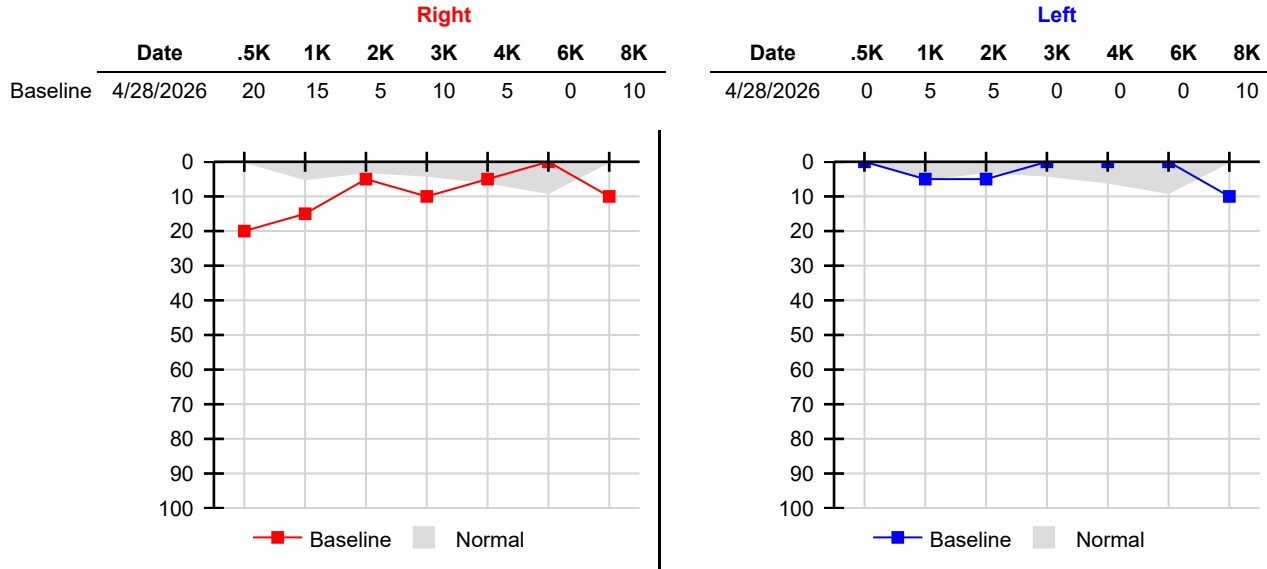

Audiometer: RA660

Serial No: TR02346

Annual Calibration: 05/09/2023

Current History / Comments

Hearing protection used? U Recent cold or sinus? U
Exposed to noise in the last 14 hours? U Seen a physician recently for ears or hearing? U

Comments:

Audiological Summary

	Right Ear	Left Ear
Standard Threshold Shift for AA 10 dB avg change at 2K, 3K, 4K Hz With Aging	NO	NO
Possible Recordable Shift	NO	NO
Early Warning Shift (STS without aging)	NO	NO

Employee Verification

- Initial ANNUAL TRAINING: I have received training in 1) The effects of noise on hearing, 2) Purpose of hearing test procedures, and 3) Purpose of hearing protection, types available, attenuation, and hearing protection use, fit, and care.
- Initial I have been trained and fitted with hearing protection. Type and size: _____
- Initial I have received a copy of this notification report.

4/28/2026

Date

Employee Signature

Unurjargal

Tester/Witness

Industrial hearing tests are designed solely for screening and not intended to diagnose specific disease processes. If you are or have experienced the presence of ear pain, drainage, dizziness, head noises as ringing, roaring or heart beat, sudden or fluctuating hearing loss and/or ear fullness or discomfort within the past 12 months you will need to see a physician for diagnosis and/or treatment.



Эцэг/эхийн нэр: Энхжил
Нэр: Маралгуа
Регистрийн дугаар: ЕЮ03210601

Нас: 23
Хүйс: Эмэгтэй



Арьс, харшилийн эмчийн үзлэг

Зовуурь:
Зовиургүй
Өвчний түүх:
Өвчлөлгүй
Эмчилгээ:
Арьсан дээр тууралтгүй
Ерөнхий дүгнэлт:
Эрүүл
Зөвлөгөө:
Зөвлөв
Бусад:
Хэвийн



Эцэг/эхийн нэр: Энхжил
Нэр: Маралгуа
Регистрийн дугаар: ЕЮ03210601

Нас: 23
Хүйс: Эмэгтэй



Нүдний эмчийн үзлэг

Зовуурь:

Үгүй

Өвчний түүх:

Байхгүй

Бодит үзлэг:

ОУ- өмнөд хэсэг тунгалаг Угт- хэвийн

Эмчилгээ:

Байхгүй

Ерөнхий дүгнэлт:

Эрүүл

Зөвлөгөө:

ӨӨрт зөвлөгөө өгөв

Бусад:

Байхгүй

Үндсэн онош:

Z00.0: Эрүүл мэндийн ерөнхий үзлэг

Эцэг/эхийн нэр: Энхжил
Нэр: Маралгуа
Регистр: ЕЮ03210601

Нас: 23
Хүйс: Эмэгтэй



Дотрын эмчийн үзлэг

Зовиур:

сүүлийн 2 сар хоол шингэхгүй, гэдэс цанхайна

Өвчний түүх

байхгүй

Амьдралын түүх:

ажилын нөхцөл хортой, хүнд, гадаа зогсоно
архи -
тамхи -

Үзлэгийн өөрчлөлт:

өндөр 162
жин 73
БЖИ 28
АД 116/69
пульс 75

Шинжилгээний өөрчлөлт

2026/04/28 Биохимийн шинжилгээ
Шээсний хүчил 6.5 mg/dL
Гемоглобин HGB 14.5 g/dL
Ялтаст эс PLT 354 10³/ul
Моноцит% / MONO% 9.4 %
Бамбайн Баруун дэлбэнд 0,4*0,7 см хэмжээтэй гиперэхогенный зангилаат өөрчлөлттэй.
2026/04/28 Иммунологийн шинжилгээ
Витамин Д3 18.7 ng/ml

Үндсэн онош:

E55: D аминдэмийн дутал

Дагалдан онош:

E04: Бусад хордлогогүй бахуу

Бүрдүүлэх шинжилгээ

Эмчилгээ, зөвлөгөө

хоолны дэглэм
вит Д уух
бамбайн зангилаа 1 жилдээ хянуулж байх

Эцэг/эхийн нэр: Энхжил
Нэр: Маралгуа
Регистр: ЕЮ03210601

Нас: 23
Хүйс: Эмэгтэй



Хэвлий /дотор/

Зураг:

Findings:

Findings

Хэвлийн хэт авиан оношилгоо

Элэгний хэлбэр хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, эхо ойлт жигд, голомтот өөрчлөлтгүй.

Элгэн доторх цэсний цоргууд өргөсөлгүй.




Цэсний хүүдий хэмжээ хэвийн, чулуугүй. ЦЕЦ өргөсөлгүй.

Нойр булчирхайн хэмжээ хэвийн, хүрээ тэгш, эхо ойлт жигд, голомтот өөрчлөлтгүй.

Дэлүү томгүй, голомтот өөрчлөлтгүй.

Хоёр талын бөөрний хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, АТС өргөн бус, голомтот өөрчлөлтгүй.

Давсагт шээс багатай. Хэвлийн хөндийд сул шингэнгүй.

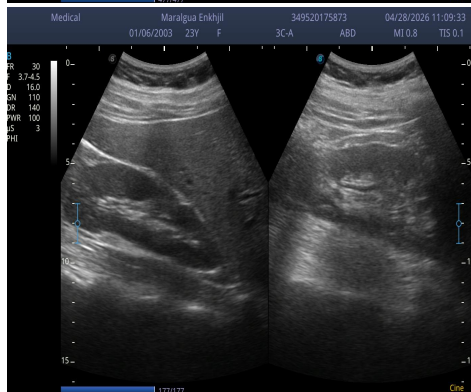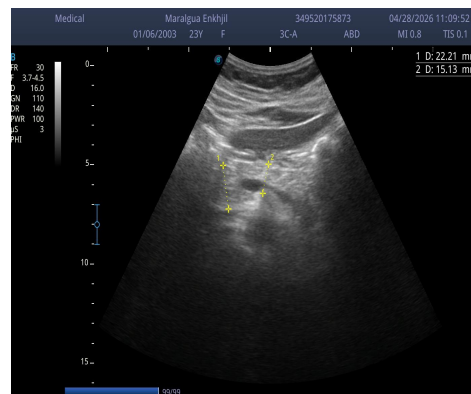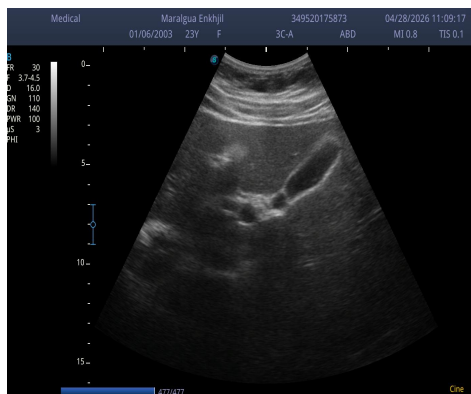

Овог нэр: Энхжил Маралгуа

Үйлчилгээ: Хэвлий /дотор/

ДҮГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:

Д.ТУНГАЛАГ

Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.28

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.28



СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН
УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



Эцэг/эхийн нэр: Энхжил
Нэр: Маралгүя
Регистр: ЕЮ03210601

Дугаар: 349520175873
Нас: 23
Хүйс: Эмэгтэй



Биохимийн шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: BX3010, Sysmex

Баркод: 23176747

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Нийт уураг	Photometric test according to biuret method	83.00	g/L	66 ~ 88
АЛАТ	IFCC	26.62	u/L	0 ~ 34
АСАТ	IFCC	22.95	u/L	0 ~ 35
Креатинин	Enzymatic	53.0	μmol/L	45 ~ 84
Шээг	Urease-GLDH	3.7	mmol/L	2.8 ~ 7.2
БНЛП	Enzymatic	3.23	mmol/L	0 ~ 3.4
Нийт холестерин	CHOD-POD	5.13	mmol/L	0 ~ 5.2
Глюкоз	Hexokinase	5.85	mmol/L	3.9 ~ 6.4
Кальци	Phosphonazo III	2.31	mmol/L	2.15 ~ 2.57
Магни	XYLIDYL	0.85	mmol/L	0.73 ~ 1.06
Төмөр	Photometric test using Ferene	14.07	mkmol/L	6.6 ~ 29.5
Фосфор	Molybdate	3.59	mg/dL	2.6 ~ 4.5
Шээсний хүчил	Enzymatic photometric	6.5	mg/dL	2.6 ~ 6
Амилаза	Enzymatic photometric	38	u/L	0 ~ 100

Сорьц авсан: Ц.Туяа

2026/04/28 08:28

Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа

Хариу гарсан: 2026/04/28 10:31

Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн

2026/04/28 11:10

Шинжилгээ хийсэн: Б.Энхбилэг

Лабораторийн эмчийн дүгнэлт: - Гиперурикеми буюу цусанд шээсний хүчлийн хэмжээ ихсэх нь шээс хөөх эм, согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсний дараа, хими эмчилгээний үед, 2-р хэлбэрийн чихрийн шижин, таргалалт, зарим бөөрний эмгэгүүд, тулай өвчний үед ихэсдэг тул мэргэжлийн эмчид хандана уу.

Электролит

Төхөөрөмжийн нэр: Spotchem-1520, Arkray

Баркод: 23176750

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Натри	Potentiometry, by ion selective electrodes	137	mmol/L	136 ~ 149
Хлор	Potentiometry, by ion selective electrodes	100	mmol/L	100 ~ 115
Кали	Potentiometry, by ion selective electrodes	4.0	mmol/L	3.8 ~ 5

Сорьц авсан: Ц.Туяа

2026/04/28 08:28

Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа

Хариу гарсан: 2026/04/28 10:02

Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн

2026/04/28 11:10

Шинжилгээ хийсэн: Б.Энхбилэг





СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



Эцэг/эхийн нэр: Энхжил
Нэр: Маралгүя
Регистр: ЕЮ03210601

Дугаар: 349520175873
Нас: 23
Хүйс: Эмэгтэй



Иммунологийн шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: Vidas-PC, Biomerieux

Баркод: 23176746

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
TSH	ELFA	2.90	μU/ml	0.25 ~ 5
FT3	ELFA	4.44	pmol/l	4 ~ 8.3
FT4	ELFA	12.11	pmol/l	9 ~ 20
Витамин Д3	ELFA	18.7	ng/ml	30 ~ 100
CEA	ELFA	0.58	ng/ml	0 ~ 2.3

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 08:28

Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа

Хариу гарсан: 2026/04/28 12:06

Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 12:25

Шинжилгээ хийсэн: Б.Энхбилэг

Шээсний ерөнхий шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: UC-1000, Sysmex

Баркод: 23176744

Сорьцын төрөл: Шээс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Уробилиноген	Azo coup	normal	mg/dL	0.03 ~ 0.97
Улаан эс	Peroxidase-hemoglobin	(-)	mg/dL	Negative
Уураг	Protein error of pH indicator	(-)	mg/dL	<30
Глюкоз	Enzyme method /GOD, POD/	(-)	mg/dL	2 ~ 20
Кетон бие	Nitroprusside	(-)	mg/dL	<2
Билирубин	Azo coupling	(-)	mg/dL	<0.05
Нитрит	Griess	(-)	~	~
Хувийн жин	Metachromatic	1.010	~	1.000 ~ 1.030
Цагаан эс	Measurement of Leu esterase activity	(-)	cells/ul	<12
pH	pH idicator	5.0	~	4.5 ~ 7.5
Креатинин	Benedict-Behre	100	mg/dL	10 ~ 300
Альбумин	Protein error of pH indicator	10	mg/L	0 ~ 150
P/C	Photoelectric colorimetry	normal	g/gCr	normal
A/C	Photoelectric colorimetry	normal	mg/gCr	normal

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 08:28

Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа

Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/28 09:36

Хариу гарсан: 2026/04/28 09:44

Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 09:56

Шинжилгээ хийсэн: Б.Энхбилэг





СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



Эцэг/эхийн нэр: Энхжил
Нэр: Маралгүя
Регистр: ЕЮ03210601

Дугаар: 349520175873
Нас: 23
Хүйс: Эмэгтэй



Гематологи

Төхөөрөмжийн нэр: XN-550, Sysmex

Баркод: 23176745

Сорьцын төрөл: Цус

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Цагаан эс WBC	Fluorescence flow cytometry technology	8.22 H	10 ³ /μl	4 ~ 8
Улаан эс RBC	Hydro Dynamic focusing	4.89	10 ⁶ /ul	3.7 ~ 5.5
Гемоглобин HGB	SLS hemoglobin methodology	14.5 H	g/dL	11 ~ 14
Гематокрит HCT	Hydro Dynamic focusing	40.5	%	35 ~ 55
Улаан эсийн дундаж эзэлхүүн MCV	Calculated	82.8	fL	80 ~ 96
Улаан эс дэхь гемоглобины дундаж MCH	Calculated	29.7	pg	27 ~ 33
Улаан эс дэхь гемоглобины дундаж концентраци MCHC	Calculated	35.8	g/dL	32 ~ 36
Ялтаст эс PLT	Hydro Dynamic focusing	354 H	10 ³ /ul	150 ~ 350
Лимфоцит% / LYMPH%	Fluorescence flow cytometry technology	23.7	%	21 ~ 40
Моноцит% / MONO%	Fluorescence flow cytometry technology	9.4 H	%	2 ~ 9
Нейтрофил% / NEUT%	Fluorescence flow cytometry technology	64.5	%	40 ~ 75
Лимфоцит# / LYMPH#	Fluorescence flow cytometry technology	1.95	10 ³ /μl	1 ~ 4
Моноцит# / MONO#	Fluorescence flow cytometry technology	0.77	10 ³ /μl	0.3 ~ 0.9
Нейтрофил# / NEUT#	Fluorescence flow cytometry technology	5.30	10 ³ /μl	1.5 ~ 8
Улаан эсийн эзлэхүүний өөрчлөлт RDW-CV	Hydro Dynamic focusing	12.4	%	11 ~ 15
Улаан эсийн тархалтын өргөн RDW-SD	Hydro Dynamic focusing	37.5	fL	37 ~ 54
Ялтаст эсийн тархалтын өргөн PDW	Hydro Dynamic focusing	8.7 L	fL	9 ~ 13
Ялтаст эсийн дундаж эзлэхүүн MPV	Hydro Dynamic focusing	8.6	fL	7 ~ 12
Том хэмжээтэй ялтаст эсийн хувь P-LCR	Hydro Dynamic focusing	13.2 L	%	15 ~ 35
Тромбоцит PCT	Hydro Dynamic focusing	0.30	%	0.2 ~ 0.36
Эозинофил# / EO#	Fluorescence flow cytometry technology	0.14	10 ³ /μl	0.04 ~ 0.54
Базофил#	Fluorescence flow cytometry technology	0.06	10 ³ /μl	0 ~ 0.45
Эозинофил% / EO%	Fluorescence flow cytometry technology	1.7	%	0 ~ 5
Базофил% / BASO%	Fluorescence flow cytometry technology	0.7	%	0 ~ 1
Залуу гранулоцит IG%	Fluorescence flow cytometry technology	0.5	%	0 ~ 1
Залуу гранулоцит IG#	Fluorescence flow cytometry technology	0.04	10 ³ /ul	0 ~ 0.1





СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



Эцэг/эхийн нэр: Энхжил
Нэр: Маралгүя
Регистр: ЕЮ03210601

Дугаар: 349520175873
Нас: 23
Хүйс: Эмэгтэй



Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 08:28 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хүлээн авсан: Б.Энхбилэг 2026/04/28 09:22
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 09:33 Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин

Түргэвчилсэн шинжилгээ

Баркод: 23176751

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
HBsAg	Lateral Flow Chromatographic	(-) negative	~	(-) negative

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 08:28 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/28 10:35 Хариу гарсан: 2026/04/28 10:40
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 11:10 Шинжилгээ хийсэн: Б.Сүнжидмаа

Баркод: 23176752

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
HCV	Lateral Flow Chromatographic	(-) negative	~	(-) negative

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 08:28 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/28 10:35 Хариу гарсан: 2026/04/28 10:40
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 11:10 Шинжилгээ хийсэн: Б.Сүнжидмаа



ЦЭЭЖНИЙ ХӨНДИЙН КТ ШИНЖИЛГЭЭ - ТОДОСГОГЧ БОДИСГҮЙ

Овог: Энхжил

Нэр: Маралгуа

Хүйс: эм

Нас: 23

Огноо: 2026.04.28

Шинжилгээнд:

Хоёр талын уушгины агааржилт болон эзэлхүүн хэвийн.,

Баруун уушгины дунд дэлбэн дотор сегментэд 4*3 мм хэмжээтэй, доод дэлбэнгийн урд сегментэд 8*5 мм хэмжээтэй +35HU орчим нягтралтай голомтот өөрчлөлт тодорхойлогдоно. Уушгинд нэвчдэст өөрчлөлтгүй.

Цагаан мөгөөрсөн хоолой болон гуурсан хоолойд эмгэг өөрчлөлтгүй, хөндий чөлөөтэй, хана жигд.

Хоёр талын плеврийн хөндийд шингэнгүй. Хоёр талын гялтан хальс зузааралтгүй, голомтот өөрчлөлтгүй.

Зүрхний хэмжээ хэвийн. Перикард зузааралтгүй, перикардийн хөндийд шингэнгүй.

Голтод эмгэг өөрчлөлтгүй, паратрахеал тунгалгийн булчирхай 11 мм хэмжээтэй. Субкаринал тунгалгийн булчирхай шохойжсон.

Улаан хоолой хэвийн, хана зузааралтгүй.

Гол судасны хэмжээ хэвийн, хана жигд, шохойжилтгүй.

Уушгины артерийн багана өргөсөөгүй.

Бамбай булчирхай хэмжээ хэвийн, голомтот өөрчлөлтгүй.

Сээрний Th9, Th10-р нугалмайн их биеийн урд ирмэгт яс ургалттай, тэр түвшинд ясны дээд доод endplate гадаргуу тэгш бус.

Хэвлийн дээд хэсгийн эрхтнүүдэд эмгэг өөрчлөлтгүй.

IMPRESSION:

Small focal nodular-like lesions in the right middle lobe (RML) and right lower lobe (RLL), with ~+35 HU attenuation.

Laps.

Osteophytes formation.

Зөвлөмж:

1. Эмнэлзүй болон бусад шинжилгээтэй харьцуулах
2. Уушгины эмчийн зөвлөгөө авах
3. Шаардлагатай бол тодосгогчтой цээжний СТ хийлгэх саналтай.

Дүгнэлт бичсэн эмч: Б.Ичинхорлоо

Хянасан: Д.Тунгалаг

NB: Дүрс оношлогооны шинжилгээний дүгнэлт нь зөвхөн тухайн багажийн шинжлэх хүрээнд гарч буй бүтцийн еерчлелтүүд юм. Үүнийг эмчлэгч эмч эмнэлзүйн илрэл, явц, лабораторийн ба вйл ажиллагааны бусад шинжилгээнүүдтэй харьцуулан эмнэлзүйн онош, цаашид авах арга хэмжээндээ хэрхэн тусгахаа шийдвэрлэнэ.