

2026-04-28 09:06:08

3-Channel * 3-Rhythm-Report

Hosp: SOS MEDICA

ID: 0

Heart Rate: 60 bpm

Prescribed by:

Name:

PR/RR Int.: 158/1000 ms

** Analysis Result ** (to be finally confirmed by physician)

F. Name: Wittenberger

QRS Dur.: 104 ms

Normal Sinus Rhythm

Age: 10 years

QT/QTc: 392/391 ms

Normal Axis


Sex:

P-R-T axes: 20 85 38

ST abnormality, possible transmural injury (Anterolateral)

H: 0 cm / W: 0 kg

SV1/RV5/R+S: 0.48/1.34/1.82mV [Markedly Abnormal ECG-I]

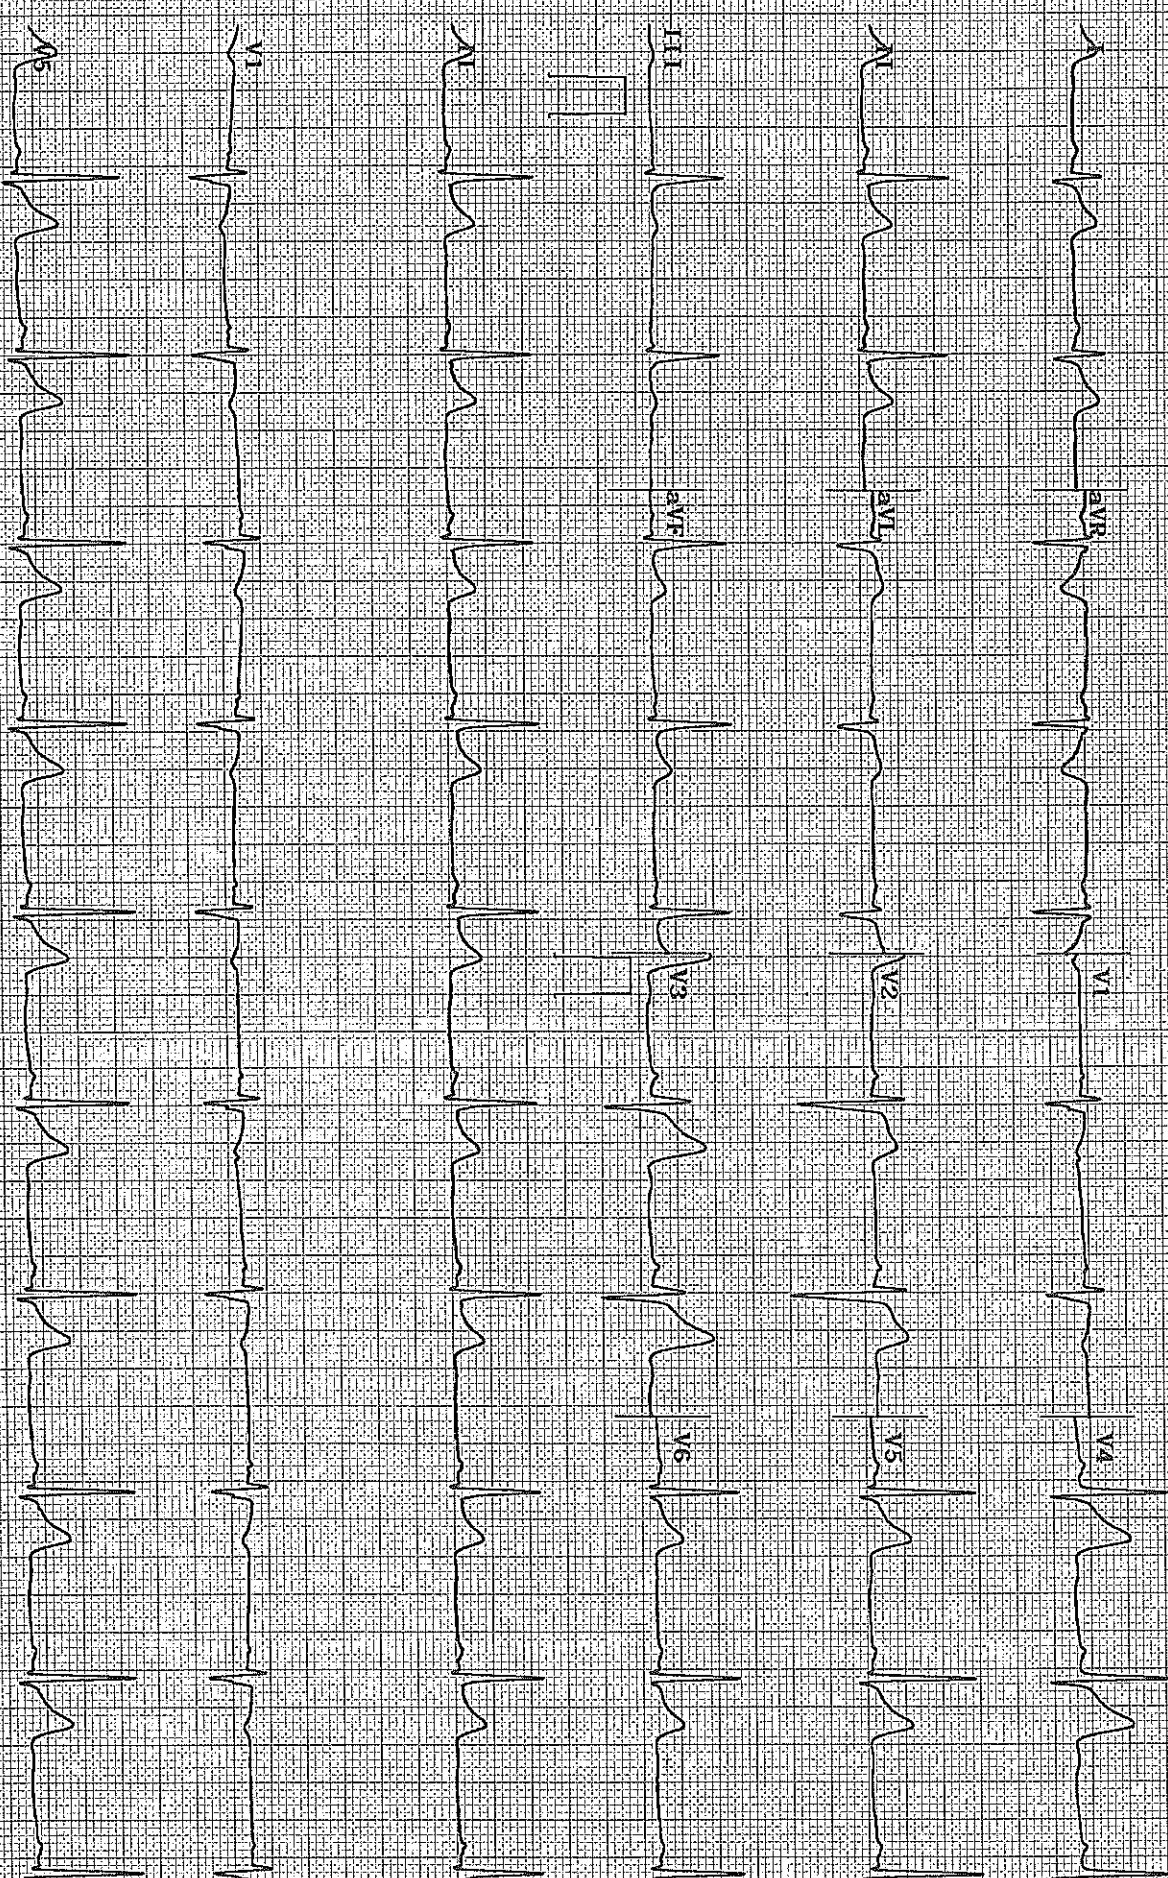

28/04/2026

NT-Medical



Эцэг/эхийн нэр: Дашням
Нэр: Алтаншагай
Регистрийн дугаар: M396111115

Нас: 29
Хүйс: Эрэгтэй



Арьс, харшилийн эмчийн үзлэг

Зовуурь:

Тууралт гарна, их загатнана, ядархаар гарна.

Өвчний түүх:

Өвчин багаасаа гарсан. Нойргүй явхаар ихэддэг.

Бодит үзлэг:

Хөлийн шилбэ, гарын бугалгаар нь гүвдрүүдтэй, ширшил үүссэн, хүрэн нөсөө үүссэн байна. Амны булан нь ан цав гарч, ширшил үүссэн, арьсны зураглал тодорсон, арьс хуурай байна.

Эмчилгээ:

Эмчилгээнд, хоолны дэглэм, амралт зохицуулах, хувцас тохируулах, эмийн болон гадуур эмчилгээ хийх

Ерөнхий дүгнэлт:

Арьсны эмгэг архаг үрэвсэлтэй

Зөвлөгөө:

Зөвлөгөө эмчилгээ бичив

Бусад:

Арьс хэт хуурай

Урьдчилсан онош: L28.0: Энгийн архаг ширшил үлд



Эцэг/эхийн нэр: Дашням
Нэр: Алтаншагай
Регистрийн дугаар: M396111115

Нас: 29
Хүйс: Эрэгтэй



Шүдний эмчийн үзлэг, зөвлөгөө

Зовуурь:

үгүй

Өвчний түүх:

араа шүднүүдээ ломбодуулсан. Зарим араанууд авагдсан

Бодит үзлэг:

18,12,11,23,24,26-р шүдний гүн цоорол
36-р шүд авагдсан

Эмчилгээ:

үзлэг зөвлөгөө

Ерөнхий дүгнэлт:

Амны хөндийн эрүүл ахуйг яаралтай сайжруулах шаардлагатай.

Зөвлөгөө:

цоорсон шүднүүдийг ломбодуулах
авагдсан шүдний зайнд хиймэл шүд хийлгэх авагддаг/авагддаггүй
Шүдний чулуу цэвэрлэгээ, өнгөлгөө хийх

Бусад:

байхгүй

Үндсэн онош:

K02.2: Ясжмагийн цоорол

Овог нэр: Дашням Алтаншагай

Үйлчилгээ: Шүдний эмчийн үзлэг, зөвлөгөө

Дүгнэлт бичсэн эмч:

Ж.АГИЙМАА

Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.28

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.28



Эцэг/эхийн нэр: Дашням
Нэр: Алтаншагай
Регистрийн дугаар: M396111115

Нас: 29
Хүйс: Эрэгтэй



Нүдний эмчийн үзлэг

Зовуурь:

Бүдэг харна

Өвчний түүх:

Шил зүүдэг

Бодит үзлэг:

ОУ-өмнөд хэсэг тунгалаг Угт эмгэг өөрчлөлт үгүй

Эмчилгээ:

Таарсан шилийг тогтмол зүүх

Ерөнхий дүгнэлт:

Сул хараатай

Зөвлөгөө:

таарсан шил зүүх

Бусад:

Байхгүй

Үндсэн онош: H52.1: Миопи [холын харалган]



Эцэг/эхийн нэр: Дашням
Нэр: Алтаншагай
Регистрийн дугаар: M396111115

Нас: 29
Хүйс: Эрэгтэй



Мэдрэлийн эмчийн үзлэг

Зовуурь:

үгүй

Өвчний түүх:

үгүй

Эмчилгээ:

үгүй

Ерөнхий дүгнэлт:

үгүй

Зөвлөгөө:

үгүй

Бусад:

үгүй

Үндсэн онош: Z00.0: Эрүүл мэндийн ерөнхий үзлэг

Эцэг/эхийн нэр: Дашням
Нэр: Алтаншагай
Регистр: M396111115

Нас: 29
Хүйс: Эрэгтэй



Бамбайн хэт авиан оношилгоо

Бамбай булчирхайн хэмжээ:

Баруун дэлбэн

1,5*2,1*3,7 см

Зүүн дэлбэн

1,2*1,4*3,7 см

Хүзүүвч

0,4 см

Бамбай булчирхайн хэмжээ

хэвийн

Бамбай булчирхайн эхо бүтэц:

жигд

Голомтот өөрчлөлттэй эсэх:




голомтот өөрчлөлтэй

Зүүн дэлбэнд 0,2*0,3 см хэмжээтэй эхохолимог зангилаат өөрчлөлттэй.

Орчны эдийн тунгалгийн булчирхай:

томролгүй

Зураг:

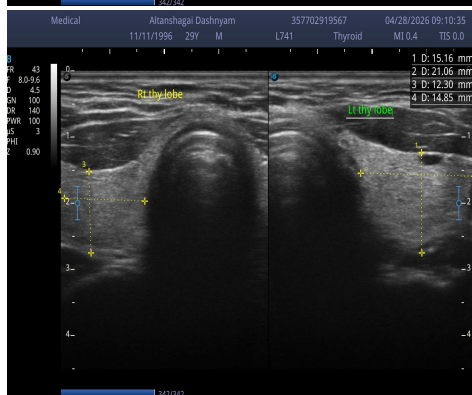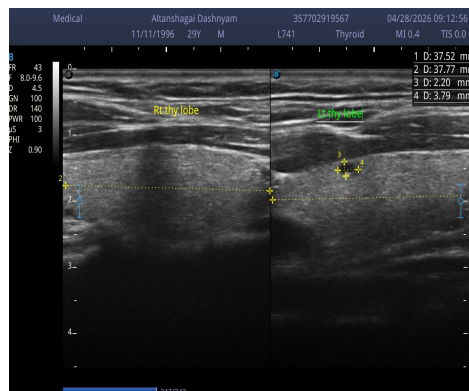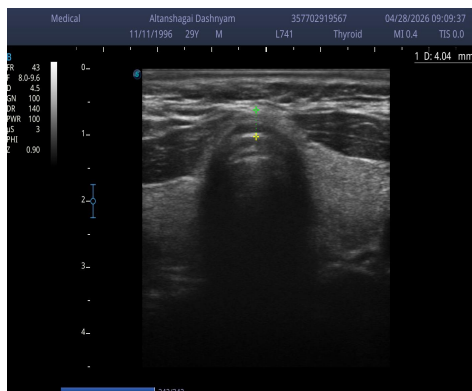

Овог нэр: Дашням Алтаншагай

Үйлчилгээ: Бамбайн хэт авиан оношилгоо

ДҮГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:

D. Tungalag

Д.ТУНГАЛАГ

Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.28

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.28

Эцэг/эхийн нэр: Дашням
Нэр: Алтаншагай
Регистр: М396111115

Нас: 29
Хүйс: Эрэгтэй



Дотрын эмчийн үзлэг

Зовиур:
үгүй

Өвчний түүх

олгой авхуулсан
баруун гарын дунд хуруу ампутац авхуулсан

Амьдралын түүх:

ажилын нөхцөл хэвийн бус, тоосжилт их, гагнуурын утаанд ажилладаг
архи хааяа хэрэглэнэ
vape +

Үзлэгийн өөрчлөлт:

өндөр 168см
жин 81кг
БЖИ -28,9
BP 126/67

Шинжилгээний өөрчлөлт

2026/04/28 Биохимийн шинжилгээ
АЛАТ 154.14 u/L
АСАТ 37.83 u/L
Шээсний хүчил 7.7 mg/dL
Витамин Д3 14.7 ng/ml
Улаан эс RBC 6.04 10^6 /ul
Гемоглобин HGB 17.3 g/dL

голомттой

Бамбайн Зүүн дэлбэнд 0,2*0,3 см хэмжээтэй эхохолимог зангилаат өөрчлөлттэй.

Элэгний хэлбэр хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, эхо ойлт жигд бага зэрэг ихэссэн, голомтот өөрчлөлтгүй.

Элгэн доторх цөсний цоргууд өргөсөлгүй.

Цөсний хүүдий хэмжээ хэвийн, чулуугүй, хүүдийд 0,4*0,5см хэмжээтэй ургацагтай. ЦЕЦ өргөсөлгүй.

Үндсэн онош: E55: D аминдэмийн дутал

Дагалдан онош: K76.0: Өөр бүлэгт ангилаагүй элэгний өөхжилт

Дагалдан онош: E04: Бусад хордлогогүй бахуу

Бүрдүүлэх шинжилгээ

Эмчилгээ, зөвлөгөө

жингээ бууруулах
тослог ихтэй хоолоо багасгах, ногоо жимс түлхүү хэрэглэх
ойрхон бага идэх
тамхиа болих
вит Д уух
бамбайн зангилаа 1 жилдээ хянуулж байх
цөсний ургацгаа 1 жилдээ хянуулж байх
Milk twistle 1000мг өдөрт 1 удаа 1 сар уугаад 1-3 сарын дараа элэгний үйл ажиллагаа давтах

Эцэг/эхийн нэр: Дашням
Нэр: Алтаншагай
Регистр: M396111115

Нас: 29
Хүйс: Эрэгтэй



Хэвлий /дотор/

Зураг:

Findings:

Findings

Хэвлийн хэт авиан оношилгоо

Элэгний хэлбэр хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, эхо ойлт жигд бага зэрэг ихэссэн, голомтот өөрчлөлтгүй.

Элгэн доторх цөсний цоргууд өргөсөлгүй.


Цөсний хүүдий хэмжээ хэвийн, чулуугүй, хүүдийд 0,4*0,5см хэмжээтэй ургацагтай. ЦЕЦ өргөсөлгүй.

Нойр булчирхайн хэмжээ хэвийн, хүрээ тэгш, эхо ойлт жигд, голомтот өөрчлөлтгүй.

Дэлүү томгүй, голомтот өөрчлөлтгүй.

Хоёр талын бөөрний хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, АТС өргөн бус, голомтот өөрчлөлтгүй.

Давсагт шээс багатай. Түрүү булчирхай хэмжээ хэвийн, шохойжилтгүй. Хэвлийн хөндийд сул шингэнгүй.

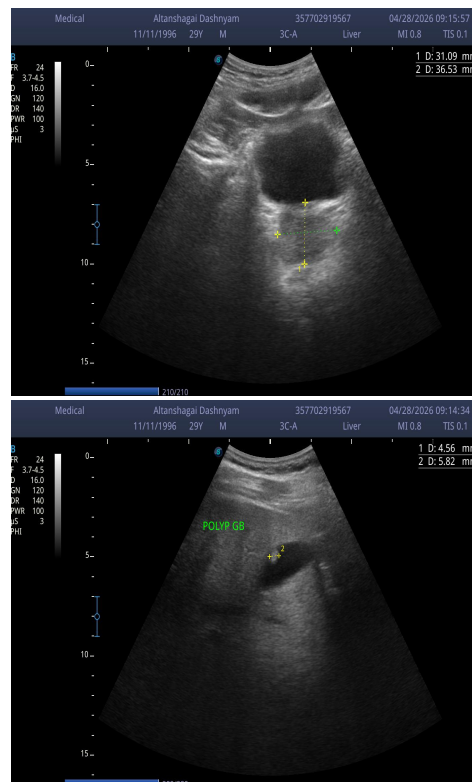

Овог нэр: Дашням Алтаншагай

Үйлчилгээ: Хэвлий /дотор/

ДҮГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:

D. TUNGALA

Д.ТУНГАЛАГ

Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.28

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.28

Эцэг/эхийн нэр: Дашням
Нэр: Алтаншагай
Регистрийн дугаар: M396111115

Нас: 29
Хүйс: Эрэгтэй



Мэс заслын эмчийн үзлэг

Зовуурь:

Өвчтөн урьдчилан сэргийлэх / ерөнхий үзлэгт хамрагдав.
Одоогоор зовиургүй. Шээсний зовиургүй, шээхэд өвдөлтгүй, цустай шээс гарахгүй. Хэвлийн өвдөлтгүй, дотор муухайрахгүй, бөөлжихгүй.
Өтгөн хэвийн, халуурахгүй.
Ивэрхий, хошного орчмын зовиургүй.

Өвчний түүх:

Өмнөх ноцтой архаг өвчин, эмгэг түүх үгүй
Мэс засал: Баруун гарийн дунд хуруу PIP M/3 тайрагдсан 2002
Харшлын түүх: Үгүй
Тогтмол хэрэглэдэг эм: Үгүй
Удамшлын онцлог өвчин: Үгүй

Бодит үзлэг:

Ерөнхий байдал тогтвортой, ухаан саруул.
Хэвлий зөөлөн, эмзэглэлгүй, хамгаалах чангаралгүй.
Элэг, дэлүү томролгүй.
Ивэрхий тэмтрэгдэхгүй.
Бөөр орчим эмзэглэлгүй.
Гадна бэлэг эрхтэн болон хошного орчимд эмгэг өөрчлөлтгүй.

Эмчилгээ:

Одоогоор эмчилгээ шаардлагагүй.

Ерөнхий дүгнэлт:

Ерөнхий биеийн байдал хэвийн.
Урологи болон мэс заслын эмгэг өөрчлөлт илрээгүй.
Z00.0 – Ерөнхий эрүүл мэндийн үзлэг

Зөвлөгөө:

Жилд 1 удаа урьдчилан сэргийлэх үзлэг.
Шинж тэмдэг зовиур илэрвэл эмчид хандах.

Үндсэн онош: Z00: Өвчний зовиургүй, оношгүй хүмүүсийн ерөнхий үзлэг, шинжилгээ

Hearing Test Notification

Employee Information

Name: DASHNYAM, ALTANSHAGAI
ID #: 99262157
Age: 29 Gender: M


Company: MONGOLIAN TUMUR ZAM
Plant: MONGOLIAN TUMUR ZAM
Job:

Test Date / Time: 4/28/2026 8:38 AM

Audio Testing Results

Test Type: Baseline

Test Duration: 5min 8sec

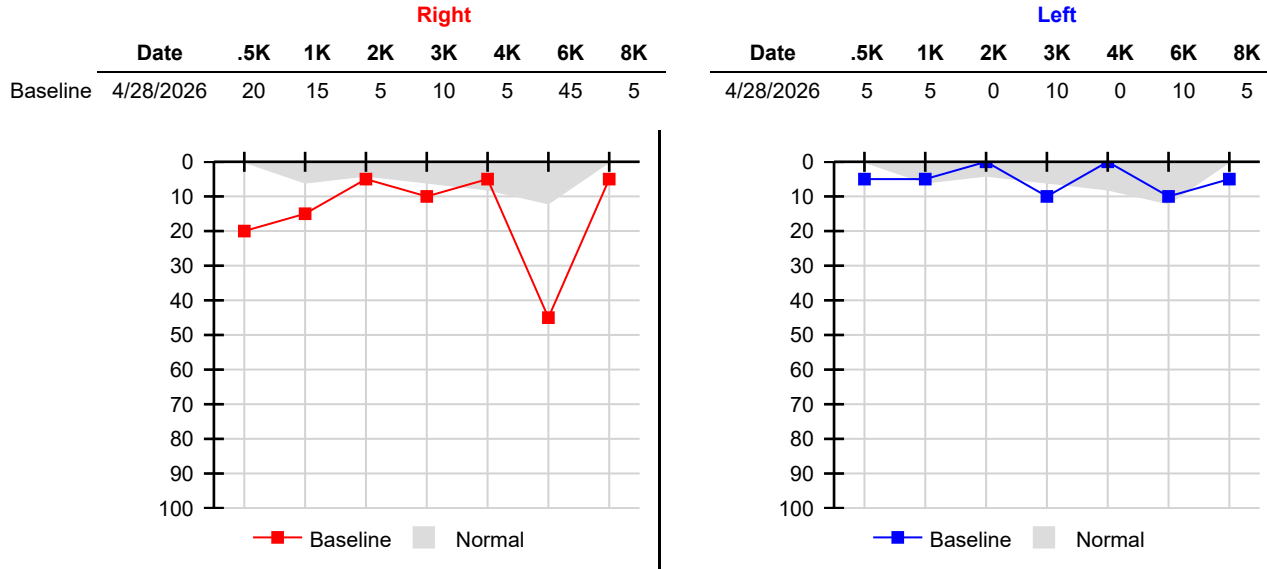

Audiometer: RA660

Serial No: TR02132

Annual Calibration: 09/02/2022

Current History / Comments

Hearing protection used? U Recent cold or sinus? U
Exposed to noise in the last 14 hours? U Seen a physician recently for ears or hearing? U

Comments:

Audiological Summary

Standard Threshold Shift for AA 10 dB avg change at 2K, 3K, 4K Hz With Aging

Right Ear

Left Ear

NO

NO

Possible Recordable Shift

NO

NO

Early Warning Shift (STS without aging)

NO

NO

Employee Verification

- Initial ANNUAL TRAINING: I have received training in 1) The effects of noise on hearing, 2) Purpose of hearing test procedures, and 3) Purpose of hearing protection, types available, attenuation, and hearing protection use, fit, and care.
- Initial I have been trained and fitted with hearing protection. Type and size: _____
- Initial I have received a copy of this notification report.

4/28/2026

Date

Employee Signature

Unurjargal

Tester/Witness

Industrial hearing tests are designed solely for screening and not intended to diagnose specific disease processes. If you are or have experienced the presence of ear pain, drainage, dizziness, head noises as ringing, roaring or heart beat, sudden or fluctuating hearing loss and/or ear fullness or discomfort within the past 12 months you will need to see a physician for diagnosis and/or treatment.

Эцэг/эхийн нэр: Дашням
Нэр: Алтаншагай
Регистр: М396111115

Дугаар: 357702919567
Нас: 29
Хүйс: Эрэгтэй



Биохимийн шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: BX3010, Sysmex

Баркод: 23176081

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Нийт уураг	Photometric test according to biuret method	73.07	g/L	66 ~ 88
АЛАТ	IFCC	154.14	u/L	0 ~ 45
АСАТ	IFCC	37.83	u/L	0 ~ 35
Креатинин	Enzymatic	78.5	μmol/L	59 ~ 104
Шээг	Urease-GLDH	5.1	mmol/L	2.8 ~ 7.2
БНЛП	Enzymatic	2.60	mmol/L	0 ~ 3.4
Нийт холестерин	CHOD-POD	4.78	mmol/L	0 ~ 5.2
Глюкоз	Hexokinase	4.84	mmol/L	3.9 ~ 6.4
Кальци	Phosphonazo III	2.28	mmol/L	2.15 ~ 2.57
Магни	XYLIDYL	0.82	mmol/L	0.73 ~ 1.06
Төмөр	Photometric test using Ferene	14.44	mkmol/L	6.3 ~ 30.1
Фосфор	Molybdate	3.95	mg/dL	2.6 ~ 4.5
Шээсний хүчил	Enzymatic photometric	7.7	mg/dL	3.5 ~ 7.2
Амилаза	Enzymatic photometric	37	u/L	0 ~ 100

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 08:16 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хүлээн авсан: Б.Энхбилэг 2026/04/28 09:16 Хариу гарсан: 2026/04/28 09:57
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 10:39 Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин
Лабораторийн эмчийн дүгнэлт: - АСАТ/АЛАТ: Элэг цэсний өвчлөлийн үед ихэсдэг тул шалтгааныг тодорхойлох нэмэлт шинжилгээ хийлгэн нарийн мэргэжлийн эмчид хандана уу.

Электролит

Төхөөрөмжийн нэр: Spotchem-1520, Arkray

Баркод: 23176083

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Натри	Potentiometry, by ion selective electrodes	140	mmol/L	136 ~ 149
Хлор	Potentiometry, by ion selective electrodes	105	mmol/L	100 ~ 115
Кали	Potentiometry, by ion selective electrodes	4.1	mmol/L	3.8 ~ 5

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 08:16 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хариу гарсан: 2026/04/28 09:49
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 10:39 Шинжилгээ хийсэн: Б.Энхбилэг





СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



Эцэг/эхийн нэр: Дашням
Нэр: Алтаншагай
Регистр: М396111115

Дугаар: 357702919567
Нас: 29
Хүйс: Эрэгтэй



Иммунологийн шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: *Vidas-PC, Biomerieux*

Баркод: 23176079

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
TSH	ELFA	0.69	μU/ml	0.25 ~ 5
FT3	ELFA	5.75	pmol/l	4 ~ 8.3
FT4	ELFA	11.48	pmol/l	9 ~ 20
Витамин Д3	ELFA	14.7	ng/ml	30 ~ 100
CEA	ELFA	2.21	ng/ml	0 ~ 2.3

Сорьц авсан: Ц.Туяа

2026/04/28 08:16

Хүсэлт гаргасан:

Э.Мөнхзаяа

Хариу гарсан:

2026/04/28 10:31

Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн

2026/04/28 10:39

Шинжилгээ хийсэн:

Б.Ангир-Үжин

Лабораторийн эмчийн дүгнэлт:

- Витамин Д-ийн дутагдлаас кальци, фосфорын нийлэгжилт алдагдаж ясны бат бөх чанар буурч, ясны сийрэгжилт үүсэх эрсдлийг нэмэгдүүлдэг тул эмчийн зөвлөгөөгөөр тохирох тунгаар хэрэглэнэ үү.

Шээсний ерөнхий шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: *UC-1000, Sysmex*

Баркод: 23176076

Сорьцын төрөл: Шээс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Уробилиноген	Azo coup	normal	mg/dL	0.03 ~ 0.97
Улаан эс	Peroxidase-hemoglobin	(-)	mg/dL	Negative
Уураг	Protein error of pH indicator	(-)	mg/dL	<30
Глюкоз	Enzyme method /GOD, POD/	(-)	mg/dL	2 ~ 20
Кетон бие	Nitroprusside	(-)	mg/dL	<2
Билирубин	Azo coupling	(-)	mg/dL	<0.05
Нитрит	Griess	(-)	~	~
Хувийн жин	Metachromatic	1.030	~	1.000 ~ 1.030
Цагаан эс	Measurement of Leu esterase activity	(-)	cells/ul	<12
pH	pH idicator	5.0	~	4.5 ~ 7.5
Креатинин	Benedict-Behre	200	mg/dL	10 ~ 300
Альбумин	Protein error of pH indicator	10	mg/L	0 ~ 150
P/C	Photoelectric colorimetry	normal	g/gCr	normal
A/C	Photoelectric colorimetry	normal	mg/gCr	normal

Сорьц авсан: Ц.Туяа

2026/04/28 08:16

Хүсэлт гаргасан:

Э.Мөнхзаяа

Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин

2026/04/28 09:36

Хариу гарсан:

2026/04/28 09:42

Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн

2026/04/28 10:39

Шинжилгээ хийсэн:

Б.Энхбилэг





СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



Эцэг/эхийн нэр: Дашням
Нэр: Алтаншагай
Регистр: М396111115

Дугаар: 357702919567
Нас: 29
Хүйс: Эрэгтэй



Гематологи

Төхөөрөмжийн нэр: XN-550, Sysmex

Баркод: 23176077

Сорьцын төрөл: Цус

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Цагаан эс WBC	Fluorescence flow cytometry technology	7.56	10 ³ /μl	4 ~ 8
Улаан эс RBC	Hydro Dynamic focusing	6.04	10 ⁶ /ul	3.7 ~ 5.5
Гемоглобин HGB	SLS hemoglobin methodology	17.3	g/dL	11 ~ 16
Гематокрит HCT	Hydro Dynamic focusing	50.3	%	35 ~ 55
Улаан эсийн дундаж эзэлхүүн MCV	Calculated	83.3	fL	80 ~ 96
Улаан эс дэхь гемоглобины дундаж MCH	Calculated	28.6	pg	27 ~ 33
Улаан эс дэхь гемоглобины дундаж концентраци MCHC	Calculated	34.4	g/dL	32 ~ 36
Ялтаст эс PLT	Hydro Dynamic focusing	229	10 ³ /ul	150 ~ 350
Лимфоцит% / LYMPH%	Fluorescence flow cytometry technology	31.3	%	21 ~ 40
Моноцит% / MONO%	Fluorescence flow cytometry technology	7.1	%	2 ~ 9
Нейтрофил% / NEUT%	Fluorescence flow cytometry technology	58.8	%	40 ~ 75
Лимфоцит# / LYMPH#	Fluorescence flow cytometry technology	2.37	10 ³ /μl	1 ~ 4
Моноцит# / MONO#	Fluorescence flow cytometry technology	0.54	10 ³ /μl	0.3 ~ 0.9
Нейтрофил# / NEUT#	Fluorescence flow cytometry technology	4.44	10 ³ /μl	1.5 ~ 8
Улаан эсийн эзлэхүүний өөрчлөлт RDW-CV	Hydro Dynamic focusing	12.1	%	11 ~ 15
Улаан эсийн тархалтын өргөн RDW-SD	Hydro Dynamic focusing	37.3	fL	37 ~ 54
Ялтас эсийн тархалтын өргөн PDW	Hydro Dynamic focusing	9.2	fL	9 ~ 13
Ялтаст эсийн дундаж эзэлхүүн MPV	Hydro Dynamic focusing	8.6	fL	7 ~ 12
Том хэмжээтэй ялтас эсийн хувь P-LCR	Hydro Dynamic focusing	14.0	%	15 ~ 35
Тромбоцит PCT	Hydro Dynamic focusing	0.20	%	0.2 ~ 0.36
Эозинофил# / EO#	Fluorescence flow cytometry technology	0.19	10 ³ /μl	0.04 ~ 0.54
Базофил#	Fluorescence flow cytometry technology	0.02	10 ³ /μl	0 ~ 0.45
Эозинофил% / EO%	Fluorescence flow cytometry technology	2.5	%	0 ~ 5
Базофил% / BASO%	Fluorescence flow cytometry technology	0.3	%	0 ~ 1
Залуу гранулоцит IG%	Fluorescence flow cytometry technology	0.5	%	0 ~ 1
Залуу гранулоцит IG#	Fluorescence flow cytometry technology	0.04	10 ³ /ul	0 ~ 0.1





СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



Эцэг/эхийн нэр: Дашням
Нэр: Алтаншагай
Регистр: М396111115

Дугаар: 357702919567
Нас: 29
Хүйс: Эрэгтэй



Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 08:16 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа

Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 10:39 Шинжилгээ хийсэн: Б.Энхбилэг

Түргэвчилсэн шинжилгээ

Баркод: 23176084

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
HBsAg	Lateral Flow Chromatographic	(-) negative	~	(-) negative

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 08:16 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хүлээн авсан: Б.Энхбилэг 2026/04/28 10:32 Хариу гарсан: 2026/04/28 10:37
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 10:39 Шинжилгээ хийсэн: Б.Сүнжидмаа
Баркод: 23176085 Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
HCV	Lateral Flow Chromatographic	(-) negative	~	(-) negative

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 08:16 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хүлээн авсан: Б.Энхбилэг 2026/04/28 10:32 Хариу гарсан: 2026/04/28 10:37
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 10:39 Шинжилгээ хийсэн: Б.Сүнжидмаа

Амьсгалаар *H.pylori* илрүүлэх

Төхөөрөмжийн нэр: *Celis, SUBT-D1*

Баркод: 23176082

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Urea Breath Test	Ionization counting	29	~	0 ~ 50
Urea Breath Test	Ionization counting	(-) negative	~	(-) negative

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 08:16 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хүлээн авсан: Б.Энхбилэг 2026/04/28 10:32 Хариу гарсан: 2026/04/28 10:23
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 10:39 Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин



ЦЭЭЖНИЙ ХӨНДИЙН КТ ШИНЖИЛГЭЭ - ТОДОСГОГЧ БОДИСГҮЙ

Овог: Дашням

Нэр: Алтаншагай

Хүйс: эр

Нас: 29

Огноо: 2026.04.28

Шинжилгээнд:

Хоёр талын уушгины агааржилт болон эзэлхүүн хэвийн.

Зүүн уушгины дээд дэлбэнгийн хэлэнцэр сегментэд шугаман ателектазтай. Баруун уушгины дунд дэлбэнгийн гадна сегментийн түвшинд ателектазтай.

Уушгинд нэвчдэст өөрчлөлтгүй.

Цагаан мөгөөрсөн хоолой болон гуурсан хоолойд эмгэг өөрчлөлтгүй, хөндий чөлөөтэй, хана жигд.

Хоёр талын плеврийн хөндийд шингэнгүй. Хоёр талын гялтан хальс зузааралтгүй, голомтот өөрчлөлтгүй.

Зүрхний хэмжээ хэвийн. Перикард зузааралгүй, перикардийн хөндийд шингэнгүй.

Голтод эмгэг өөрчлөлтгүй, тунгалгийн булчирхайнууд хэвийн.

Улаан хоолой хэвийн, хана зузааралгүй.

Гол судасны хэмжээ хэвийн, хана жигд, шохойжилтгүй.

Уушгины артерийн багана өргөсөөгүй.

Бамбай булчирхай хэмжээ хэвийн, голомтот өөрчлөлтгүй.

Цээжний хэнхэрцгийн яснуудад деструкци өөрчлөлтгүй.

Хэвлийн дээд хэсгийн эрхтнүүдэд эмгэг өөрчлөлтгүй.

IMPRESSION:

Linear atelectasis in S5 of the LUL.

Atelectasis in S4 of RML.

Зөвлөмж:

1. Эмнэлзүй болон бусад шинжилгээтэй харьцуулах

Дүгнэлт бичсэн эмч: Б.Ичинхорлоо

Хянасан: Д.Тунгалаг

NB: Дүрс оношлогооны шинжилгээний дүгнэлт нь зөвхөн тухайн багажийн шинжлэх хүрээнд гарч буй бүтцийн еерчлелтүүд юм. Үүнийг эмчлэгч эмч эмнэлзүйн илрэл, явц, лабораторийн ба вйл ажиллагааны бусад шинжилгээнүүдтэй харьцуулан эмнэлзүйн онош, цаашид авах арга хэмжээндээ хэрхэн тусгахаа шийдвэрлэнэ.