

2026-04-28 11:01:02

3 Channel + 3 Rhythm Report

Hosp: SOS MEDICA

ID :

Heart Rate: 68 bpm

Prescribed by:

Name:

PR/RR Int.: 150/882 ms

** Analysis Result ** (To be finally confirmed by physician)

F. Name: -

QRS Dur: 96 ms

Normal Sinus Rhythm

Age : 0 years

QT/QTc: 410/434 ms

Normal Axis

Sex :


P-R-T axes: 68 68 47

[Normal ECG]

H : 0 cm / W : 0 kg

SV1/RV5/R+S: 0.45/1.09/1.54mV

B. Jurgens

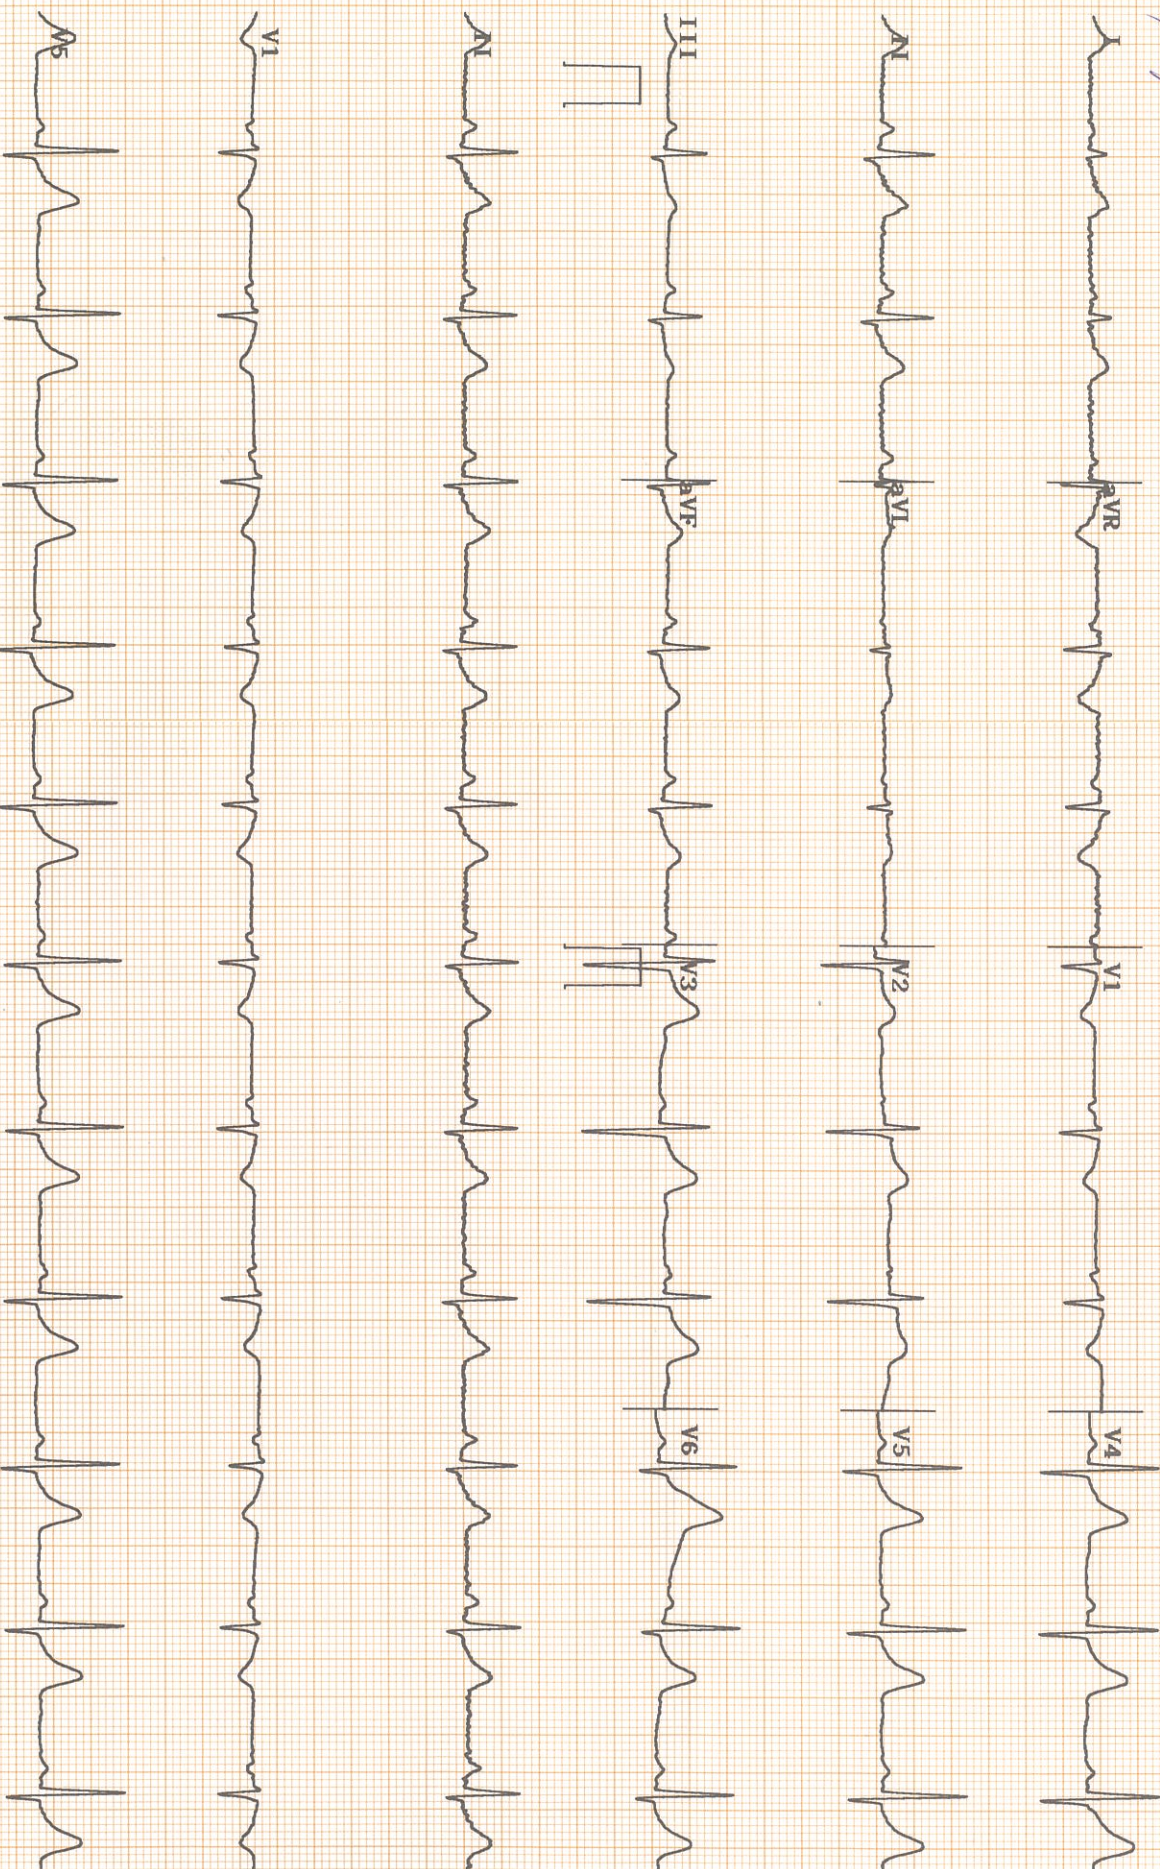

Эцэг/эхийн нэр: Энхбаяр
Нэр: Амаржаргал
Регистр: ФА92051341

Нас: 33
Хүйс: Эмэгтэй



Бамбайн хэт авиан оношилгоо

Бамбай булчирхайн хэмжээ:

Баруун дэлбэн

1,4*1,8*3,7 см

Зүүн дэлбэн

1,5*1,1*3,6 см

Хүзүүвч

0,2 см

Бамбай булчирхайн хэмжээ

хэвийн

Бамбай булчирхайн эхо бүтэц:

жигд




Голомтот өөрчлөлттэй эсэх:

голомтот өөрчлөлтгүй

Орчны эдийн тунгалгийн булчирхай:

томролгүй

Зураг:

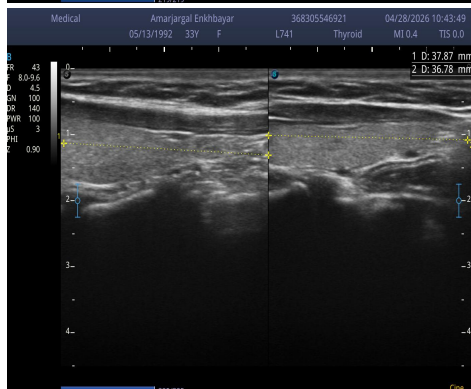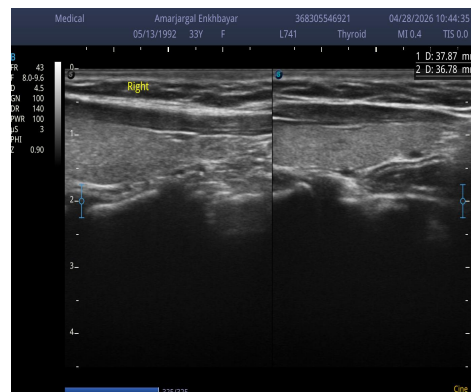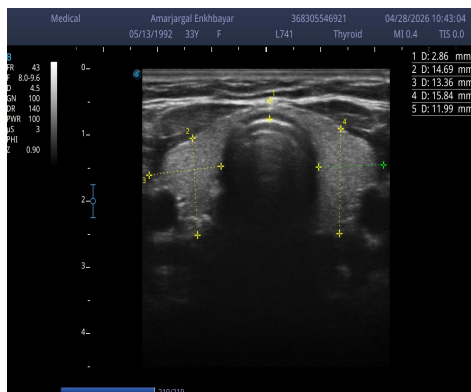

Овог нэр: Энхбаяр Амаржаргал

Үйлчилгээ: Бамбайн хэт авиан оношилгоо

ДУГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:

Д.ТУНГАЛАГ

Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.28

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.28

Эцэг/эхийн нэр: Энхбаяр
Нэр: Амаржаргал
Регистр: ФА92051341

Нас: 33
Хүйс: Эмэгтэй



Хэвлий /дотор/

Зураг:

Findings:

Findings

Хэвлийн хэт авиан оношилгоо

Элэгний хэлбэр хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, эхо ойлт жигд, голомтот өөрчлөлтгүй.

Элгэн доторх цөсний цоргууд өргөсөлгүй.





Цөсний хүүдий хэмжээ хэвийн, нугаларалттай, чулуугүй. ЦЕЦ өргөсөлгүй.

Нойр булчирхайн хэмжээ хэвийн, хүрээ тэгш, эхо ойлт жигд, голомтот өөрчлөлтгүй.

Дэлүү томгүй, голомтот өөрчлөлтгүй.

Хоёр талын бөөрний хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, баруун АТС бага зэрэг сийрэг, зүүн АТС өргөн бус, голомтот өөрчлөлтгүй.

Давсагт шээс багатай. Хэвлийн хөндийд сул шингэнгүй. Умай, 2 талын өндгөвч хэлбэр хэмжээ байршил хэвийн, голомтот өөрчлөлтгүй. Бага аарцгийн хнөдийд сул шингэнгүй.

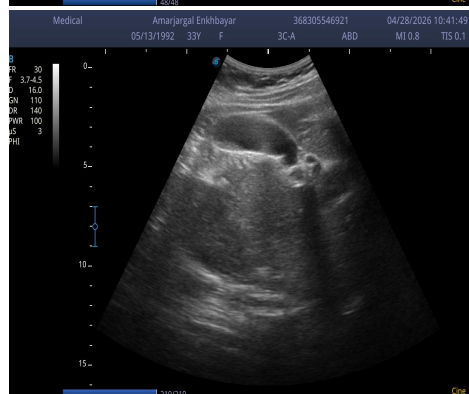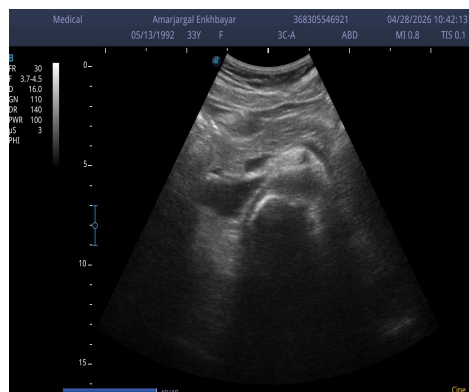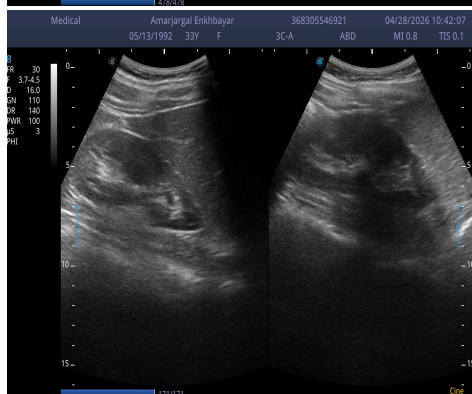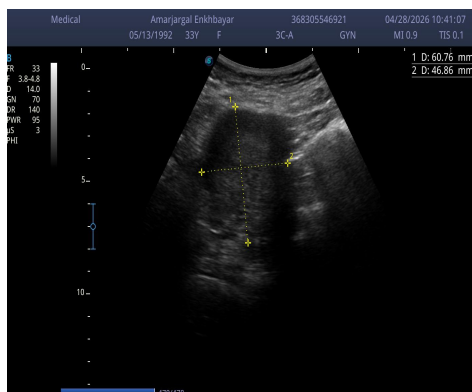

Овог нэр: Энхбаяр Амаржаргал

Үйлчилгээ: Хэвлий /дотор/

ДҮГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:

Д.ТУНГАЛАГ

Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.28

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.28



Эцэг/эхийн нэр: Энхбаяр
Нэр: Амаржаргал
Регистрийн дугаар: ФА92051341

Нас: 33
Хүйс: Эмэгтэй



Арьс, харшилийн эмчийн үзлэг

Өвчний түүх:
Зовиургүй
Бодит үзлэг:
Үзлэгт эмгэг өөрчлөлтгүй
Эмчилгээ:
Шаардлагагүй
Ерөнхий дүгнэлт:
Эрүүл
Зөвлөгөө:
Өгөв
Бусад:
Хэвийн



Эцэг/эхийн нэр: Энхбаяр
Нэр: Амаржаргал
Регистрийн дугаар: ФА92051341

Нас: 33
Хүйс: Эмэгтэй



Мэдрэлийн эмчийн үзлэг

Зовуурь:

үгүй

Өвчний түүх:

үгүй

Бодит үзлэг:

Мэдрэлийн статуст: Хүүхэн харааны хэлбэр зөв дугуй, гэрлийн урвалд оролцоно сонсгол хэвийн, нүдний алимны хөдөлгөөн чөлөөтэй, нистагм, аккумуляци, конвергенци хэвийн, хамар уруулын нугалаас 2 талд ижил, хэл гол шугмаар, залгилт, дуу гаргалт хэвийн, хуруу-хамрын сорилд алдахгүй, ромбергийн сорилд тэнцвэртэй, мөчдийн хөдөлгөөн чөлөөтэй, шөрмөсний рефлексүүд 2 талын гарт шуу-сарвуу /-/ , бицепс /-/ , трицепс /-/ , эмгэг рефлекс симптом Марениску-родовича /-/ , 2 гарт симптом Россолима /-/ , хөлд 2 талд өвдөгний рефлекс /-/ , борвины /-/ жигд дунд, булчингийн хүч мөчдөд хүч 5/5 балл, сарвууны хүч 5/5 балл хэвийн, тонус хэвийн, симптом Нери /-/ , 2 талын хөлд симптом Мацкевича /-/ , Вассерманы /-/ , Ласега /-/ , Валегийн 1,2,3-р цэгүүдэд эмзэглэлгүй, ДБХ илрээхгүй, мэдрэхүйн өөрчлөлтгүй

Эмчилгээ:

үгүй

Ерөнхий дүгнэлт:

эрүүл

Зөвлөгөө:

үгүй

Бусад:

жил бүр у/с үзлэгт хамрагдах

Үндсэн онош: Z00.0: Эрүүл мэндийн ерөнхий үзлэг



Эцэг/эхийн нэр: Энхбаяр
Нэр: Амаржаргал
Регистрийн дугаар: ФА92051341

Нас: 33
Хүйс: Эмэгтэй



Шүдний эмчийн үзлэг, зөвлөгөө

Зовуурь:

үгүй

Өвчний түүх:

араа шүднүүдээ ломбодуулсан. Зарим араанууд авагдсан

Бодит үзлэг:

26,46-р шүднүүд авагдсан
16-р шүдний цоорол

Эмчилгээ:

үзлэг зөвлөгөө

Ерөнхий дүгнэлт:

Амны хөндийн эрүүл ахуйг яаралтай сайжруулах шаардлагатай.

Зөвлөгөө:

цоорсон шүднүүдийг ломбодуулах
авагдсан шүдний зайнд хиймэл шүд хийлгэх авагддаг/авагддаггүй
Шүдний чулуу цэвэрлэгээ, өнгөлгөө хийх

Үндсэн онош:

K02.2: Ясжмагийн цоорол

Овог нэр: Энхбаяр Амаржаргал

Үйлчилгээ: Шүдний эмчийн үзлэг, зөвлөгөө

Дүгнэлт бичсэн эмч:

Ж.АГИЙМАА

Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.28

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.28

Эцэг/эхийн нэр: Энхбаяр
Нэр: Амаржаргал
Регистр: ФА92051341

Нас: 33
Хүйс: Эмэгтэй



Хөхний хэт авиан оношилгоо

Бусад:
Бусад

- Өөрийн хүсэлтээр татгалзсан.

Зураг:



Эцэг/эхийн нэр: Энхбаяр
Нэр: Амаржаргал
Регистр: ФА92051341

Нас: 33
Хүйс: Эмэгтэй



Дотрын эмчийн үзлэг

Зовиур:
үгүй

Өвчний түүх
байхгүй

Амьдралын түүх:
ажилын нөхцөл хэвийн бус, шороо тоос ихтэй
архи -
тамхи -
хооллолт голцуу шөлтэй
удамшлын өвчин үгүй

Үзлэгийн өөрчлөлт:
хэвийн, өөрчлөлтгүй

Шинжилгээний өөрчлөлт

2026/04/28 Электролит
Кали 3.6 mmol/L
Витамин Д3 24.7 ng/ml

Үндсэн онош: E55: D аминдэмийн дутал

Бүрдүүлэх шинжилгээ

Эмчилгээ, зөвлөгөө

эрүүл амьдарлын хэв маяг зөвлөв
калигаар баялаг хоол хүнс хэрэглэх
вит Д 2000ед-ээр өдөр болгон уух

Hearing Test Notification

Employee Information

Name: ENKHBAYAR, AMARJARGAL
ID #: 91404000
Age: 33 Gender: F


Company: MONGOLIAN TUMUR ZAM
Plant: MONGOLIAN TUMUR ZAM
Job:

Test Date / Time: 4/28/2026 11:09 AM

Audio Testing Results

Test Type: Baseline

Test Duration: 5min 1sec

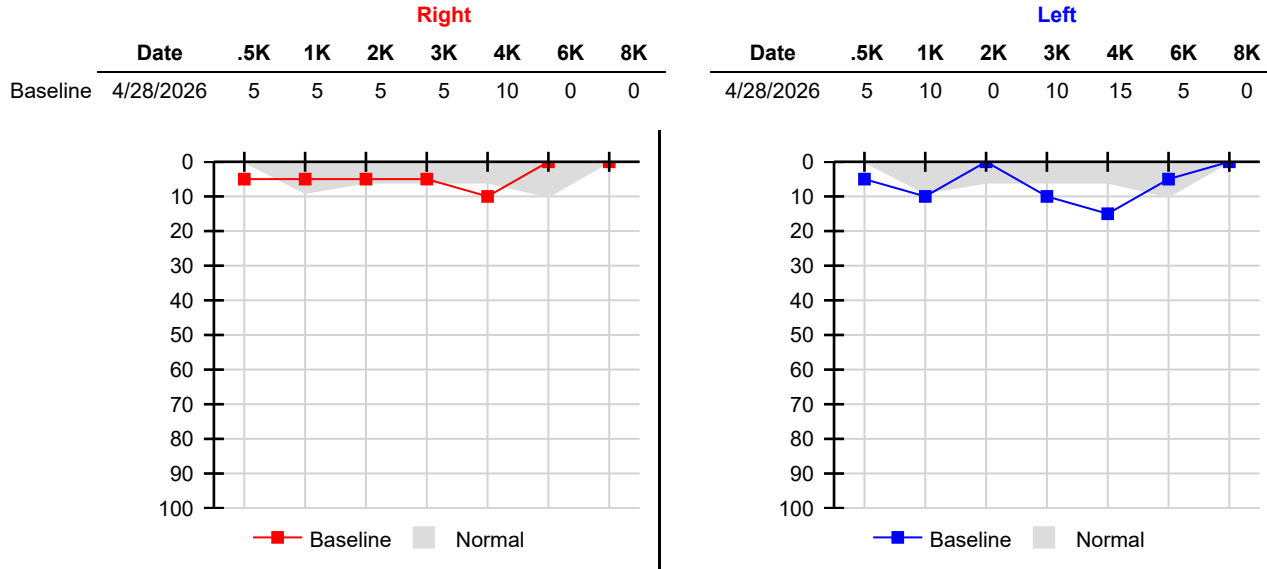

Audiometer: RA660

Serial No: TR02346

Annual Calibration: 05/09/2023

Current History / Comments

Hearing protection used? U Recent cold or sinus? U
Exposed to noise in the last 14 hours? U Seen a physician recently for ears or hearing? U

Comments:

Audiological Summary

Standard Threshold Shift for AA 10 dB avg change at 2K, 3K, 4K Hz With Aging

Right Ear

Left Ear

NO

NO

Possible Recordable Shift

NO

NO

Early Warning Shift (STS without aging)

NO

NO

Employee Verification

- Initial ANNUAL TRAINING: I have received training in 1) The effects of noise on hearing, 2) Purpose of hearing test procedures, and 3) Purpose of hearing protection, types available, attenuation, and hearing protection use, fit, and care.
- Initial I have been trained and fitted with hearing protection. Type and size: _____
- Initial I have received a copy of this notification report.

4/28/2026

Date

Employee Signature

Unurjargal

Tester/Witness

Industrial hearing tests are designed solely for screening and not intended to diagnose specific disease processes. If you are or have experienced the presence of ear pain, drainage, dizziness, head noises as ringing, roaring or heart beat, sudden or fluctuating hearing loss and/or ear fullness or discomfort within the past 12 months you will need to see a physician for diagnosis and/or treatment.

Эцэг/эхийн нэр: Энхбаяр
Нэр: Амаржаргал
Регистрийн дугаар: ФА92051341

Нас: 33
Хүйс: Эмэгтэй



Мэс заслын эмчийн үзлэг

Зовуурь:

Өвчтөн урьдчилан сэргийлэх / ерөнхий үзлэгт хамрагдав.
Одоогоор зовиургүй. Шээсний зовиургүй, шээхэд өвдөлтгүй, цустай шээс гарахгүй. Хэвлийн өвдөлтгүй, дотор муухайрахгүй, бөөлжихгүй.
Өтгөн хэвийн, халуурахгүй.
Ивэрхий, хошного орчмын зовиургүй.

Өвчний түүх:

Өмнөх ноцтой архаг өвчин, эмгэг түүх үгүй
Мэс засал: C-section Appendectomy
Харшлын түүх: Үгүй
Тогтмол хэрэглэдэг эм: Үгүй
Удамшлын онцлог өвчин: Үгүй

Бодит үзлэг:

Ерөнхий байдал тогтвортой, ухаан саруул.
Хэвлий зөөлөн, эмзэглэлгүй, хамгаалах чангаралгүй.
Элэг, дэлүү томролгүй.
Ивэрхий тэмтрэгдэхгүй.
Бөөр орчим эмзэглэлгүй.
Гадна бэлэг эрхтэн болон хошного орчимд эмгэг өөрчлөлтгүй.

Эмчилгээ:

Одоогоор эмчилгээ шаардлагагүй.

Ерөнхий дүгнэлт:

Ерөнхий биеийн байдал хэвийн.
Урологи болон мэс заслын эмгэг өөрчлөлт илрээгүй.
Z00.0 – Ерөнхий эрүүл мэндийн үзлэг

Зөвлөгөө:

Жилд 1 удаа урьдчилан сэргийлэх үзлэг.
Шинж тэмдэг зовиур илэрвэл эмчид хандах.

Үндсэн онош: Z00: Өвчний зовиургүй, оношгүй хүмүүсийн ерөнхий үзлэг, шинжилгээ

Эцэг/эхийн нэр: Энхбаяр
Нэр: Амаржаргал
Регистр: ФА92051341

Дугаар: 368305546921
Нас: 33
Хүйс: Эмэгтэй



Биохимийн шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: BX3010, Sysmex

Баркод: 23182406

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Нийт уураг	Photometric test according to biuret method	75.28	g/L	66 ~ 88
АСАТ	IFCC	18.52	u/L	0 ~ 35
Креатинин	Enzymatic	64.3	μmol/L	45 ~ 84
Шээг	Urease-GLDH	4.4	mmol/L	2.8 ~ 7.2
БНЛП	Enzymatic	2.54	mmol/L	0 ~ 3.4
Нийт холестерин	CHOD-POD	4.87	mmol/L	0 ~ 5.2
Глюкоз	Hexokinase	4.90	mmol/L	3.9 ~ 6.4
Кальци	Phosphonazo III	2.30	mmol/L	2.15 ~ 2.57
Магни	XYLIDYL	0.92	mmol/L	0.73 ~ 1.06
Төмөр	Photometric test using Ferene	19.26	mkmol/L	4.1 ~ 24
Фосфор	Molybdate	3.94	mg/dL	2.6 ~ 4.5
Шээсний хүчил	Enzymatic photometric	3.5	mg/dL	2.6 ~ 6
Амилаза	Enzymatic photometric	51	u/L	0 ~ 100

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 09:49
Хүлээн авсан: Б.Энхбилэг 2026/04/28 11:00
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 12:24

Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хариу гарсан: 2026/04/28 12:15
Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин

Баркод: 23185729

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
АЛАТ	IFCC	11.03	u/L	0 ~ 34

Сорьц авсан: Б.Энхбилэг 2026/04/28 11:34
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 13:24

Хүсэлт гаргасан: Б.Энхбилэг
Хариу гарсан: 2026/04/28 13:19
Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин

Электролит

Төхөөрөмжийн нэр: Spotchem-1520, Arkray

Баркод: 23182407

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Натри	Potentiometry, by ion selective electrodes	140	mmol/L	136 ~ 149
Хлор	Potentiometry, by ion selective electrodes	104	mmol/L	100 ~ 115
Кали	Potentiometry, by ion selective electrodes	3.6	mmol/L	3.8 ~ 5

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 09:49
Хүлээн авсан: Б.Энхбилэг 2026/04/28 11:16
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 11:25

Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хариу гарсан: 2026/04/28 11:25
Шинжилгээ хийсэн: Б.Энхбилэг





Эцэг/эхийн нэр: Энхбаяр
Нэр: Амаржаргал
Регистр: ФА92051341

Дугаар: 368305546921
Нас: 33
Хүйс: Эмэгтэй



Иммунологийн шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: Vidas-PC, Biomerieux

Баркод: 23182405

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
TSH	ELFA	3.41	μU/ml	0.25 ~ 5
FT3	ELFA	4.65	pmol/l	4 ~ 8.3
FT4	ELFA	11.09	pmol/l	9 ~ 20
Витамин Д3	ELFA	24.7	ng/ml	30 ~ 100
CEA	ELFA	<0.50	ng/ml	0 ~ 2.3

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 09:49
Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/28 12:55
Баталгаажуулсан: Б.Сүнжидмаа 2026/04/28 14:12

Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хариу гарсан: 2026/04/28 14:12
Шинжилгээ хийсэн: Б.Сүнжидмаа

Шээсний ерөнхий шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: UC-1000, Sysmex

Баркод: 23182403

Сорьцын төрөл: Шээс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Уробилиноген	Azo coup	normal	mg/dL	0.03 ~ 0.97
Улаан эс	Peroxidase-hemoglobin	(-)	mg/dL	Negative
Уураг	Protein error of pH indicator	(-)	mg/dL	<30
Глюкоз	Enzyme method /GOD, POD/	(-)	mg/dL	2 ~ 20
Кетон бие	Nitroprusside	(-)	mg/dL	<2
Билирубин	Azo coupling	(-)	mg/dL	<0.05
Нитрит	Griess	(-)	~	~
Хувийн жин	Metachromatic	1.020	~	1.000 ~ 1.030
Цагаан эс	Measurement of Leu esterase activity	(-)	cells/ul	<12
pH	pH idicator	5.5	~	4.5 ~ 7.5
Креатинин	Benedict-Behre	200	mg/dL	10 ~ 300
Альбумин	Protein error of pH indicator	10	mg/L	0 ~ 150
P/C	Photoelectric colorimetry	normal	g/gCr	normal
A/C	Photoelectric colorimetry	normal	mg/gCr	normal

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 09:49
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 10:33

Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хариу гарсан: 2026/04/28 10:30
Шинжилгээ хийсэн: Б.Сүнжидмаа





СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



Эцэг/эхийн нэр: Энхбаяр
Нэр: Амаржаргал
Регистр: ФА92051341

Дугаар: 368305546921
Нас: 33
Хүйс: Эмэгтэй



Гематологи

Төхөөрөмжийн нэр: XN-550, Sysmex

Баркод: 23182404

Сорьцын төрөл: Цус

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Цагаан эс WBC	Fluorescence flow cytometry technology	6.89	10 ³ /μl	4 ~ 8
Улаан эс RBC	Hydro Dynamic focusing	4.12	10 ⁶ /ul	3.7 ~ 5.5
Гемоглобин HGB	SLS hemoglobin methodology	12.5	g/dL	11 ~ 14
Гематокрит HCT	Hydro Dynamic focusing	37.6	%	35 ~ 55
Улаан эсийн дундаж эзэлхүүн MCV	Calculated	91.3	fL	80 ~ 96
Улаан эс дэхь гемоглобины дундаж MCH	Calculated	30.3	pg	27 ~ 33
Улаан эс дэхь гемоглобины дундаж концентраци MCHC	Calculated	33.2	g/dL	32 ~ 36
Ялтаст эс PLT	Hydro Dynamic focusing	288	10 ³ /ul	150 ~ 350
Лимфоцит% / LYMPH%	Fluorescence flow cytometry technology	26.1	%	21 ~ 40
Моноцит% / MONO%	Fluorescence flow cytometry technology	7.0	%	2 ~ 9
Нейтрофил% / NEUT%	Fluorescence flow cytometry technology	64.7	%	40 ~ 75
Лимфоцит# / LYMPH#	Fluorescence flow cytometry technology	1.80	10 ³ /μl	1 ~ 4
Моноцит# / MONO#	Fluorescence flow cytometry technology	0.48	10 ³ /μl	0.3 ~ 0.9
Нейтрофил# / NEUT#	Fluorescence flow cytometry technology	4.46	10 ³ /μl	1.5 ~ 8
Улаан эсийн эзлэхүүний өөрчлөлт RDW-CV	Hydro Dynamic focusing	12.1	%	11 ~ 15
Улаан эсийн тархалтын өргөн RDW-SD	Hydro Dynamic focusing	40.7	fL	37 ~ 54
Ялтаст эсийн тархалтын өргөн PDW	Hydro Dynamic focusing	10.8	fL	9 ~ 13
Ялтаст эсийн дундаж эзлэхүүн MPV	Hydro Dynamic focusing	9.7	fL	7 ~ 12
Том хэмжээтэй ялтаст эсийн хувь P-LCR	Hydro Dynamic focusing	21.9	%	15 ~ 35
Тромбоцит PCT	Hydro Dynamic focusing	0.28	%	0.2 ~ 0.36
Эозинофил# / EO#	Fluorescence flow cytometry technology	0.13	10 ³ /μl	0.04 ~ 0.54
Базофил#	Fluorescence flow cytometry technology	0.02	10 ³ /μl	0 ~ 0.45
Эозинофил% / EO%	Fluorescence flow cytometry technology	1.9	%	0 ~ 5
Базофил% / BASO%	Fluorescence flow cytometry technology	0.3	%	0 ~ 1
Залуу гранулоцит IG%	Fluorescence flow cytometry technology	0.1	%	0 ~ 1
Залуу гранулоцит IG#	Fluorescence flow cytometry technology	0.01	10 ³ /ul	0 ~ 0.1





СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



Эцэг/эхийн нэр: Энхбаяр
Нэр: Амаржаргал
Регистр: ФА92051341

Дугаар: 368305546921
Нас: 33
Хүйс: Эмэгтэй



Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 09:49 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 10:33 Шинжилгээ хийсэн: Б.Сүнжидмаа

Түргэвчилсэн шинжилгээ

Баркод: 23182408

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
HBsAg	Lateral Flow Chromatographic	(-) negative	~	(-) negative

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 09:49 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хүлээн авсан: Б.Энхбилэг 2026/04/28 10:33 Хариу гарсан: 2026/04/28 10:44
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 10:45 Шинжилгээ хийсэн: Б.Сүнжидмаа

Баркод: 23182409

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
HCV	Lateral Flow Chromatographic	(-) negative	~	(-) negative

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 09:49 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хүлээн авсан: Б.Энхбилэг 2026/04/28 10:33 Хариу гарсан: 2026/04/28 10:44
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 10:45 Шинжилгээ хийсэн: Б.Сүнжидмаа

