



Эцэг/эхийн нэр: Болдбаатар
Нэр: Пүрэвжав
Регистрийн дугаар: ОЮ99062414

Нас: 26
Хүйс: Эрэгтэй



Арьс, харшилийн эмчийн үзлэг

Зовуурь:

Үгүй

Өвчний түүх:

Үгүй

Бодит үзлэг:

Тухайн үзлэгт тууралтгүй

Эмчилгээ:

Шаардлагагүй

Ерөнхий дүгнэлт:

Эрүүл

Зөвлөгөө:

Өгөв

Бусад:

Хэвийн

БҮРТГЭЛИЙН ДУГААР: 360270187534

ОВОГ НЭР: Болдбаатар Пүрэвжав

НАС/ХҮЙС: 26/Эрэгтэй

ТӨРСӨН ОГНОО: 1999.06.24

ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ОГНОО: 2026.05.06 15:27

ДҮГНЭЛТИЙН ОГНОО: 2026.05.06 15:32

ЦЭЭЖНИЙ КТГ ТОДОСГОГЧГҮЙ

Оношилгоогоор илэрсэн өөрчлөлт

Шинжилгээнд:

Хоёр талын уушгины агааржилт болон эзэлхүүн хэвийн.

Уушгинд нэвчдэст өөрчлөлтгүй.

Цагаан мөгөөрсөн хоолой болон гуурсан хоолойд эмгэг өөрчлөлтгүй, хөндий чөлөөтэй, хана жигд.

Хоёр талын плеврийн хөндийд шингэнгүй. Хоёр талын гялтан хальс зузааралтгүй, голомтот өөрчлөлтгүй.

Зүрхний хэмжээ хэвийн. Перикард зузааралгүй, перикардийн хөндийд шингэнгүй.

Голтод эмгэг өөрчлөлтгүй, тунгалгийн булчирхайнууд хэвийн.

Улаан хоолой хэвийн, хана зузааралгүй.

Гол судасны хэмжээ хэвийн, хана жигд, шохойжилтгүй.

Уушгины артерийн багана өргөсөөгүй.

Бамбай булчирхай хэмжээ хэвийн, голомтот өөрчлөлтгүй.

Цээжний хэнхэрцгийн яснуудад деструкци өөрчлөлтгүй.

Хэвлийн дээд хэсгийн эрхтнүүдэд эмгэг өөрчлөлтгүй.

Дүгнэлт

IMPRESSION:

Unremarkable chest CT.

Зөвлөмж

Зөвлөмж:

1. Эмнэлзүй болон бусад шинжилгээтэй харьцуулах



Эцэг/эхийн нэр: Болдбаатар
Нэр: Пүрэвжав
Регистрийн дугаар: ОЮ99062414

Нас: 26
Хүйс: Эрэгтэй



Нүдний эмчийн үзлэг

Зовуурь:

Үгүй

Өвчний түүх:

бахйгүй

Бодит үзлэг:

ОУ-өмнөд хэсэг тунгалаг угт эмгэг үгүй

Эмчилгээ:

байхгүй

Ерөнхий дүгнэлт:

миопия

Зөвлөгөө:

өөрт зөвөлгөө өгөв

Бусад:

байхгүй

Үндсэн онош:

H52.1: Миопи [холын харалган]



Эцэг/эхийн нэр: Болдбаатар
Нэр: Пүрэвжав
Регистрийн дугаар: ОЮ99062414

Нас: 26
Хүйс: Эрэгтэй



Мэдрэлийн эмчийн үзлэг

Зовуурь:

нуруу бүсэлхий хэсгээр чилж хөшиж өвдөнө хүнд булчин чангарч татдаг

Өвчний түүх:

нурууны өвдөлт нь анх 10 гаруй жил болсон эмчилгээ сэргээн засах эмчилгээ хийлгэж байгаа 2026 онд MRI авахуулсан

Бодит үзлэг:

Мэдрэлийн статуст: Хүүхэн харааны хэлбэр зөв дугуй, гэрлийн урвалд оролцоно сонсгол хэвийн, нүдний алимны хөдөлгөөн чөлөөтэй, нистагм, аккумуляци, конвергенци хэвийн, хамар уруулын нугалаас 2 талд ижил, хэл гол шугмаар, залгилт, дуу гаргалт хэвийн, хуруу-хамрын сорилд алдахгүй, Ромбергийн сорилд тэнцвэртэй, мөчдийн хөдөлгөөн чөлөөтэй, шөрмөсний рефлексүүд 2 талын гарт шуу-сарвуу /-/ , бицепс /-/ , трицепс /-/ жигд дунд , эмгэг рефлекс симптом Марениску-родовича /-/ , 2 гарт симптом Россолима /-/ , хөлд 2 талд өвдөгний рефлекс /-/ жигд дунд, борвины /-/ жигд дунд, булчингийн хүч мөчдөд хүч 5/5 балл, сарвууны хүч 5/5 балл хэвийн, тонус хэвийн, симптом Нери /-/ , 2 талын хөлд симптом Мацкевича /-/ , Вассерманы /-/ , Ласега /-/ , Валегийн 1,2,3-р цэгүүдэд эмзэглэлгүй, ДБХ илрээгүй, мэдрэхүйн өөрчлөлтгүй

Эмчилгээ:

үгүй

Ерөнхий дүгнэлт:

нурууны ёзоор дарагдлын хам шинж

Зөвлөгөө:

жил бүр үзлэгт хамрагдах

Бусад:

үгүй

Үндсэн онош:

G54.1: Бүсэлхий-ууцны сүлжээний эмгэг

Эцэг/эхийн нэр: Болдбаатар
Нэр: Пүрэвжав
Регистр: ОЮ99062414

Нас: 26
Хүйс: Эрэгтэй



Бамбайн хэт авиан оношилгоо

Бамбай булчирхайн хэмжээ:

Баруун дэлбэн

1,7*1,3*4,4см

Зүүн дэлбэн

1,4*1,3*4,1см

Хүзүүвч

0,2см

Бамбай булчирхай хэмжээ

хэвийн

Бамбай булчирхайн эхо бүтэц:

жигд




Голомтот өөрчлөлттэй эсэх:

голомтот өөрчлөлтгүй

Орчны эдийн тунгалгийн булчирхай:

томролгүй

Зураг:

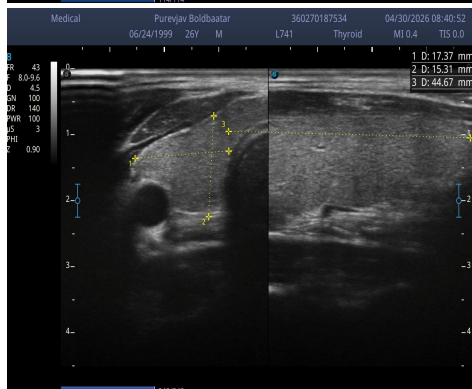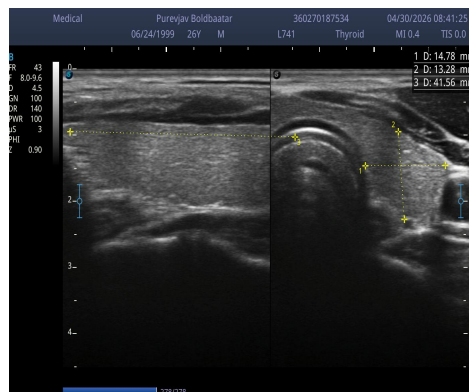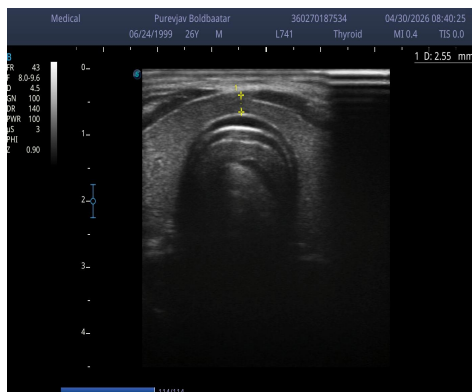

Овог нэр: Болдбаатар Пүрэвжав

ДУГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:

Б.ИЧИНХОРЛОО

Үйлчилгээ: Бамбайн хэт авиан оношилгоо

Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.30

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.30

Эцэг/эхийн нэр: Болдбаатар
Нэр: Пүрэвжав
Регистр: ОЮ99062414

Нас: 26
Хүйс: Эрэгтэй



Зүрх судасний эмчийн үзлэг

Зураг:

Тэмдэглэл:

Зүрхний цахилгаан бичлэгт

- Давтамж хэвийн
- Хэмнэл жигд
- Хориг /-/
- Томрол /-/
- Үхжил, гэмтэл /-/
- Ишеми /-/

Үе үе ходоод орчим хүнд оргиж өвдөнө, гэнэт гэнэт хатгуулдаг
нуруу бүсэлхий хэсгээр чилж хөшиж өвдөнө хүнд булчин чангарч татдаг

Биеийн ерөнхий байдал идэвхтэй арьс салст цэвэр, арьсан дорхи эслэг хэвийн, хэл өнгөргүй хэвлий зөөлөн эмзэглэлгүй

Артерийн даралт: 121/69 мм.муб, судасны цохилт жигд, 79/мин.

Зүрхний авиа тод, нэмэлт шуугиан сонсогдоогүй. Захад ил хавангүй

Харвалт, шигдээсийн эрсдэлт хүчин зүйлс: илрээгүй

Харвалт, шигдээсийн эрсдэлт хүчин зүйлс: илрээгүй

BMI- 22.1

Зөвлөгөө:

-Өөрт тохирсон дасгал, хөдөлгөөн тогтмол хийх

Долоо хоногт ≥ 150 минут дунд эрчимтэй дасгал хийх (алхалт, дугуй унах, йог)

Жингээ BMI < 25 хадгалах

Тамхи татдаг бол зогсоох, архи зохистой хэмжээнд

Жил бүр урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдах

Дараах Зовиур илэрвэл (цээжээр өвдөх, амьсгаадах, зүрх дэлсэх, ухаан алдах) яаралтай эмчид үзүүлэх

Эрүүл хооллолт баримтлах (давс, тос, амттан сахар, цагаан будаа гурил хязгаарлах)



- Хэт оройтож хоол идэхгүй байх
- Агаар салхинд сайн алхах / нарсан ойд/
- Стресст өртөхгүй сайн унтаж амрах
- Витамин Д-ын шинжилгээ өгөх
- Өдөрт шингэн зүйл сайн уух
- Эрүүл амьдарлын хэв маягийг дагаж мөрдөх

Онош:

K80.8: Холелитиазийн бусад хэлбэр

G54.1: Бүсэлхий-ууцны сүлжээний эмгэг

H52.1: Миопи [холын харалган]

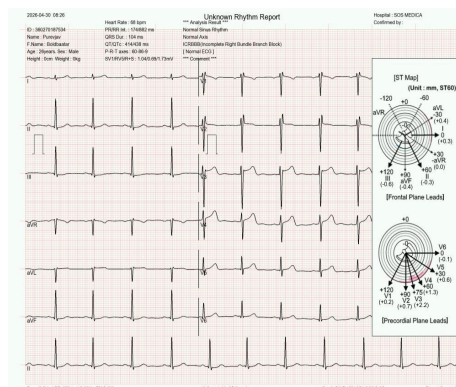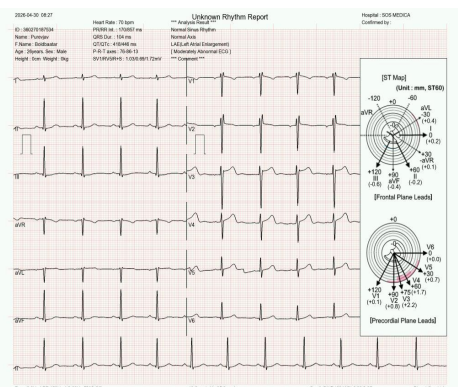

Овог нэр: Болдбаатар Пүрэвжав

ДУГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:

Д.ЦЭРЭНДОЛГОР

Үйлчилгээ: Зүрх судасний эмчийн үзлэг

Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.30

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.30

Эцэг/эхийн нэр: Болдбаатар
Нэр: Пүрэвжав
Регистр: ОЮ99062414

Нас: 26
Хүйс: Эрэгтэй



Хэвлий /дотор/

Зураг:

Findings:

Findings

Хэвлийн хэт авиан оношилгоо

Элэгний хэлбэр хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, эхо ойлт жигд, голомтот өөрчлөлтгүй.

Элгэн доторх цөсний цоргууд өргөсөлгүй.



Цөсний хүүдий хэмжээ хэвийн, чулуугүй. ЦЕЦ өргөсөлгүй.

Нойр булчирхайн хэмжээ хэвийн, хүрээ тэгш, эхо ойлт жигд, голомтот өөрчлөлтгүй.

Дэлүү томгүй, голомтот өөрчлөлтгүй.

Хоёр талын бөөрний хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, АТС өргөн бус, голомтот өөрчлөлтгүй.

Давсагт шээс багатай. Түрүү булчирхай хэмжээ хэвийн, шохойжилтгүй. Хэвлийн хөндийд сул шингэнгүй.

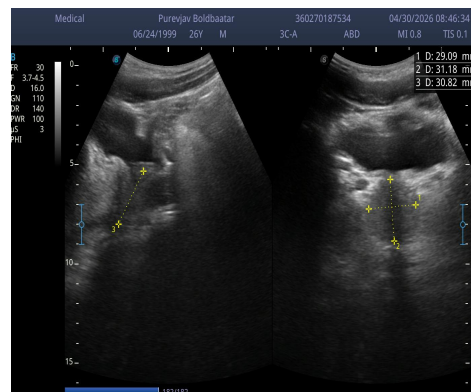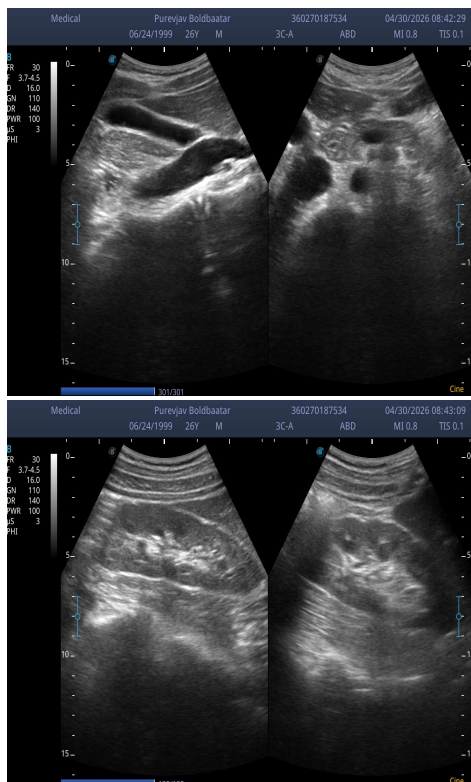

Овог нэр: Болдбаатар Пүрэвжав

ДҮГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:

Б.ИЧИНХОРЛОО

Үйлчилгээ: Хэвлий /дотор/

Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.30

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.30

Эцэг/эхийн нэр: Болдбаатар
Нэр: Пүрэвжав
Регистрийн дугаар: ОЮ99062414

Нас: 26
Хүйс: Эрэгтэй



Мэс заслын эмчийн үзлэг

Зовуурь:

Өвчтөн урьдчилан сэргийлэх / ерөнхий үзлэгт хамрагдав.
Одоогоор зовиургүй. Шээсний зовиургүй, шээхэд өвдөлтгүй, цустай шээс гарахгүй. Хэвлийн өвдөлтгүй, дотор муухайрахгүй, бөөлжихгүй.
Өтгөн хэвийн, халуурахгүй.
Ивэрхий, хошного орчмын зовиургүй.

Өвчний түүх:

Өмнөх ноцтой архаг өвчин, эмгэг түүх үгүй
Мэс засал: Үгүй
Харшлын түүх: Үгүй
Тогтмол хэрэглэдэг эм: Үгүй
Удамшлын онцлог өвчин: Үгүй

Бодит үзлэг:

Ерөнхий байдал тогтвортой, ухаан саруул.
Хэвлий зөөлөн, эмзэглэлгүй, хамгаалах чангаралгүй.
Элэг, дэлүү томролгүй.
Ивэрхий тэмтрэгдэхгүй.
Бөөр орчим эмзэглэлгүй.
Гадна бэлэг эрхтэн болон хошного орчимд эмгэг өөрчлөлтгүй.

Эмчилгээ:

Одоогоор эмчилгээ шаардлагагүй.

Ерөнхий дүгнэлт:

Ерөнхий биеийн байдал хэвийн.
Урологи болон мэс заслын эмгэг өөрчлөлт илрээгүй.
Z00.0 – Ерөнхий эрүүл мэндийн үзлэг

Зөвлөгөө:

Жилд 1 удаа урьдчилан сэргийлэх үзлэг.
Шинж тэмдэг зовиур илэрвэл эмчид хандах.

Үндсэн онош: Z00: Өвчний зовиургүй, оношгүй хүмүүсийн ерөнхий үзлэг, шинжилгээ

Hearing Test Notification

Employee Information

Name: BOLDBAATAR, PUREVJAV
ID #: 99630375
Age: 26 Gender: M


Company: MONGOLIAN TUMUR ZAM
Plant: MONGOLIAN TUMUR ZAM
Job:

Test Date / Time: 4/30/2026 10:05 AM

Audio Testing Results

Test Type: Baseline

Test Duration: 8min 46sec

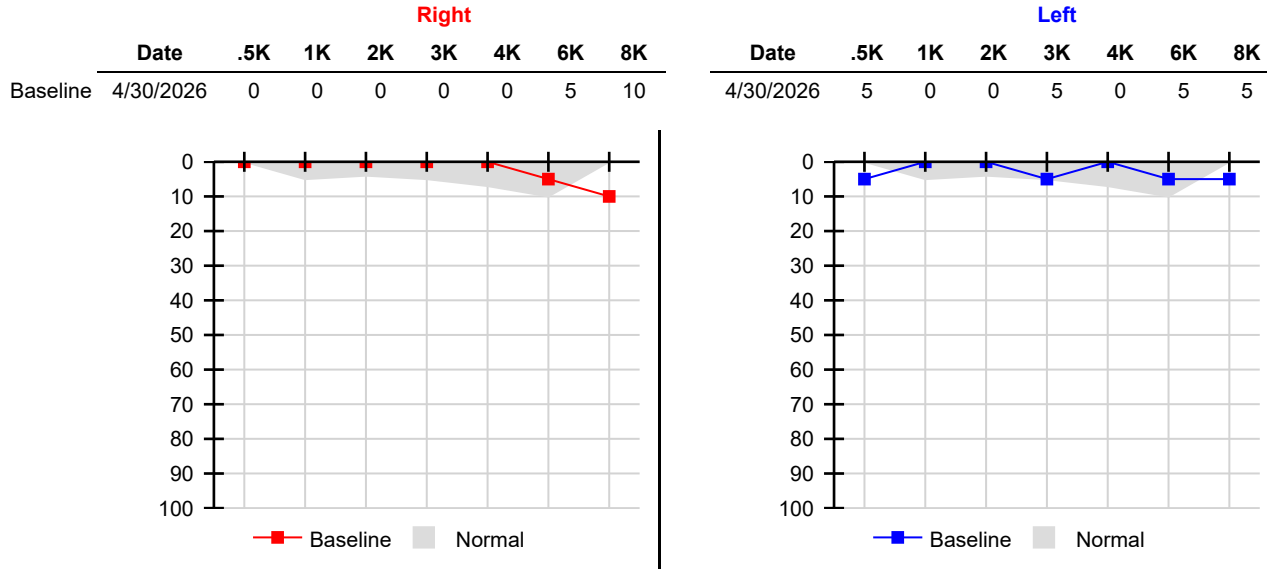

Audiometer: RA660

Serial No: TR02346

Annual Calibration: 05/09/2023

Current History / Comments

Hearing protection used? U Recent cold or sinus? U
Exposed to noise in the last 14 hours? U Seen a physician recently for ears or hearing? U

Comments:

Audiological Summary

Standard Threshold Shift for AA 10 dB avg change at 2K, 3K, 4K Hz With Aging

Right Ear

Left Ear

NO

NO

Possible Recordable Shift

NO

NO

Early Warning Shift (STS without aging)

NO

NO

Employee Verification

1. Initial ANNUAL TRAINING: I have received training in 1) The effects of noise on hearing, 2) Purpose of hearing test procedures, and 3) Purpose of hearing protection, types available, attenuation, and hearing protection use, fit, and care.
2. Initial I have been trained and fitted with hearing protection. Type and size: _____
3. Initial I have received a copy of this notification report.

4/30/2026

Date

Employee Signature

Unurjargal

Tester/Witness

Industrial hearing tests are designed solely for screening and not intended to diagnose specific disease processes. If you are or have experienced the presence of ear pain, drainage, dizziness, head noises as ringing, roaring or heart beat, sudden or fluctuating hearing loss and/or ear fullness or discomfort within the past 12 months you will need to see a physician for diagnosis and/or treatment.



СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



Эцэг/эхийн нэр: Болдбаатар
Нэр: Пүрэвжав
Регистр: ОЮ99062414

Дугаар: 360270187534
Нас: 26
Хүйс: Эрэгтэй



Биохимийн шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: *BX3010, Sysmex*

Баркод: 23208127

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Нийт уураг	Photometric test according to biuret method	72.22	g/L	66 ~ 88
АЛАТ	IFCC	26.23	u/L	0 ~ 45
АСАТ	IFCC	25.04	u/L	0 ~ 35
Креатинин	Enzymatic	83.4	μmol/L	59 ~ 104
Шээг	Urease-GLDH	5.8	mmol/L	2.8 ~ 7.2
БНЛП	Enzymatic	2.56	mmol/L	0 ~ 3.4
Нийт холестерин	CHOD-POD	4.28	mmol/L	0 ~ 5.2
Глюкоз	Hexokinase	4.43	mmol/L	3.9 ~ 6.4
Кальци	Phosphonazo III	2.30	mmol/L	2.15 ~ 2.57
Магни	XYLIDYL	0.88	mmol/L	0.73 ~ 1.06
Төмөр	Photometric test using Ferene	19.80	mkmol/L	6.3 ~ 30.1
Фосфор	Molybdate	3.81	mg/dL	2.6 ~ 4.5
Шээсний хүчил	Enzymatic photometric	6.5	mg/dL	3.5 ~ 7.2
Амилаза	Enzymatic photometric	41	u/L	0 ~ 100

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/30 08:07
Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/30 09:10
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/30 09:44

Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хариу гарсан: 2026/04/30 09:41
Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин

Электролит

Төхөөрөмжийн нэр: *Spotchem-1520, Arkray*

Баркод: 23208129

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Натри	Potentiometry, by ion selective electrodes	140	mmol/L	136 ~ 149
Хлор	Potentiometry, by ion selective electrodes	102	mmol/L	100 ~ 115
Кали	Potentiometry, by ion selective electrodes	3.9	mmol/L	3.8 ~ 5

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/30 08:07
Баталгаажуулсан: Б.Уянга 2026/04/30 10:08

Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хариу гарсан: 2026/04/30 10:03
Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин





Эцэг/эхийн нэр: Болдбаатар
Нэр: Пүрэвжав
Регистр: ОЮ99062414

Дугаар: 360270187534
Нас: 26
Хүйс: Эрэгтэй



Иммунологийн шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: Vidas-PC, Biomerieux

Баркод: 23208126

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
TSH	ELFA	1.39	μU/ml	0.25 ~ 5
FT3	ELFA	4.41	pmol/l	4 ~ 8.3
FT4	ELFA	17.18	pmol/l	9 ~ 20
Витамин Д3	ELFA	30.5	ng/ml	30 ~ 100
CEA	ELFA	1.22	ng/ml	0 ~ 2.3

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/30 08:07

Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа

Хариу гарсан: 2026/04/30 10:20

Баталгаажуулсан: Б.Уянга 2026/04/30 10:20

Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин

Шээсний ерөнхий шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: UC-1000, Sysmex

Баркод: 23208124

Сорьцын төрөл: Шээс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Уробилиноген	Azo coup	4.0(2+) H	mg/dL	0.03 ~ 0.97
Улаан эс	Peroxidase-hemoglobin	(-)	mg/dL	Negative
Уураг	Protein error of pH indicator	(-)	mg/dL	<30
Глюкоз	Enzyme method /GOD, POD/	(-)	mg/dL	2 ~ 20
Кетон бие	Nitroprusside	(-)	mg/dL	<2
Билирубин	Azo coupling	(-)	mg/dL	<0.05
Нитрит	Griess	(-)	~	~
Хувийн жин	Metachromatic	1.020	~	1.000 ~ 1.030
Цагаан эс	Measurement of Leu esterase activity	(-)	cells/ul	<12
pH	pH idicator	6.0	~	4.5 ~ 7.5
Креатинин	Benedict-Behre	300	mg/dL	10 ~ 300
Альбумин	Protein error of pH indicator	10	mg/L	0 ~ 150
P/C	Photoelectric colorimetry	normal	g/gCr	normal
A/C	Photoelectric colorimetry	normal	mg/gCr	normal

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/30 08:07

Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа

Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/30 08:34

Хариу гарсан: 2026/04/30 09:25

Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/30 09:44

Шинжилгээ хийсэн: Б.Энхбилэг

Лабораторийн эмчийн дүгнэлт: - Цөсний замын эмгэгүүдийн үед уробилиноген шээсэнд илэрдэг тул мэргэжлийн эмчээс зөвлөгөө авна уу.





СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



Эцэг/эхийн нэр: Болдбаатар
Нэр: Пүрэвжав
Регистр: ОЮ99062414

Дугаар: 360270187534
Нас: 26
Хүйс: Эрэгтэй



Гематологи

Төхөөрөмжийн нэр: XN-550, Sysmex

Баркод: 23208125

Сорьцын төрөл: Цус

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Цагаан эс WBC	Fluorescence flow cytometry technology	5.99	10 ³ /μl	4 ~ 8
Улаан эс RBC	Hydro Dynamic focusing	5.33	10 ⁶ /ul	3.7 ~ 5.5
Гемоглобин HGB	SLS hemoglobin methodology	16.1	g/dL	11 ~ 16
Гематокрит HCT	Hydro Dynamic focusing	45.8	%	35 ~ 55
Улаан эсийн дундаж эзэлхүүн MCV	Calculated	85.9	fL	80 ~ 96
Улаан эс дэхь гемоглобины дундаж MCH	Calculated	30.2	pg	27 ~ 33
Улаан эс дэхь гемоглобины дундаж концентраци MCHC	Calculated	35.2	g/dL	32 ~ 36
Ялтаст эс PLT	Hydro Dynamic focusing	208	10 ³ /ul	150 ~ 350
Лимфоцит% / LYMPH%	Fluorescence flow cytometry technology	33.2	%	21 ~ 40
Моноцит% / MONO%	Fluorescence flow cytometry technology	5.8	%	2 ~ 9
Нейтрофил% / NEUT%	Fluorescence flow cytometry technology	56.9	%	40 ~ 75
Лимфоцит# / LYMPH#	Fluorescence flow cytometry technology	1.99	10 ³ /μl	1 ~ 4
Моноцит# / MONO#	Fluorescence flow cytometry technology	0.35	10 ³ /μl	0.3 ~ 0.9
Нейтрофил# / NEUT#	Fluorescence flow cytometry technology	3.40	10 ³ /μl	1.5 ~ 8
Улаан эсийн эзлэхүүний өөрчлөлт RDW-CV	Hydro Dynamic focusing	12.1	%	11 ~ 15
Улаан эсийн тархалтын өргөн RDW-SD	Hydro Dynamic focusing	38.0	fL	37 ~ 54
Ялтаст эсийн тархалтын өргөн PDW	Hydro Dynamic focusing	10.7	fL	9 ~ 13
Ялтаст эсийн дундаж эзэлхүүн MPV	Hydro Dynamic focusing	9.7	fL	7 ~ 12
Том хэмжээтэй ялтаст эсийн хувь P-LCR	Hydro Dynamic focusing	22.8	%	15 ~ 35
Тромбоцит PCT	Hydro Dynamic focusing	0.20	%	0.2 ~ 0.36
Эозинофил# / EO#	Fluorescence flow cytometry technology	0.23	10 ³ /μl	0.04 ~ 0.54
Базофил#	Fluorescence flow cytometry technology	0.02	10 ³ /μl	0 ~ 0.45
Эозинофил% / EO%	Fluorescence flow cytometry technology	3.8	%	0 ~ 5
Базофил% / BASO%	Fluorescence flow cytometry technology	0.3	%	0 ~ 1
Залуу гранулоцит IG%	Fluorescence flow cytometry technology	0.2	%	0 ~ 1
Залуу гранулоцит IG#	Fluorescence flow cytometry technology	0.01	10 ³ /ul	0 ~ 0.1





СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



SOS MEDICA MONGOLIA

Эцэг/эхийн нэр: Болдбаатар
Нэр: Пүрэвжав
Регистр: ОЮ99062414

Дугаар: 360270187534
Нас: 26
Хүйс: Эрэгтэй



Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/30 08:07 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/30 08:39
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/30 09:44 Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин

Түргэвчилсэн шинжилгээ

Баркод: 23208130

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
HBsAg	Lateral Flow Chromatographic	(-) negative	~	(-) negative

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/30 08:07 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/30 09:37 Хариу гарсан: 2026/04/30 09:45
Баталгаажуулсан: Б.Уянга 2026/04/30 09:46 Шинжилгээ хийсэн: Б.Сүнжидмаа

Баркод: 23208131

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
HCV	Lateral Flow Chromatographic	(-) negative	~	(-) negative

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/30 08:07 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/30 09:37 Хариу гарсан: 2026/04/30 09:45
Баталгаажуулсан: Б.Уянга 2026/04/30 09:46 Шинжилгээ хийсэн: Б.Сүнжидмаа

Амьсгалаар *H. pylori* илрүүлэх

Төхөөрөмжийн нэр: *Celis, SUBT-D1*

Баркод: 23208128

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Urea Breath Test	Ionization counting	12	~	0 ~ 50
Urea Breath Test	Ionization counting	(-) negative	~	(-) negative

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/30 08:07 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/30 09:29 Хариу гарсан: 2026/04/30 09:56
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/30 09:58 Шинжилгээ хийсэн: Б.Сүнжидмаа

