


IP 54 - IK04
CLASSE II
ICC 10 kA

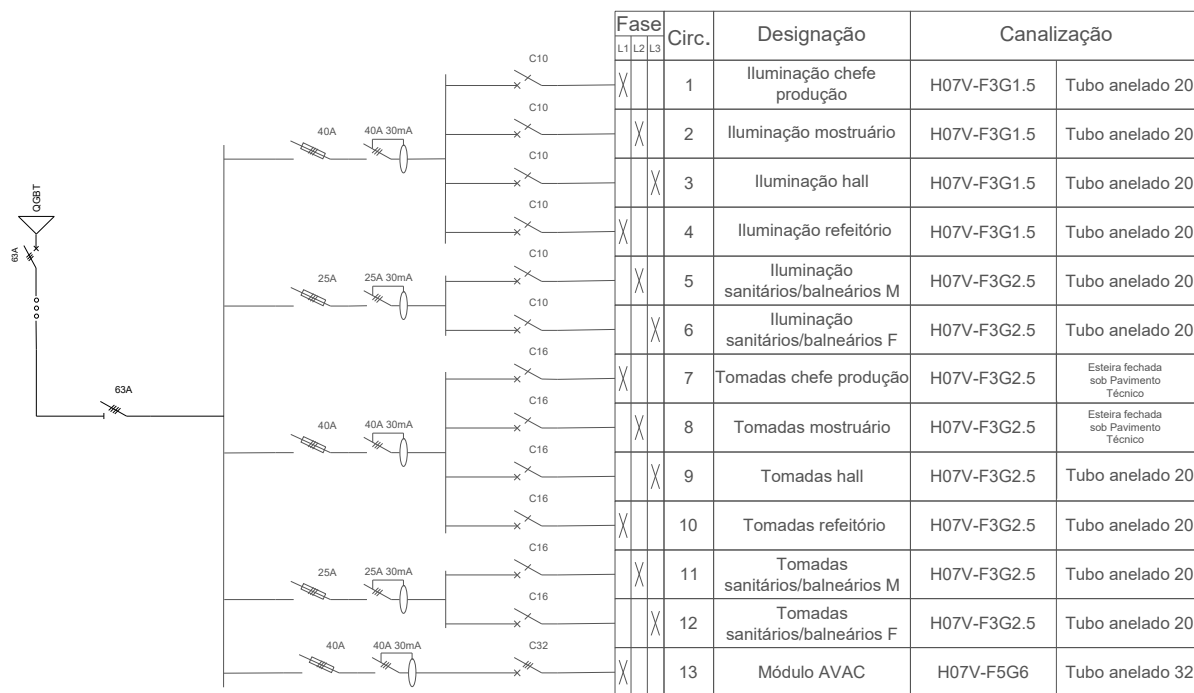

Simbolo	Legenda
	Cabo 3-filamentos "Vestibular"
	Cabo 3-filamentos "Vestibular" com terra
	3-filamentos com terra e condutor de terra
	3-filamentos com terra e condutor de terra e condutor de terra
	3-filamentos com terra e condutor de terra e condutor de terra e condutor de terra
	3-filamentos com terra e condutor de terra e condutor de terra e condutor de terra e condutor de terra

Proj.	Grupo 2 Gonçalo Figueira, MEC 109438 Andre Carneiro, MEC 110845	Tiago Narciso, MEC 109386 Luiz Gonçalves, MEC 109225	Instalação de Utilização de E. E. em BT: Fábrica Industrial de Injeção de Plástico	
Des.	Grupo 2 Gonçalo Figueira, MEC 109438 Andre Carneiro, MEC 110845	Tiago Narciso, MEC 109386 Luiz Gonçalves, MEC 109225		
Ver.	Prof. Dr. Bruno Gomes			
Data 15.01.2023			Requerente: ESTGA - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda	Des. nº 28
Escala: -			Esquema Unifilar do Quadro Parcial 7 (QP7)	Alt. Substitui: Substituído por: