


IP 54 - IK09
CLASSE II
ICC 6 kA

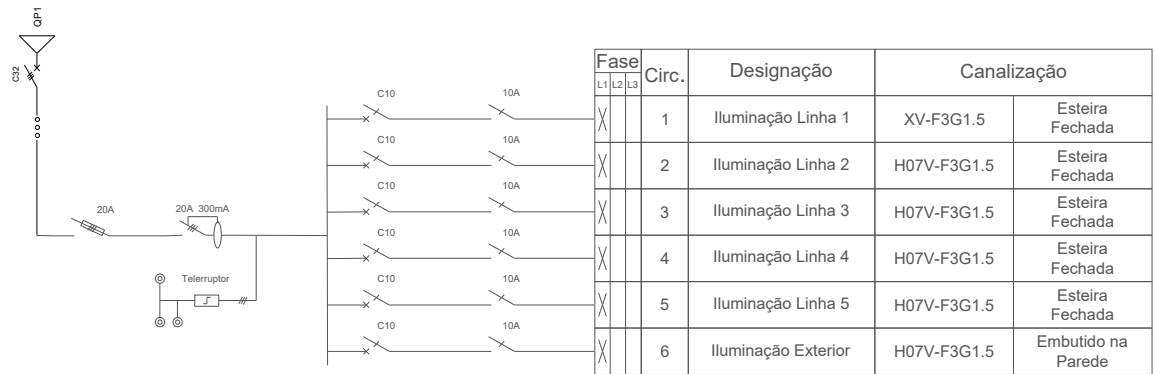

Símbolo	Legenda
	Disjuntor 20Amp
	Disjuntor 10Amp
	Dispositivo Diferencial 20A/300mA
	Disjuntor 10Amp
	Dispositivo Diferencial 20A/300mA
	Terminal
	Batida de Massa
	Batida de Massa
	Batida de Massa

Proj.	Grupo 2 Gonçalo Figueira, MEC 109438 André Carneira, MEC 110845	Tiago Narciso, MEC 109386 Luiz Gonçalves, MEC 109225	Instalação de Utilização de E. E. em BT: Fábrica Industrial de Injeção de Plástico	
Des.	Grupo 2 Gonçalo Figueira, MEC 109438 André Carneira, MEC 110845	Tiago Narciso, MEC 109386 Luiz Gonçalves, MEC 109225		
Ver.	Prof. Dr. Bruno Gomes			
Data	15.01.2023		Requerente: ESTGA - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda	Des. nº 16
Escala:	-		Esquema Unifilar do Quadro Parcial de Iluminação (QPI)	Alt. Substitui: Substituído por: