


IP 54 - IK04
CLASSE II
ICC 10 kA

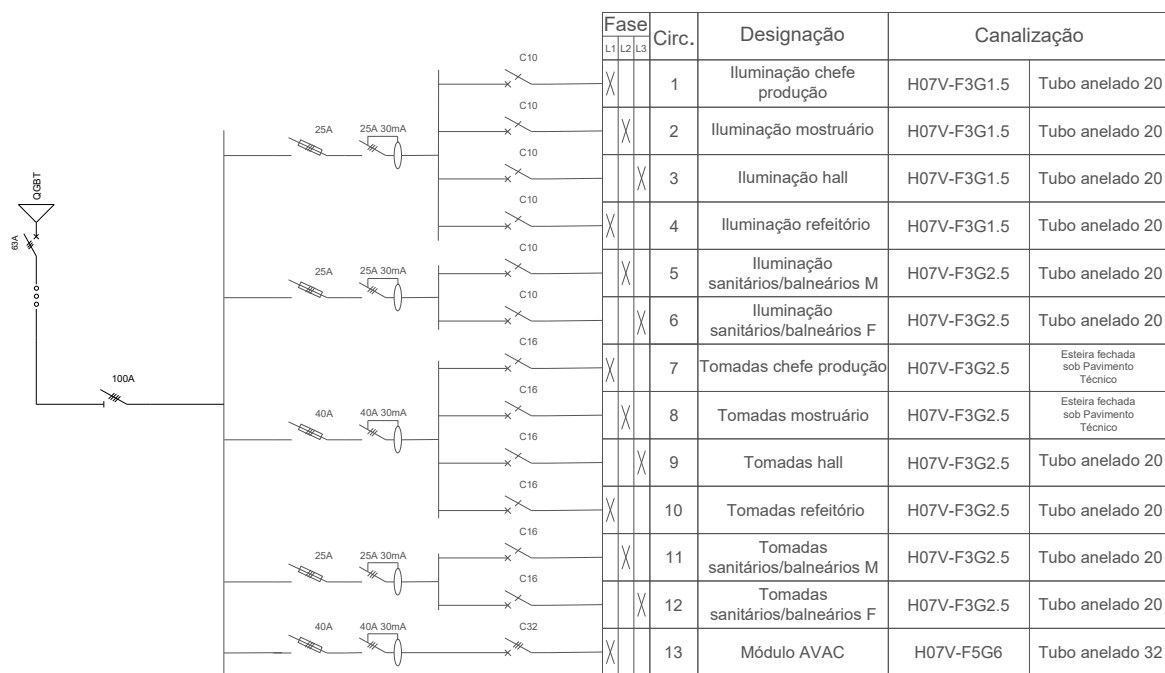

Simbolo	Legenda
	Alimentação Monofase
	Disjuntor Diferencial Protegido
	Representação do Dispositivo Automático
	Condutor Protetor
	Condutor Protetor Enxarcado / Protegido
	Terreno

Proj.	Grupo 2
	Gonçalo Figueira, MEC 109438
	André Carneira, MEC 110845
Des.	Grupo 2
	Gonçalo Figueira, MEC 109438
	André Carneira, MEC 110845
Ver.	Prof. Dr. Bruno Gomes

Data
15.01.2023

Escala:

-

Instalação de Utilização de E. E. em BT: Fábrica Industrial de Injeção de Plástico

Requerente:
ESTGA - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda



Des. nº 24

Alt.

Substitui:

Substituído por:

Esquema Unifilar do Quadro Parcial 6 (QP6)