



IP 54 - IK09
CLASSE II
ICC 50 kA

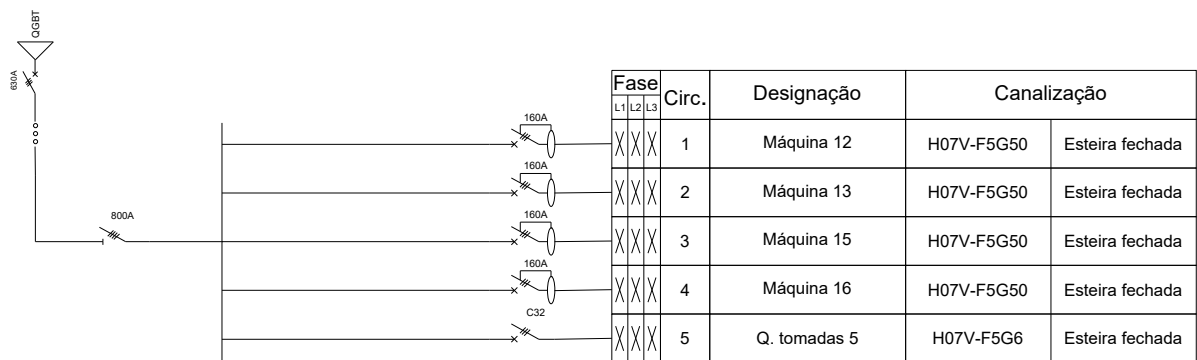

Símbolo	Legenda
	Disruptor / Interruptor
	Disruptor diferencial / Tripador
	Representação de 3 condutores de mesmo tipo
	Disruptor / Interruptor

Proj.	Grupo 2		<div>Instalação de Utilização de E. E. em BT: Fábrica Industrial de Injeção de Plástico</div>	<div><div></div><div>estga</div></div>			
	Gonçalo Figueira, MEC 109438 André Carneira, MEC 110845 Luís Gonçalves, MEC 100225						
Des.	Grupo 2						
	Gonçalo Figueira, MEC 109438 André Carneira, MEC 110845 Luís Gonçalves, MEC 100225						
Ver.	Prof. Dr. Bruno Gomes						
Data 15.01.2023			Requerente: ESTGA - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda	Des. nº 14			
Escala: -			Esquema Unifilar do Quadro Parcial 3 (QP3)	Alt.			
				Substitui:			
				Substituído por:			