


1. 공사명 : 도덕관 변전실 ACB 및 절연애자 교체공사

2. 공사내용 :

가. 책임 분계점 개방 및 기중차단기 2ea 교체 및 지지애자 전면 교체
나. 책임분계점에서 재투입

3. 기타 공사 중 발생되는 사항은

발주처 및 감리원과 협의하여 시공할 것.

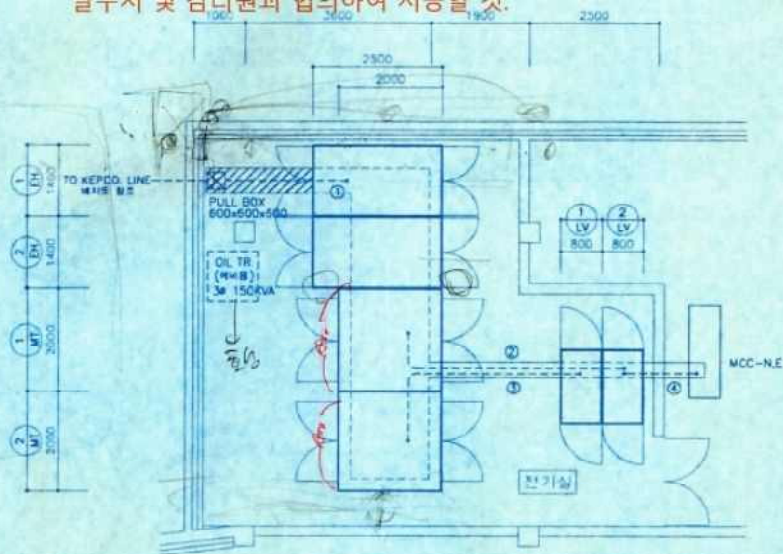


① 22.9KV 변전설비 평면도
축척 : 1 / 50

NOTE

1. 분리기, 캐브린 TRENCH는 건축 시공
2. 분리기 전후는 전기 공사 시공
3. G. C. P는 분리기 전후 시공
4. 절연애자 2x 6' - 8' 1/2' 설치
5. 절연애자 지면은 750MM 이상 800MM 이하, 800MM 이상 1000MM 이상은 800MM 이하
6. 분리기 전후는 전기 공사 (E CABLE TRENCH Line 22.9KV 22.9KV)

① 2-104C(1-23KV CVCN 60"/1C)
② 104C(4-600V CV 150"/1C)
③ 104C(4-600V CV 150"/1C)
④ 2-3600-600V CV 14"/1C

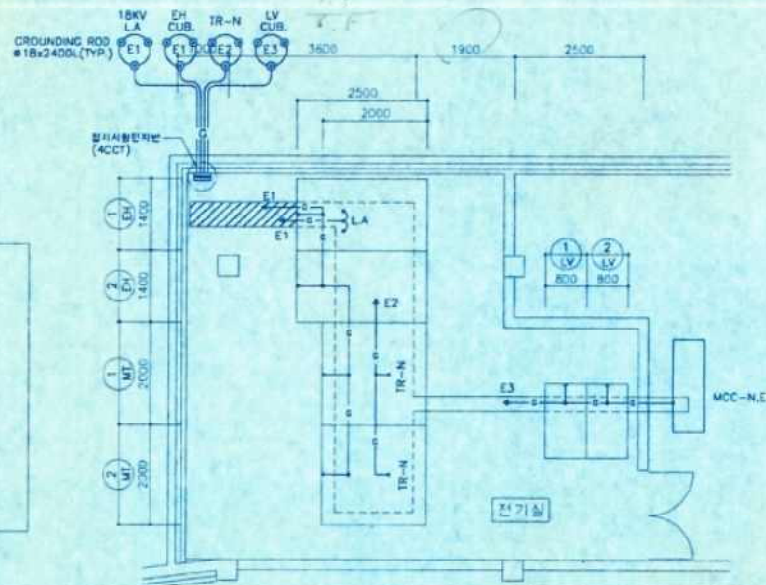

② 22.9KV 접지 평면도
축척 : 1 / 50

원광대 기술사 개보수공사

22.9KV 변전설비 및 접지평면도

APPROVAL	PROJECT NO
CHECK	SHEET NO
DRAWING	DRAWING NO
SCALE 1 / 50	E - 04
DATE	