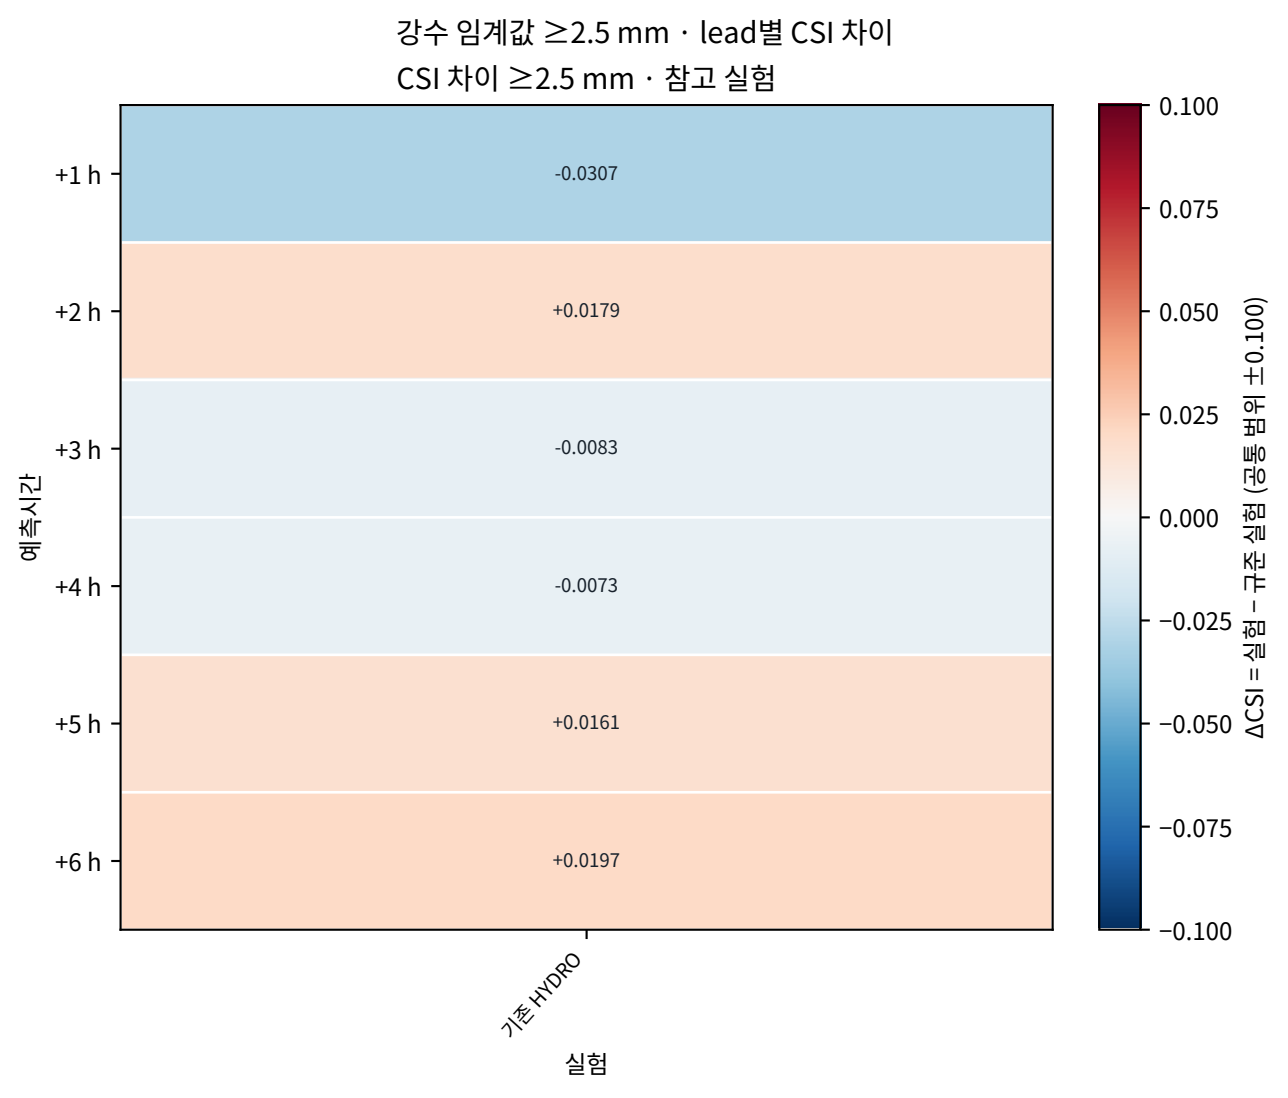
강수 임계값 ≥2.5 mm · lead별 CSI 차이
CSI 차이 ≥2.5 mm · 참고 실험
+1 h
+2 h
+3 h
+4 h
+5 h
+6 h
-0.0307
+0.0179
-0.0083
-0.0073
+0.0161
+0.0197
예측시간
기존 HYDRO
실험
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
−0.025
−0.050
−0.075
−0.100
ΔCSI = 실험 − 규준 실험 (공통 범위 ±0.100)