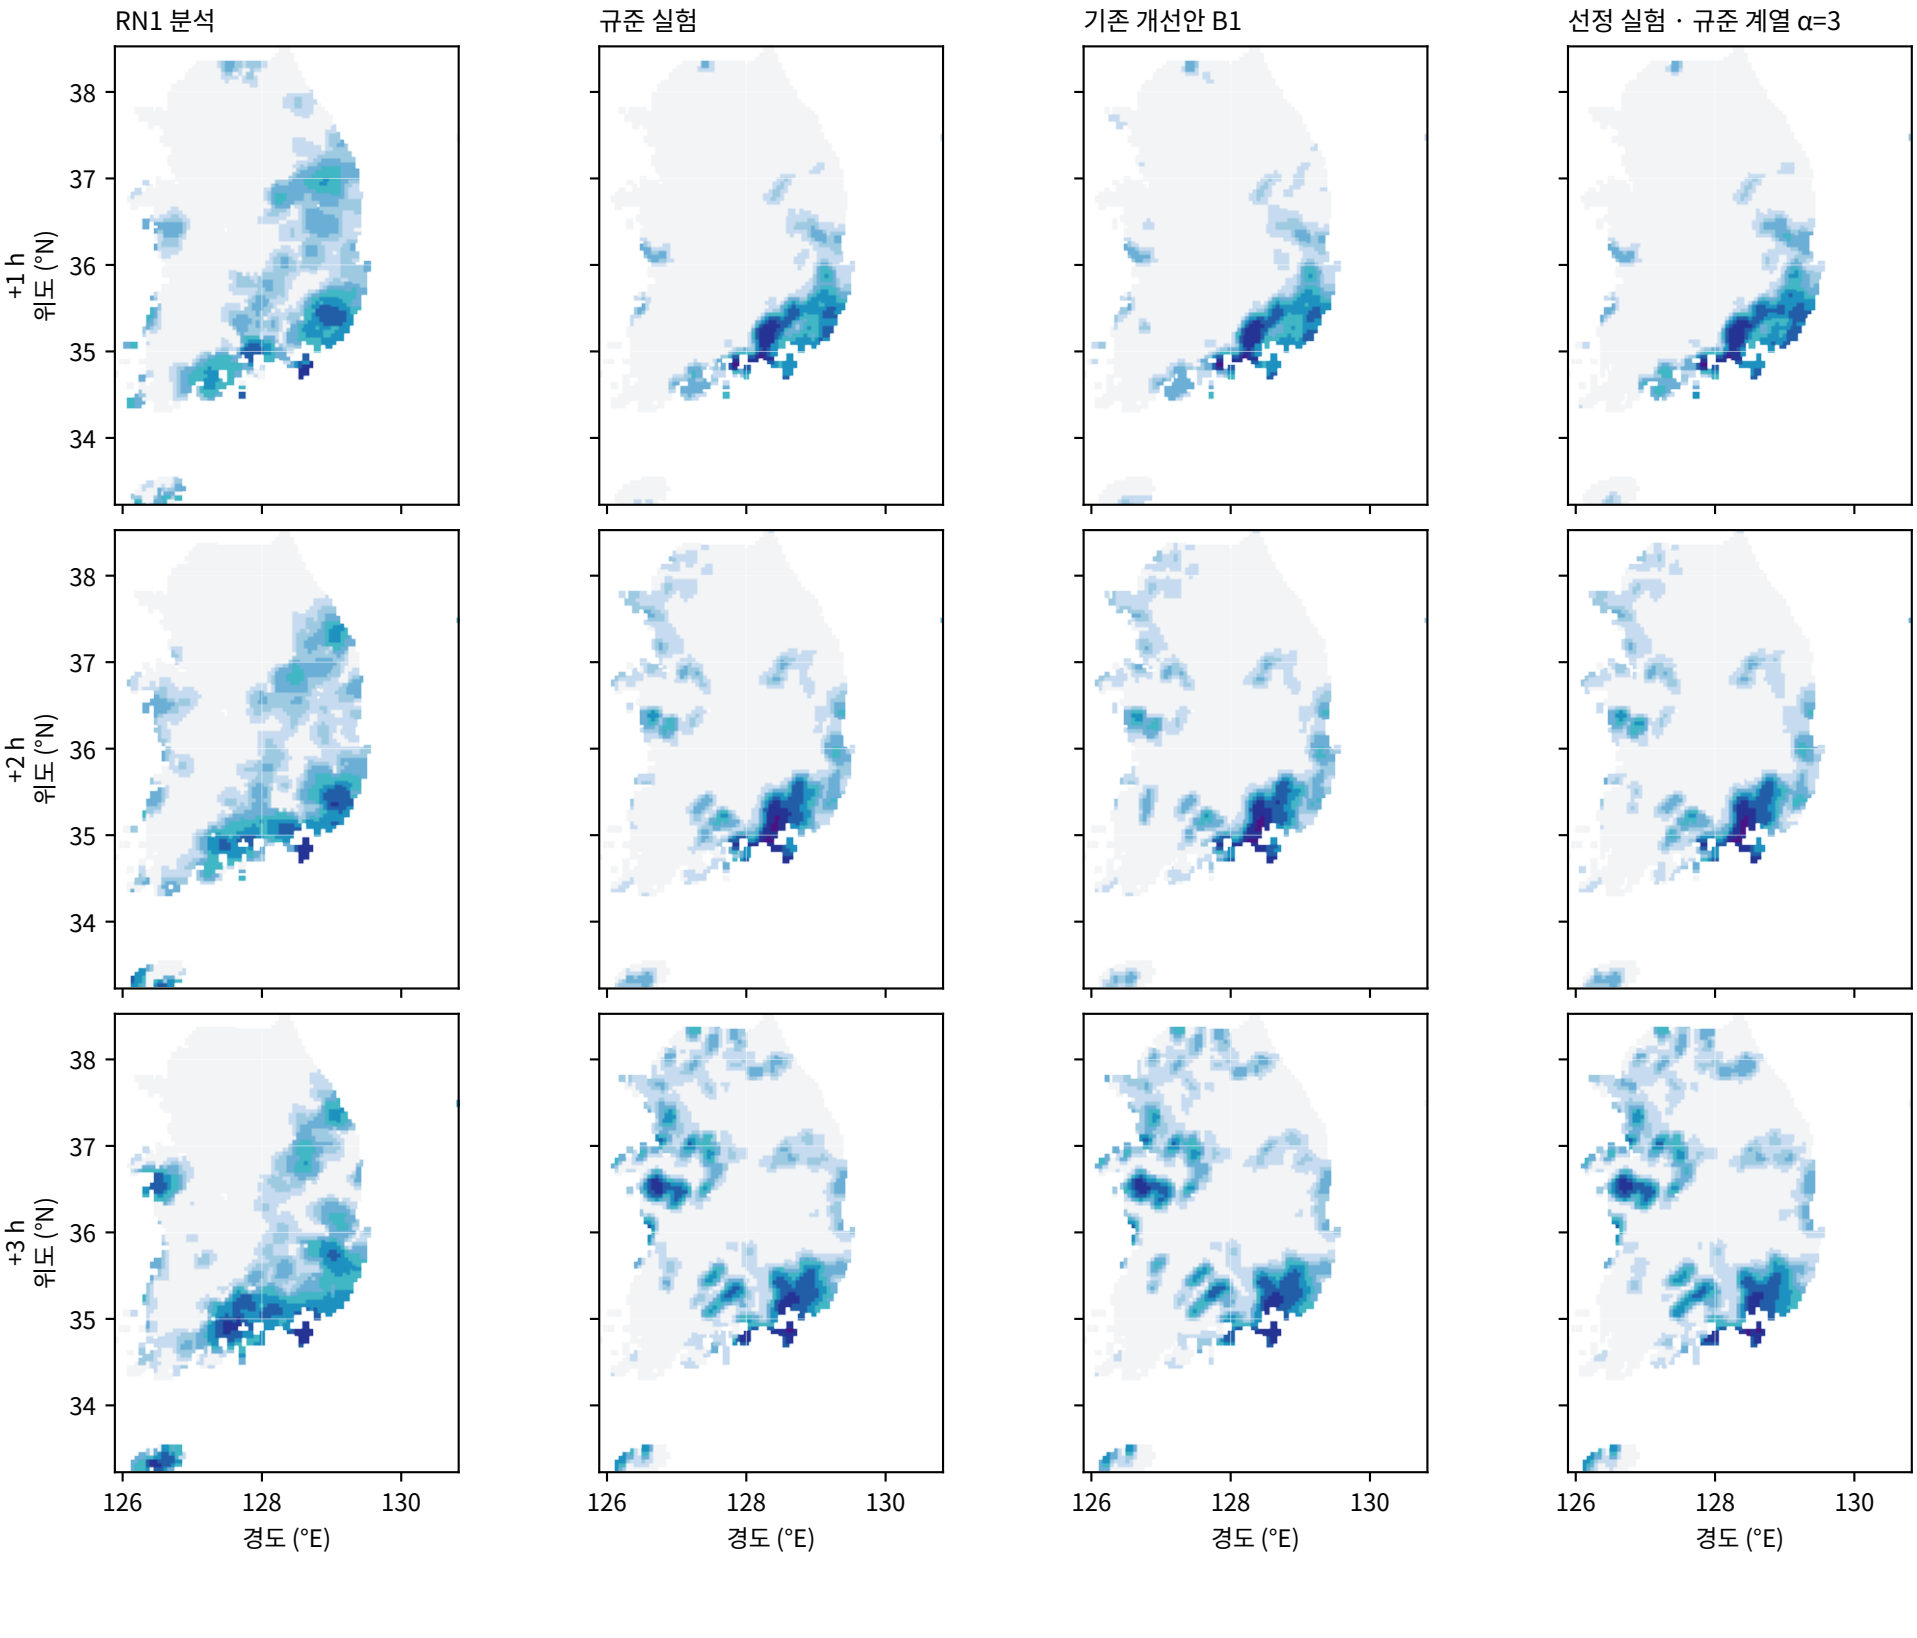

선정 실험 규준 계열 α=3 · +1–+3시간
RN1 분석
규준 실험
기존 개선안 B1
선정 실험 · 규준 계열 α=3
+1 h
+2 h
+3 h
위도 (°N)
경도 (°E)
34
35
36
37
38
126
128
130
0.0
0.1
0.5
1.0
2.5
5.0
10.0
20.0
50.0
100.0
한 시간 지상 총강수 (mm)
공통 RN1 평가점만 표시하며 추가 보간·coverage 외삽은 하지 않음. RN1은 처리된 분석자료임.