

Bilan et perspectives du réseau d'eau de Clairval

D'après : Bilan de l'eau potable de la ville de Clairval — 2025 · 4 octobre 2026

À retenir

- Le réseau de Clairval dessert 48 200 habitants via 312 km de canalisations, avec une production en baisse et un rendement en amélioration.
- Le rendement du réseau a progressé grâce à des investissements techniques ciblés sur la réduction des fuites.
- Clairval vise un rendement de 85 % d'ici 2030 et cherche à réduire la consommation domestique, tout en excluant certains aspects du bilan.

Sommaire

1. Quel est l'état actuel du réseau d'eau de Clairval ?
2. Comment le rendement du réseau a-t-il évolué et pourquoi ?
3. Quels sont les objectifs futurs et les limites du rapport ?

1. Quel est l'état actuel du réseau d'eau de Clairval ?

La ville de Clairval compte 48 200 habitants desservis par un réseau de 312 kilomètres de canalisations, alimenté par deux forages et une prise d'eau en rivière. [1, 2]

La production d'eau a diminué de 5 % entre 2024 et 2025, passant de 4,1 à 3,9 millions de mètres cubes, tandis que le volume facturé est resté stable à 3,1 millions de mètres cubes. [3, 4, 13]

2. Comment le rendement du réseau a-t-il évolué et pourquoi ?


DÉFINITION

Rendement du réseau — Le rendement du réseau représente la proportion d'eau produite qui est effectivement facturée aux abonnés, passant de 75,6 % en 2024 à 79,5 % en 2025. [6, 13]

Le rendement est passé de 75,6 % en 2024 à 79,5 % en 2025, grâce au remplacement de 9 kilomètres de conduites vétustes et à l'installation de 140 capteurs acoustiques. [6, 7]


PRUDENCE

Le service précise que les chiffres de 2025 pourraient être légèrement sous-évalués en raison d'un étalonnage tardif des compteurs de production. [8]

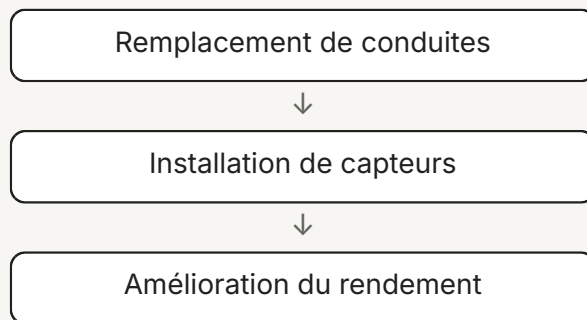

Les étapes, dans l'ordre [7, 6]

Version texte du schéma : Schéma : Remplacement de conduites, puis Installation de capteurs, puis Amélioration du rendement.



Évolution du rendement du réseau (%) [6]

Version texte du schéma : Graphique en barres. 2024 : 75,6 % ; 2025 : 79,5 %.

3. Quels sont les objectifs futurs et les limites du rapport ?

La commune prévoit d'atteindre un rendement de 85 % en 2030 en renouvelant 6 kilomètres de conduites par an et en équipant tous les quartiers de capteurs de fuite. [9, 10]

La consommation domestique moyenne est de 148 litres par jour et par habitant, dépassant l'objectif de 135 litres fixé pour 2027. [5]

PRUDENCE

Ce document ne traite pas de la qualité sanitaire de l'eau, gérée par l'agence régionale de santé, et le coût des travaux futurs n'est pas encore chiffré. [11, 12]

Glossaire

Rendement du réseau — Pourcentage de l'eau produite qui est réellement facturée aux usagers, permettant d'évaluer les pertes sur le réseau.

Vérifier ma compréhension

Pourquoi le rendement du réseau a-t-il augmenté entre 2024 et 2025 ?

ÉLÉMENTS DE RÉPONSE

- Remplacement de 9 km de conduites vétustes
- Installation de 140 capteurs acoustiques pour détecter les fuites

[7]

Limites de ce rapport

- Le document ne traite pas de la qualité sanitaire de l'eau.
- Le coût financier des travaux futurs n'est pas encore chiffré.
- Les données de 2025 sur les pertes pourraient être légèrement imprécises.

Sources

Bilan de l'eau potable de la ville de Clairval — 2025

[1] page 1 — « La ville compte 48 200 habitants desservis par un réseau de 312 kilomètres de canalisations. »

[2] page 1 — « L'eau provient de deux forages situés au nord de la commune et d'une prise d'eau dans la rivière Lissonne. »

[3] page 2 — « En 2025, les installations ont produit 3,9 millions de mètres cubes d'eau, contre 4,1 millions en 2024, soit une baisse d'environ 5 %. »

[4] page 2 — « Les volumes facturés aux abonnés atteignent 3,1 millions de mètres cubes. »

[5] page 2 — « La consommation domestique moyenne s'établit à 148 litres par habitant et par jour. Elle reste supérieure à l'objectif de 135 litres fixé par le plan communal pour 2027. »

[6] page 3 — « Le rendement du réseau, c'est-à-dire la part de l'eau produite qui est effectivement facturée, est passé de 75,6 % en 2024 à 79,5 % en 2025. »

[7] page 3 — « Cette amélioration s'explique par le remplacement de 9 kilomètres de conduites anciennes et par la pose de 140 capteurs acoustiques qui détectent les fuites. »

[8] page 3 — « Le service estime toutefois que les mesures de 2025 sous-estiment légèrement les pertes, car une partie des compteurs de production n'a été étalonnée qu'en septembre. »

[9] page 4 — « Le plan communal prévoit d'atteindre un rendement de 85 % d'ici 2030. »

[10] page 4 — « Pour y parvenir, la ville remplacera 6 kilomètres de canalisations par an et équipera l'ensemble des quartiers de capteurs de fuite. »

[11] page 4 — « Le bilan ne traite pas de la qualité sanitaire de l'eau, qui fait l'objet d'un rapport distinct de l'agence régionale de santé. »

[12] page 4 — « Le coût de ces travaux n'est pas encore chiffré. »

[13] page 2 — « Indicateur 2024 2025 Volume produit (millions de m³) 4,1 3,9 Volume facturé (millions de m³) 3,1 3,1 Rendement du réseau 75,6 % 79,5 % »