

Bilan de l'eau potable de Clairval en 2025

D'après : Bilan de l'eau potable de la ville de Clairval — 2025 · 4 octobre 2026

À retenir

- Le bilan présente la production, la consommation et les pertes d'eau potable pour une population desservie de 48 200 habitants.
- La production a atteint 3,9 millions de mètres cubes en 2025, tandis que les volumes facturés s'élèvent à 3,1 millions.
- Le rendement du réseau est passé de 75,6 % en 2024 à 79,5 % en 2025 grâce aux travaux de rénovation et à l'installation de capteurs.
- Les pertes de 2025 sont probablement sous-estimées, mais le plan communal vise un rendement de 85 % d'ici 2030.

Sommaire

1. Quel est l'objet du document et comment se compose le réseau ?
2. Quelles sont les données de production et de consommation en 2025 ?
3. Comment évolue le rendement du réseau et à quoi est-ce dû ?
4. Quelles sont les limites des mesures et les perspectives d'avenir ?

1. Quel est l'objet du document et comment se compose le réseau ?

Le bilan présente la production, la consommation et les pertes d'eau potable de la ville de Clairval pour l'année 2025. ^[1]

La ville compte 48 200 habitants desservis par un réseau de 312 kilomètres de canalisations. ^[2]

L'eau provient de deux forages situés au nord de la commune et d'une prise d'eau dans la rivière Lissonne. ^[3]

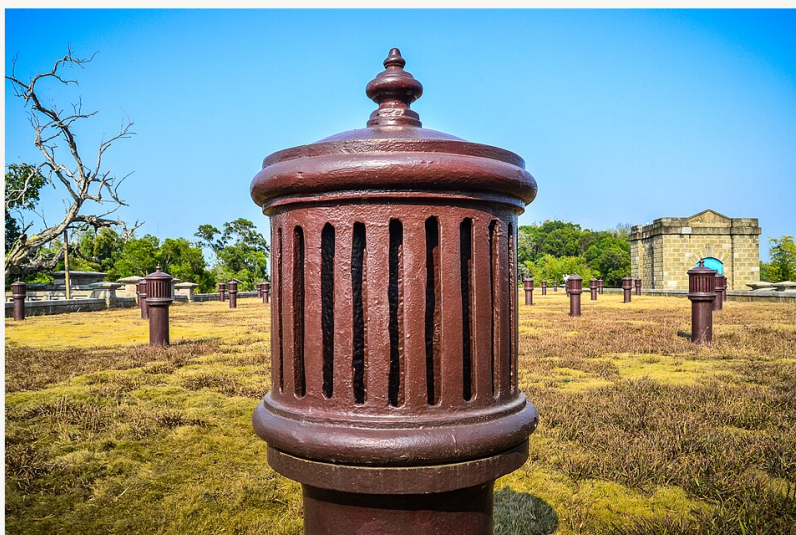


Illustration : Réseau de canalisations et installations de production d'eau

Mk2010 · CC BY-SA 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>) · Wikimedia Commons :

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cast_iron_air_relief_pipes_at_the_top_of_the_storage_tank_at_the_Shanshang_Water_Treatment_Plant,_T

· Redimensionnée

2. Quelles sont les données de production et de consommation en 2025 ?

En 2025, les installations ont produit 3,9 millions de mètres cubes d'eau, contre 4,1 millions en 2024, soit une baisse d'environ 5 %. [4]


Les volumes facturés aux abonnés atteignent 3,1 millions de mètres cubes. [5]

La consommation domestique moyenne s'établit à 148 litres par habitant et par jour. [6]

PRUDENCE

Cette consommation reste supérieure à l'objectif de 135 litres fixé par le plan communal pour 2027.

[7]

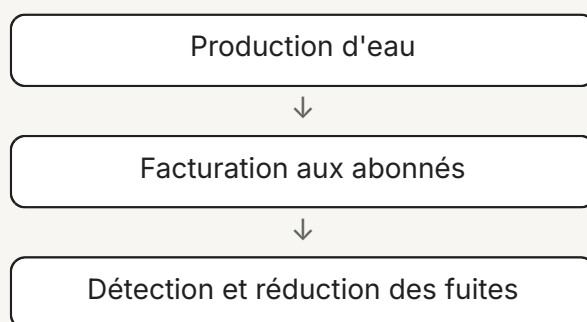

Les étapes, dans l'ordre [4, 5, 11]

Version texte du schéma : Schéma : Production d'eau, puis Facturation aux abonnés, puis Détection et réduction des fuites.

3. Comment évolue le rendement du réseau et à quoi est-ce dû ?


La différence entre l'eau produite et l'eau facturée correspond principalement aux fuites des canalisations. [9]

DÉFINITION

Rendement du réseau — Le rendement du réseau correspond à la part de l'eau produite qui est effectivement facturée. [8, 10]

Le rendement est passé de 75,6 % en 2024 à 79,5 % en 2025. [8, 10]

Cette amélioration s'explique par le remplacement de 9 kilomètres de conduites anciennes et par la pose de 140 capteurs acoustiques qui détectent les fuites. [11]



Évolution du rendement du réseau (%) [8, 10]

Version texte du schéma : Graphique en barres. 2024 : 75,6 % ; 2025 : 79,5 %.

4. Quelles sont les limites des mesures et les perspectives d'avenir ?

PRUDENCE

Le service estime que les mesures de 2025 sous-estiment légèrement les pertes, car une partie des compteurs de production n'a été étalonnée qu'en septembre. [12]

Le plan communal prévoit d'atteindre un rendement de 85 % d'ici 2030 en remplaçant 6 kilomètres de canalisations par an et en équipant l'ensemble des quartiers de capteurs de fuite. [13, 14]

PRUDENCE

Le bilan ne traite pas de la qualité sanitaire de l'eau, qui fait l'objet d'un rapport distinct, et le coût des travaux prévus n'est pas encore chiffré. [15, 16]

Glossaire

Rendement du réseau — Part de l'eau produite qui est effectivement facturée aux abonnés.

Vérifier ma compréhension

Comment définit-on le rendement du réseau et quelle a été son évolution entre 2024 et 2025 ?

ÉLÉMENTS DE RÉPONSE

- Part de l'eau produite effectivement facturée
- Passage de 75,6 % en 2024 à 79,5 % en 2025
- Amélioration liée au remplacement de canalisations et à la pose de capteurs

[8, 10, 11]

Limites de ce rapport

- Le document ne traite pas de la qualité sanitaire de l'eau.
- Le coût financier des travaux prévus pour améliorer le rendement n'est pas chiffré.

Sources

Bilan de l'eau potable de la ville de Clairval — 2025

[1] page 1 — « Ce bilan présente la production, la consommation et les pertes d'eau potable de la ville de Clairval pour l'année 2025. »

[2] page 1 — « La ville compte 48 200 habitants desservis par un réseau de 312 kilomètres de canalisations. »

[3] page 1 — « L'eau provient de deux forages situés au nord de la commune et d'une prise d'eau dans la rivière Lissonne. »

[4] page 2 — « En 2025, les installations ont produit 3,9 millions de mètres cubes d'eau, contre 4,1 millions en 2024, soit une baisse d'environ 5 %. »

[5] page 2 — « Les volumes facturés aux abonnés atteignent 3,1 millions de mètres cubes. »

[6] page 2 — « La consommation domestique moyenne s'établit à 148 litres par habitant et par jour. »

[7] page 2 — « Elle reste supérieure à l'objectif de 135 litres fixé par le plan communal pour 2027. »

[8] page 2 — « Rendement du réseau | 75,6 % | 79,5 % »

[9] page 3 — « La différence entre l'eau produite et l'eau facturée correspond principalement aux fuites des canalisations. »

[10] page 3 — « Le rendement du réseau, c'est-à-dire la part de l'eau produite qui est effectivement facturée, est passé de 75,6 % en 2024 à 79,5 % en 2025. »

[11] page 3 — « Cette amélioration s'explique par le remplacement de 9 kilomètres de conduites anciennes et par la pose de 140 capteurs acoustiques qui détectent les fuites. »

[12] page 3 — « Le service estime toutefois que les mesures de 2025 sous-estiment légèrement les pertes, car une partie des compteurs de production n'a été étalonnée qu'en septembre. »

[13] page 4 — « Le plan communal prévoit d'atteindre un rendement de 85 % d'ici 2030. »

[14] page 4 — « Pour y parvenir, la ville remplacera 6 kilomètres de canalisations par an et équipera l'ensemble des quartiers de capteurs de fuite. »

[15] page 4 — « Le bilan ne traite pas de la qualité sanitaire de l'eau, qui fait l'objet d'un rapport distinct de l'agence régionale de santé. »

[16] page 4 — « Le coût de ces travaux n'est pas encore chiffré. »