
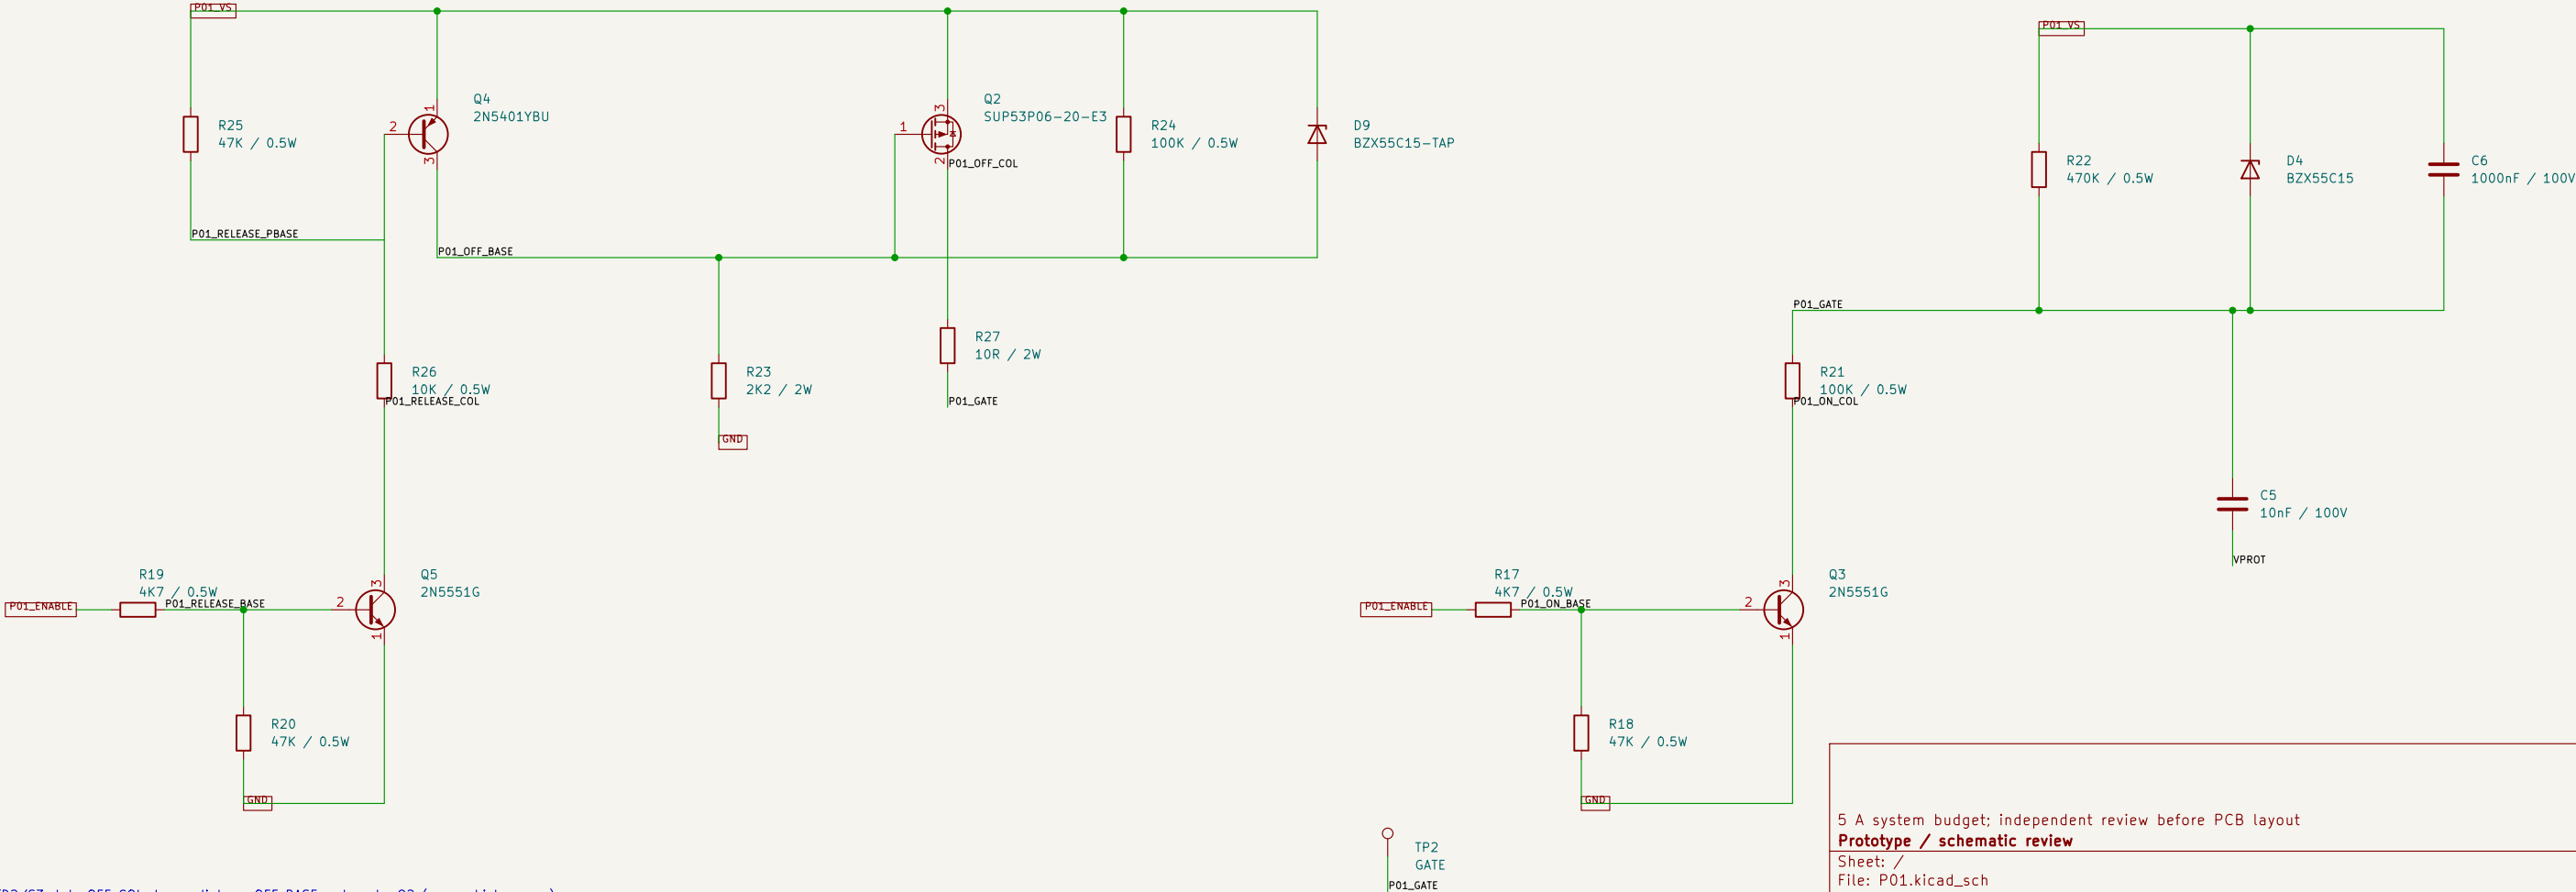


P01 / 01 TOR MOCY

Wejście za zewnętrznym bezpiecznikiem 5 A. Prąd całkowity <=5 A po odbiorze termicznym.

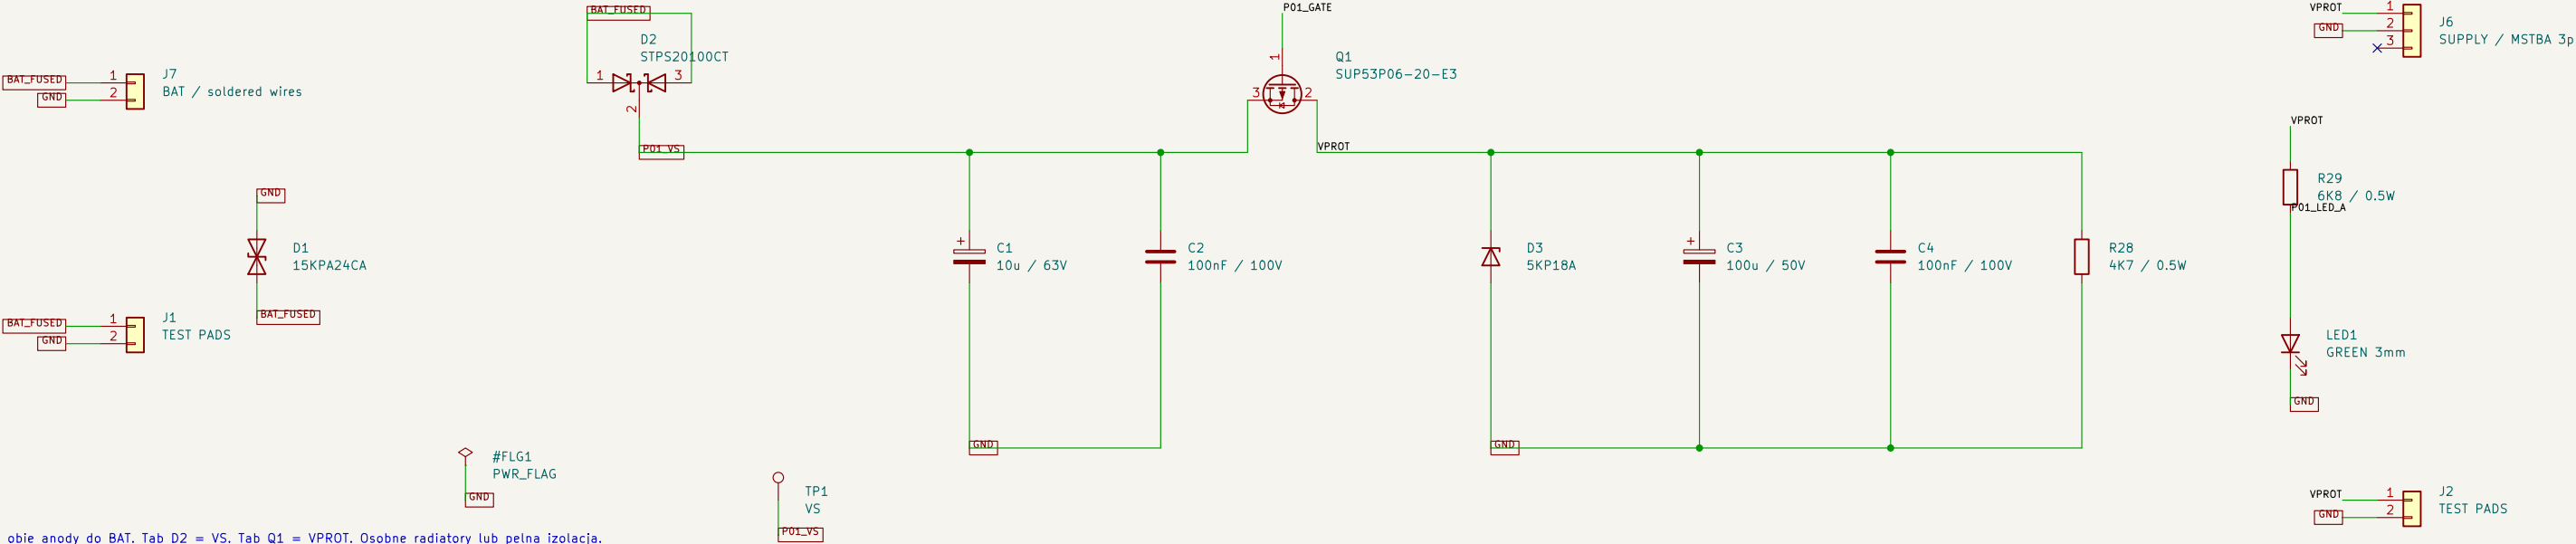


Q2: P-MOS G1/D2/S3, tab=OFF_COL, bez radiatora, OFF_BASE = bramka Q2 (nazwa historyczna).

Budżet C na VPROT <=220uF przy otwartym KPWR. Pojemnosc silnika znajduje sie za KPWR.



5 A system budget; independent review before PCB layout		
Prototype / schematic review		
Sheet: /		
File: P01.kicad_sch		
Title: EGRLab P01 PROTECT / Tor mocy i sterowanie bramka		
Size: A3	Date: 2026-09-23	Rev: R2-review
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/3

P01 / 03 ENABLE, SAFE_N, WIAZKA PG

D7+D8 odcinaja niski poziom OK od bazy Q6. ENABLE jest lokalnym sygnałem analogowym.

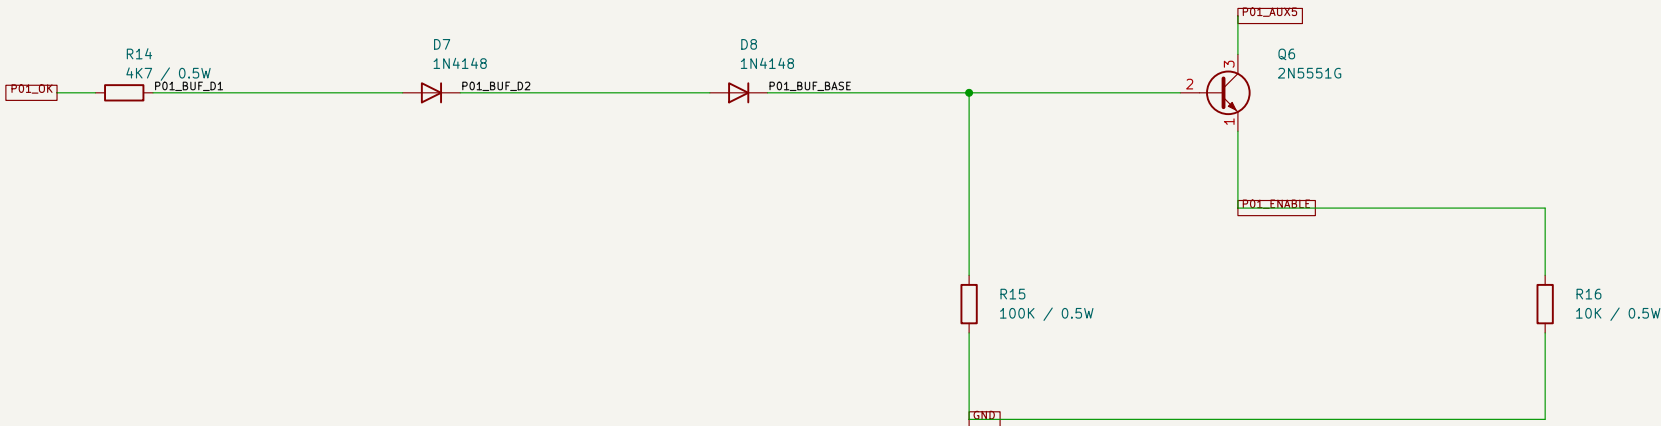


Q7: otwarty kolektor. Polaryzacja R30 z 3V3_IO odbiornika, niezależnie od AUX5.

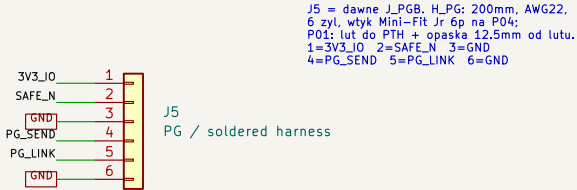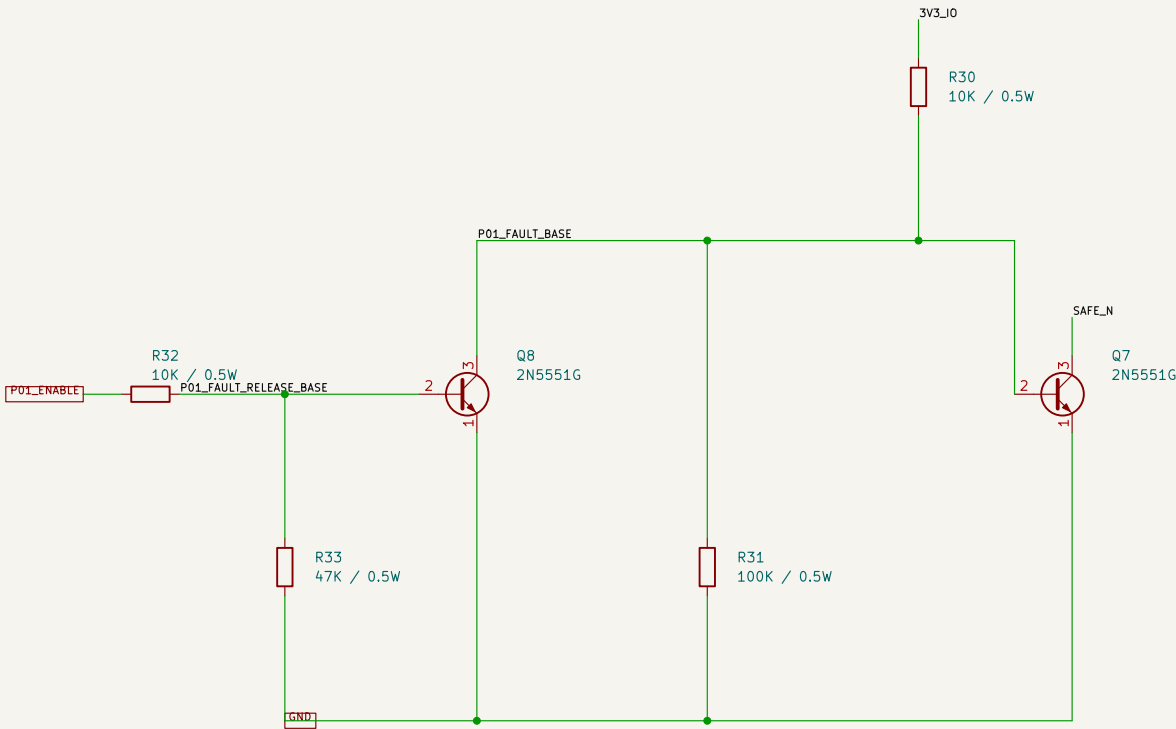

J5
PG / soldered harness



J4
TEST PADS



J8
TEST PADS

R34 = dawne W_PRES. Mostek obecności modułu.
J1/J2/J4/J8 i TP: same pola PCB, bez zakupu gniazd.
SAFE_N ma pull-up na P04, nie na P01.



J3
INHIBIT / SHORT=OFF

J3: tylko suchy styk / zworka serwisowa.
Zwarcie wylacza: normalnie ROZWARTÉ.

5 A system budget; independent review before PCB layout

Prototype / schematic review

Sheet: /SAFE/

File: SAFE.kicad_sch

Title: EGRLab P01 PROTECT / Zezwolenie i interfejs SAFE

Size: A3

Date: 2026-09-23

Rev: R2-review

KiCad E.D.A. 10.0.6

Id: 3/3