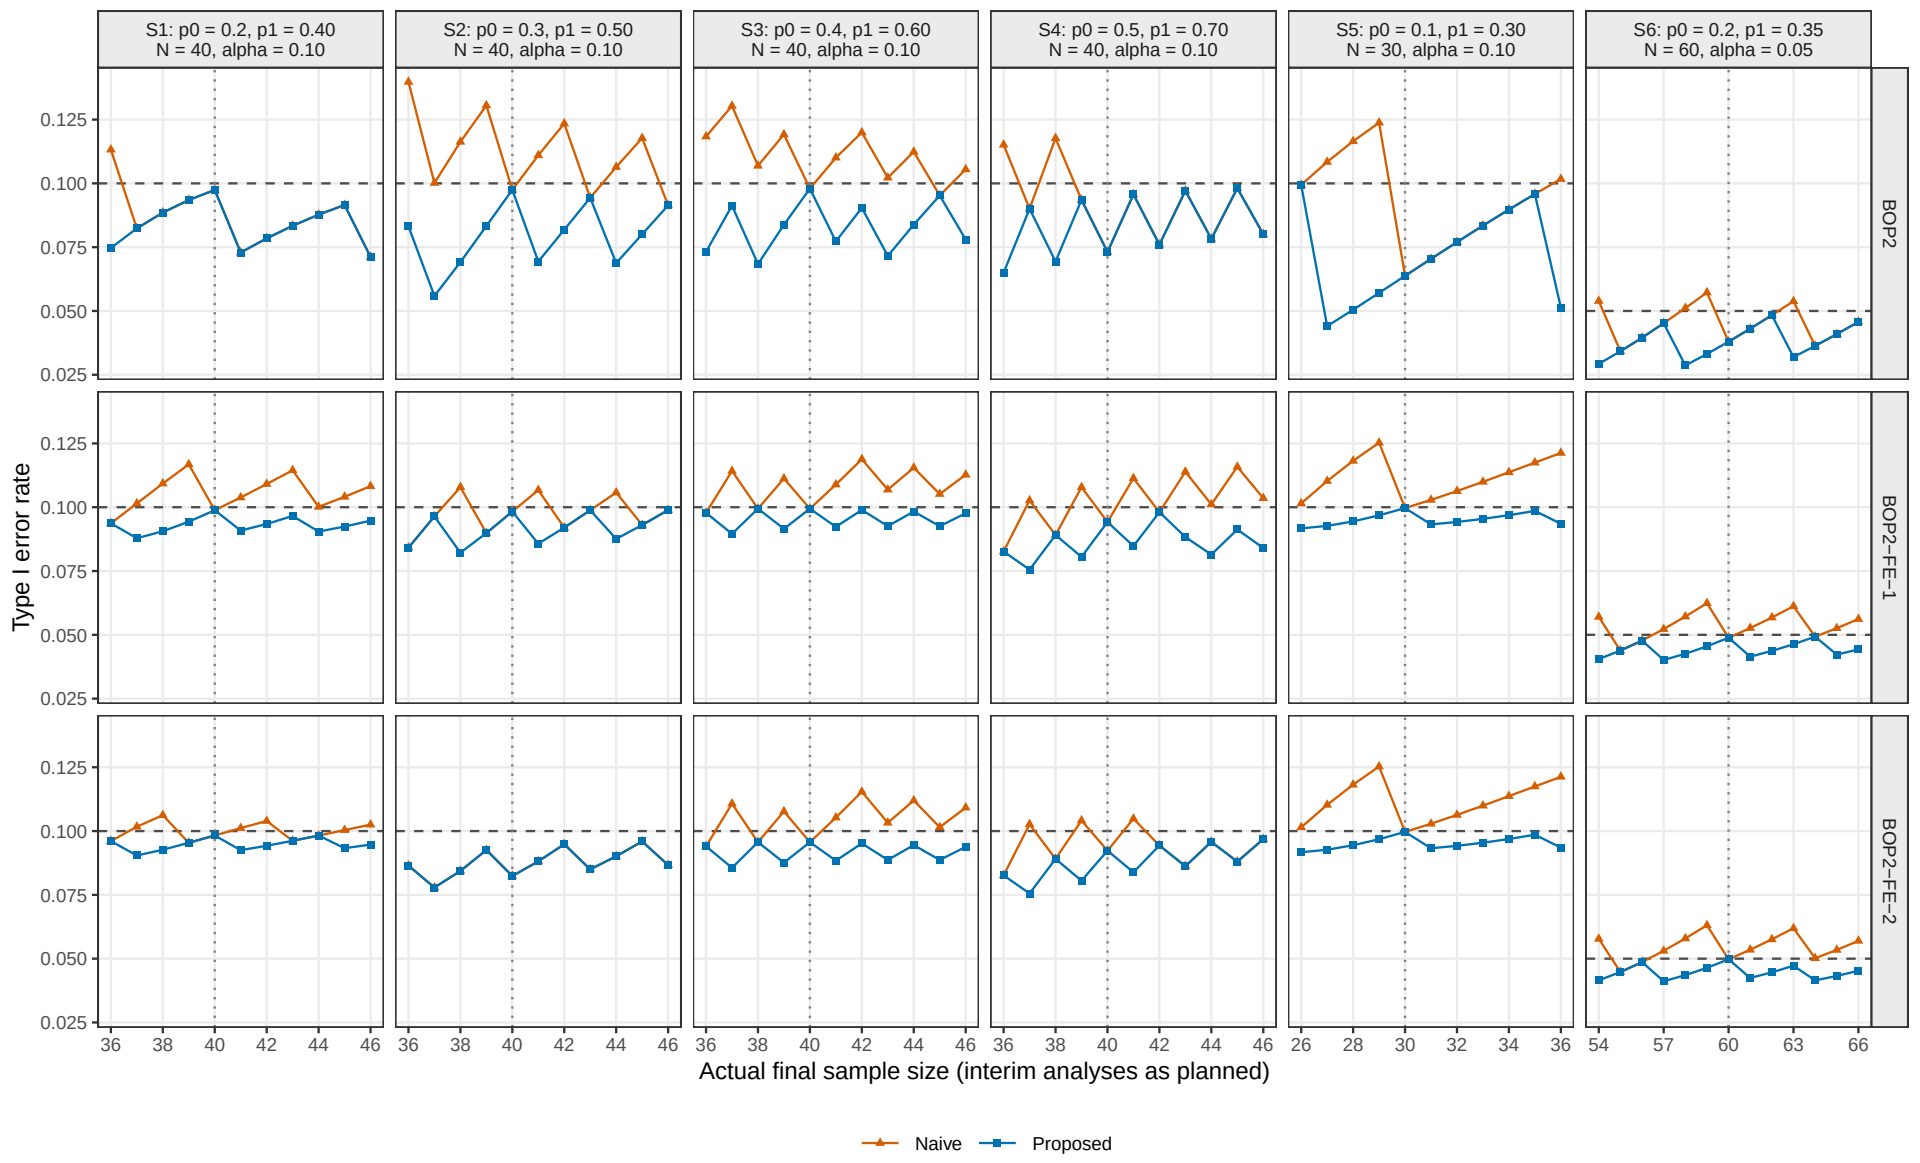
S1: p0 = 0.2, p1 = 0.40
N = 40, alpha = 0.10
S2: p0 = 0.3, p1 = 0.50
N = 40, alpha = 0.10
S3: p0 = 0.4, p1 = 0.60
N = 40, alpha = 0.10
S4: p0 = 0.5, p1 = 0.70
N = 40, alpha = 0.10
S5: p0 = 0.1, p1 = 0.30
N = 30, alpha = 0.10
S6: p0 = 0.2, p1 = 0.35
N = 60, alpha = 0.05
BOP2
BOP2−FE−1
BOP2−FE−2
Type I error rate
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
36
38
40
42
44
46
26
28
30
32
34
54
57
60
63
66
Actual final sample size (interim analyses as planned)
Naive
Proposed