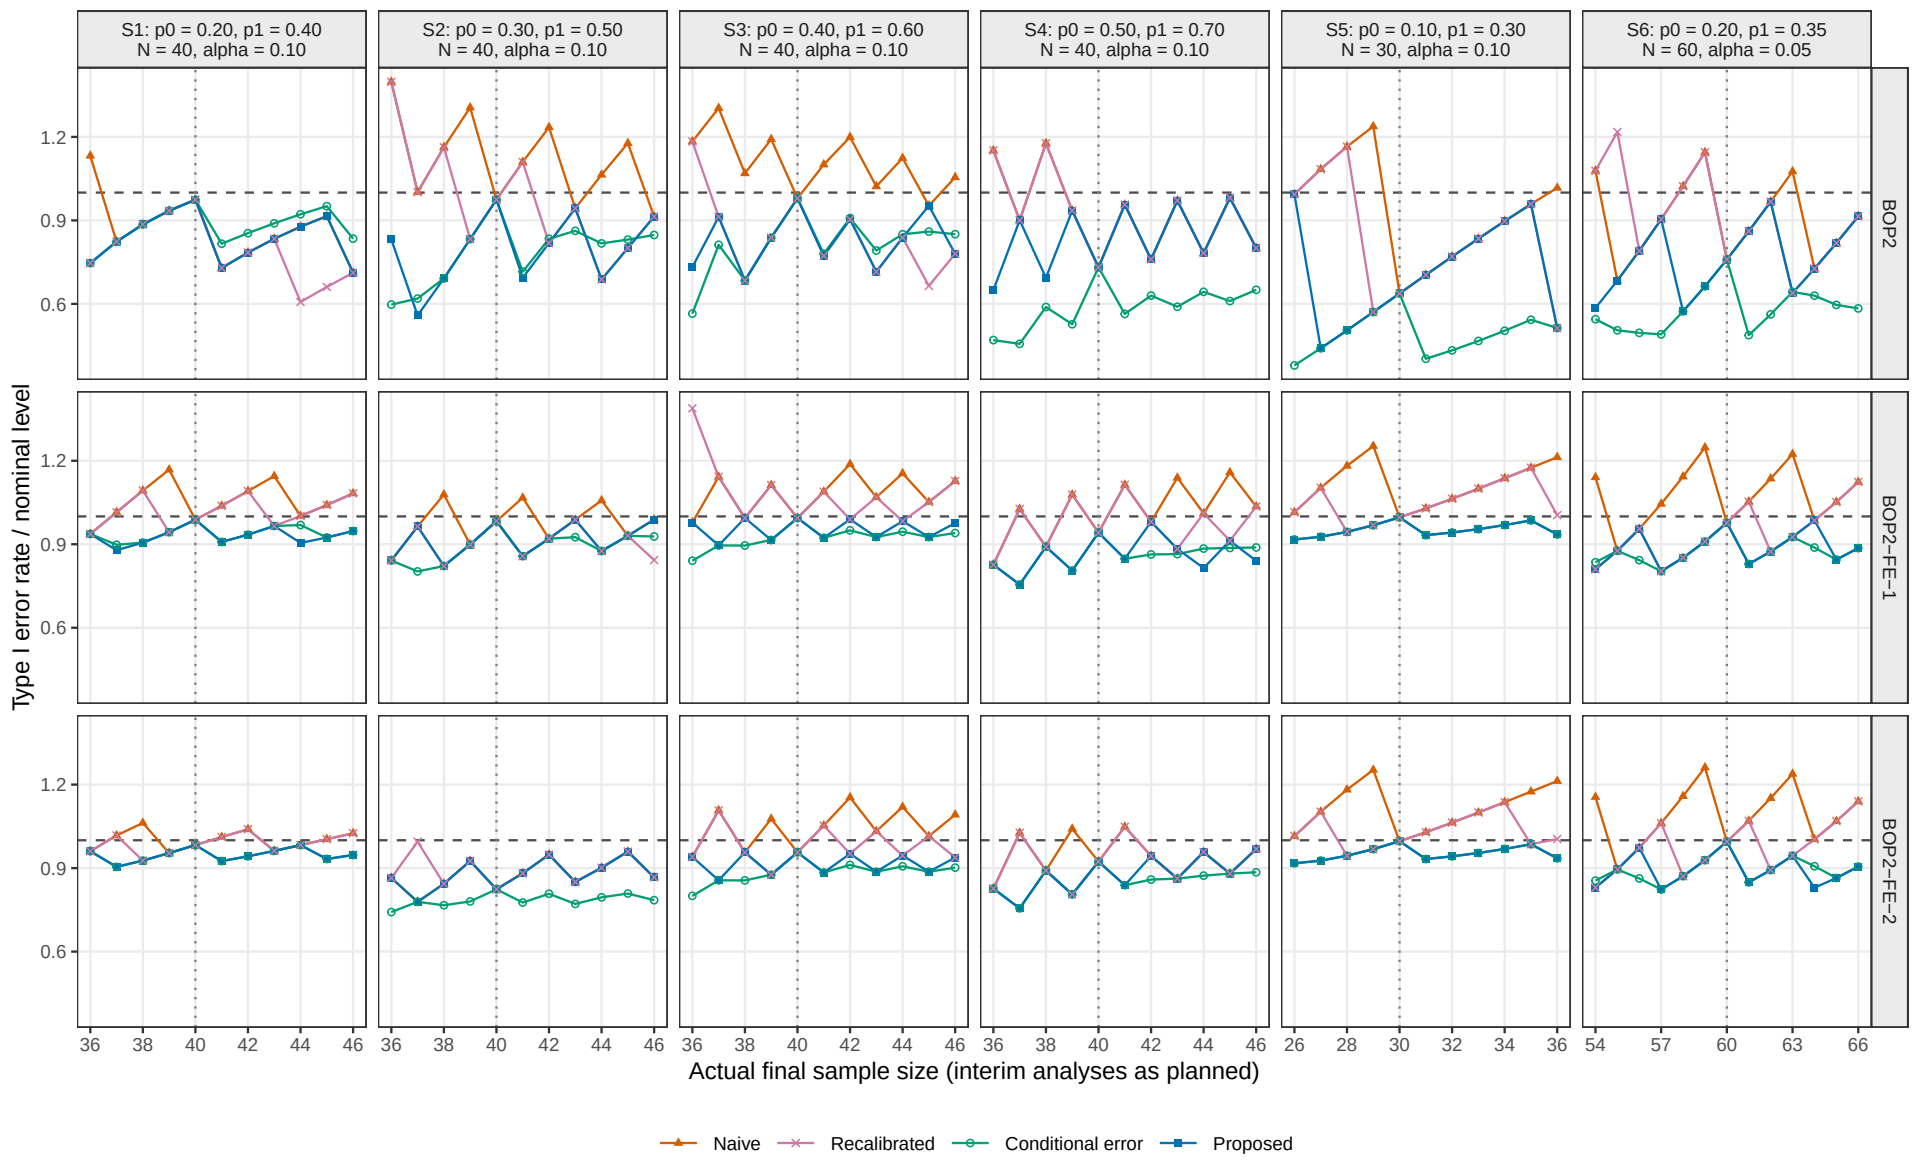
S1: p0 = 0.20, p1 = 0.40
N = 40, alpha = 0.10
S2: p0 = 0.30, p1 = 0.50
N = 40, alpha = 0.10
S3: p0 = 0.40, p1 = 0.60
N = 40, alpha = 0.10
S4: p0 = 0.50, p1 = 0.70
N = 40, alpha = 0.10
S5: p0 = 0.10, p1 = 0.30
N = 30, alpha = 0.10
S6: p0 = 0.20, p1 = 0.35
N = 60, alpha = 0.05
BOP2
BOP2−FE−1
BOP2−FE−2
Type I error rate / nominal level
1.2
0.9
0.6
36 38 40 42 44 46
26 28 30 32 34 36
54 57 60 63 66
Actual final sample size (interim analyses as planned)
Naive
Recalibrated
Conditional error
Proposed