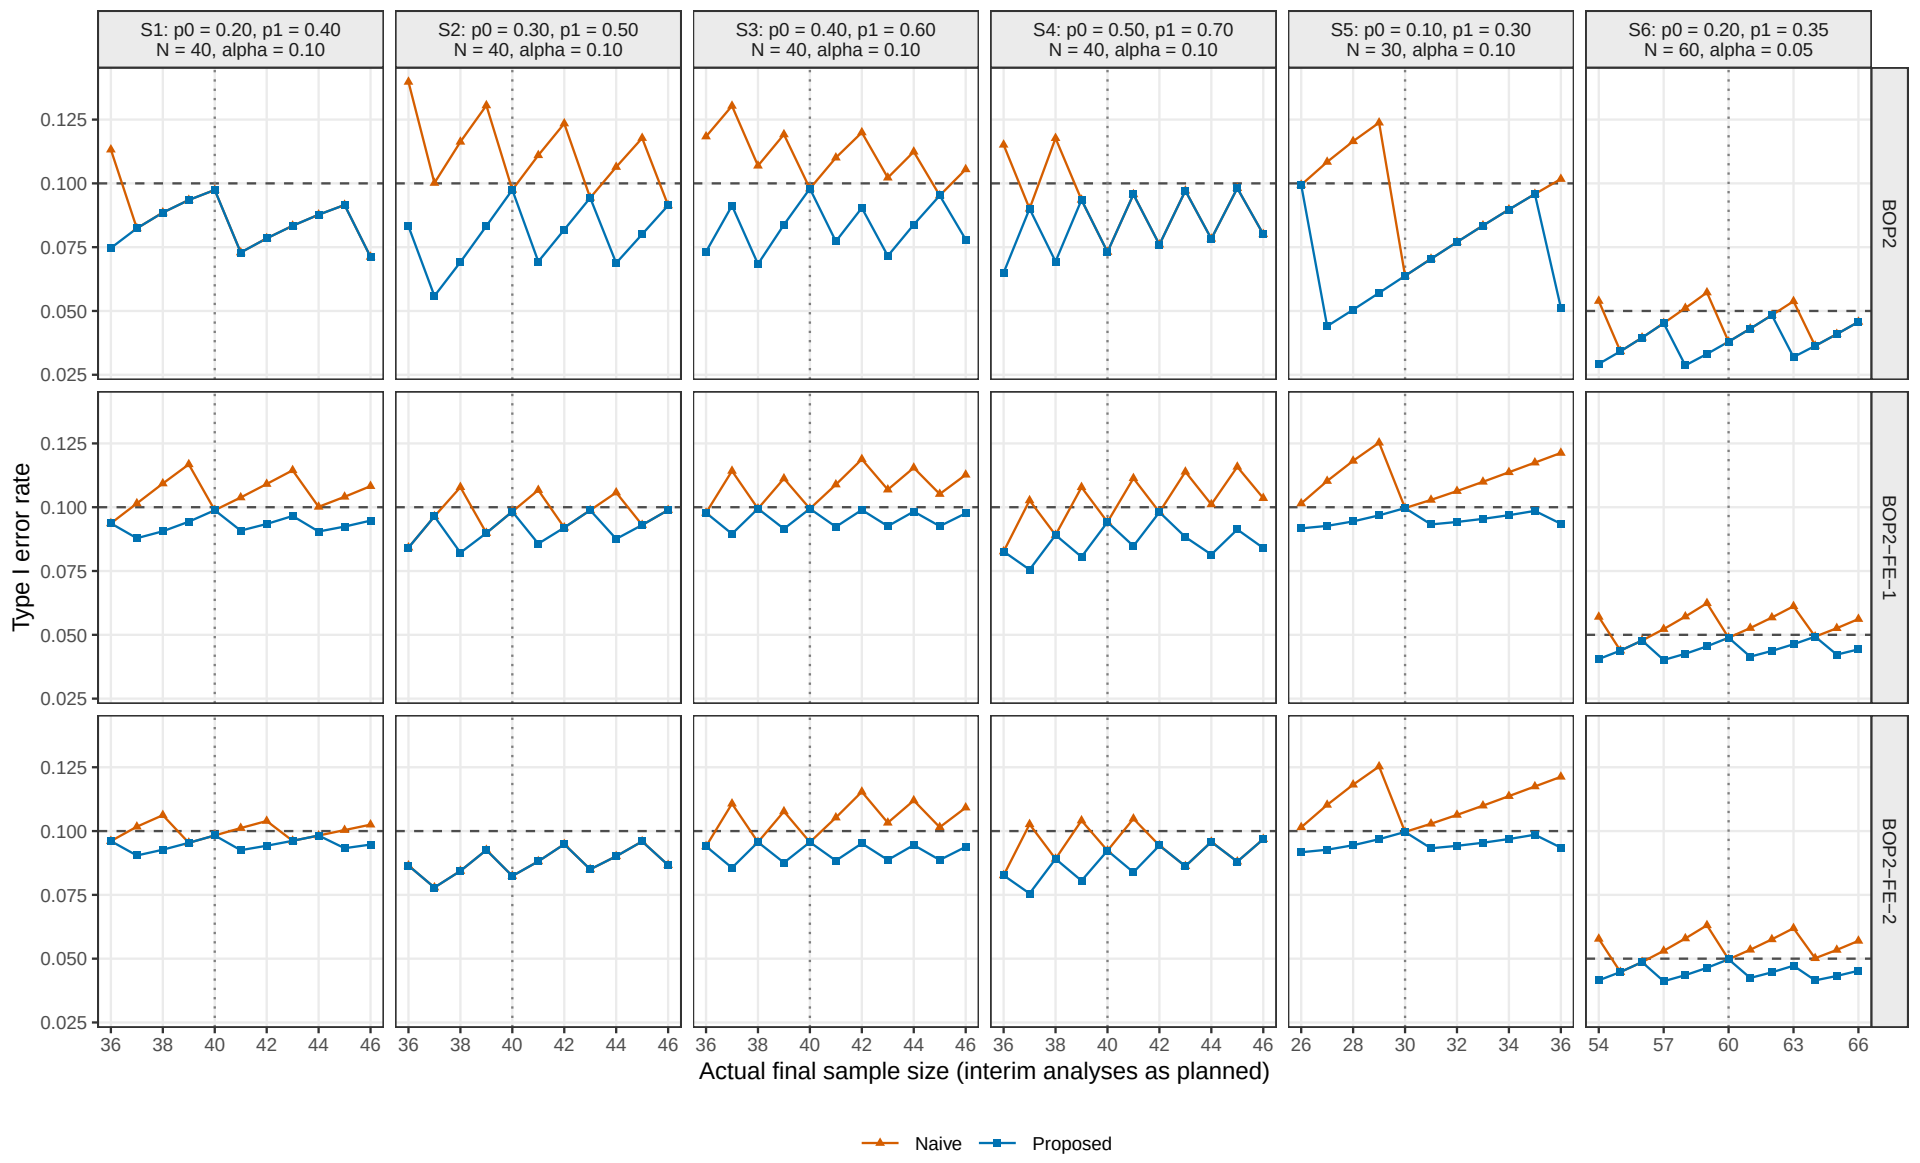
S1: p0 = 0.20, p1 = 0.40
N = 40, alpha = 0.10
S2: p0 = 0.30, p1 = 0.50
N = 40, alpha = 0.10
S3: p0 = 0.40, p1 = 0.60
N = 40, alpha = 0.10
S4: p0 = 0.50, p1 = 0.70
N = 40, alpha = 0.10
S5: p0 = 0.10, p1 = 0.30
N = 30, alpha = 0.10
S6: p0 = 0.20, p1 = 0.35
N = 60, alpha = 0.05
BOP2
BOP2−FE−1
BOP2−FE−2
Type I error rate
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
36 38 40 42 44 46
26 28 30 32 34 36
54 57 60 63 66
Actual final sample size (interim analyses as planned)
Naive
Proposed