

บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

Exit Light , Emergency Light ประจำปี 2569

โครงการ C.A.S. Paper พระประแดง

วันที่ 25 - 26 เมษายน 2569



โดย

SYSTEMS SERVICE DEPARTMENT

THE SOLUTION TO SERVE YOUR PROBLEMS

บริษัท ดู ออล อากิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร. 097-085-7411

68/155 Moo 3 Chaiyaphruek Road, Khlong Phra Udom, Pak Kret t, Nonthaburi 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com Tel. 097-085-7411



บริษัท ดู ออล อากิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

DO ALL ARCHITECT AND ENGINEERING CO.,LTD.

สำนักงานใหญ่ : 68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125563014222

เลขที่ 040026/2569
วันที่ 26 เมษายน 2569
เรื่อง ส่งมอบเอกสารการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Exit Light , Emergency Light ประจำปี 2569
โครงการ บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาร กรวเทพมหานคร
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105538120588
เรียน บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
อ้างถึง QT2026010036

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. เอกสารการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Exit Light , Emergency Light จำนวน 1 ชุด

เนื่องจากการดำเนินการ บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Exit Light , Emergency Light

บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในวันที่ 26 เมษายน 2569 ตามเอกสารรายงานการบริการที่ส่งมาด้วยนี้

บริษัท ดู ออล อากิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด จึงใคร่ขอส่งมอบเอกสารงานบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Exit Light

Emergency Light บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ทั้งหมด ให้กับท่านเพื่อพิจารณาและลงนามรับมอบด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ลงนามตรวจสอบและรับเอกสาร

.....
(.....)

วันที่...../...../.....

บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติสุข ศรีมันตะ)

ผู้จัดการแผนกช่าง

บริษัท ดู ออล อากิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

บริษัท ดู ออล อากิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.097-085-7411

Preventive Maintenance Report

General Information									
Project :			System : Fire Alarm				Model : SPF - 10UD		
Revision : -			Manufacturer : Notifier				Model : SFP - 2404		
PM No. : ประจำปี 2569			Start : 20 เม.ย. 69				End : 21 เม.ย. 69		
Parts / Devices Types									
Part/Dev. : FCP.			Installed by : -						
Location : Office			Inspected by : Do All Architect And Engineering Co.,Ltd						
Inspections and Tests List									
Item	Descriptions	Check			Functional				Remarks
		Installation	Wiring	Cleaning	Alarm	Trouble	Monitor	Operation.	
	FACP								
1	Power Supplies								
	1.01 > AC Power Input (220 Vac)	/	/	/	-	-	-	/	-
	1.02 > DC Power Connector	/	/	/	-	-	-	/	-
	1.03 > Battery connector	/	/	/	-	-	-	/	-
2	Battery Charger								
	2.01 > Battery Backup For FCP (12 Vdc.@ 7.5Amp. 2 Set.)	/	/	/	-	-	-	/	-
3	Indicator Lamps								
	3.01 > Fire Alarm	/	/	/	-	-	-	/	-
	3.02 > Supervisory	/	/	/	-	-	-	/	-
	3.03 > System Trouble	/	/	/	-	-	-	/	-
	3.04 > Signals Silenced	/	/	/	-	-	-	/	-
	3.05 > Point Disabled	/	/	/	-	-	-	/	-
	3.06 > Controls Active	/	/	/	-	-	-	/	-
	3.07 > Power	/	/	/	-	-	-	/	-
	3.08 > Discharge	/	/	/	-	-	-	/	-
	3.09 > Abort Active	/	/	/	-	-	-	/	-
4	Control Switches								
	4.01 > Acknowledge / Scroll Display	/	/	/	-	-	-	/	-
	4.02 > Signal Silence	/	/	/	-	-	-	/	-
	4.03 > System Reset	/	/	/	-	-	-	/	-
	4.04 > Drill	/	/	/	-	-	-	/	-
	4.05 > Lamp Test	/	/	/	-	-	-	/	-
	4.06 > Keypad	/	/	/	-	-	-	/	-
5	LCD Display	/	/	/	-	-	-	/	-
6	Trouble,Alarm Buzzer	/	/	/	-	-	-	/	-
7	Computer Graphic at Operator Engineering Room	-	-	-	-	-	-	-	-

บริษัท ดู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.097-085-7411

General Information	
Project : C.A.S. Paper พระประแดง System : Fire Alarm	
Item	Procedure
1	ขั้นตอนการทดสอบอุปกรณ์ระบบ Fire Alarm
1.1	Smoke Detector
	- Smoke Detector เป็นอุปกรณ์ตรวจจับควันชนิด Photo Electric ทดสอบการทำงานโดยการ
	ใช้ Smoke Detector Tester เป็นอุปกรณ์ในการทดสอบ โดยการฉีดพ่นให้เป็นละอองไปที่ตัว
	Smoke แล้วรอสักครู่ ที่ตัว Smoke จะมี LED สีแดงติดสว่างแสดงการทำงาน แล้วจะมีสัญญาณ
	ส่งไปที่ Fire Alarm Control Panel ตัว Smoke จะหยุดการตรวจจับต่อเมื่อมีการ Reset ระบบ
	ที่ Fire Alarm Control Panel LED จึงจะดับและพร้อมในการทำงานครั้งต่อไป
1.2	Heat Detector
	- เป็นอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน โดยอาศัยการโค้งงอของโลหะ 2 ชนิด มีใช้งานอยู่ 2 ชนิด
	1. แบบ Rate of Rise & Fix Temp. โดยมีใช้งานตามบริเวณห้องน้ำ, Office , ทางเดิน เป็นต้น
	2. แบบ Fix Temp. มีใช้งานในห้อง Generator
	- ชนิดที่ 1 ทดสอบการทำงานโดยใช้ไดร์เป่าผมเป็นตัวให้ความร้อนเป็นระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้
	Heat ตรวจจับความร้อนในช่วง Rate of Rise เท่านั้นจะไม่ทดสอบในช่วง Fix Temp เนื่องจาก
	จะเกิดความเสียหายกับตัว Heat และจะใช้งานต่อไปไม่ได้
	- ชนิดที่ 2 ไม่สามารถทดสอบการทำงานที่ Fix Temp. ได้เพราะจะทำให้เกิดความเสียหาย
	และไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ การทดสอบทำการ Short สายที่ขั้วอุปกรณ์แทน
	- อุปกรณ์ชนิดนี้ไม่มีไฟ (LED) แสดงการทำงานและเมื่ออุณหภูมิลดลง ตัว Heat สามารถ
	พร้อมทำงานครั้งต่อไปได้ เมื่ออุปกรณ์ชนิดนี้ทำงานจะมีสัญญาณส่งไปที่ Fire Alarm Control
	Panel ตาม Zone ที่ติดตั้งไว้
1.3	Fire Alarm Station
	- เป็นอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้โดยบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ การทดสอบขึ้นอยู่กับรูปแบบการทำงานแต่ละชนิด
	- Pull Station ทดสอบโดยการดึงจริง (ถอดแท่งแก้วออกก่อน) หรือโดยการเปิดฝาครอบออก
	แล้วยกสวิทช์ หลังจากทดสอบแล้วให้ดันกลับในตำแหน่งเดิมเพื่อปิดฝาครอบ
	- Breakglass ทำงานโดยการทุบกระจกให้แตก ในการทดสอบจะ Key ทดสอบดันเข้าไปดันกระจก
	เมื่ออุปกรณ์ชนิดนี้ทำงานจะมีสัญญาณส่งไปที่ Fire Alarm Control Panel ตาม Zone ที่ติดตั้งไว้

บริษัท ดู ออล อากิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.097-085-7411

General Information	
Project : C.A.S. Paper พระประแดง System : Fire Alarm	
Item	Procedure
1.4	Key Switch
	- Key switch ถูกติดตั้งอยู่ใน Manual Station ทดสอบโดยการไขกุญแจบิดไปยังตำแหน่ง ON
	เมื่ออุปกรณ์ชนิดนี้ทำงานจะมีสัญญาณส่งไปที่ Fire Alarm Control Panel ตาม Zone ที่ติดตั้งไว้
1.5	Speaker -Strobes
	- เป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัยโดยเสียงและแสง ทดสอบโดยให้ระบบทำงานตามFunction
1.6	Graphic Annunciator
	- เป็นแผงผังแสดงตำแหน่งการเกิดเหตุเพลิงไหม้ ตามจุดต่าง โดยแสดงเป็นหลอด LED และ
	เสียงเตือน ทำงานโดยตู้ควบคุมรับสัญญาณการแจ้งเหตุจาก Detector แล้วประมวลผลตาม
	Function สั่งให้ Graphic Annunciator แสดงตำแหน่งที่เกิดเหตุ โดยที่ตู้มีปุ่ม ACK. ไว้หยุดเสียง
	Buzzer และปุ่มทดสอบหลอด LED.
1.7	Exit Light
	- ป้าย Exit Light (ป้ายทางหนีไฟ) คืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งเพื่อแสดงเส้นทางอพยพและตำแหน่งทางออกฉุกเฉิน
	ใช้ส่องสว่างเมื่อไฟดับ เพื่อให้มองเห็นทางออกชัดเจน เป็นข้อกำหนดกฎหมายความปลอดภัยที่ช่วยให้คนอพยพหนีภัยได้รวดเร็วและปลอดภัย
	- การทดสอบอุปกรณ์ ว่ายังทำงานปกติไหม คือการถอดปลั๊กไฟออก ดูว่า Battery Backup ไฟไหม ไฟจะต้องส่องสว่างไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมง
1.8	Emergency Light
	ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) คือโคมไฟสำรองที่ทำงานอัตโนมัติเมื่อไฟดับ โดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ภายใน
	มักติดตั้งตามทางเดิน ทางหนีไฟ หรือมุมอับในบ้านและอาคาร เพื่อส่องสว่างช่วยความปลอดภัย
	- การทดสอบอุปกรณ์ ว่ายังทำงานปกติไหม คือการถอดปลั๊กไฟออก ดูว่า Battery Backup ไฟไหม ไฟจะต้องส่องสว่างไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมง

บริษัท ดู ออล อากิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.097-085-7411

บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Exit Light , Emergency Light ประจำปี 2569

โครงการ : C.A.S. Paper พระประแดง

วันที่ 25 - 26 เมษายน 2569

1

* คลัง 3 * ก่อนเข้าทำการใดๆ ตรวจสอบเช็คที่ตู้ FCP พบว่า Zone 1 Trouble Zone Beam Detector

ทำการเข้าตรวจเช็ค พบว่า ค่า R เสื่อมสภาพ เปลี่ยนค่า R ใหม่เรียบร้อยแล้ว ปกติ

Beam ตัวที่ 2,3,4 ใส่สายสลั๊บ แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

ทดสอบ Alarm Beam แจ้ง Alarm ปกติ

* ทำการทดสอบอุปกรณ์ Smoke ตามพื้นที่ ดังนี้ (พร้อมทำความสะอาด)

Zone 2 - Office FL.1 - อุปกรณ์ Smoke ทำงานปกติ แจ้ง Alarm มาตู้ FCP ปกติ (Smoke 2 ตัว)

- Office FL.2 - อุปกรณ์ Smoke ทำงานปกติ แจ้ง Alarm มาตู้ FCP ปกติ (Smoke 1 ตัว)

Zone 3 - Heat ในห้องน้ำ 2 ตัว ปกติ

- Smoke ทำงานปกติ แจ้ง Alarm มาตู้ FCP ปกติ (Smoke 9 ตัว)

Zone 4 - Manual ทำงานปกติทุกตัว แจ้ง Alarm มาตู้ FCP ปกติ (Manual 7 ตัว)

* ทำการทดสอบอุปกรณ์ Exit Light ตามพื้นที่ ดังนี้ (พร้อมทำความสะอาด)

Exit Light 1 - อุปกรณ์ไม่ Backup เสื่อมสภาพ (ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว)

Exit Light 2 - อุปกรณ์ไม่ Backup เสื่อมสภาพ (ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว)

Exit Light 3 - ทดสอบเวลา 14:17 Backup 15 นาที , Battery เสื่อมสภาพ (ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว)

มีอุปกรณ์ Exit Light ทั้งหมด 3 ตัว

* ทำการทดสอบอุปกรณ์ Emergency ตามพื้นที่ ดังนี้ (พร้อมทำความสะอาด)

1.Emergency 1 - ทดสอบเวลา 14:42 - 15:42 อุปกรณ์ Backup ทำงานปกติพร้อมทำความสะอาด

2.Emergency 2 - ทดสอบเวลา 14:40 - 15:40 อุปกรณ์ Backup ทำงานปกติพร้อมทำความสะอาด

3.Emergency 3 - ทดสอบเวลา 14:39 - 15:39 อุปกรณ์ Backup ทำงานปกติพร้อมทำความสะอาด

4.Emergency 4 - ทดสอบเวลา 14:36 - 15:39 อุปกรณ์ Backup ทำงานปกติพร้อมทำความสะอาด

5.Emergency 5 - ทดสอบเวลา 14:35 - 15:35 อุปกรณ์ Backup ทำงานปกติพร้อมทำความสะอาด

6.Emergency 6 - ทดสอบเวลา 14:33 - 15:33 อุปกรณ์ Backup ทำงานปกติพร้อมทำความสะอาด

บริษัท ดู ออล อากิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.097-085-7411

บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Exit Light , Emergency Light ประจำปี 2569

โครงการ : C.A.S. Paper พระประแดง

วันที่ 25 - 26 เมษายน 2569

2

- 7.Emergency 7 - ทดสอบเวลา 14:37 - 15:37 อุปกรณ์ Backup ทำงานปกติพร้อมทำความสะอาด
- 8.Emergency 8 - ทดสอบเวลา 14:28 - 15:28 อุปกรณ์ Backup ทำงานปกติพร้อมทำความสะอาด
- 9.Emergency 9 - ทดสอบเวลา 14:25 - 15:25 อุปกรณ์ Backup ทำงานปกติพร้อมทำความสะอาด
- 10.Emergency 10 - ทดสอบเวลา 14:30 - 15:35 อุปกรณ์ Backup ทำงานปกติพร้อมทำความสะอาด
- 11.Emergency 11 - ทดสอบเวลา 14:27 - 15:48 อุปกรณ์ Backup ทำงานปกติพร้อมทำความสะอาด
- 12.Emergency 12 - ทดสอบเวลา 14:26 - 15:30 อุปกรณ์ Backup ทำงานปกติพร้อมทำความสะอาด
- 13.Emergency 13 - ทดสอบเวลา 14:24 - 15:44 อุปกรณ์ Backup ทำงานปกติพร้อมทำความสะอาด
- 14.Emergency 14 - ทดสอบเวลา 12:11 - 14:11 อุปกรณ์ Backup ทำงานปกติพร้อมทำความสะอาด
- 15.Emergency 15 - ทดสอบเวลา 12:17 - 14:17 อุปกรณ์ Backup ทำงานปกติพร้อมทำความสะอาด

*** เพิ่มเติม**

Office ผู้จัดการ FL.2 มี Emergency 1 ตัว

ทดสอบเวลา 14:16 - 15:16 อุปกรณ์ Backup ทำงานปกติ พร้อมทำความสะอาด

*** สรุปอุปกรณ์เสีย , เสื่อมสภาพ * คลัง 3 ***

Exit Light จำนวน 3 ตัว (ไม่มีลูกศร)

*** ก่อนออกจากคลัง 3 ผู้ FCP Normal ปกติ ***

บริษัท ดู ออล อากิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.097-085-7411

บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Exit Light , Emergency Light ประจำปี 2569

โครงการ : C.A.S. Paper พระประแดง

วันที่ 25 - 26 เมษายน 2569

3

* คลัง 5 * ก่อนทำการใดๆ เข้าตรวจเช็คที่ตู้ FCP พบว่า มี Alarm ค้างอยู่ 2 Point

1.Zone 5 Detector / 2.Zone 4 Beam Smoke Detcetor จึงได้ทำการ Reset ระบบ ระบบปกติ Normal

* ได้เข้าพื้นที่ Test อุปกรณ์ Smoke ดังนี้ (พร้อมทำความสะอาด)

- 1.Zone 6 - อุปกรณ์ทำงานปกติ (Smoke 2 ตัว) Detector (1DZ5)
- 2.Zone 5 - อุปกรณ์ทำงานปกติ (Smoke 1 ตัว) Detector (1DZ4)
- 3.Zone 4 - อุปกรณ์ทำงานปกติ Beam Detector Smoke (1DZ3)
- 4.Zone 3 - อุปกรณ์ทำงานปกติ Beam Detector Smoke (1DZ2)
- 5.Zone 2 - อุปกรณ์ทำงานปกติ Beam Detector Smoke (1DZ2)
- 6.Zone 1 - อุปกรณ์ทำงานปกติ (Manual 10 ตัว) , (1MZ1)

* ทำการทดสอบอุปกรณ์ Exit Light ตามพื้นที่ ดังนี้ (พร้อมทำความสะอาด)

- 1.Exit Light 1 - ทดสอบเวลา 09:45 Battery ไม่ Backup
- 2.Exit Light 2 - ทดสอบเวลา 10:04 Battery ไม่ Backup
- 3.Exit Light 3 - ทดสอบเวลา 09:58 Battery ไม่ Backup
- 4.Exit Light 4 - ทดสอบเวลา 10:05 Battery ไม่ Backup
- 5.Exit Light 5 - ทดสอบเวลา 10:07 Battery ไม่ Backup
- 6.Exit Light 6 - ทดสอบเวลา 10:10 Battery ไม่ Backup
- 7.Exit Light 7 - ทดสอบเวลา 10:14 Battery ไม่ Backup
- 8.Exit Light 8 - ทดสอบเวลา 10:15 Battery ไม่ Backup
- 9.Exit Light 9 - ทดสอบเวลา 10:18 Battery ไม่ Backup
- 10.Exit Light 10 - ทดสอบเวลา 10:43 Battery ไม่ Backup
- 11.Exit Light 11 - ทดสอบเวลา 10:40 Battery ไม่ Backup
- 12.Exit Light 12 - ทดสอบเวลา 10:50 Battery ไม่ Backup
- 13.Exit Light 13 - ทดสอบเวลา 10:55 Battery ไม่ Backup
- 14.Exit Light 14 - ทดสอบเวลา 11:08 Battery ไม่ Backup
- 15.Exit Light 15 - ทดสอบเวลา 11:15 Battery ไม่ Backup
- 16.Exit Light 16 - ทดสอบเวลา 11:17 Battery ไม่ Backup

บริษัท ดู ออล อากิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.097-085-7411

บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Exit Light , Emergency Light ประจำปี 2569

โครงการ : C.A.S. Paper พระประแดง

วันที่ 25 - 26 เมษายน 2569

4

17.Exit Light 17 - ทดสอบเวลา 11:19 Battery ไม่ Backup

18.Exit Light 18 - ทดสอบเวลา 11:24 Battery ไม่ Backup

19.Exit Light 19 - ทดสอบเวลา 11:27 Battery ไม่ Backup

20.Exit Light 20 - ทดสอบเวลา 11:30 Battery ไม่ Backup

21.Exit Light 21 - ทดสอบเวลา 11:37 Battery ไม่ Backup

22.Exit Light 22- ทดสอบเวลา 11:33 Battery ไม่ Backup

*** ทำการทดสอบอุปกรณ์ Emergency ตามพื้นที่ ดังนี้ (พร้อมทำความสะอาด)**

1.Emergency 1 - ทดสอบเวลา 09:50 - 11:00 อุปกรณ์ Backup ทำงานปกติ พร้อมทำความสะอาด

2.Emergency 2 - ทดสอบเวลา 10:03 - 11:33 อุปกรณ์ Backup ทำงานปกติ พร้อมทำความสะอาด

3.Emergency 3 - ทดสอบเวลา 10:04 - 11:40 อุปกรณ์ Backup ทำงานปกติ พร้อมทำความสะอาด

4.Emergency 4- ทดสอบเวลา 10:06 - 11:48 อุปกรณ์ Backup ทำงานปกติ พร้อมทำความสะอาด

5.Emergency 5 - ทดสอบเวลา 10:09 - 11:50 อุปกรณ์ Backup ทำงานปกติ พร้อมทำความสะอาด

6.Emergency 6 - ทดสอบเวลา 13:19 - 14:39 อุปกรณ์ Backup ทำงานปกติ พร้อมทำความสะอาด

7.Emergency 7 - ทดสอบเวลา 13:20 อุปกรณ์ ไม่ Backup พร้อมทำความสะอาด

8.Emergency 8 - ทดสอบเวลา 13:21 - 14:40 อุปกรณ์ Backup ทำงานปกติ พร้อมทำความสะอาด

9.Emergency 9 - ทดสอบเวลา 10:39 อุปกรณ์ ไม่ Backup พร้อมทำความสะอาด

10.Emergency 10 - ทดสอบเวลา 10:40 - 12:00 อุปกรณ์ Backup ทำงานปกติ พร้อมทำความสะอาด

11.Emergency 11 - ทดสอบเวลา 10:51 - 12:01 อุปกรณ์ Backup ทำงานปกติ พร้อมทำความสะอาด

12.Emergency 12 - ทดสอบเวลา 10:54 - 12:03 อุปกรณ์ Backup ทำงานปกติ พร้อมทำความสะอาด

13.Emergency 13 - ทดสอบเวลา 11:01 อุปกรณ์ ไม่ Backup พร้อมทำความสะอาด

14.Emergency 14 - ทดสอบเวลา 13:28 - 15:10 อุปกรณ์ Backup ทำงานปกติ พร้อมทำความสะอาด

15.Emergency 15 - ทดสอบเวลา 13:30 อุปกรณ์ ไม่ Backup พร้อมทำความสะอาด

16.Emergency 16 - ทดสอบเวลา 11:16 - 12:10 อุปกรณ์ Backup ทำงานปกติ พร้อมทำความสะอาด

17.Emergency 17 - ทดสอบเวลา 11:15 - 12:15 อุปกรณ์ Backup ทำงานปกติ พร้อมทำความสะอาด

18.Emergency 18 - ทดสอบเวลา 11:23 อุปกรณ์ ไม่ Backup พร้อมทำความสะอาด

19.Emergency 19 - ทดสอบเวลา 11:26 - 12:00 อุปกรณ์ Backup ทำงานปกติ พร้อมทำความสะอาด

20.Emergency 20 - ทดสอบเวลา 11:32 - 12:07 อุปกรณ์ Backup ทำงานปกติ พร้อมทำความสะอาด

บริษัท ดู ออล อากิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.097-085-7411

บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Exit Light , Emergency Light ประจำปี 2569

โครงการ : C.A.S. Paper พระประแดง

วันที่ 25 - 26 เมษายน 2569

5

21.Emergency 21 - ทดสอบเวลา 13:46 - 15:00 อุปกรณ์ Backup ทำงานปกติ พร้อมทำความสะอาด

22.Emergency 22 - ทดสอบเวลา 13:48 - 15:03 อุปกรณ์ Backup ทำงานปกติ พร้อมทำความสะอาด

23.Emergency 23 - ทดสอบเวลา 13:50 - 15:05 อุปกรณ์ Backup ทำงานปกติ พร้อมทำความสะอาด

24.Emergency 24 -ทดสอบเวลา 14:00 - 15:31 อุปกรณ์ Backup ทำงานปกติ พร้อมทำความสะอาด

* สรุปอุปกรณ์เสีย , เสื่อมสภาพ (เสนอราคา) * คลัง 5 *

Emergency จำนวน 5 ตัว

(Emergency 7 , Emergency 9 , Emergency 13 , Emergency 15 . Emergency 18)

Exit Light จำนวน 22 ตัว (ทั้งหมด) , Model : EXB111 - 112 ED

(ไม่มีลูกศร 4 อัน)

(ลูกศรซ้าย 10 อัน)

(ลูกศรขวา 8 อัน)

รวมทั้งหมด 22 อัน

บริษัท ดู ออล ออทิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ac@gmail.com โทร.097-085-7411

บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Exit Light , Emergency Light ประจำปี 2569

โครงการ : C.A.S. Paper พระประแดง

วันที่ 25 - 26 เมษายน 2569

สรุปอุปกรณ์เสีย , เสื่อมสภาพ

*** คลัง 3**

Exit Light จำนวน 3 ตัว (ไม่มีลูกศร)

รวมทั้งหมด 3 ตัว



*** คลัง 5**

Exit Light จำนวน 22 ตัว (ทั้งหมด) , Model : EXB111 - 112 ED

(ไม่มีลูกศร 4 อัน)



(ลูกศรซ้าย 10 อัน)



(ลูกศรขวา 8 อัน)



รวมทั้งหมด 22 ตัว

Emergency จำนวน 5 ตัว

(Emergency 7 , Emergency 9 , Emergency 13 , Emergency 15 . Emergency 18)



บริษัท ดู ออลล์ ออทิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120





Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.097-085-7411

บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Exit Light , Emergency Light ประจำปี 2569

โครงการ : C.A.S. Paper พระประแดง

วันที่ 25 - 26 เมษายน 2569

รูปภาพประกอบ

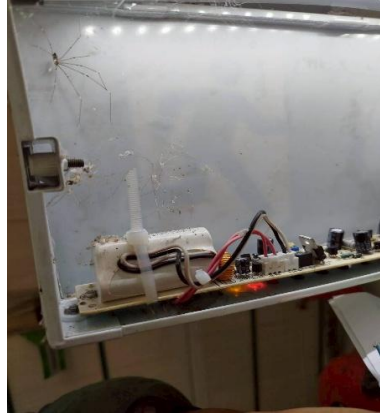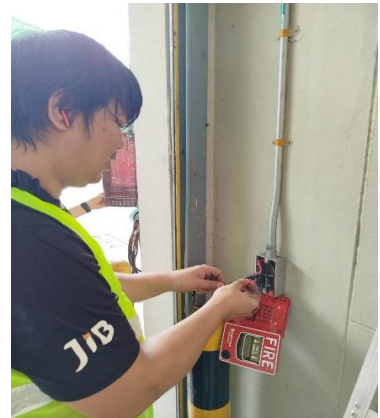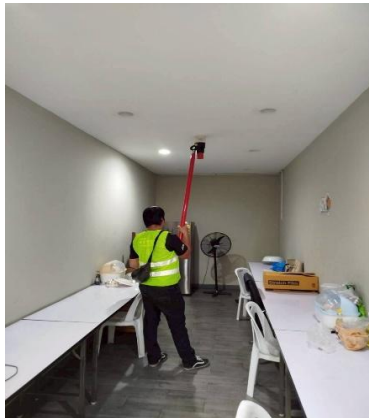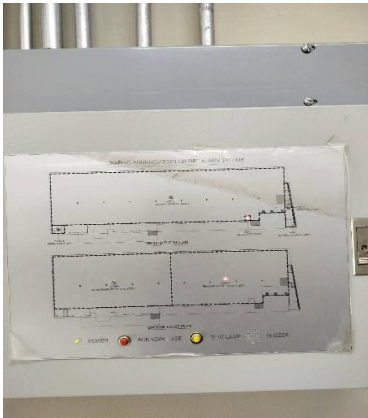

บริษัท ดู ออล อากิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.097-085-7411

บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Exit Light , Emergency Light ประจำปี 2569

โครงการ : C.A.S. Paper พระประแดง

วันที่ 25 - 26 เมษายน 2569

รูปภาพประกอบ

