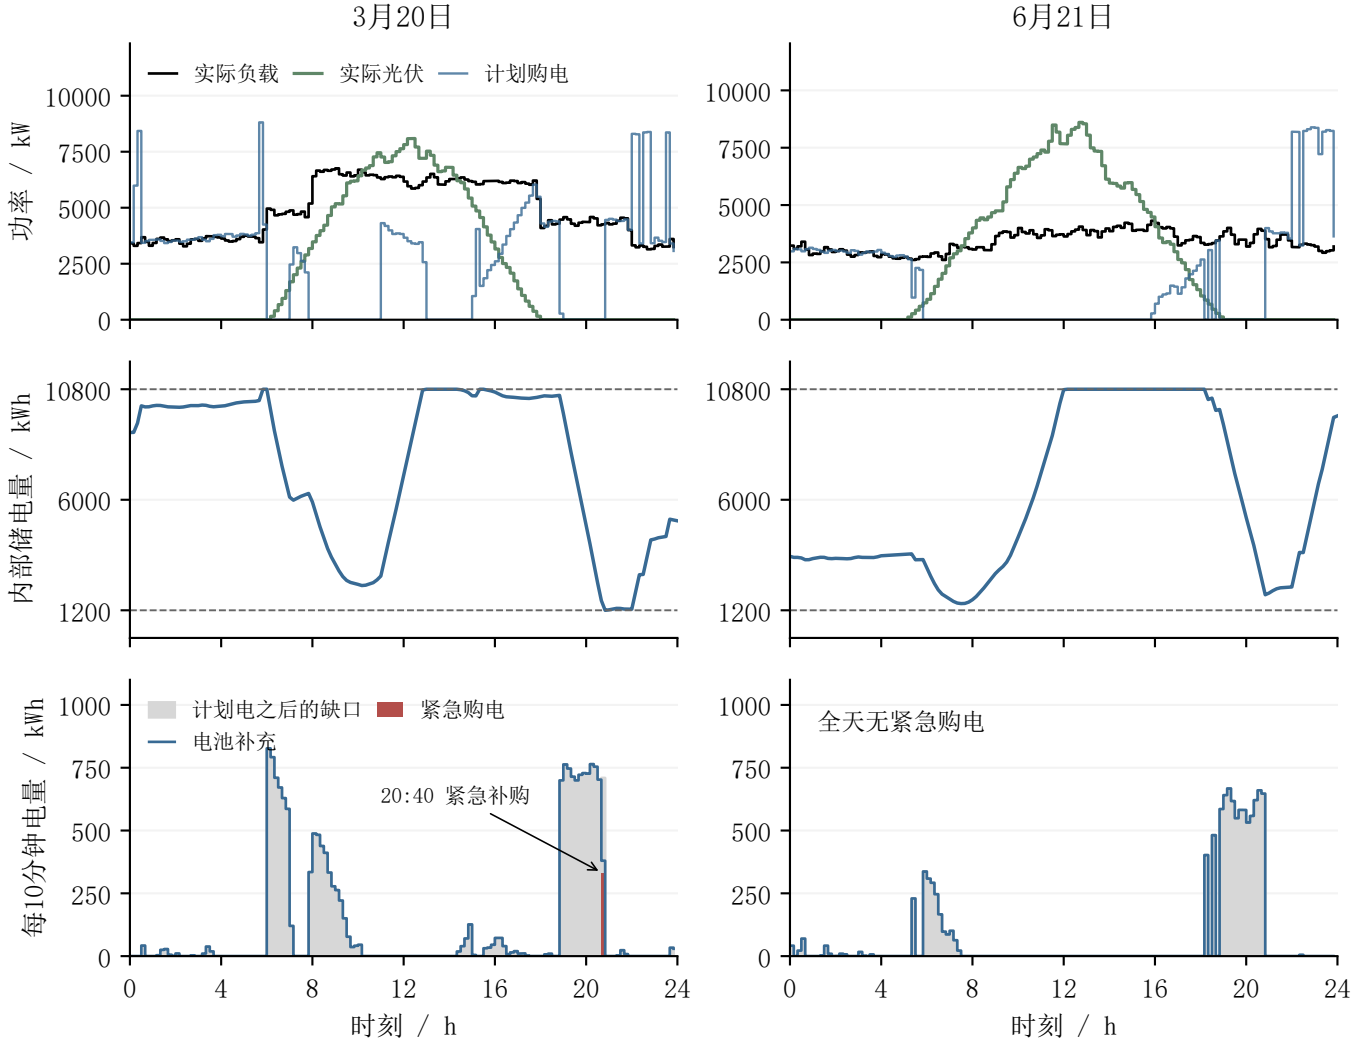
3月20日
6月21日
实际负载
实际光伏
计划购电
功率 / kW
10000
7500
5000
2500
0
内部储电量 / kWh
10800
6000
1200
每10分钟电量 / kWh
计划电之后的缺口
紧急购电
电池补充
20:40 紧急补购
全天无紧急购电
1000
750
500
250
0
0
4
8
12
16
20
24
时刻 / h