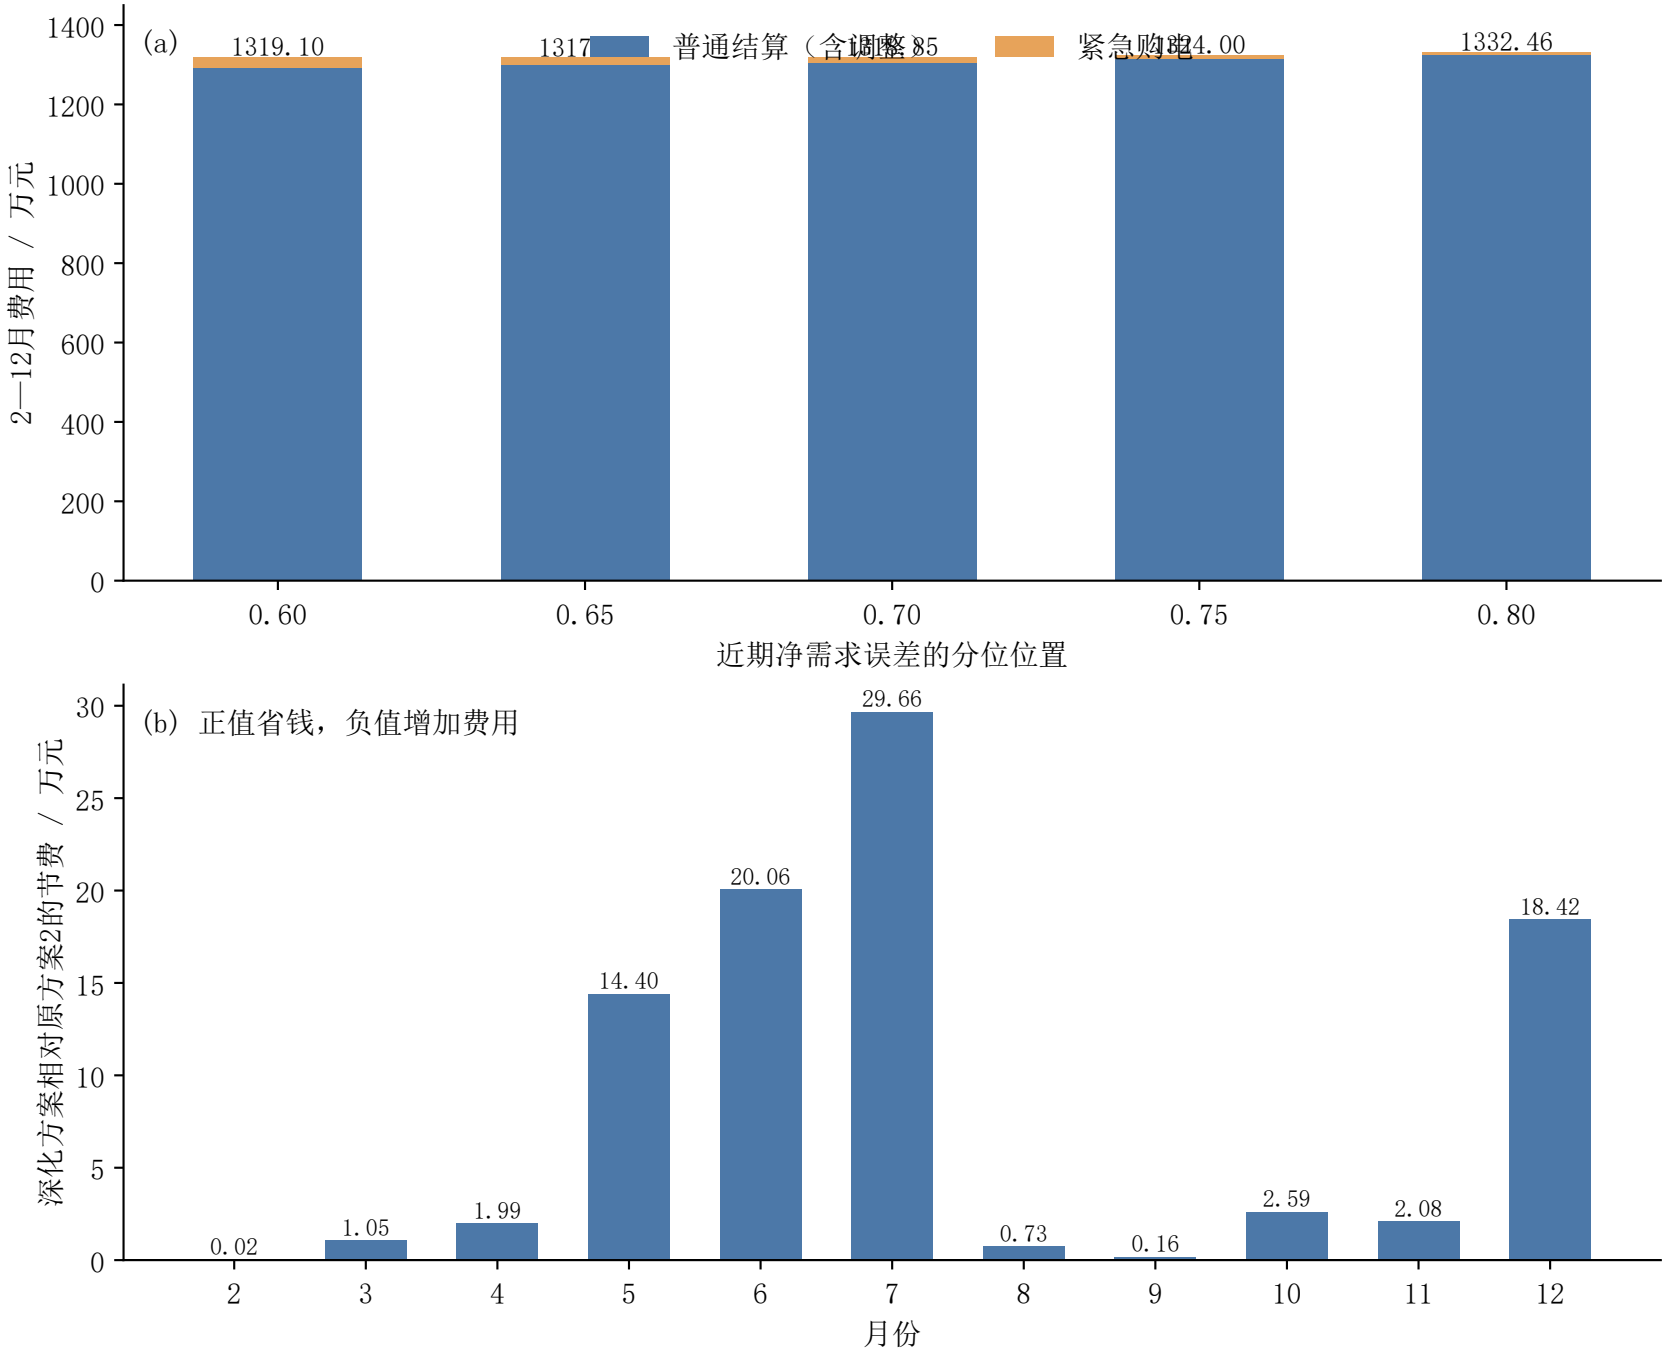

均采用方案2的光伏融合预测；误差日期权重每天乘0.7。上图只改变准备量分位，下图采用0.65分位。