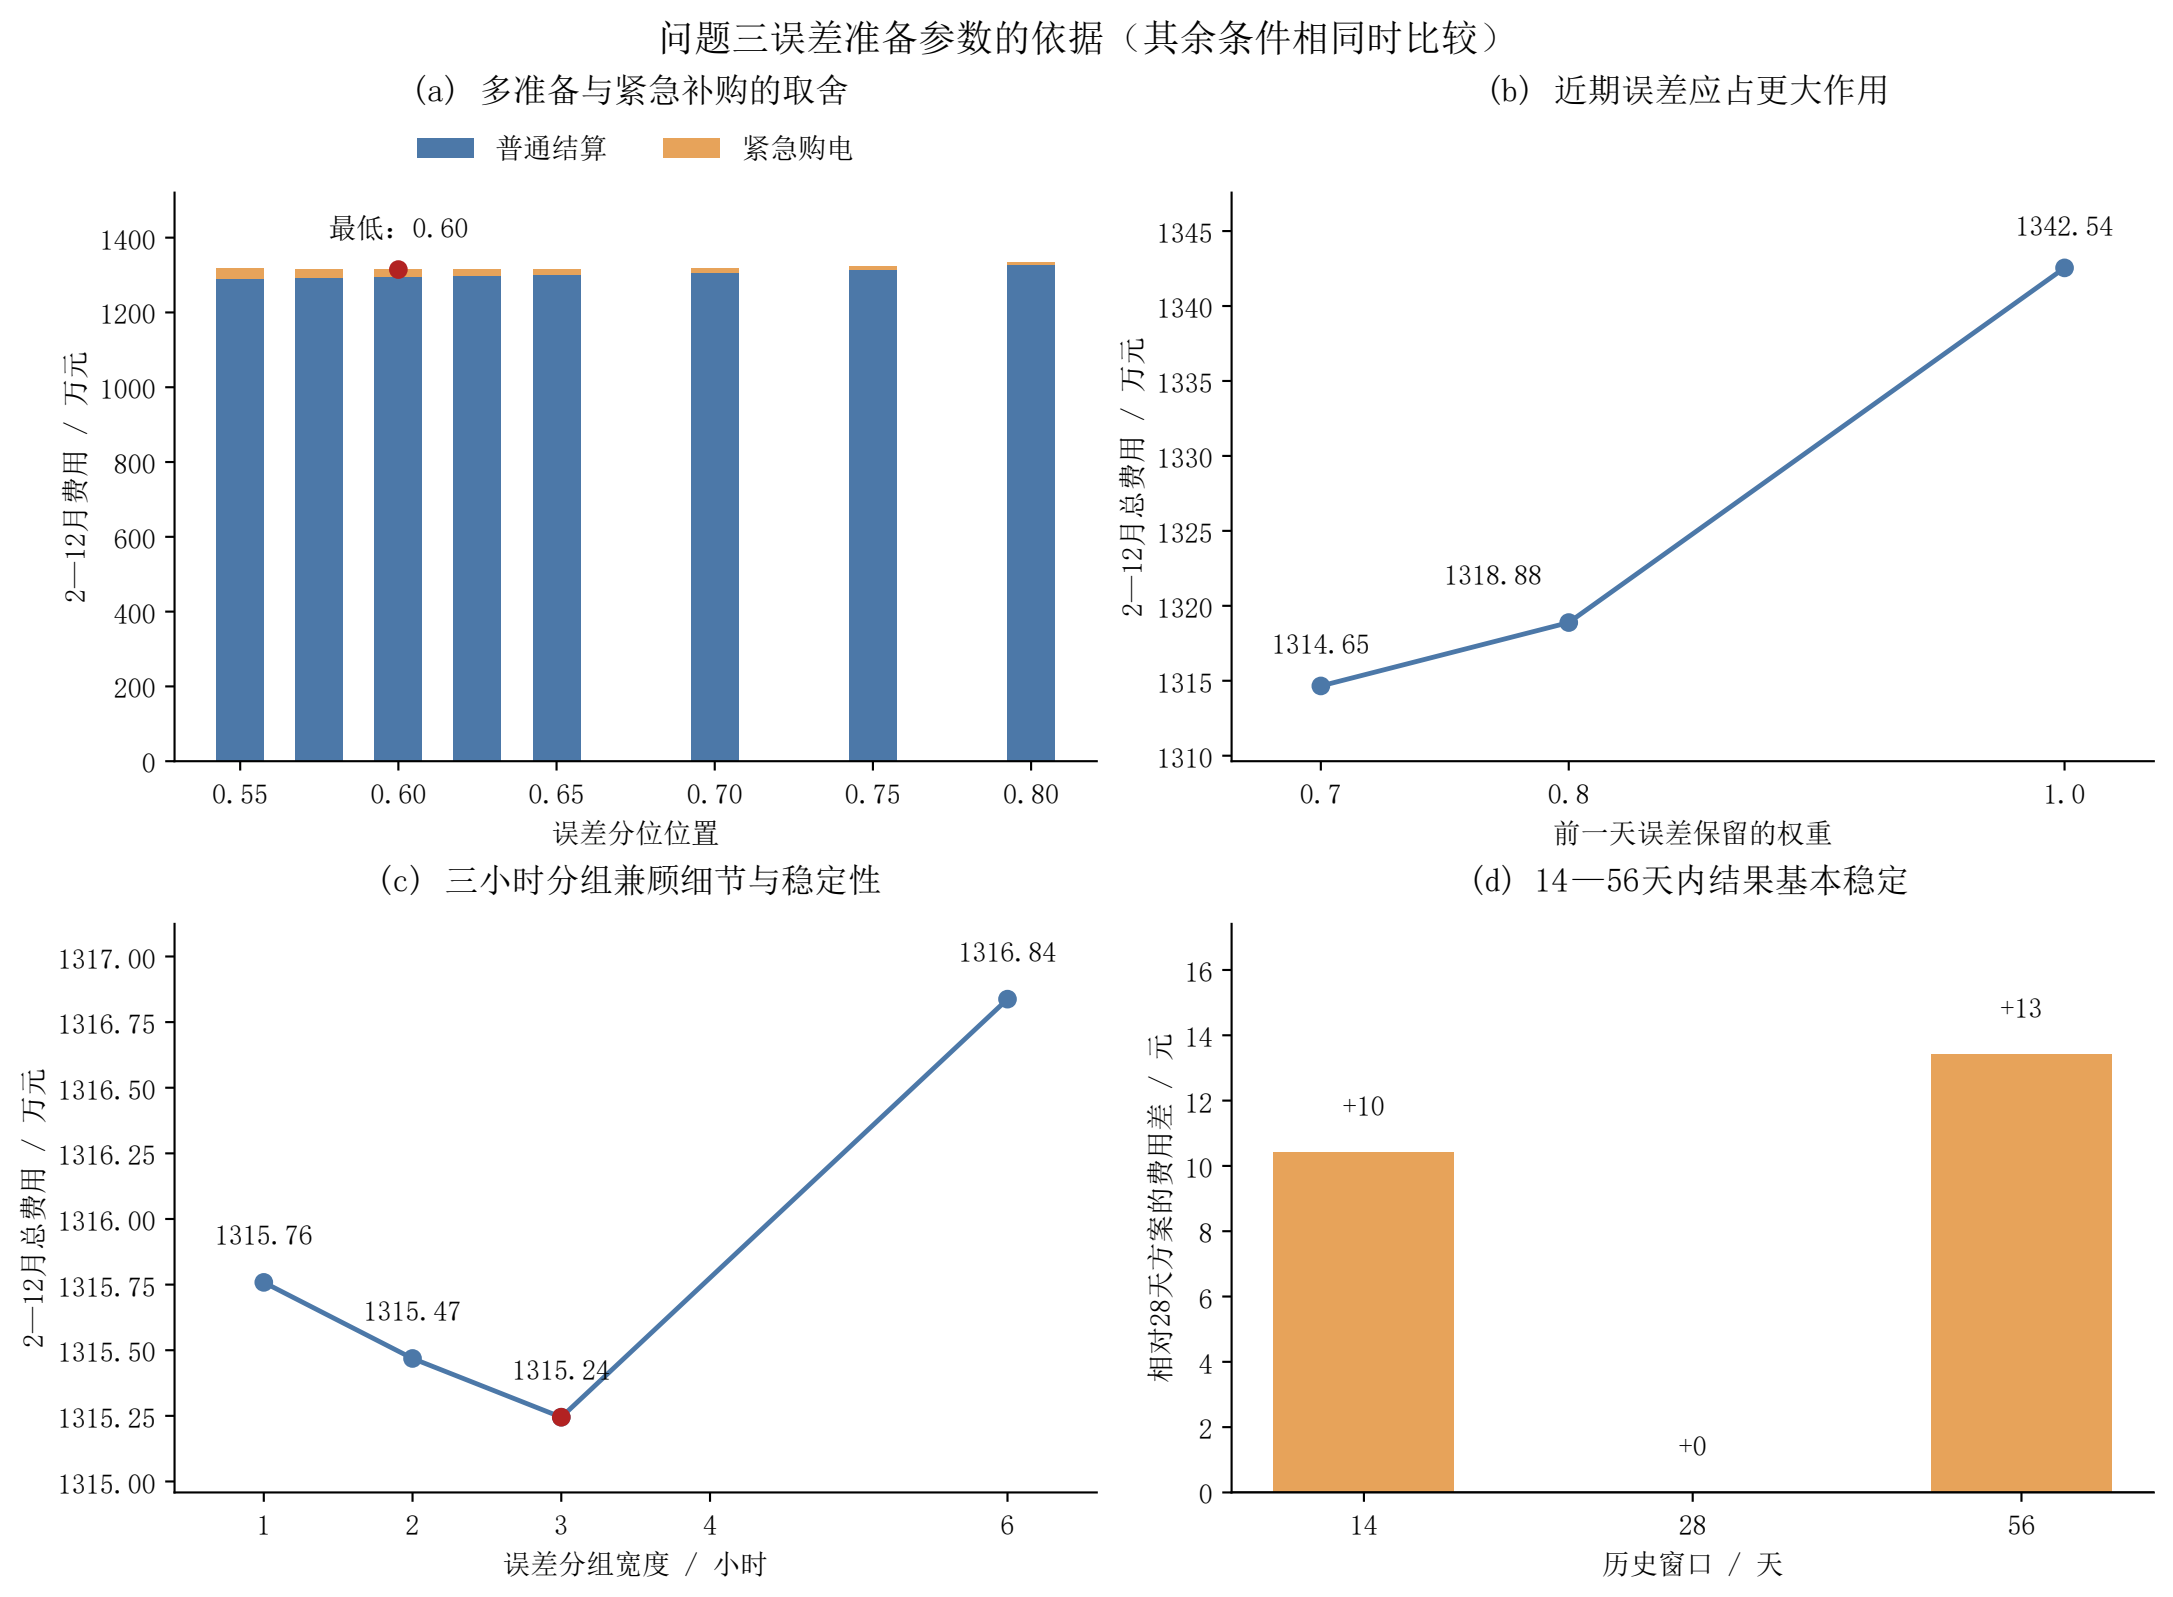
问题三误差准备参数的依据（其余条件相同时比较）
(a) 多准备与紧急补购的取舍
普通结算
紧急购电
最低：0.60
2—12月费用 / 万元
误差分位位置
0.55
0.60
0.65
0.70
0.75
0.80
(b) 近期误差应占更大作用
1342.54
1318.88
1314.65
2—12月总费用 / 万元
前一天误差保留的权重
0.7
0.8
1.0
(c) 三小时分组兼顾细节与稳定性
1316.84
1315.76
1315.47
1315.24
2—12月总费用 / 万元
误差分组宽度 / 小时
(d) 14—56天内结果基本稳定
+10
+0
+13
相对28天方案的费用差 / 元
历史窗口 / 天
14
28
56