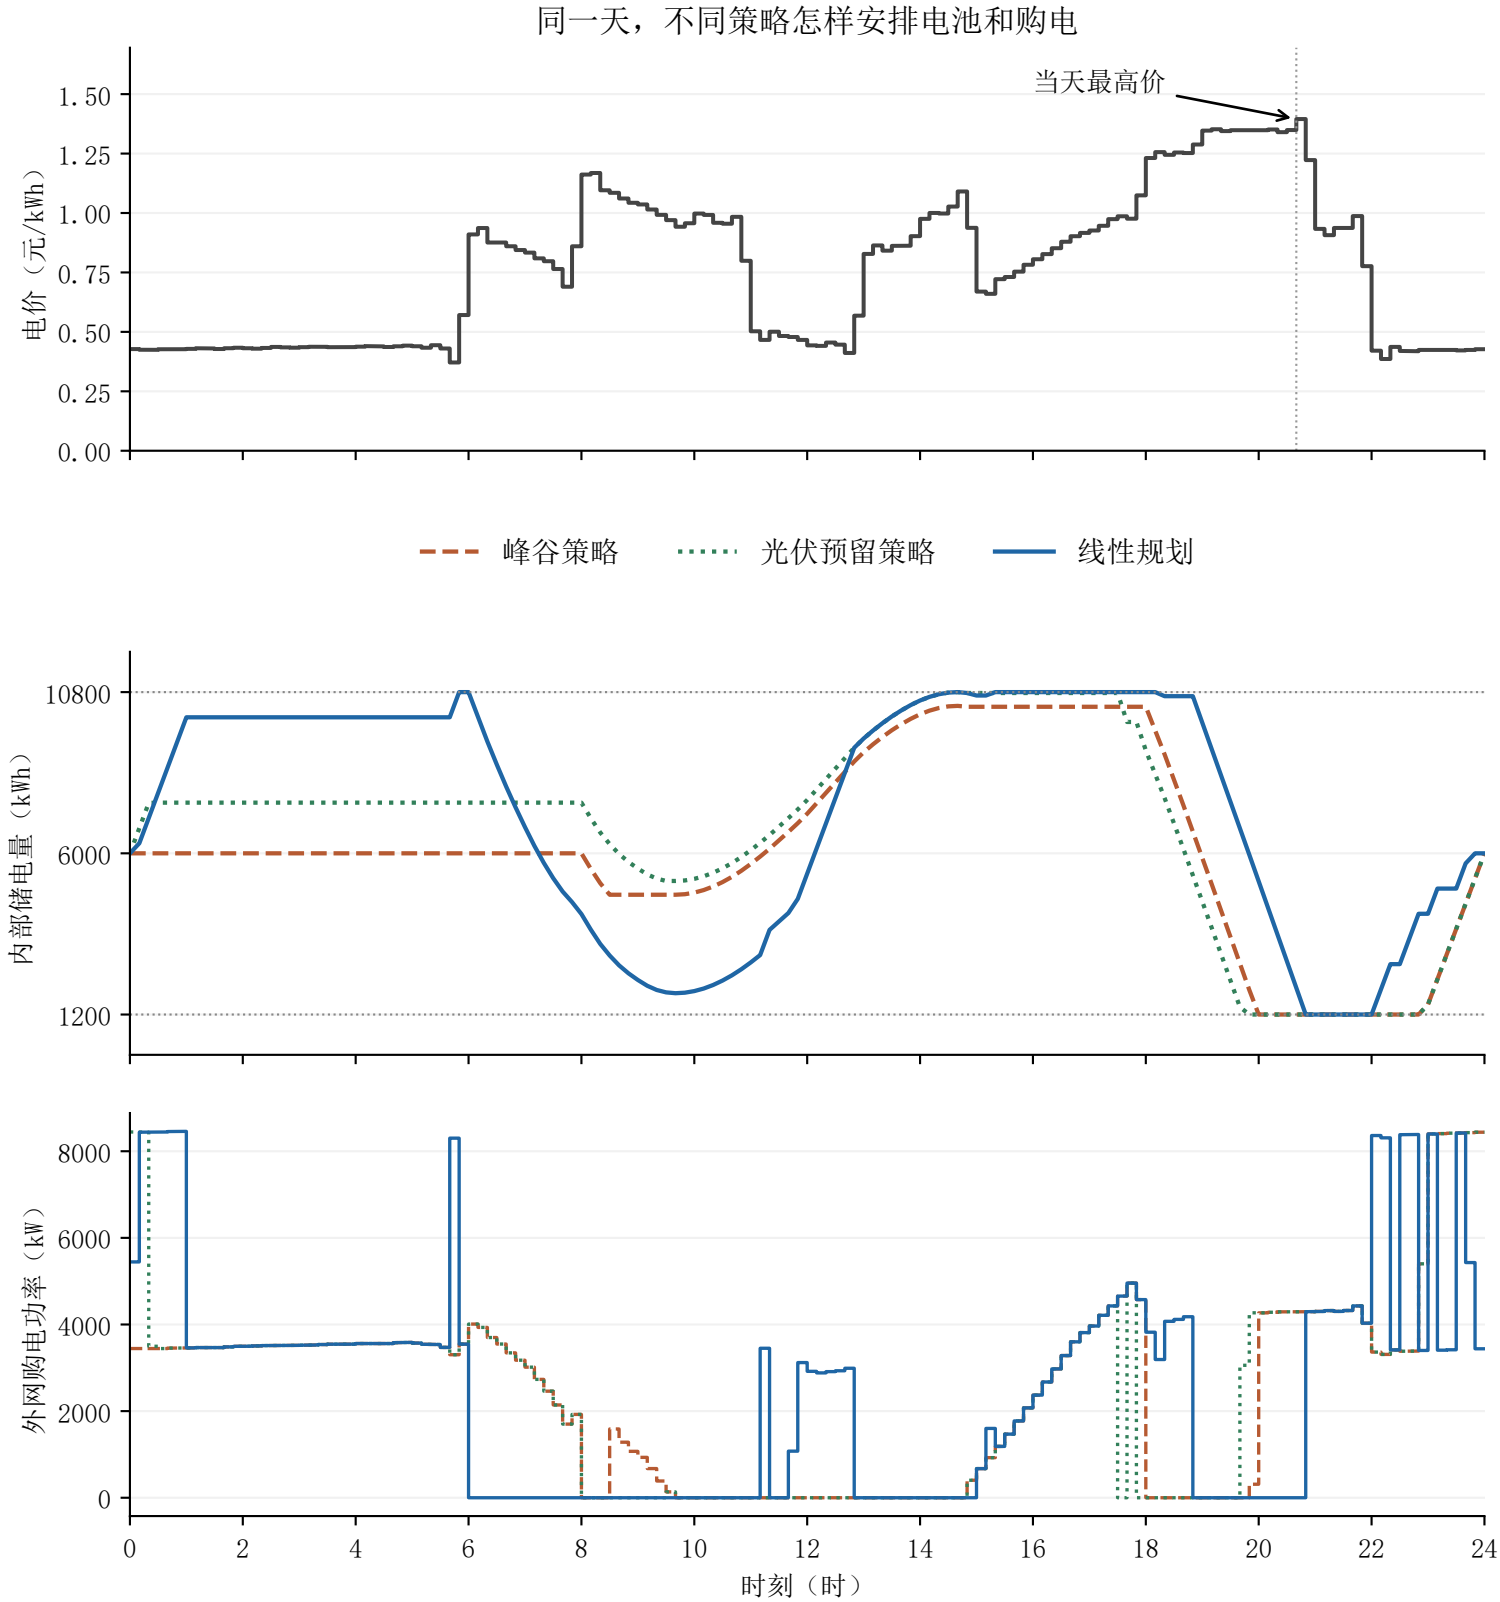

同一代表日；两种规则各选27组参数中费用最低者。首尾均为6000 kWh，充放效率各90%。