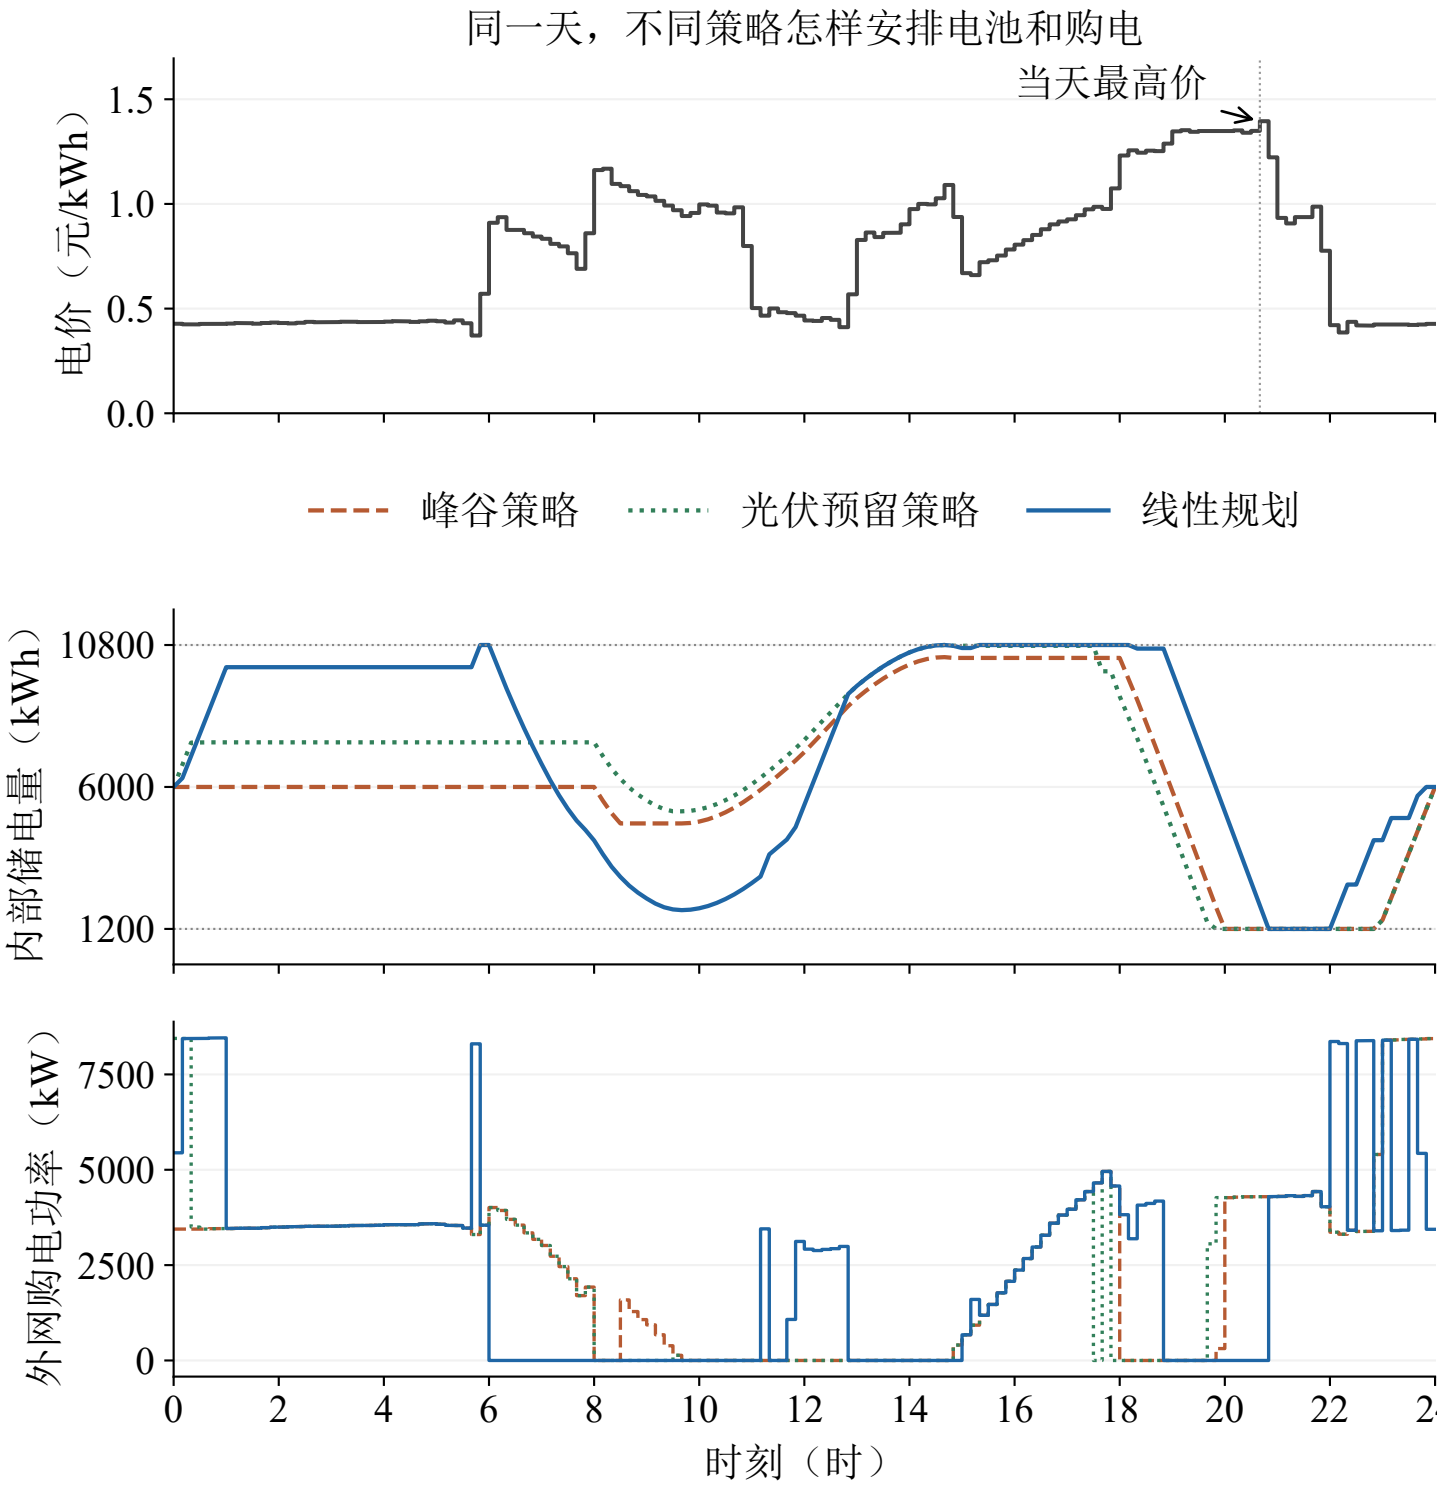

同一代表日；两种规则各选 27组参数中费用最低者。
首尾均为6000 kWh，充放效率各 90%。