

Señor
Joaquín Lavín Infante
Alcalde
Ilustre Municipalidad de Las Condes
Presente

ANT.: Ord. Alc. N°14/270, de la I.M. de Las Condes de fecha 21/10/2020.

MAT.: Solicita pronunciamiento sobre la factibilidad de Agua Potable y Alcantarillado por modificación N°10 del PRC de la comuna de Las Condes.

De mi consideración:

En atención a lo solicitado por Ud. mediante Ordinario del antecedente y en relación con el proyecto de modificación N°10 del Plan Regulador Comunal de Las Condes, informo a Ud. lo siguiente:

1. Aguas Cordillera dentro de su territorio operacional realiza una proyección del número más probable de densidad habitacional para un determinado sector, en un cierto periodo o plazo de previsión. En consecuencia, las proyecciones de demanda que estructura la Empresa tienen como límite superior aquellas resultantes de considerar las máximas densidades de los planes reguladores vigentes al momento en que Aguas Cordillera actualiza sus Planes de Desarrollo ante la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).
2. Los Planes de Desarrollo representan el compromiso formal de cobertura y oferta de servicio exigible al prestador sanitario. Nuestra Empresa actualiza periódicamente sus Planes de Desarrollo, en orden a adecuarse a la dinámica poblacional, el cual es presentado a la SISS, quien aprueba el estudio de población y demanda en él considerado.

En el caso del Aguas Cordillera, se realizó una actualización del Plan de Desarrollo durante los años 2019 y 2020 para el período 2020-2034, el cual cuenta con un informe favorable por parte de la SISS, notificado mediante Oficio Ord. SISS N°3.674 de fecha 29 de Octubre de 2020.

3. Conforme con el punto anterior, aquellos incrementos de demanda que excedan la capacidad que nuestra Empresa tiene comprometida en sus Planes de Desarrollo, requerirán desarrollos graduales de la infraestructura y/o inversiones, adicionales a las actualmente contempladas y comprometidas, motivo por el cual serán materia de fijación de condiciones específicas que serán determinadas en la medida y oportunidad en que se presenten las solicitudes de factibilidad de los proyectos de urbanización.

La evaluación de estas condiciones específicas de factibilidad requiere necesariamente disponer de información sobre los consumos estimados de agua potable (m³/día) y de caudal de aguas servidas (U.E.H.), tal como lo estipula la reglamentación vigente, así como conocer los plazos o fechas estimativas previstas en que se concretarán los requerimientos adicionales.

4. En el caso del agua potable, la zona en consulta forma parte del sector de distribución de Aguas Cordillera denominado Calanes.

Se adjunta un esquema de distribución de agua potable con la ubicación esquemática de la comuna, la zona en consulta, el sector de distribución y el límite del Territorio Operacional de Aguas Cordillera.

Las dotaciones por Área Geográfica media de agua potable vigente de este sistema, visadas por medio del Ord. SISS N°3.674 de fecha 29/10/2020, antes indicado, son las siguientes:

Dotación A.P. por Área Geográfica
Territorio Operacional Aguas Cordillera

Sistema	Sup (ha)	Población (hab)		Nivel de Atención (l/hab/d)		Vol. Máx. Mes por cliente (m ³ /cliente/mes)	
		2020	2024	2020	2024	2020	2024
Aguas Cordillera	7.747	428.113	444.231	438	428	41,4	38,6

5. En el caso de las aguas servidas, la zona en consulta forma parte del Área Tributaria Farfana.

Se adjunta un esquema de recolección de aguas servidas con la ubicación esquemática de la comuna, la zona en consulta, el Área Tributaria y el límite del Territorio Operacional de Aguas Cordillera.

Los caudales medios a recolectar por área geográfica de esta área tributaria, visados por medio del Ord. SISS N°3.674 de fecha 29/10/2020, antes indicado, son los siguientes:

Caudal a Recolectar de A.S. por Área Geográfica
Territorio Operacional Aguas Cordillera

Área Tributaria	Sup (ha)	Población (hab)		Nivel de Atención (l/hab/d)		Vol. Máx. Mes por cliente (m ³ /cliente/mes)		Coef. de Recuperación
		2020	2024	2020	2024	2020	2024	
Farfana	1.210	90.971	91.936	429,4	419,5	31,5	29,3	0,76



Se hace hincapié en que el análisis realizado anteriormente sólo es válido sólo para el terreno en consulta, producto de la modificación N°10, ubicado dentro del territorio operacional actual de Aguas Cordillera.

Finalmente, comunicamos a Ud. nuestra mejor disposición para atender cualquier consulta o duda adicional sobre la materia.

Saluda atentamente a Ud.,




GONZALO TAGLE SWETT
Gerente Territorial Norte

Inc. Esquemas indicados

c.c.:

- Dirección de Servicio al Cliente
- Gerencia Territorial Norte
- Oficina de Partes y Archivo General

ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

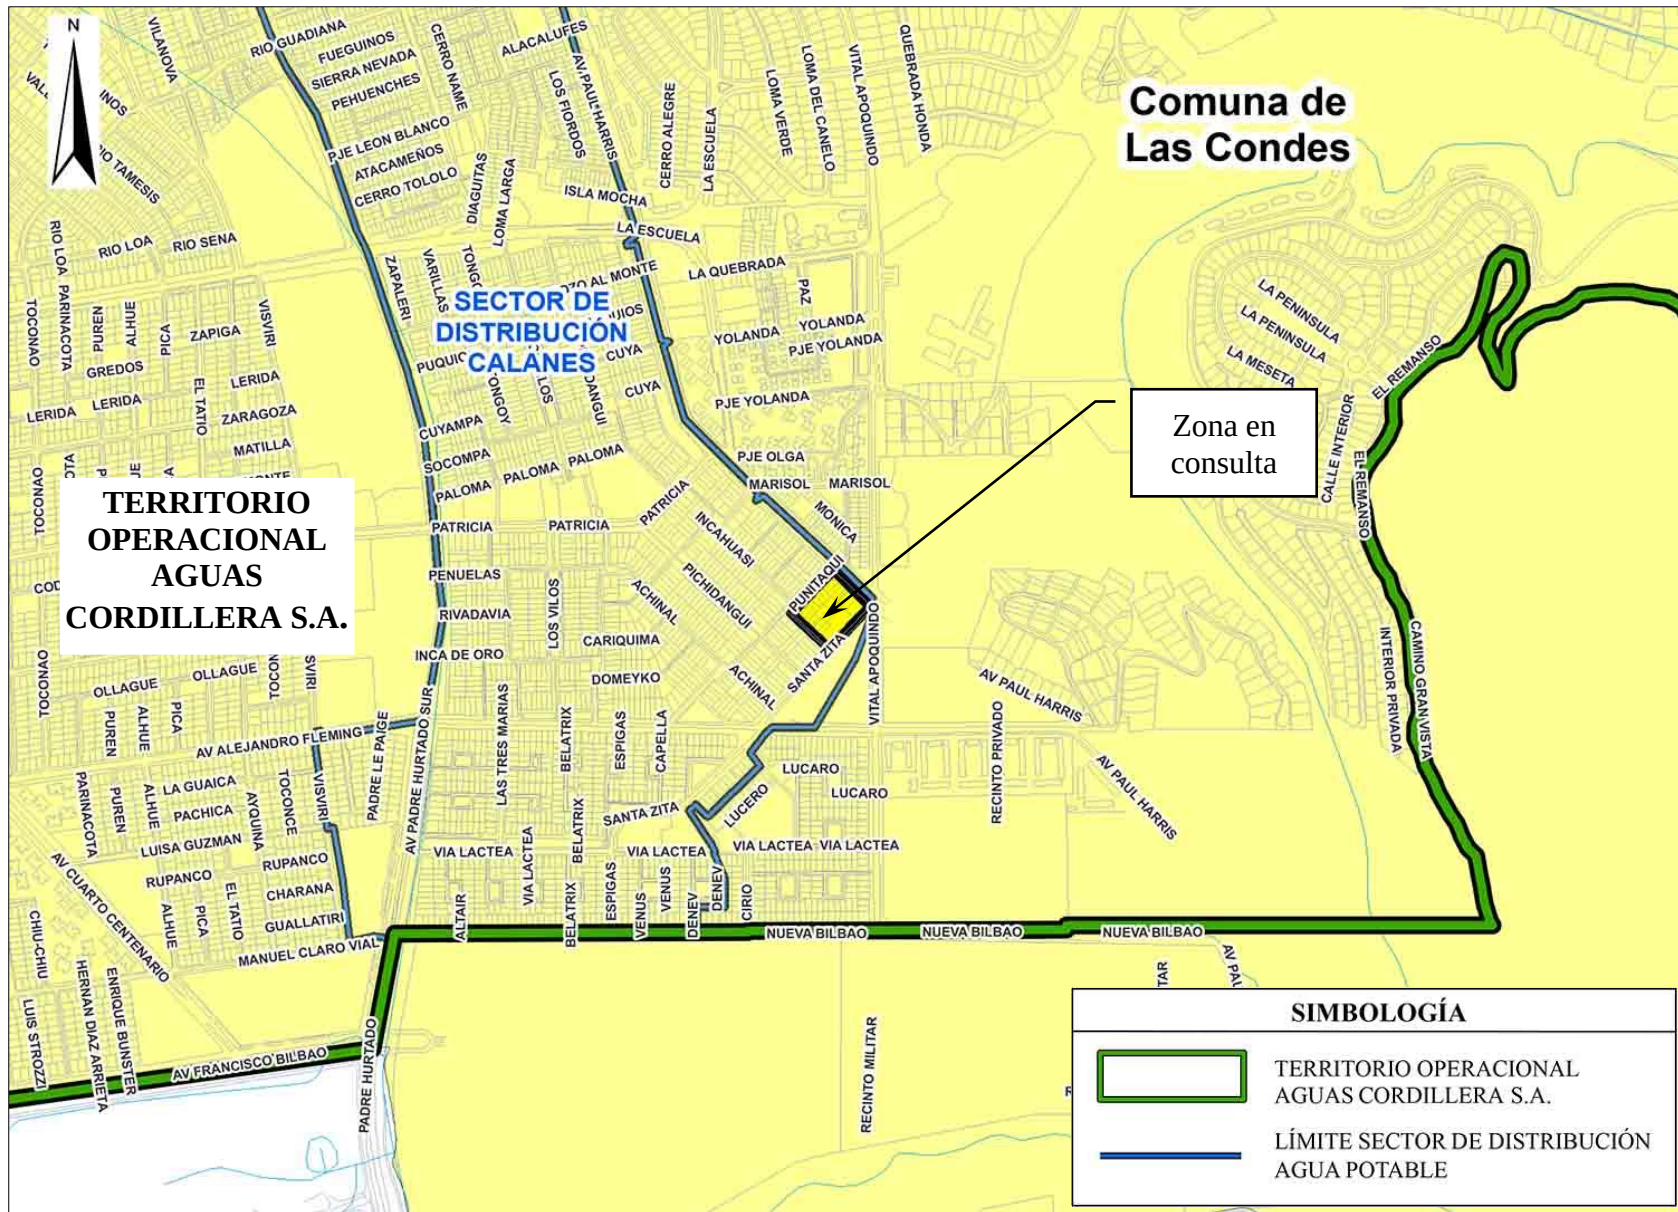

ESQUEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS

