



序号	代号	名称	材料	附注
		ANHUI BEST 合肥思博特电气有限公司 2011年10月20日 安徽安压设备 曹星	710.12315	
标记	处数	文件号	签字	日期
制图				
设计		工艺		
校核		标准化		
审核		审定		
		日期		
图 标 记			重量	比例
共 2张			第 1张	
徐州恒通变压器有限公司				

油重	器身重	总重
335	1020	1875

变压器重量表: Kg

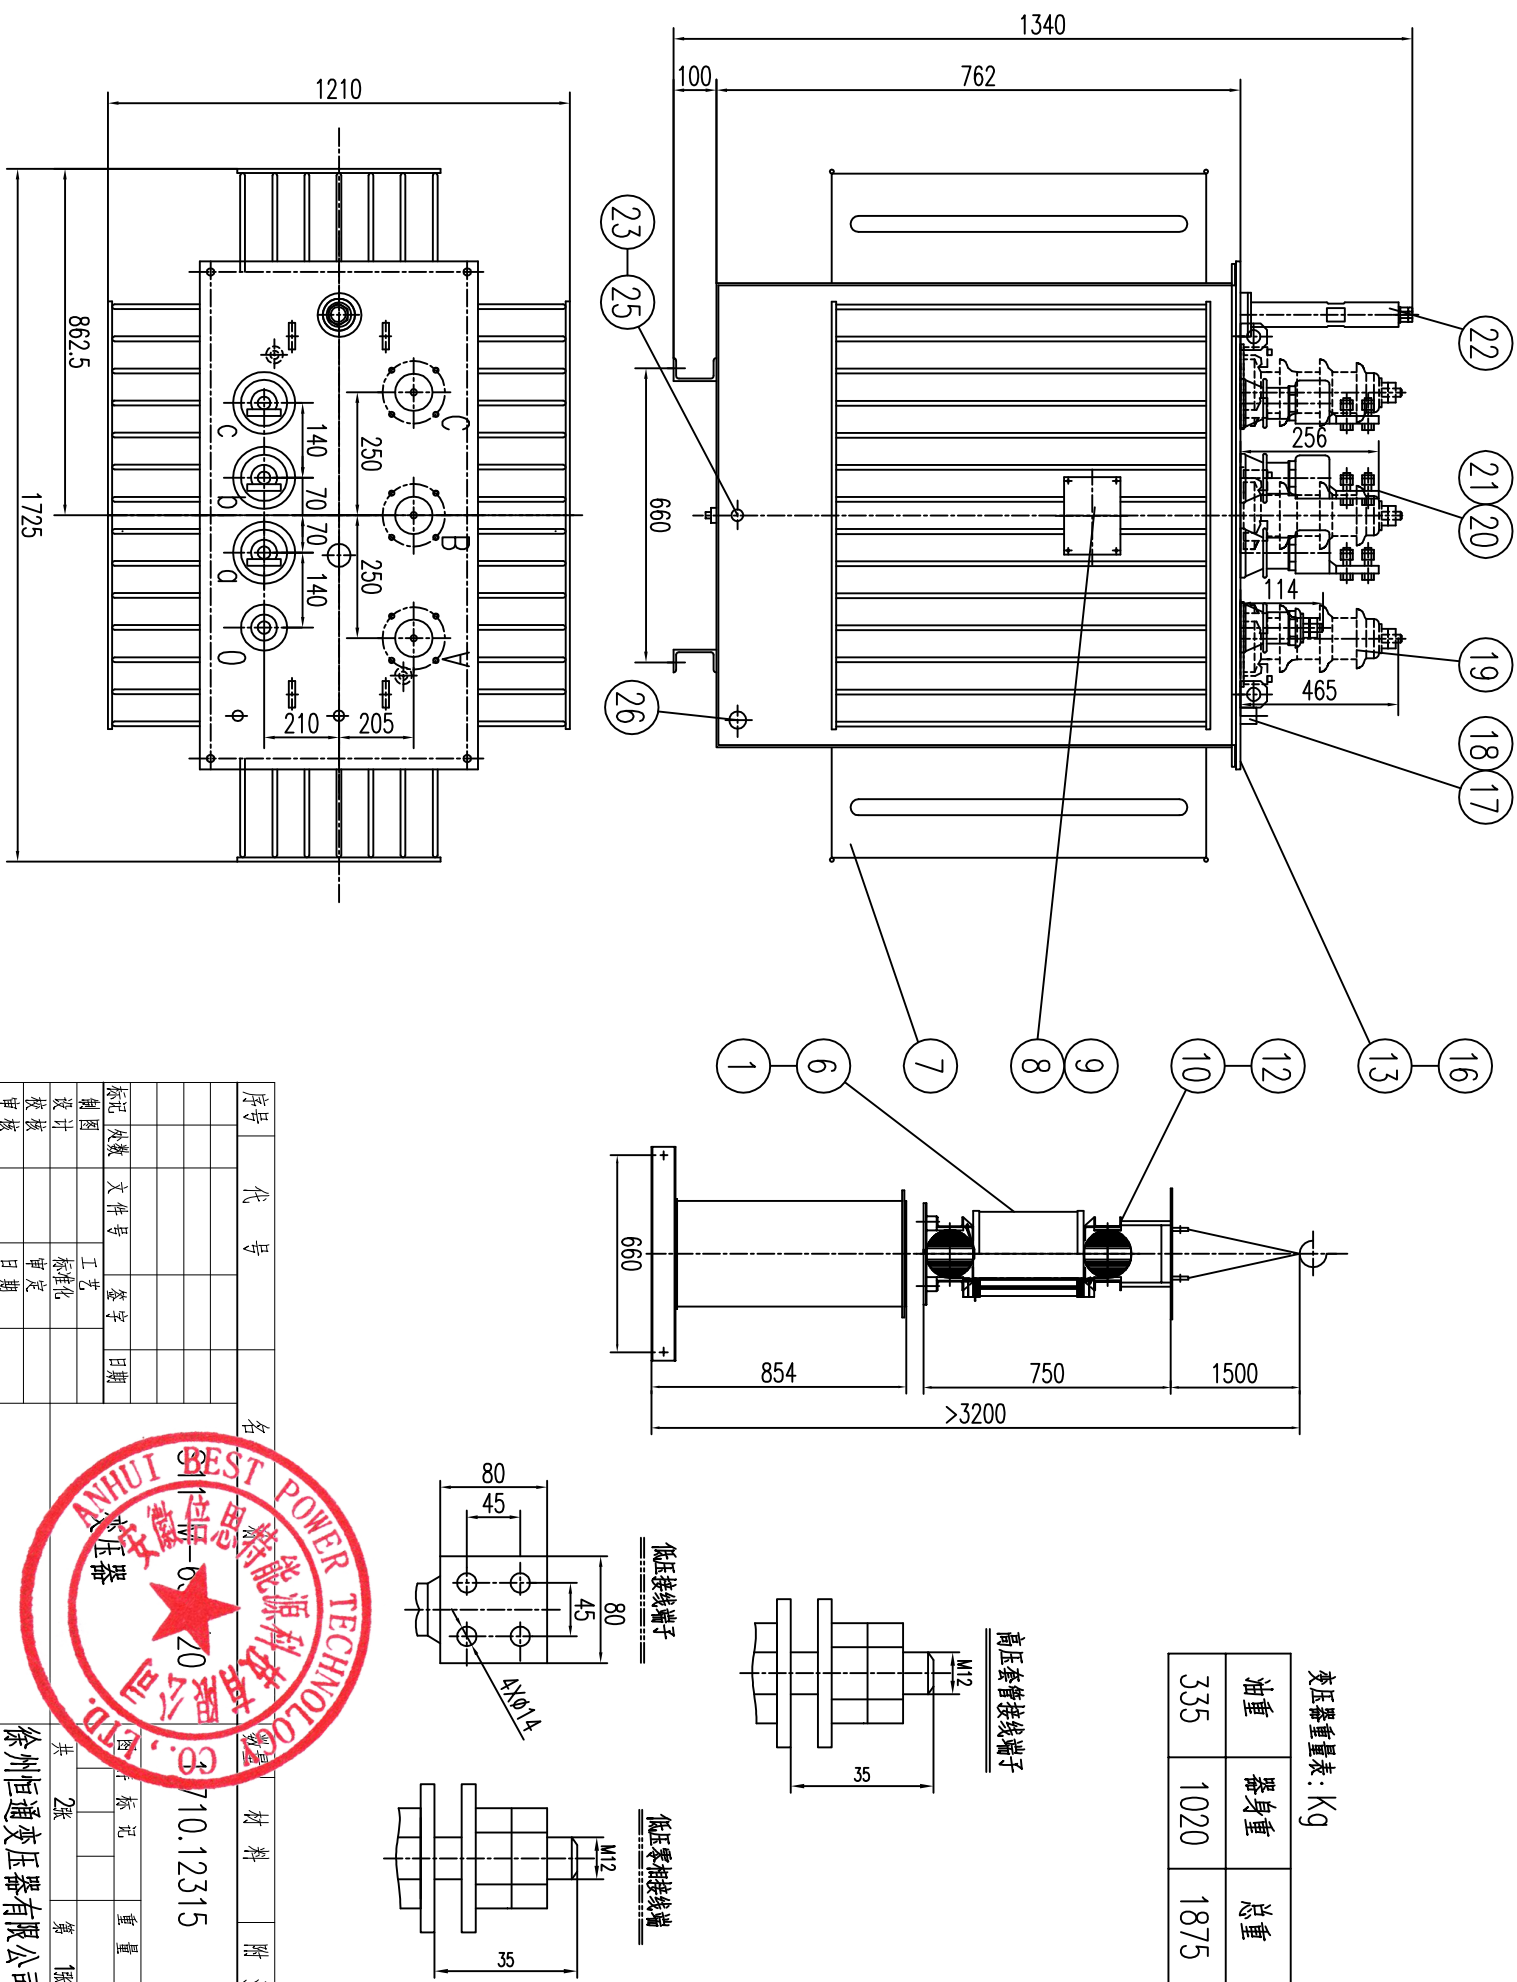

	27		变压器油		DB-10	335kg			
	26		ø25活门	1					
	25	GB5783	螺栓 M12X35	1					
	24		标牌 $\perp$	1					
	23	GB97.2	垫圈 12	1					
	22		20KV管式油位计 (带压力释放阀)	1					
	21	BF-1/300	套管	1					
	20	BF-1/1000	套管	3					
	19	BJL-20/275	套管	3					
	18								
	17		水银温度计座	1					
	16		箱沿密封 3310	1	ø14耐油条				
	15	GB5783	螺栓 M12X40	38					
	14	GB6170	螺母 M12	38					
	13	5.312.12315	箱盖	1					
	12	GB97.2	垫圈 12	4					
	11	GB6170	螺母 M 12	8					
	10	GB5783	螺栓 M 12 45	4					
	9		铝铆钉	4					
	8		铭牌	1					
	7	5.384.12315	油箱	1					
	6	5.640.12315	铁芯	1					
	5	5.700.12315	器身绝缘	1					
	4	5.517.12315.2	低压引线	1					
	3	5.517.12315.1	高压引线	1					
	2	6.600.12315.2	低压线圈	1					
	1	6.600.12315.1	高压线圈	1					
使用于	序号	代 号	名 称	数量	材 料	附 注			
	标记	处数	文件号	签字	日期				
	制图		工 艺						
	设计		标准化						
	校核		审 定						
	审核		日 期						

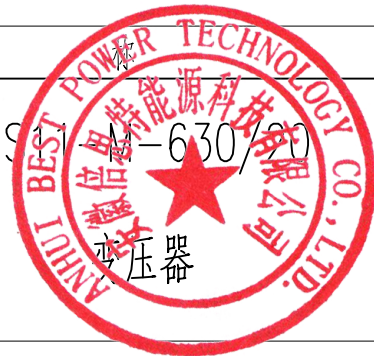

1.710.12315

图 样 标 记				重 量		比 例
共 2张				第 2张		

徐州恒通变压器有限公司