


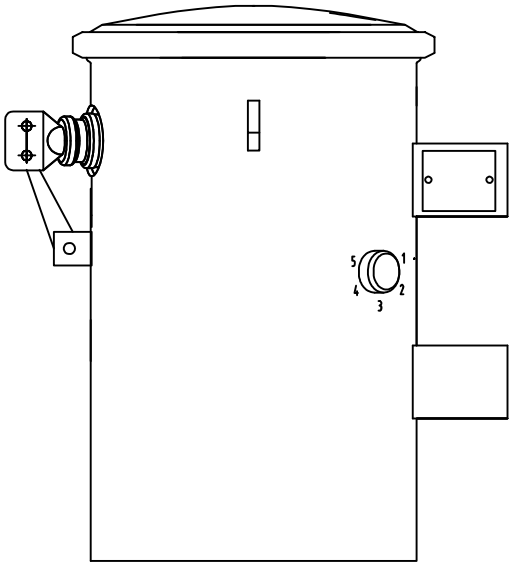


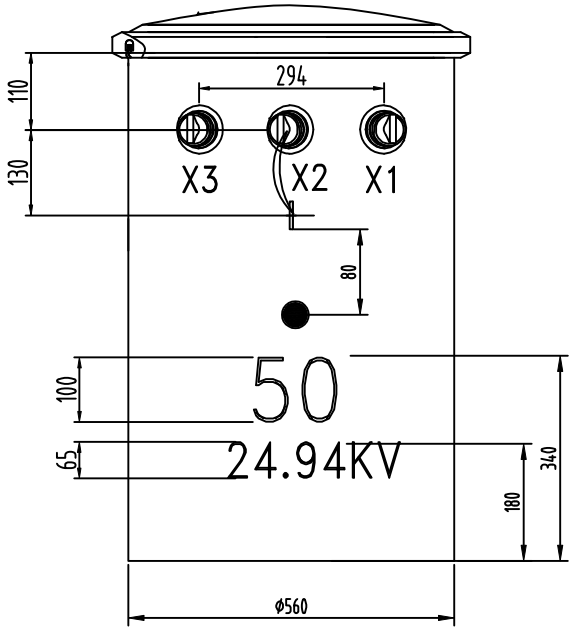


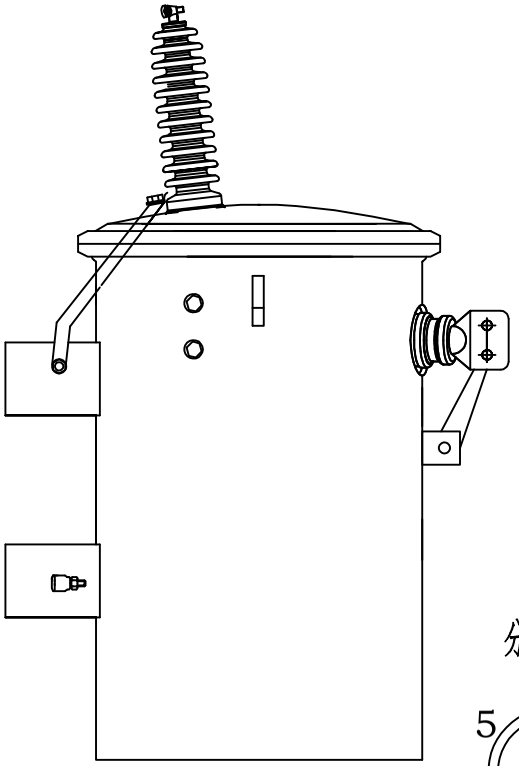



技术要求：

1. 所有喷字清晰、色泽一致、美观、无残留斑点；
2. H1 H2须保持水平，距离高压套管敦平位中心线50MM处喷字；
3. 所有尺寸偏差不得超过±5MM。
4. 低压X字要在安装低压套管之前喷好
5. 喷字的漆颜色是白色
6. 不用喷接地标识

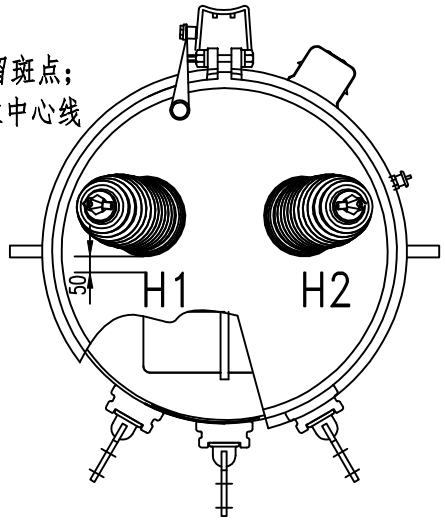

序号	编码	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注
8		分接开关标识	1	喷涂/丝印			白色
7			1	喷涂/丝印			白色
6			1	喷涂/丝印			白色
5	1070060174	断电操作警告标识	1				
4		50 24.94KV	1	喷涂/丝印			白色
3		H1/H2 X1X2X3	1	喷涂/丝印			白色
2	1070060175	NON-PCB	1				
1	8EA_860_Y6462	铭牌	1				

标记	处数	更改文件	签字	日期
设计		曾宪保	标准化	
校核		黄勇	审定	黄勇
			批准	
工艺			日期	2024.3.14

DH15-50/24.94×024

桶身喷字

1EA_710_Y6462.PT

图样标记	重量	版本

共 张 第 张

伊戈尔电气股份有限公司