

BEST POWER


北美分公司 23 年二季度采购计划

合同编号 “SKM_36723071414250” “SKM_36723071414262”

99 个单相圆形柱上变压器油箱生产指导意见




1, 与客户协商后, 客户接受继续安装压力释放阀, 但是压力释放阀的安装位置改到如下图红圈的位置, 且距离油箱盖不小于150mm

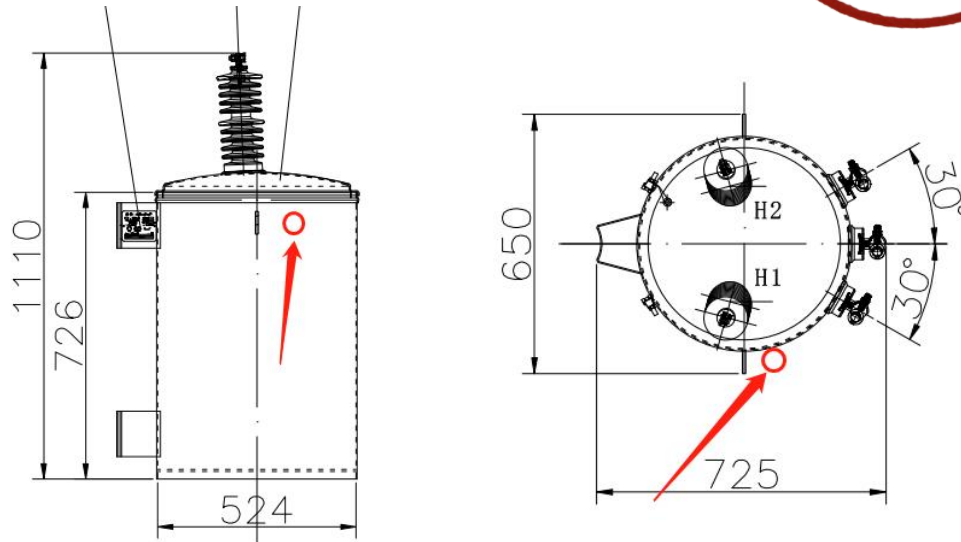

2, 吊耳

需将吊耳改成如下设计 (红框内), 注意中间有两个孔, 旨在运输过程中可以从两侧固定变压器:

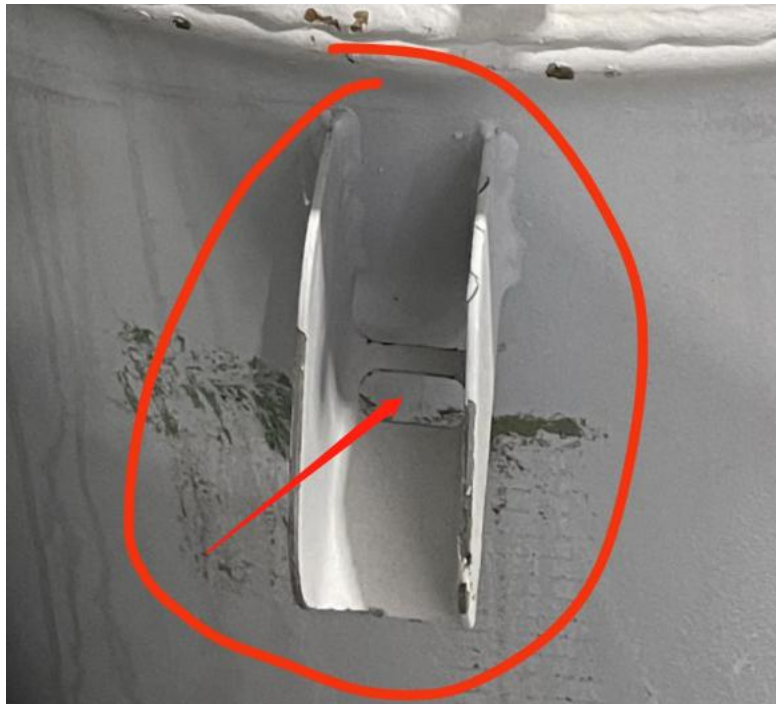


BEST POWER

北美分公司 23 年二季度采购计划

3, 安装支架

1), 15kva, 37.5kva, 50kva 的单相圆形成, 请按照此款安装支架 (Type A)

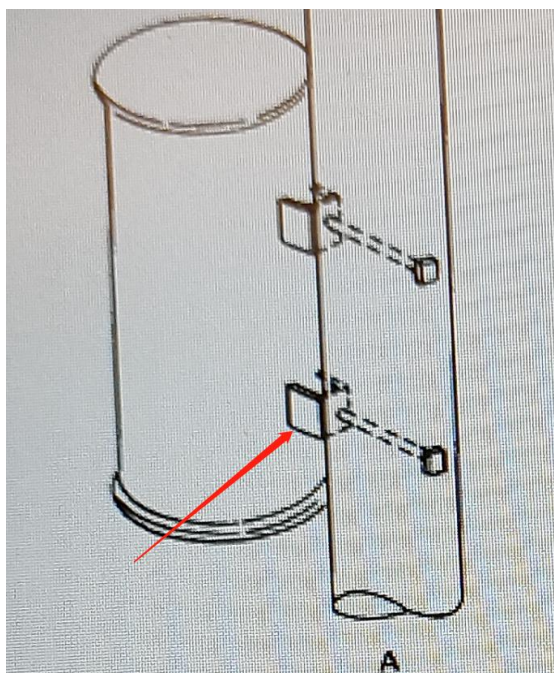

2), 75kva ,100kva 的单相圆形成, 请按照此款安装支架 (Type B)

