

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.:

PSČ, obec: 31800 Plzeň

K.ú., parcelní č.: Skvrňany [722596], 2113/1


Typ budovy: Rodinný dům D01

Celková energeticky vztažná plocha: 153,1 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)

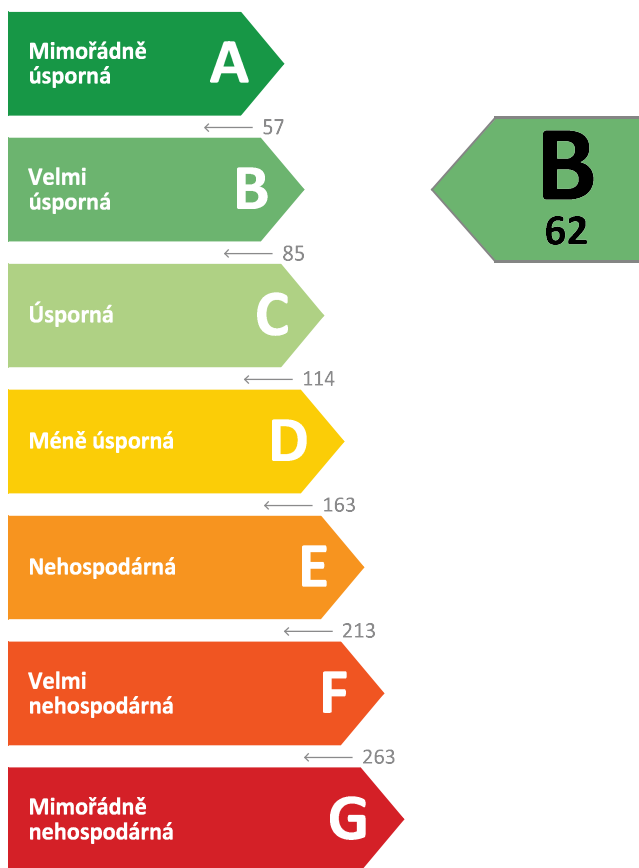


Požadavky pro výstavbu  
nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Energie prostředí - 5,7 (55 %)
- Elektřina - 3,6 (35 %)
- Kusové dřevo a štěpka - 1,1 (10 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

|  |                                           |                              |          |
|--|-------------------------------------------|------------------------------|----------|
|  | Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0,29 W/(m <sup>2</sup> .K)   | <b>B</b> |
|  | Měrná potřeba tepla na vytápění           | 33 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) |          |
|  | Celková dodaná energie                    | 68 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) | <b>A</b> |
|  | Vytápění                                  | 43 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) | <b>A</b> |
|  | Chlazení                                  | -                            |          |
|  | Nucené větrání                            | 0 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)  | <b>B</b> |
|  | Úprava vlhkosti                           | -                            |          |
|  | Příprava teplé vody                       | 22 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) | <b>C</b> |
|  | Osvětlení                                 | 3 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)  | <b>A</b> |

Energetický specialista: Ing. Martin Jandoš

Osvědčení č.: 139

Kontakt: jandos.martin@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 609560.0

Vyhotoveno dne: 26.06.2024

Podpis: