


Для исполнений ЮНИТ-М300-ДЗТ2

Устройство резервирования отказа выключателя стороны ВН (УРОВ ВН) (TPBRF)

Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ) (TPBRF) RBRF1

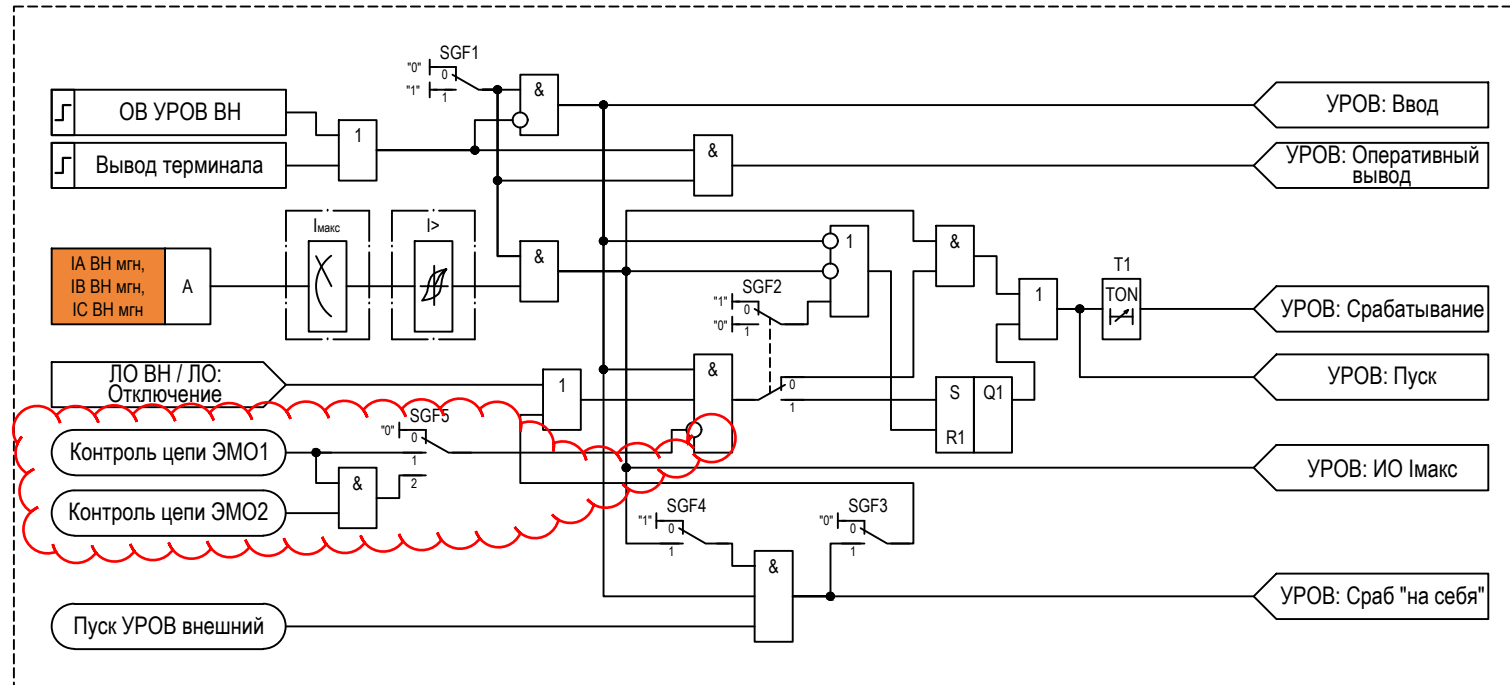

SGF1 - Ввод функции в работу (Не предусмотрено/ Предусмотрено)

SGF2 - УРОВ с подхватом по току (Не предусмотрено/ Предусмотрено)

SGF3 - Действие внешнего УРОВ на вышестоящий выключатель (Не предусмотрено/ Предусмотрено)

SGF4 - Контроль по току при действии "на себя" (Не предусмотрено/ Предусмотрено)

SGF5 - Контроль ЭМО (Не предусмотрено/ Предусмотрено по ЭМО1/ Предусмотрено по ЭМО1 и ЭМО2)