
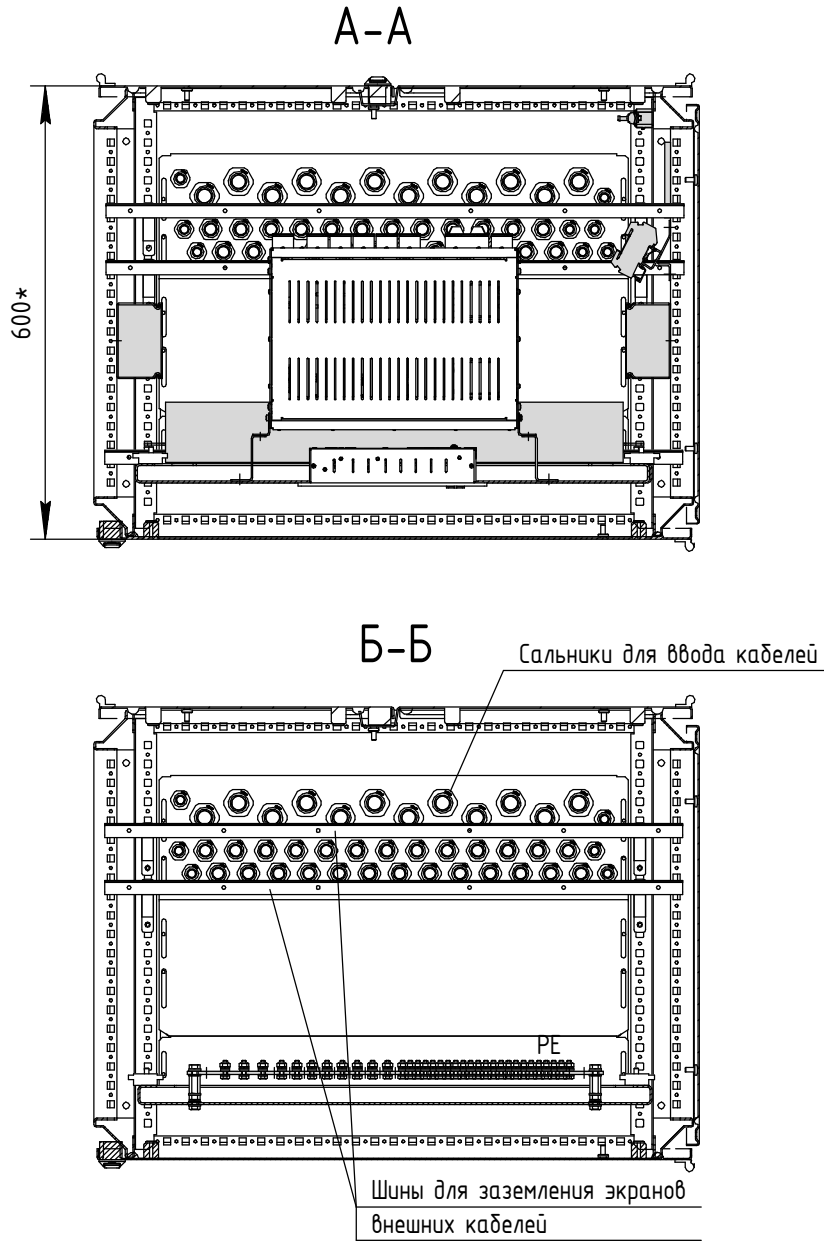
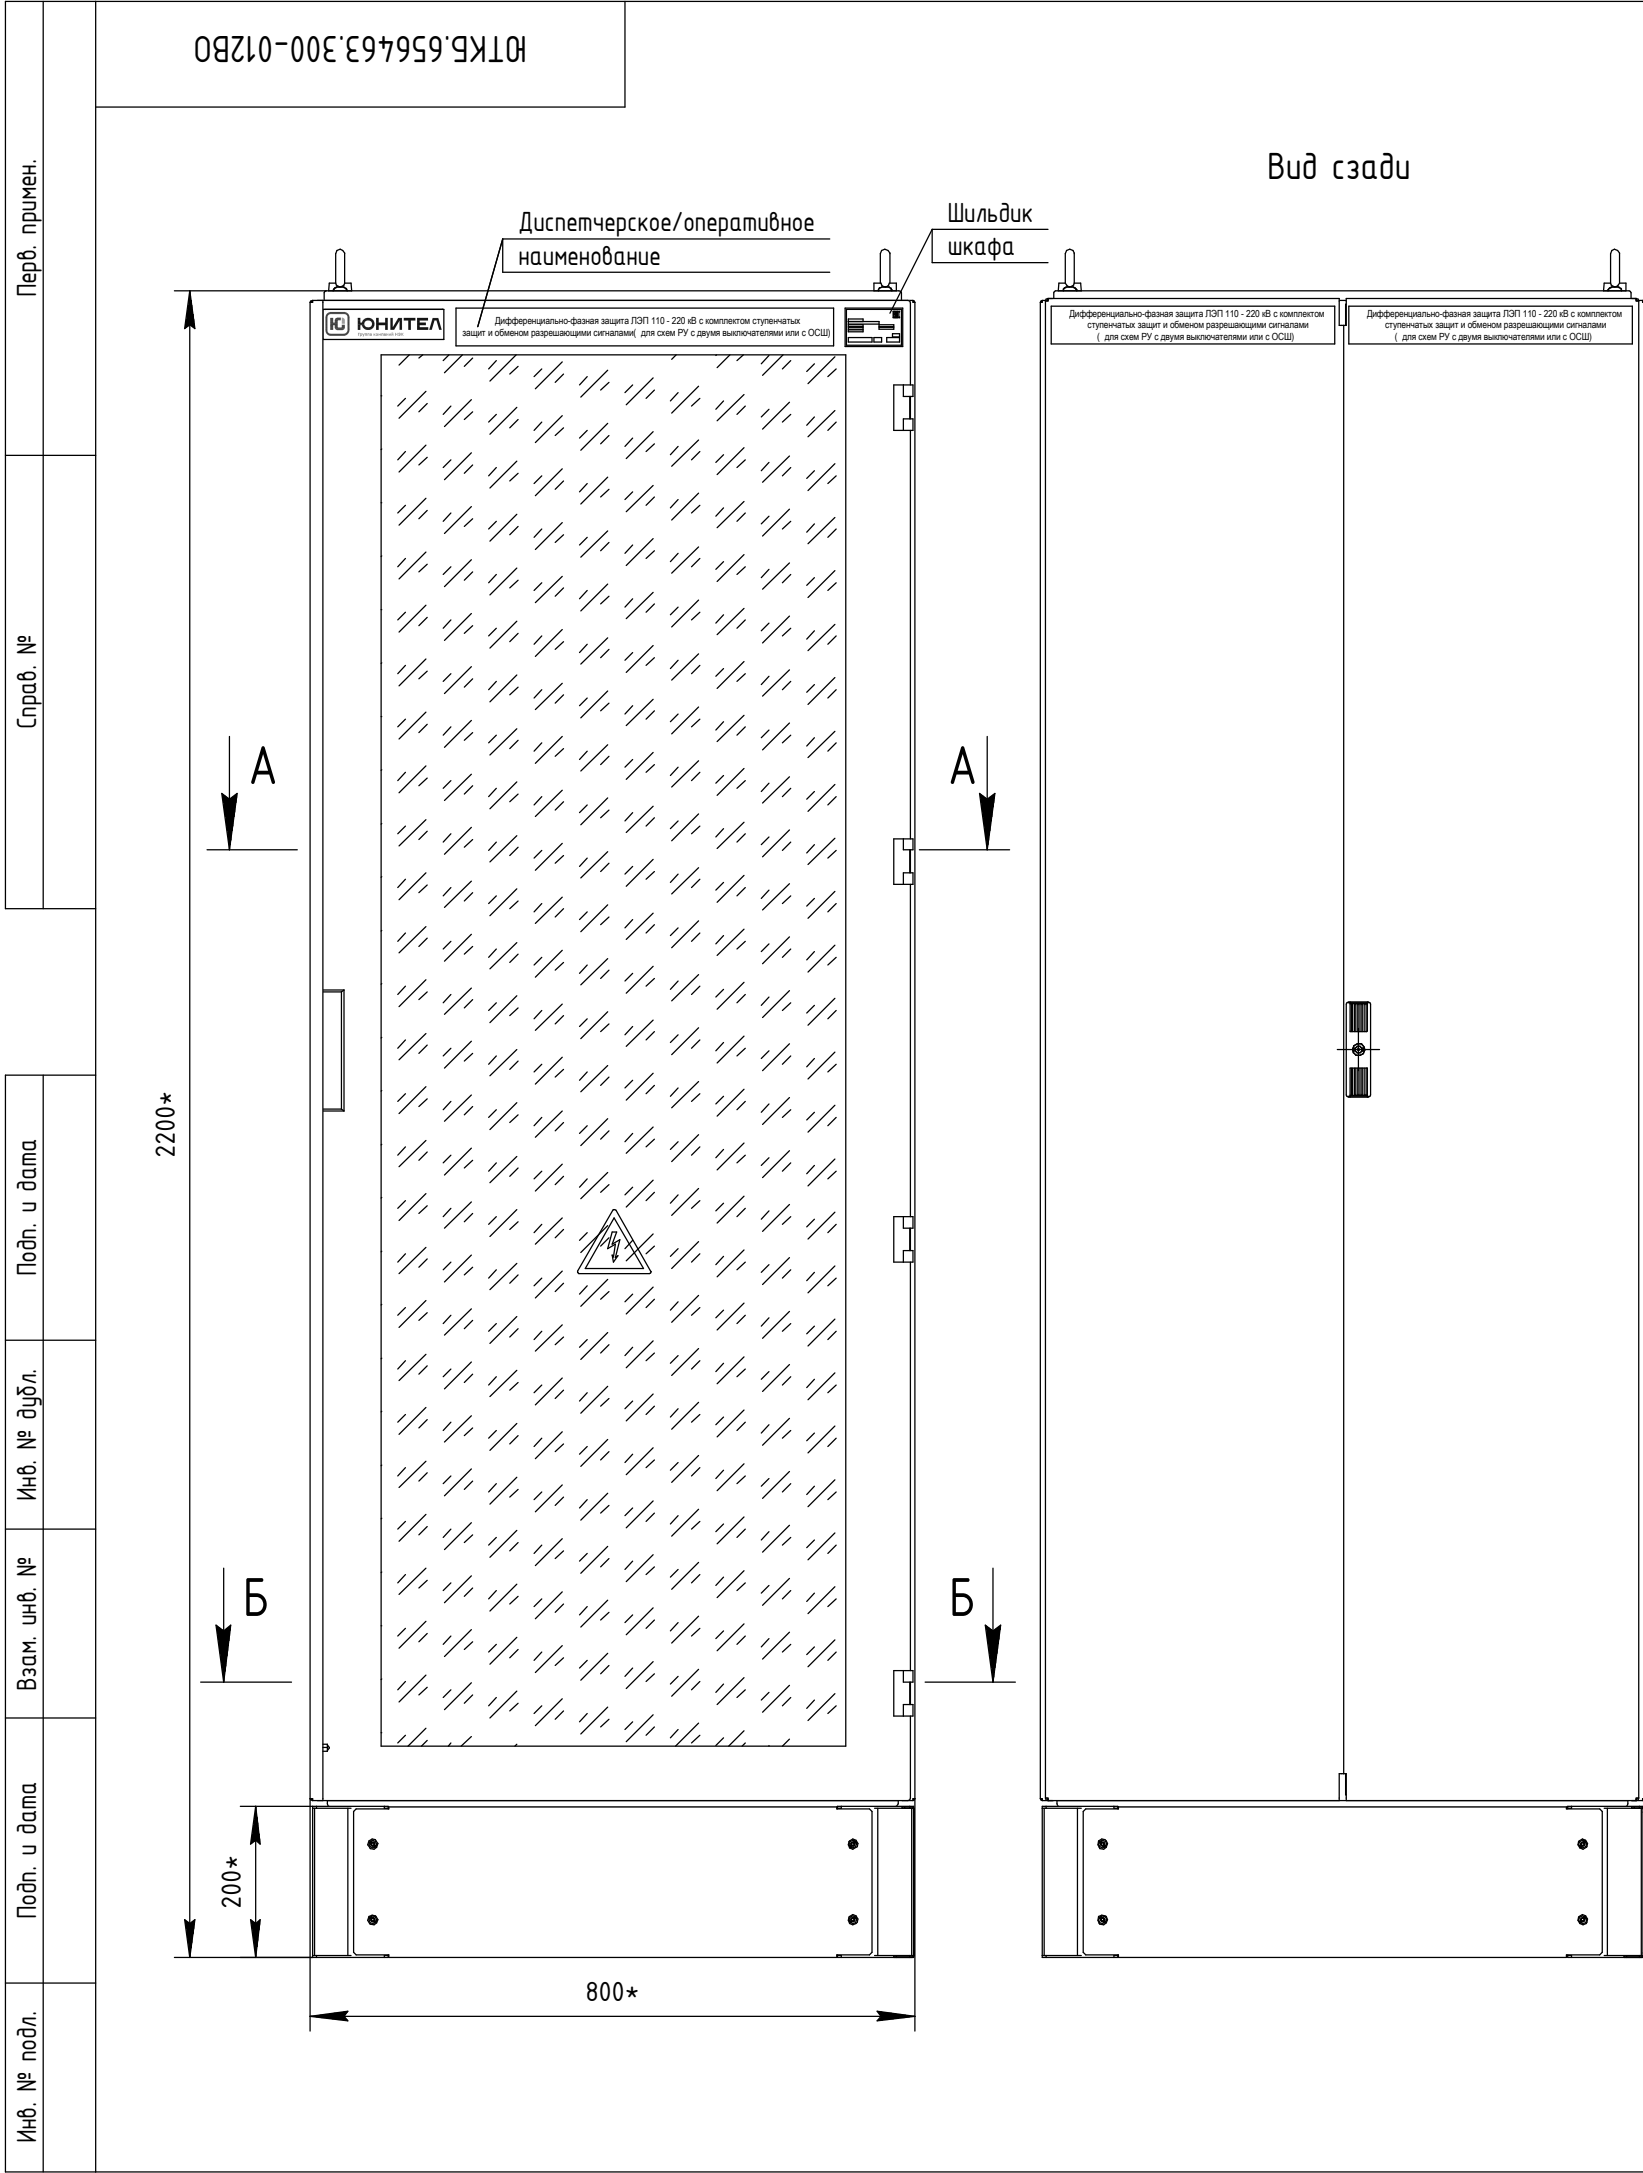
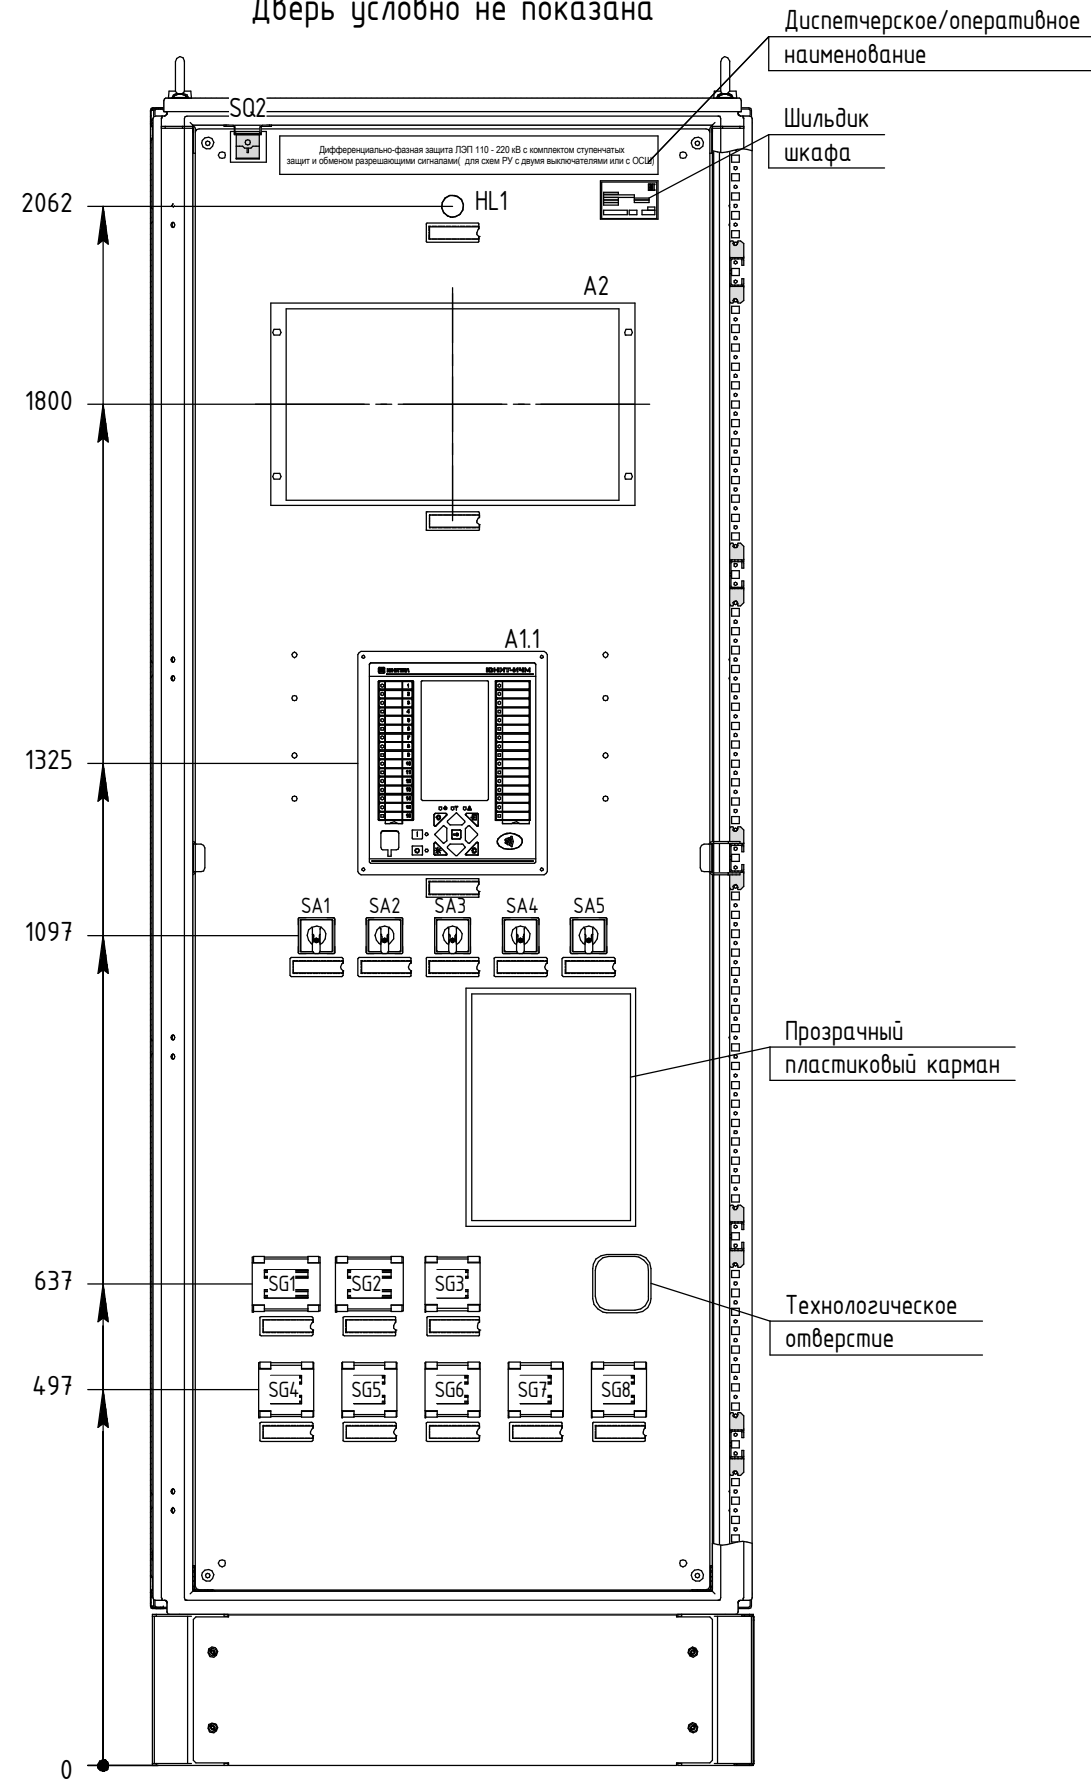


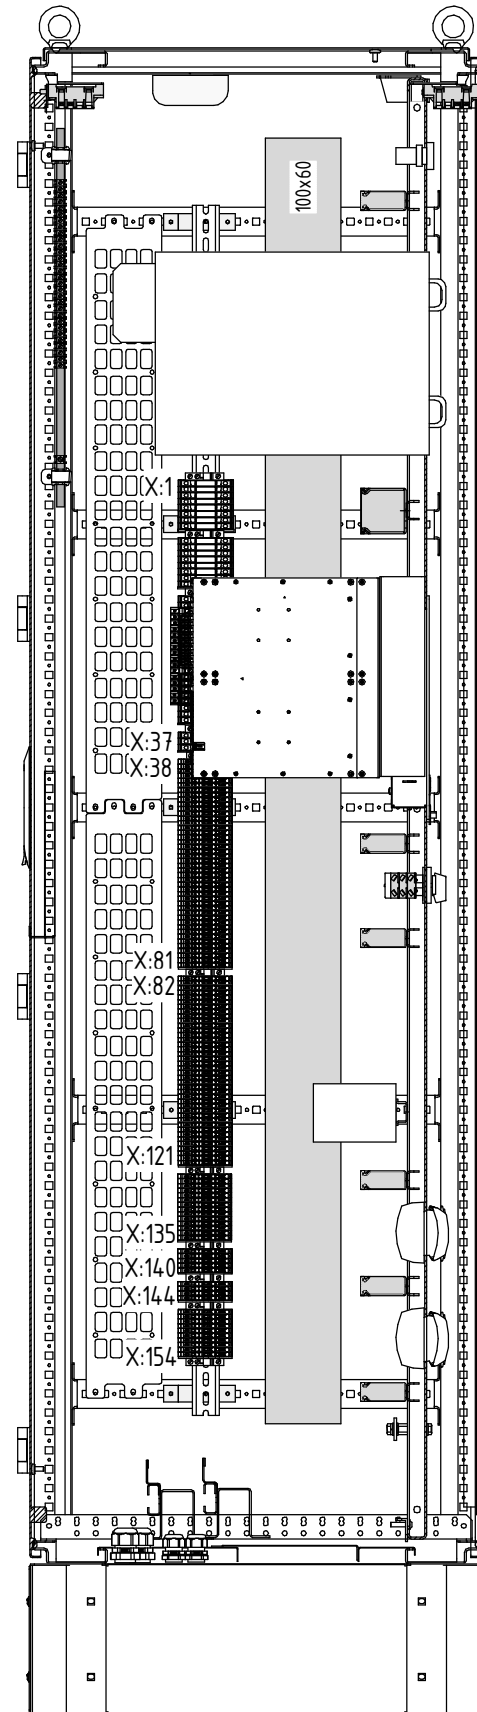


- 1 * Указаны типовые габариты шкафов. Фактические размеры металлоконструкции могут отличаться в пределах +10 мм. Размеры даны без учета выступающих частей (ручек, петель и т.д.).
- 2 ** Указана расчетная масса изделия. Фактическая масса изделия определяется взвешиванием.
- 3 Общие допуски ± IT14/2 по ГОСТ 30893.1-2002.
- 4 Степень защиты шкафа IP54.
- 5 Подвод внешних кабелей снизу.
- 6 Монтаж оборудования в шкафу выполнить по нормам фирмы-изготовителя.
- 7 Позиционные обозначения аппаратов соответствуют перечню элементов ЮТКБ.656463.300-012ПЭЗ.

					ЮТКБ.656463.300-012В0							
					Шкаф дифференциально-фазной защиты ЛЭП 110 – 220 кВ с комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими сигналами (для схем РУ с двумя выключателями или с ОСШ) ШЭТ 220.02-0-ЮИРЗ Чертеж общего вида			Лит.		Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				0			200**	1:10
Разраб.	Александрова		19.05.2026									
Пров.	Черемисова		19.05.2026									
					Лист		1	Листов		2		
												
Н.контр.												
Утв.	Ильин		19.05.2026									


Вид спереди
Дверь условно не показана

 $\Gamma - \Gamma$ 

Вид сзади
Дверь, ряды зажимов и вертикальные короба
условно не показаны

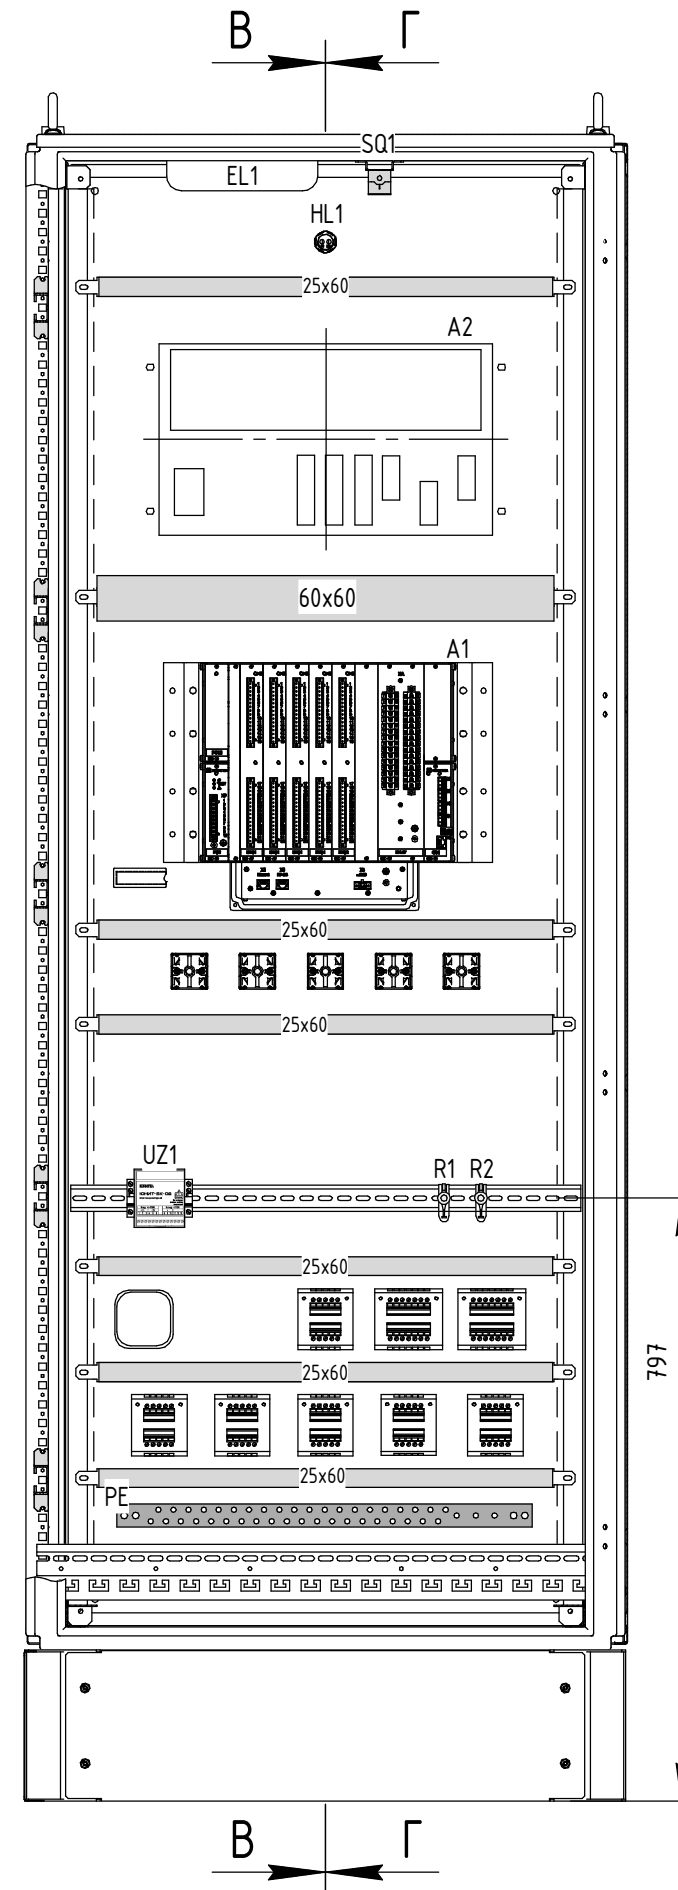

B-B

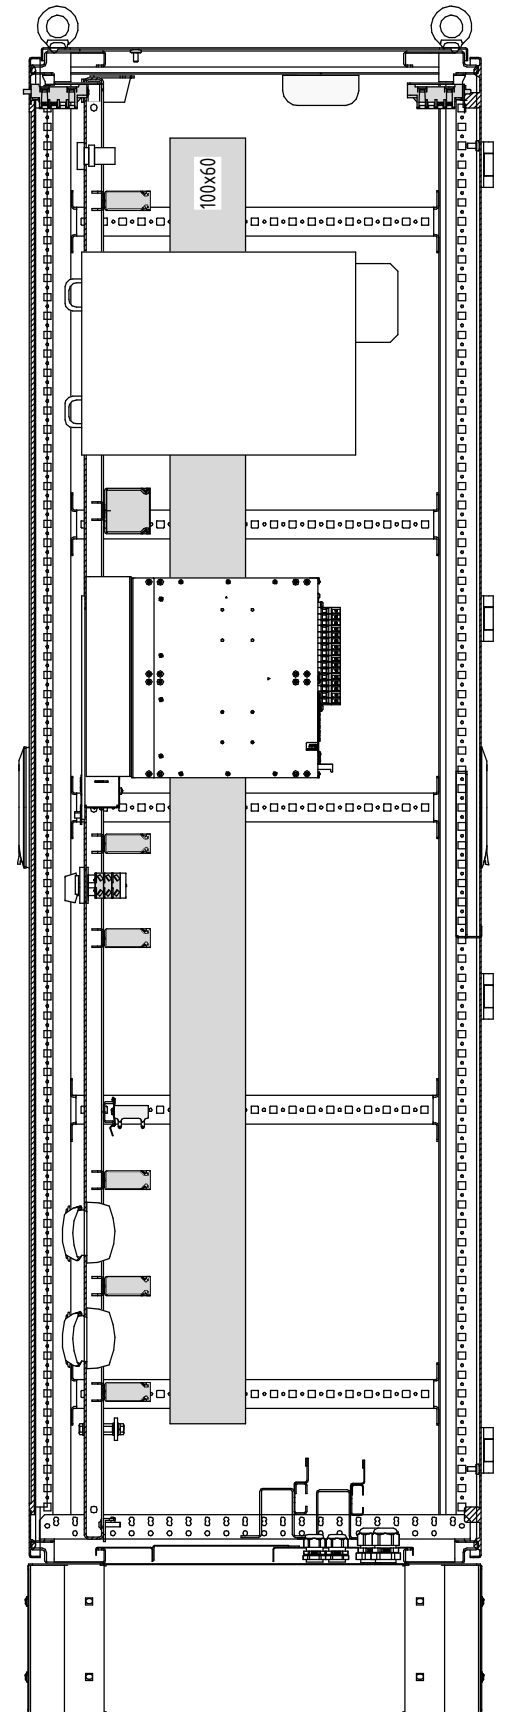

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дато
------	------	----------	-------	------

ЮТКБ.656463.300-012В0

Лист
2