
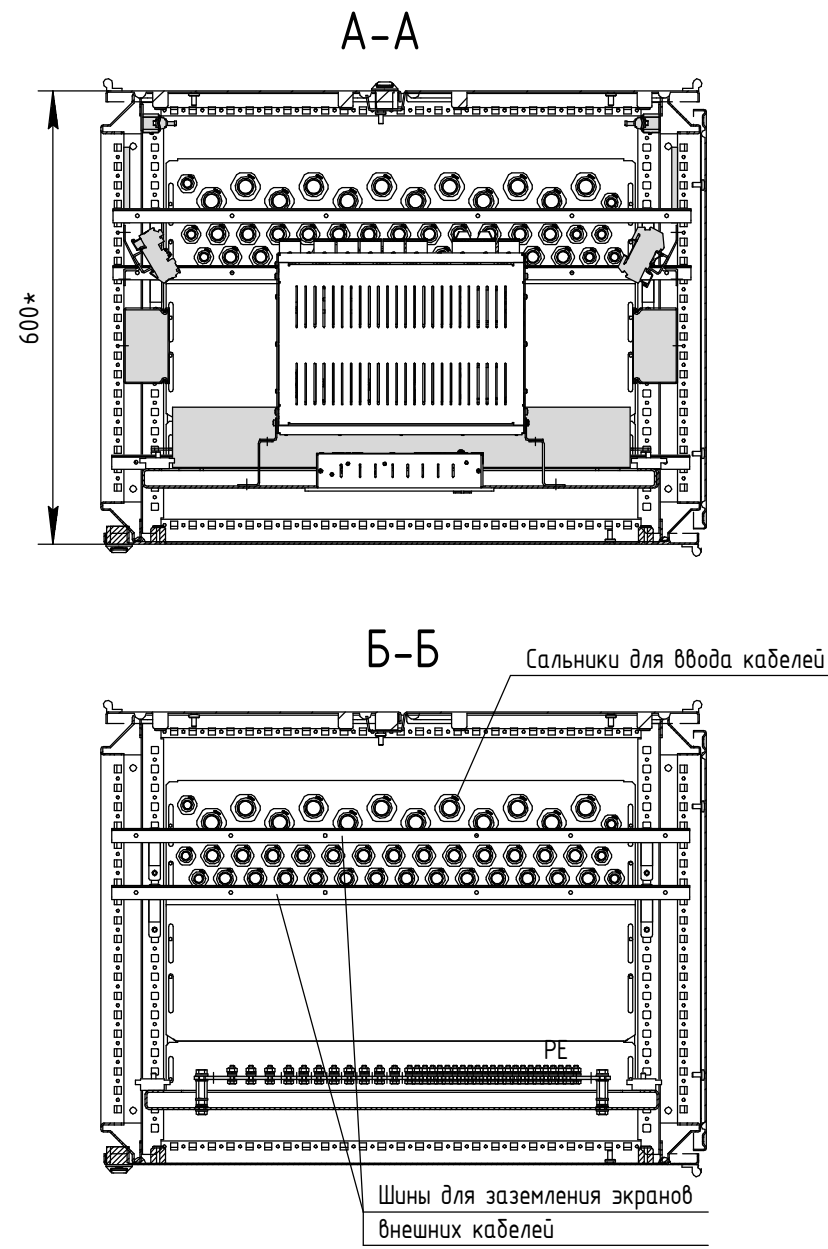
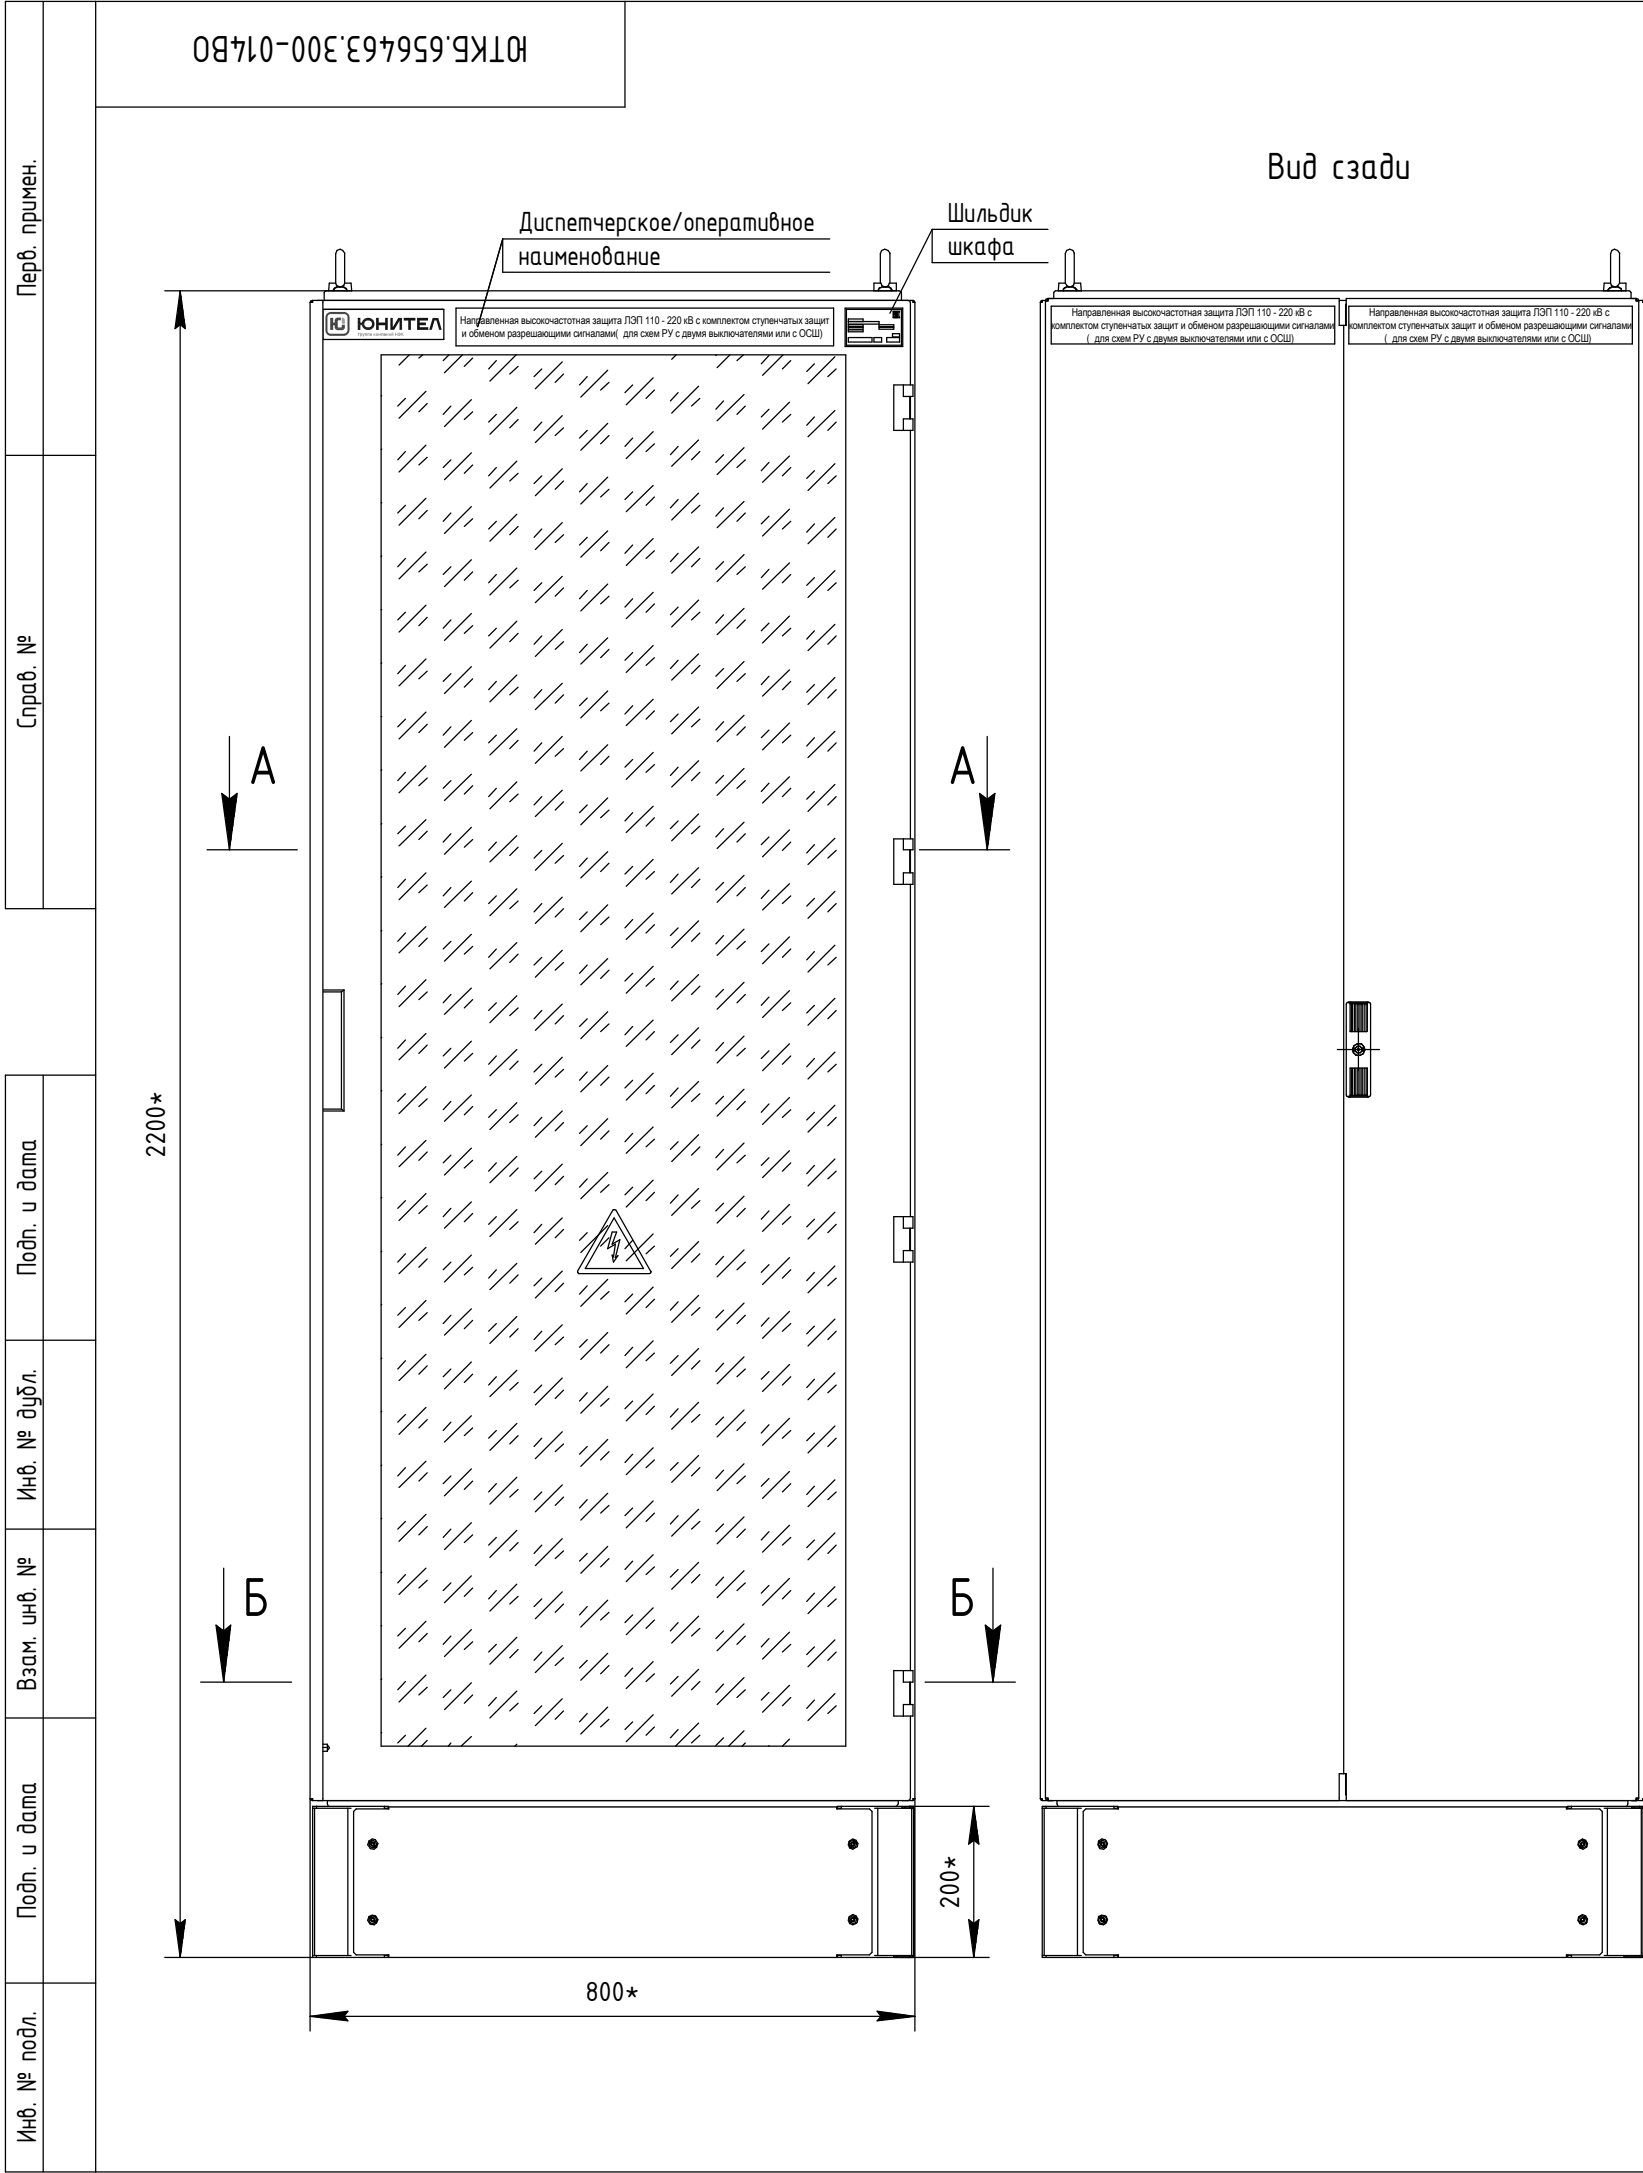
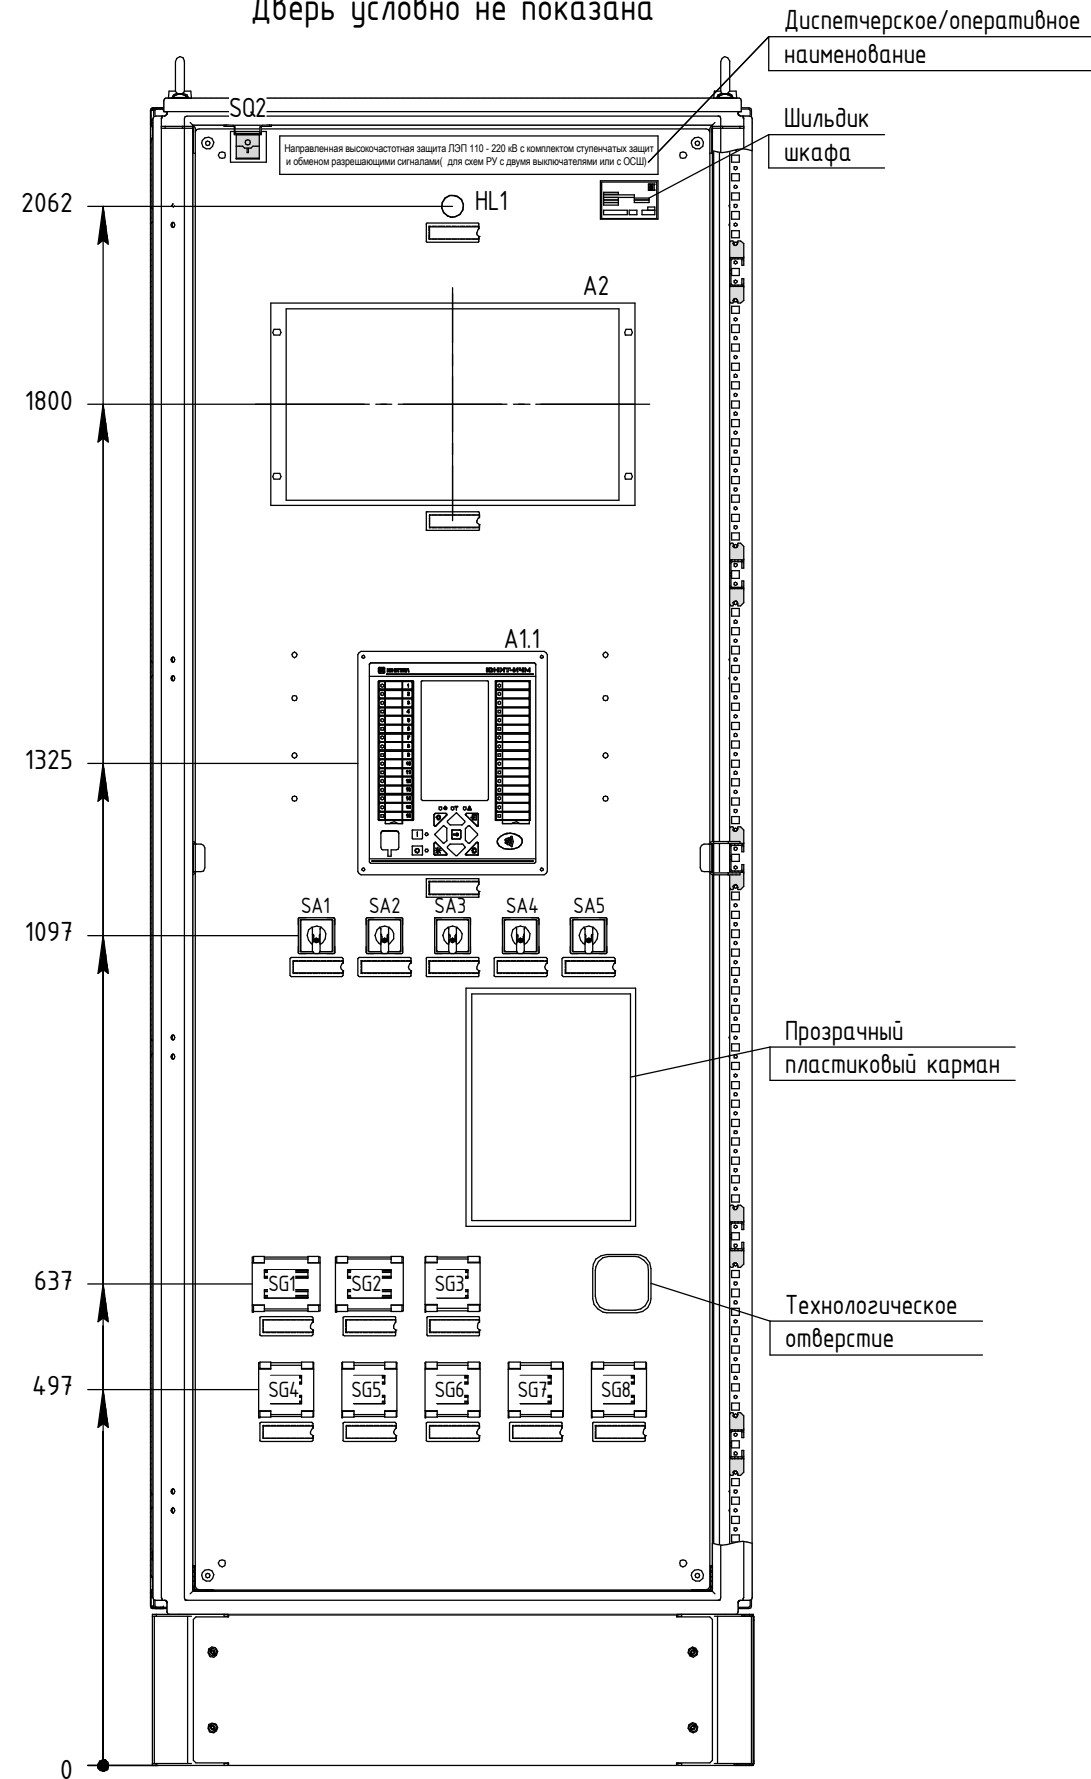


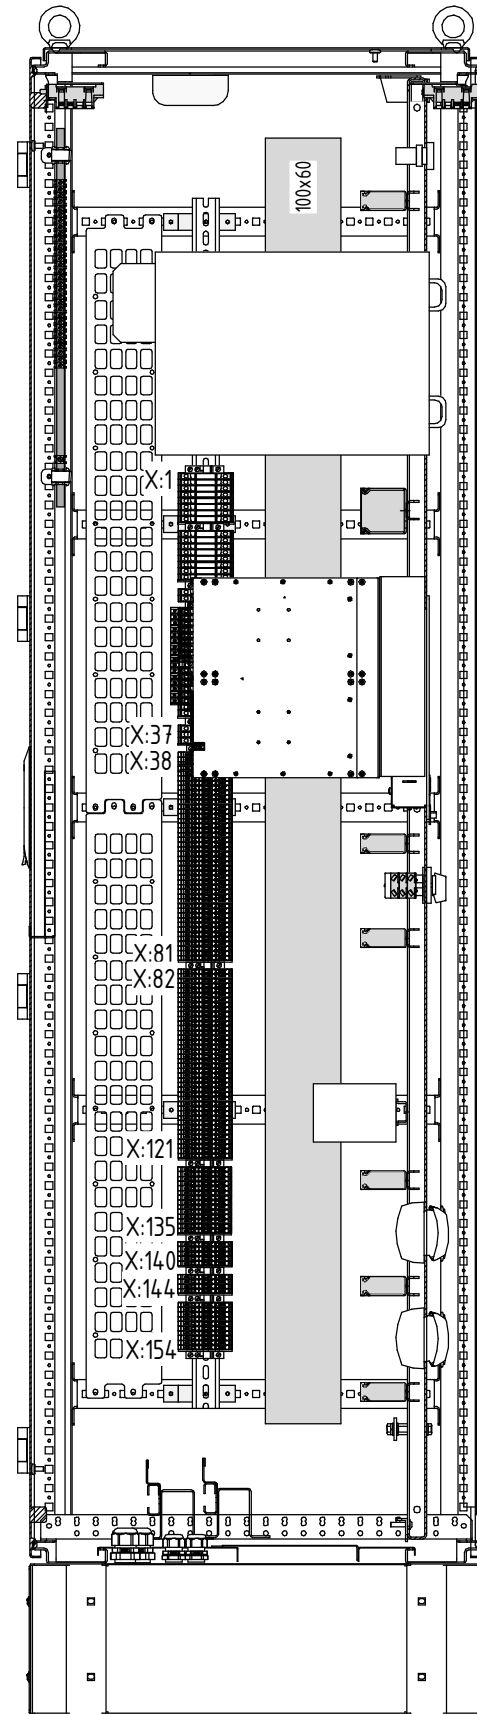


- 1 * Указаны типовые габариты шкафов. Фактические размеры металлоконструкции могут отличаться в пределах +10 мм. Размеры даны без учета выступающих частей (ручек, петель и т.д.).
- 2 ** Указана расчетная масса изделия. Фактическая масса изделия определяется взвешиванием.
- 3 Общие допуски ± IT14/2 по ГОСТ 30893.1-2002.
- 4 Степень защиты шкафа IP54.
- 5 Подвод внешних кабелей снизу.
- 6 Монтаж оборудования в шкафу выполнить по нормам фирмы-изготовителя.
- 7 Позиционные обозначения аппаратов соответствуют перечню элементов ЮТКБ.656463.300-014ПЭЗ.

					ЮТКБ.656463.300-014В0					
					<i>Шкаф направленной высокочастотной защиты ЛЭП 110 - 220 кВ с комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими сигналами (для схем РУ с двумя выключателями или с ОСШ) ШЭТ 220.04-0-ЮИРЗ Чертеж общего вида</i>	Лит.		Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		0		200**	1:10	
Разраб.	Александрова	<i>Александрова</i>	18.0.2026							
Пров.	Черемисова	<i>Черемисова</i>	18.05.2026							
					Лист	1	Листов	2		
					 НЭК ЮНИТЕЛ					
Н.контр.										
Утв.	Ильин	<i>Ильин</i>	18.05.2026							

Вид спереди
Дверь условно не показана


 $\Gamma - \Gamma$ 

Вид сзади
Дверь, ряды зажимов и вертикальные короба
условно не показаны

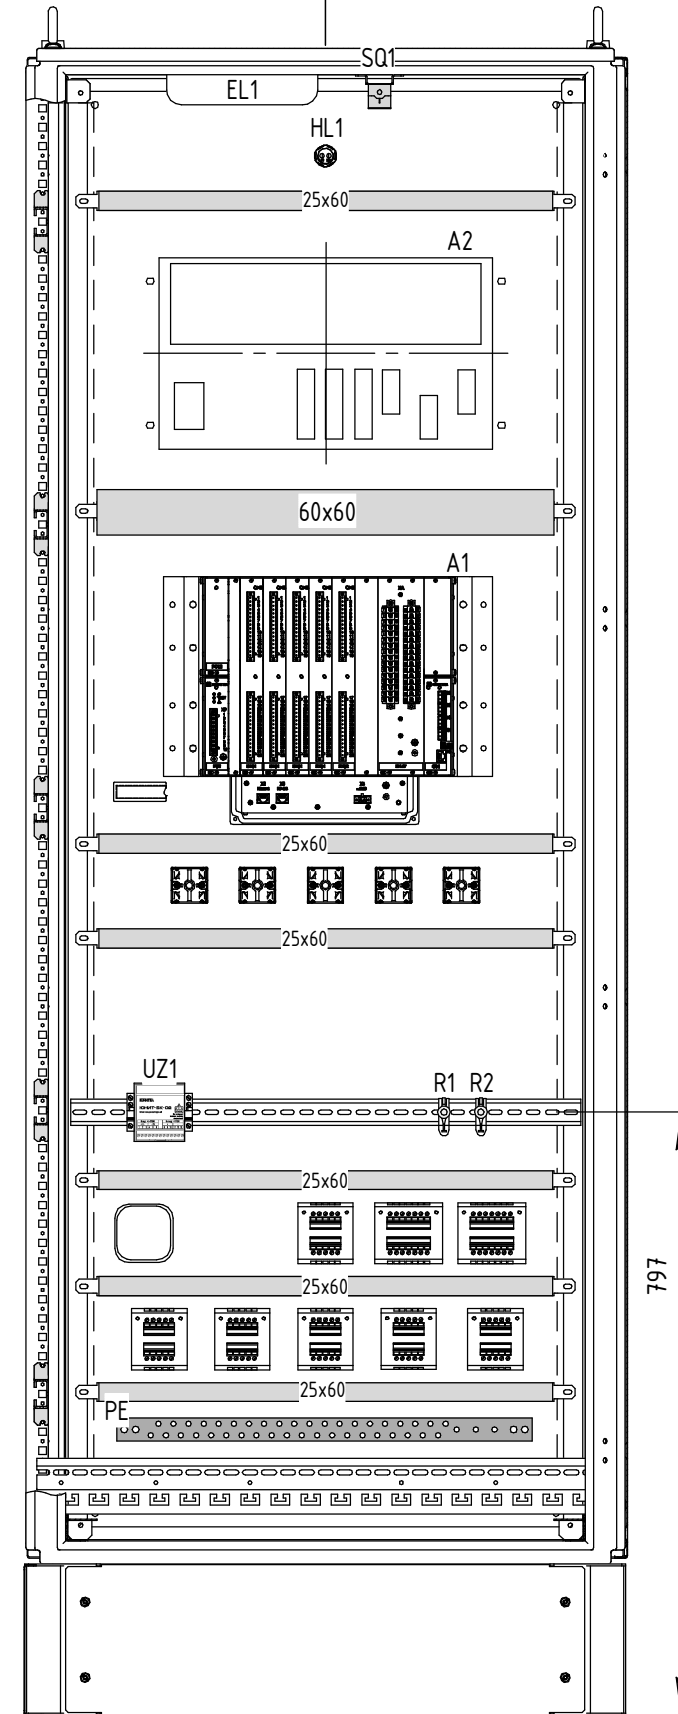

В	Г
---	---

B-B

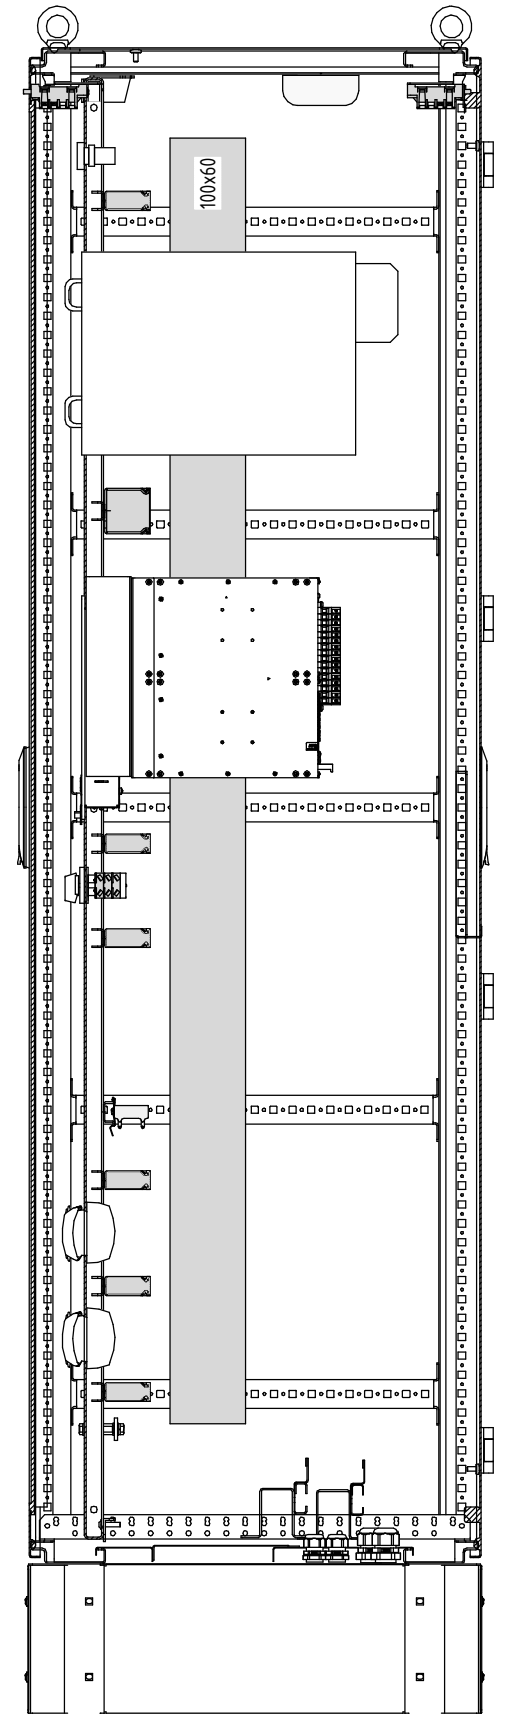

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дато
------	------	----------	-------	------

ЮТКБ.656463.300-014B0

Лист
2